

Inwestycja : **WODOCIĄGOWA SIEĆ ROZDZIELCZA
WRAZ Z PRYLĄCZAMI W USTRONIU
DZIELNICA GOJE**

Obiekt: -

Inwestor : **Urząd Miasta Ustronia
43 450 Ustron, Rynek 1**

*Stadium
opracowania :* **Projekt budowlano-wykonawczy**

A.Część opisowa

Projektował:


mgr inż. Rudolf Glajcar
specjalizacja: zaopatrzenie w wodę i utrzymanie
czystości środowiska

mgr inż. DANUTA HERBOCZEK
Nr upr. projekt. 39/76/B
(Dz.U. Nr 8 poz. 46)
CIESZYN, ul. J. Michajdy 12

Ustron, grudzień 2003 r.

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

A. CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis techniczny
- Zapewnienie dostawy wody i warunki techniczne podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej wydane przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej (TT/7440/2002 z 24.09.2002 r.)
- Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydane przez Burmistrza miasta Ustronia (IGG/7331/197/2002/2003/WZ-28 z 18.03.2003 r.)
- Pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie siecią wodociągową:
 - rzeki Bładnicy w km 10+650 i w km 11+200,
 - cieku Rówieńskiego w km 1+410 wydane przez Starostę Cieszyńskiego (WS.6224-8/03 z 24.04.2003r.)
- Decyzja w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanego wodociągu 110PE w ciągu drogi wojewódzkiej (ZDW/WDU/5425/U-1649.02/9068/2003 z 27.11.2003r.)
- Uzgodnienia

B. CZĘŚĆ GRAFICZNA

- | | | |
|---|----------|-------------------|
| 1. Orientacja 1:10 000 | | |
| 2. Plan podziału obszaru zainwestowania | 1: 5 000 | |
| 3. Plan usytuowania - sekcja (2-c-1) | 1: 500 | /rys. 3/1 ark. 2/ |
| 4. Plan usytuowania - sekcja (1-d-2) | 1: 500 | /rys. 4/1 ark. 1/ |
| | | /rys. 4/2 ark. 3/ |
| | | /rys. 4/3 ark. 4/ |
| 5. Plan usytuowania - sekcja 541.431.0141 | 1 :500 | /rys 5/1 ark. 5/ |
| | | /rys 5/2 ark. 6/ |
| 6. Plan usytuowania - sekcja 541.431.0132 | 1 ;500 | /rys. 6/1 ark. 7/ |
| 7. Plan usytuowania - sekcja 541.433.0213 | 1 :500 | /rys. 7/1 ark. 8/ |
| 8. Plan usytuowania - sekcja 541.431.0124 | 1 :500 | /rys. 8/1 ark. 9/ |
| | | /rys. 8/2 ark.10/ |
| | | /rys. 8.3 ark.15/ |
| | | /rys. 8/4 ark.16/ |
| 9. Plan usytuowania – sekcja 541.431.0123 | 1: 500 | /rys. 9/1 ark.11/ |

- | | | |
|--|------------|-------------------|
| | | /rys. 9/2 ark.12/ |
| | | /rys. 9/3 ark.17/ |
| | | /rys. 9/4 ark.18/ |
| 10. Plan usytuowania – sekcja 541.431.0114 | 1 :500 | /rys.10/1 ark.13/ |
| | | /rys.10/2 ark.14/ |
| 11. Plan usytuowania – sekcja 541.431.0122 | 1: 500 | /rys.11/1ark.21/ |
| | | /rys.11/2 ark.22/ |
| | | /rys.11/3 ark.25/ |
| 12. Plan usytuowania – sekcja 541.431.0121 | 1 :500 | /rys.12/1 ark.23/ |
| | | /rys.12/2 ark.26/ |
| | | /rys.12/3 ark.27/ |
| 13. Plan usytuowania – sekcja 541.431.0112 | 1 :500 | /rys.13/1 ark.24/ |
| | | /rys.13/2 ark.28/ |
| 14. Plan usytuowania – sekcja 810.224(21-d-4) | 1 :500 | /rys.14/1 ark.29/ |
| 15. Plan usytuowania - sekcja 541.413.2143 | 1 :500 | /rys.15/1 ark.30/ |
| | | /rys.15/2 ark.31/ |
| | | /rys.15/3 ark.32/ |
| | | /rys.15/4 ark.33/ |
| 16. Plan usytuowania – sekcja 541.413.2141 | 1 :500 | /rys.16/1 ark.34/ |
| 17. Profil podłużny – odcinek $W_1 - z_{21}$ | 1 :500/100 | |
| 18. Profil podłużny - odcinek $z_{21} - p_{28,28'}$ | | |
| 19. Profile podłużne – odcinki $W_3 - p_{38,39}$; $W_6 - HP$; $W_4 - p_{18,19}$ | | |
| 20. Profil podłużny - odcinek Pompownia – W_{14} | | |
| 21. Profile podłużne – odc. $W_{14} - p_{63}$; $W_7 - p_{66,67}$; $W_9 - p_{42,43}$; $W_{10} - p_{45,46}$ | | |
| 22. Profile podłużne - odc. $W_8 - p_{70}$; $W_{11} - p_{80}$; $W_{12} - p_{83,83'}$; $W_{13} - p_{47,48}$;
$W_{14} - p_{87,88}$; $W_{15} - p_{90,91}$; $W_{16} - p_{94,95}$; $W_{18} - p_{59,60}$ | | |
| 23. Przejście przez rzekę Bładnica w km 11+200 | 1 :100 | |
| 24. Przejście przez rzekę Bładnica w km 10+650 | | |
| 25. Przejście przez ciek Rówieński w km 1+41 | | |
| 26. Profil podłużny przyłącza wodociągowego
+ Zestawienie przyłączy wodociągowych
(A.Wodociąg grawitacyjny, B.Wodociąg 1-szej strefy pompowania) | | |
| 27. Schematy montażowe | | |
| 28. Przekroje poprzeczne w ul.Katowickiej II | | |
| 29. Węzeł wodomierzowy | | |
| 30. Studzienka wodomierzowa | | |
| 30A.Studzienka wodomierzowa (alternatywa) | | |
| 31. Studzienka wodomierza sieciowego | | |
| 32. Zabezpieczenie kabla teletechnicznego | | |
| 33.Zabezpieczenie gazociągu na czas budowy | | |

MATERIAŁY DLA UZYSKANIA ZGODY NA LOKALIZACJĘ WODOCIĄGU I PROWADZENIE ROBÓT

- Zestawienie właścicieli parcel, przez które przebiega sieć wodociągowa
- Wypis uproszczony z rejestru gruntów
- Mapa ewidencyjna gruntów cz. zachodnia i cz. wschodnia
- Oświadczenia właścicieli posesji o wyrażeniu zgody na budowę wodociągu

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WODOCIĄGU DLA DZIELNICY „GOJE” W USTRONIU

1. Dane ogólne:

- 1.1.nazwa inwestycji: Wodociągowa sieć rozdzielcza wraz z przyłączami w Ustroniu dzielnica Goje
- 2.Inwestor: Urząd Miejski w Ustroniu, Rynek 1,43-450 Ustroń
- 1.3.Dostawca wody: Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej , sp. z o.o.w Ustroniu 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10
- 1.4.Projektowanie: Usługi Inżynierskie „eRG” mgr inż. Rudolf Glajcar 43-450 Ustroń , ul. Grabowa 10

2. Podstawa opracowania:

- 2.1. Umowa nr 41/2002 z 08.08.2002r
- 2.2. Mapa zasadnicza w skali 1 : 500 Obszaru zainwestowania
- 2.3. Mapa katastralna 1 :2880
- 2.4. Wypisy z rejestru gruntów
- 2.5. Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu IGG/733/197/2002/2003/WZ-28
- 2.6. Zapewnienie dostawy wody i warunki techniczne podłączenia uzyskane od WZ C Ustroń
- 2.7. Uzgodnienia z właścicielami terenów zainwestowania
- 2.8. Uzgodnienia z użytkownikami towarzyszącego uzbrojenia podziemnego
- 2.9. Pozwolenie wodno-prawne

3. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami do budynków, zaopatrującego w wodę do celów bytowo-gospodarczych mieszkańców dzielnicy Goje w Ustroniu.

Swym zasięgiem obejmuje budowę dwóch układów wodociągowych:

- 1.Grawitacyjny-dla zabudowy poniżej rzędnej 380,00 m.n.p.m., zasilany z wodociągu magistralnego Wisła- Ustroń –zbiorniki Jelenica, prowadzony w pasie drogowym ul. Katowickiej II, w drodze lokalnej zwanej potocznie „Niwa Kościelna” i w prywatnej drodze lokalnej łączącej ul. Cieszyńską z ul. Obrzeżną .
- 2.Ciśnieniowy-„wodociąg I-strefy pompowania”, zasilany z zbiorników wyrównawczych Jelenica przy ul. Brody przez projektowaną przepompownię wody i prowadzony poboczem ul. Brody i ul. Cieszyńskiej.

Opracowanie projektowe obejmuje również sięgacze boczne i domowe do budynków lub studzienek wodomierzowych na parcelach budowlanych w terenie objętym zakresem opracowania tej inwestycji.

Ponadto opracowanie projektowe obejmuje swym zakresem przekroczenie wodociągiem rzeki Bładnicy w km 10 + 650 i 11+200 oraz przekroczenie przyłączem wody ciekłu Rówieńskiego.

4. Opis technologii wykonania robót i zastosowanych materiałów

Podstawa prawna:

- Ustawa : "Prawo Budowlane" z dn. 07.07.1994
(Dz.U. nr 89, poz. 414 z dn. 25.08.1994)
Ustawa : "zmiana ustawy Prawo Budowlane" z dn. 27.03.2003
(Dz.U. nr 80, poz. 718 z dn. 10.05.2003)
- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75, poz. 690 z dn. 15.06.2002)
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” wymagania techniczne CORBTI INSTAL zeszyt nr 3 z września 2001 r.

4.1. Przebieg trasy wodociągowej

Projektowana sieć wodociągowa będzie układana w ziemi zgodnie z wymaganiami rozporządzeń :

- RMTiGM z 02.03.1999r. (Dz.U. nr 43/99 poz. 430)
 - RRM z 24.01.1986r. (Dz.U. nr 6/86 poz. 33, Dz.U. nr 48/86 poz. 239, Dz.U. nr 136/95 poz. 670)
- w odległości od obiektów budowlanych wg :
- tablicy 4 WTWiO sieci wodociągowych” CORBTI INSTAL zeszyt nr 3 z września 2001 r.
 - RMPiH z 14.11.1995r. (Dz.U. nr 139/95 poz. 686) – sieci gazowe
 - uzgodnienia branżowe z instytucjami uzbrojenia podziemnego

4.2. Roboty ziemne

4.2.1 Zagłębienie przewodów

zagłębienie przewodów powinno być uzależnione od głębokości przemarzania gruntu w danej strefie klimatycznej . W przypadku Ustronia przyjęto głębokość ułożenia 1,5 do 1,6 m od terenu do dna przewodu ,przy czym dopuszczalne minimum wynosi 1,4 m. (1,0 m wg PN-81/B-03020 dla przedmiotowego terenu + 0,4 m)

4.2.2. Wykopy

Roboty ziemne związane z budową sieci wodociągowej muszą być prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie branżowej BN-83/8836-02 w powiązaniu z PN-B-02480 (Grunty budowlane), PN-B-10736 (Wykopy) :

- głębokość wykopu 1,5 -1,6 m
- szerokość wykopu 1,0 m dla DN/OD 200 i 0,9 m dla DN/OD < 200 mm
- stateczność wykopu zabezpieczona poprzez zastosowanie ażurowego oszalowania
- spadek dna wykopu zgodny z dokumentacją projektową
- wykop na czas montażu powinien być odwodniony
- zabezpieczenie przejść dla pieszych przenośnymi mostkami wielokrotnego użytku
- zabezpieczenie wykopów w drogach barierkami, a nocą oświetlone światłem ostrzegawczym

- roboty w drogach gminnych prowadzić metodą wykopów otwartych, krótkimi odcinkami, w taki sposób by w ciągu dniówki roboczej dokonać zasypiania wykopu
- roboty pod drogami prowadzić metodą przewiertu zgodnie z warunkami określonymi przez administratora drogi w stosownym uzgodnieniu

5. Sieć wodociągowa

5.1. Przewody

Zaprojektowano wodociągi o następujących średnicach:

- w układzie sieci grawitacyjnej: 110 - 40 mm
- w układzie sieci pompowej : 110 - 40 mm

wg PN-EN-1452-1 _ 1-5:2000 , ZAT/97-01-001

rury i kształtki wytłaczane z polietylenu klasy **PE 80 typ SDR 13,6 dla sieci pompowej**, ciśnienie nominalne **10 bar** , oraz typ **SDR 21 dla sieci grawitacyjnej**, ciśnienie nominalne **6,3 bar**.

Wymiary nominalne przewodów określone są jako DN/OD i odnoszą się do średnicy zewnętrznej produkowanej rury lub kształtki i grubości ścianki rury.

Rury o średnicy DN/OD	110 * 8,1 mm	L = 1640,5 m
j.w. lecz	„ „ 110 * 5,3 mm	L= 252,0 m
j.w. lecz	„ „ 90 * 6,7 mm	L= 814,5 m
j.w. lecz	„ „ 90 * 4,3 mm	L= 698,5 m
j.w. lecz	„ „ 63 * 4,7 mm	L= 287,0 m
j.w. lecz	„ „ 63 * 3,0 mm	L= 268,5 m
j.w. lecz	„ „ 50 * 3,7 mm	L= 489,0 m
j.w. lecz	„ „ 50 * 2,4 mm	L = 175,5 m
j.w. lecz	„ „ 40 * 3,0 mm	L = 34,5 m

5.2. Armatura

Dla potrzeb awaryjnego odcięcia fragmentów sieci zaprojektowano armaturę kołnierзовą w postaci zasuw Hawle typ „E” nr kat. 4000 w ilościach :

DN 100-	4 szt. (na przewodach DN/OD110)
DN 80 -	6 szt. (na przewodach DN/OD90)
DN 50-	5 szt. (na przewodach DN/OD 63)
DN 40-	5 szt. (na przewodach DN/OD 50)

Na odgałęzieniach fragmentów sieci DN/OD 63 i 50 zaprojektowano armaturę gwintowaną, montowaną bezpośrednio na opaskach do nawiercenia HAKU w postaci zasuw Hawle nr kat. 2630 .

Wszystkie zasuwy będą wyposażone w obudowy teleskopowe nr kat. 9500 i 9601 oraz skrzynki uliczne, sztywne nr kat. 1750 i 1650.

Skrzynki uliczne należy ustawiać na płytach podkładowych nr kat. 3483.

Na sieci wodociągowej zaprojektowano hydranty DN 80 nr kat. 5051 H4 w ilości 7 szt. rozmieszczonych na rurociągach ,służące do odwodnienia i odpowietrzenia sieci. Każdy z hydrantów należy wyposażyć w zasuwę kołnierзовą Hawle typ „E” nr kat. 4000 z obudową i skrzynką uliczną. Połączenia z siecią wykonać stosując kształtki żeliwne kołnierзовe. Oprócz hydrantów zaprojektowano jeden zawór odpowietrzający typ Hawle nr kat.9823 Dn 80 do bezpośredniej zabudowy w ziemi.

Włączenie do istniejącej sieci nastąpi poprzez zastosowanie opaski uniwersalnej do nawiercania dla rur stalowych 400/100 mm z połączeniem kołnierзовym –nr kat.3510 wg katalogu Hawle, za opaską zastosować bezpośrednio zasuwę kołnierзовą, odcinającą Dn 100 typ Hawle nr kat.4000.

Pomiar ilości pobranej wody dla rurociągu grawitacyjnego przewidziano w studni wodomierzowej z tworzywa sztucznego o średnicy 1000 mm /np."ELPLAST"/. Zasuwy odcinające przed i za wodomierzem z uwagi na wymiar studni zaprojektowano jako zasuwy ziemne z wydłużonym trzpieniem z obudową w skrzynce ulicznej. Wodomierz zastosowano Dn 80 typ AQUILA Qn 30 m³/h prod."Mirometr" C-n. Na rurociągu pompowym nie projektuje się pomiaru wody ,gdyż będzie się znajdować w pompowni, która jest przedmiotem oddzielnego opracowania.

5.3. Układanie przewodów

Projektuje się ułożenie przewodów na głębokości 1,5-1,6 m od powierzchni terenu do dna przewodu. Jednak ze względu na brak rzędnych usytuowania istniejących innych przewodów podziemnych może nastąpić zmiana niwelety projektowanego wodociągu tak aby uniknąć kolizji. Przewody układać na podsypce piaskowej gr. min. 10 cm. Rury po ułożeniu zasypać starannie piaskiem min. 30 cm nad wierzchem rury.

Warstwę ochronną nad rurą powinno się zagęścić z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na właściwości materiału, a następnie wykop zasypać gruntem rodzimym – zagęszczanymi mechanicznie warstwami. Do czasu przeprowadzenia prób szczelności złącza i armatura powinny być odkryte.

Po zasypaniu przewodu warstwą ochronną piasku, należy ułożyć taśmę ostrzegawczą – sygnalizacyjną koloru niebieskiego, z podwójną wkładką metalową, celem dokładnego zlokalizowania przewodu. Taśmę wyprowadzić do skrzynek ulicznych, nad trzpienie zasuw. Cała trasa wodociągu powinna być oznakowana tabliczkami umieszczonymi na słupkach metalowych lub na ścianach budowli trwałych .

Rury i kształtki z PE o średnicach od DN/OD 90 do 110 należy łączyć metodą zgrzewania czołowego stosując wytyczne „INSTRUKCJI MONTAŻOWEJ” producenta rur. Dla rur o średnicach DN/OD 63 i niższych należy stosować połączenia zgrzewane lub zaciskowe ze złączkami typu POLYRAC o dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 16 MPa.

5.4. Bloki podporowe

Stosowanie bloków podporowych w budowie rurociągów z PE ogranicza się do stosowania przy „mieszanych zestawach materiałowych” a więc przy zasuwach żeliwnych, hydrantach i żeliwnych króćcach oraz trójnikach kołnierзовych żeliwnych.

5.5. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem

Na trasie wodociągu występują skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, które należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i uzgodnieniami branżowymi :

- gaz wysokoprężny - rura ochronna z PE na wodociągu
- gaz średnioprężny - rura ochronna, stalowa na gazociągu wg PN-91/M-34501
- kable energetyczne – rura ochronna, dzielona na kablu
- kable telekomunikacyjne i światłowodowe - rura ochronna, dzielona na kablu

5.6. Przejścia przez przeszkody terenowe

Na trasie wodociągu występują skrzyżowania z przeszkodami terenowymi, które należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i uzgodnieniami branżowymi :

- ciek wodny - rura ochronna z PE (przejście przekopem)
- drogi lokalne - rura ochronna z PE (przejście przekopem)
- drogi powiatowe - rura ochronna stalowa (przejście przewiertem)

5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie połączenia spawane, kołnierzowe, kształtki żeliwne i armaturę układaną w ziemi należy zabezpieczyć antykorozyjnie, jeżeli izolacja fabryczna uległa uszkodzeniu.

Do izolacji stosować masę bitumiczną i taśmę Denso.

Rury osłonowe, stalowe na przejściach pod drogami metodą przewiertu należy zabezpieczyć poprzez izolację typu Z-3 a rury osłonowe z PE poprzez zaślepienie końcówek pianką poliuretanową.

6. Przyłącza wodociągowe

Na przyłączach wodociągowych z siecią rozdzielczą zaprojektowano armaturę gwintowaną, montowaną bezpośrednio na opaskach do nawiercenia HAKU w postaci zasuw Hawle nr kat. 2630 DN 1 1/4". W przypadku przyłącza zasilającego dwa budynki, na posesji każdego odbiorcy będzie montowana zasuwa domowa nr kat. 2630 DN 1 1/4". Wszystkie zasuwy będą wyposażone w obudowy teleskopowe nr kat. 9601 i skrzynki uliczne, sztywne nr kat. 1650. Przyłącza z rur PE o średnicach DN/OD 40 mm będą doprowadzone do istniejących budynków w miejscach, w których do tej pory znajdowały się hydrofory, lub do studzienek wodomierzowych na działkach budowlanych.

Przekraczanie elementów konstrukcyjnych budynku (fundamenty, podłogi, ściany) wykonać w rurach ochronnych, stalowych o długościach większych

o 3 cm z każdej strony przegrody.

Pobór wody będzie mierzony wodomierzem Js 1,5 w zestawie z zaworami odcinającymi. Węzeł wodomierzowy winien być umieszczony na wysokości 0,7 m nad posadzką pomieszczenia.

Przyłącza muszą być zabezpieczone przed wtórnym skażeniem wody

wg „Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z 12.04.2002 r. Szczegół wodomierza z armaturą znajduje się w części rysunkowej projektu. W związku z posiadaniem przez większość odbiorców na swoich działkach studni, które pełnią rolę źródła wody konsumpcyjnej i zasilają wewnętrzne instalacje wodne w budynkach problem wtórnego skażenia może być rozwiązany w następujących przypadkach :

- instalacje w budynkach bez połączenia z instalacją studni (lub jej brakiem na działce) – zawór zwrotny, antyskażeniowy typu EA
- instalacje w budynkach połączone z instalacją studni – zawór zwrotny, antyskażeniowy typu EA na przyłączy wodociągowym i zawór typu EA na przyłączy ze studni (gdy woda jest kategorii 1,2 wg badań służb sanitarnych) lub typu CA (gdy woda jest kategorii 3)

7. Próby szczelności

Próby szczelności należy wykonywać dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności połączeń – zgodnie z normą PN-B-10725:1997 wg zasad :

- maksymalna długość badanego odcinka - 300,0 m
- prędkość napełniania (niezależnie od średnicy) - 7,0 godz./km
- maksymalna temperatura wody podczas próby ciśnienia - $<20^{\circ}\text{C}$
- wypełnienie rurociągu wodą przez 2 godz. przed próbą ciśnienia
- odkrycie wszystkich złączy
- zasypianie prostych odcinków rur >48 godz. przed próbą ciśnienia
- napełniać rurociąg z najniższego punktu
- odpowietrzać rurociąg w najwyższym punkcie (hydrant powinien być otwarty w czasie napełniania sieci)

Ciśnienie próbne powinno wynosić :

- dla rurociągów sieci $1,5 \times \text{max ciśnienie robocze} = 12,0 \text{ MPa}$
- dla rurociągów układanych pod ciekami wodnymi i drogami w rurach ochronnych $2,0 \times \text{max ciśnienie robocze} = 16,0 \text{ MPa}$

Ciśnienie wykazane na manometrze w czasie próby hydraulicznej w ciągu 30 minut nie powinno spaść poniżej wartości ciśnienia próbnego.

W przypadku wystąpienia w czasie próby przecieków, należy je usunąć i ponownie wykonać całą próbę od początku.

8. Plukanie i dezynfekcja

Przed włączeniem do czynnej sieci, nowo wybudowany przewód wodociągowy należy zdezynfekować i przepłukać.

Dezynfekcja polega na wprowadzeniu do rurociągu 3 % roztworu wodnego podchlorynu sodu i utrzymaniu go przez 24 godziny. Dla dużych średnic można tę czynność połączyć z próbą hydrauliczną (oszczędność wody).

Rurociągi z tworzyw sztucznych należy poddać dokładnemu przepłukaniu czystą wodą. Prędkość przepływu należy dobrać tak aby wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne. Używać wody wodociągowej, wypuszczając brudną przez hydrant, aż do chwili gdy wypływająca woda będzie wzrokowo czysta. Udostępnienie sieci użytkownikom musi być poprzedzone badaniem próbek wody, które powinny spełniać wymagania rozporządzenia :

- RMZ z 04.09.2000r. (Dz.U. nr 82/00 poz. 937) – w sprawie warunków jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej .

9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Przy budowie przewodów sieci wodociągowej należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartych w rozporządzeniach w aktach prawnych wymienionych w pkt.

III.1 SPECYFIKACJI oraz rozporządzeniach :

- RMPiPS z 26.09.1997r. (Dz.U. nr 129/97 poz. 844) – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny Pracy
- RMBiPMB z 28.03.1972r. (Dz.U. nr 13/72 poz. 93) – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych
- RMPiOSorazZ z 02.11.1954r. (Dz.U. nr 51/54 poz. 259) – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali
- RMPiOSorazZ z 15.05.1954r. (Dz.U. nr 24/54 poz. 115) – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem

10. Odbiory robót


Odbiory techniczne robót i przewodów sieci wodociągowych składają się z odbiorów częściowych i końcowego. Wymagania i zakres odbiorów powinny być zgodne z PN-B-10725 i „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych” wymagania techniczne CORBTI INSTAL zeszyt nr 3 z września 2001 r.

Odbiory należy przeprowadzać komisyjnie w obecności inspektora nadzoru, kierownika budowy i przedstawiciela użytkownika. Odbiory powinny być potwierdzone protokołami komisji odbiorowej oraz wpisami do dziennika budowy. Do odbioru końcowego powinna być przygotowana inwentaryzacja geodezyjna, powykonawcza ułożonego wodociągu, zaś przed odbiorem końcowym teren budowy wodociągu powinien być doprowadzony do stanu pierwotnego.

Kierownik budowy jest zobowiązany zgodnie z Prawem Budowlanym przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia :

- o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę i warunkach technicznych wykonania i odbioru
(w tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami i polskimi normami)
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy i sąsiadującej nieruchomości .

Po wykonaniu wodociągu i po dokonaniu odbioru w obecności dostawcy wody należy przekazać go do eksploatacji Wodociągom Ziemi Cieszyńskiej w Ustroniu.


 opracowanie:
 mgr inż. Rudolf Glajcar



WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.

UL. MYŚLIWSKA 10, 43-450 USTROŃ

KONTO: BSK S.A. O/USTROŃ
nr 10501096-101095222

e-mail: wzc@wzc.com.pl
www.wzc.com.pl

Tel. (033) 854 35 70 SEKRETARIAT
(033) 854 37 25 SEKRETARIAT
(033) 854 34 96 CENTRALA
(033) 854 22 44 CENTRALA
(033) 854 25 73 CENTRALA

FAX (033) 854 37 25

OBSZAR
DZIAŁANIA:

Nasz znak: TT 440 /2002r

Usługi Inżynierskie „eRG”
ul. Grabowa 10
43-450 USTROŃ

CIESZYN,

Wasz znak:

24.09.02r

USTROŃ,

Ustroń, dnia

WISŁA;

Dot: zapewnienia dostawy wody i warunków technicznych podłączenia
do miejskiej sieci wodociągowej

SKOCZÓW,

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o w Ustroniu zapewniają
dostawę wody dla ok. 100 budynków dzielnicy Goje w Ustroniu z miej-
skiej sieci wodociągowej.

STRUMIEŃ,

Źródła zasilania stanowi magistrała wodociągowa $\phi 400$ st. bie-
gnąca w poboczu ul. Brody do zbiornika wyrównawczego „Jelenica.”

CHYBIE,

Dla terenu poniżej rzędnej 380 m.n.p.m. możliwe jest zaopatrze-
nie w wodę przez sieć rozdzielczą wyprowadzoną z przewodu magistral-
nego.

GOLESZÓW,

Zaopatrzenie w wodę o odpowiednim ciśnieniu zabudowy powy-
żej rzędnej terenu 380m n.p.m. wymaga wybudowania przepompowni
wody.

DĘBOWIEC,

Załącznik do warunków stanowi mapa 1:1000 określająca zakre-
sy ciśnień dla rozpatrywanego terenu.

HAŻLACH,

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Techniczny
Naczelnik Inżynier
inż. Janusz Słec

BRENNA,

ISTEBNA.

Otrzymują: 1 x adresat
1 x Zarząd Miasta Ustroń
1 x TT a/a

IGG/7331/ 197 /2002/2003/WZ - 28

DECYZJA

o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Na podstawie art.1 ust.2, art.39, art. 40 ust.1 i 3, art. 42 i art. 46 ust. 2 i 3 i art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz.U. Nr 15, poz. 139 z 25.02.1999 r. z późn zmianami] w związku z art. 104 i 107 Ustawy z dnia 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego [jednolity tekst - Dz.U.Nr 98 poz. 1071 z 17.11.2000 r.], uchwałą Rady Miasta Ustroń nr XX/199/00 z dnia 2 czerwca 2000 r. zatwierdzającą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustronia i uchwałami Rady Miasta Ustroń od nr XLVII/449/2002 do XLVII/463/2002 z dnia 10 lipca 2002 r. o przystąpieniu do opracowania mpzp obejmujących obszar miasta Ustronia, zgodnie z zapisem planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ustronia zatw. Uchwałą Rady Miasta Uzdrowiska Ustroń Nr XXXI/210/92 z dnia 24.04.1992 r. i opubl. w Dz.Urz.Woj.Bielskiego nr 5 poz.28 z dnia 21.05.1992 r.

po rozpatrzeniu wniosku : Usługi Inżynierskie „eRG”
mgr inż. Rudolf Głajcar
ul. Grabowa 10, 43-450 Ustroń
z dnia : 25.11.2002 r. [po uzupełnieniu dnia 14.01.2003 r. oraz
23.01.2003 r.]
w sprawie : realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci
wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w Ustroniu w
rejonie ulic Katowickiej, Cieszyńskiej, Obrzeźnej oraz
A.Brody na terenie parcel gruntowych wyszczególnionych w
wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji

po s t a n a w i a m

ustalić warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla w/w inwestycji
[zgodnie z załącznikami graficznymi w skali 1:500 oraz 1:2880
stanowiącymi integralną część niniejszej decyzji]

W/w teren może być wykorzystany na następujących warunkach :

1. Zgodnie z zapisem planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ustronia zatw. Uchwałą Rady Miasta Uzdrowiska Ustroń Nr XXXI/210/92 z dnia 24 kwietnia 1992 r. i opubl. w Dz.Urz.Woj. Bielskiego nr 5, poz.28 z 21.05.1992 r. teren przedmiotowej inwestycji położony jest w jednostkach strukturalnych :

D 165 R – „ Tereny użytków rolnych z występującą rozproszoną zabudową mieszkalną - utrzymuje się dotychczasowe użytkowanie z dopuszczeniem możliwości uzupełnienia i wymiany kubatury dla zabudowy zagrodowej w wypadkach uzasadnionych wielkością arealu rolnego. Dla rozproszonej zabudowy jednorodzinnej zakłada się możliwość modernizacji obiektów „

D 18 MN – „ Mieszkalnictwo o niskiej intensywności zabudowy - utrzymanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej z możliwością uzupełnienia luk budowlanych na działkach o pow. ok. 800 m² „

D 16 MN - „ Mieszkalnictwo o niskiej intensywności zabudowy - utrzymanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej z możliwością uzupełnienia luk budowlanych na działkach o pow. ok. 800 m² „

O 6 Zo – „ Ulica zbiorcza obszarowa - modernizacja i przebudowa istniejącej drogi wojewódzkiej /ul.Cieszyńska/ na odcinku od granic miasta do skrzyżowania, z ulicami w centrum /O 5 Zo, O 7 Zo/. Zakłada się korektę przebiegu trasy, poszerzenie jezdni, budowę normatywnych zatok autobusowych oraz przebudowę skrzyżowania z ulicami miejskimi O 5 Zo i O 7 Zo. Skrzyżowanie z drogą krajową O 2 Gt - płaskie ze skanalizowaniem ruchu, docelowo węzeł dwupoziomowy. Szerokość w liniach rozgraniczających - 35 m, szerokość jezdni - 7,0 m. Szczegółowy przebieg trasy jak w studium komunikacyjnym „

O 12 Lm – „ Ulica lokalna - modernizacja istniejącej ulicy miejskiej /A.Brody/ od skrzyżowania z ul. Cieszyńską / O 6 Zo/ do ul.Grażyńskiego /O 7 Zo/. Zakłada się poszerzenie jezdni, przebudowę wlotu do ul.Grażyńskiego oraz dobudowę obustronnych chodników w obszarach zainwestowanych. Szerokość w liniach rozgraniczających - 25 m, szerokość jezdni - 6,0 m. Szczegóły jak w studium komunikacyjnym „

O 26 Dh – „**Ulica dojazdowa** - projektowana budowa drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego po trasie istniejącej drogi gruntowej. Szerokość w liniach rozgraniczających - 15 m, szerokość jezdni - 6,0 m „

D 168 TS – „**Obsługa komunikacji samochodowej** - Rezerwa terenu dla projektowanego w przyszłości dwupoziomowego skrzyżowania /węzła/ drogi krajowej nr 93 z drogą wojewódzką Cieszyn - Ustron. Realizacja skrzyżowania wymaga przeprowadzenia niezbędnych uzgodnień, w tym z DODP w Krakowie oraz uzyskania indywidualnej zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze „

O 1 RL – „**Lasy i zadrzewienia** - Tereny leśne całego miasta Ustronia -utrzymanie dotychczasowej funkcji w oparciu o zasady gospodarki leśnej obowiązujące w Państwowych Gospodarstwach Leśnych, z tym, że wykorzystanie gospodarcze terenów leśnych winno być podporządkowane głównej funkcji miasta tj. lecznictwu uzdrowiskowemu. Zakłada się przystosowanie terenów leśnych i partii obrzeżnych dla rekreacji zgodnie z ich naturalną chłonnością oraz ograniczenie turystyki do zwiedzania krajoznawczego opartego o sieć wyznaczonych szlaków turystycznych i turystyki kwalifikowanej. Zakłada się włączenie kompleksów leśnych do projektowanego parku krajobrazowego Beskidu Śląskiego „

O 2 Gt – „**Ulica główna tranzytowa** - utrzymanie istniejącego odcinka drogi krajowej nr 93 oraz budowa dalszego odcinka do Ustronia Polany, zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną /obwodnica/. Szerokość w liniach rozgraniczających - 45 m, dwie jezdnie po 7,0 m. W rejonach skrzyżowań trasy z ulicami A.Brody i Drozdów - podziemne przejście piesze. Zakłada się możliwość etapowania realizacji tj. budowę w I etapie jednej jezdni od strony wschodniej, a w dalszym etapie wykonanie drugiej jezdni po stronie zachodniej. Na odcinkach trasy przebiegającej wzdłuż terenów mieszkaniowych w ramach strefy ochronnej zakłada się urządzenie pasów zieleni średniej i wysokiej oraz ekranów ochronnych zabezpieczających przed hałasem.

D 19 MN – „**Mieszkalnictwo o niskiej intensywności zabudowy** - utrzymanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej z możliwością uzupełnienia luk budowlanych na działkach o pow. ok. 800 m²”

D 157 WZ – „**Urządzenia zaopatrzenia w wodę** - utrzymanie istniejącego zbiornika wody pitnej oraz projektowana hydrofornia dla II strefy ciśnienia. Strefa ochronna - 50 m „

2. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie narusza ustaleń w/w planu.
3. Inwestor winien uzyskać uzgodnienia z wszystkimi dysponentami uzbrojenia podziemnego, naziemnego, administratorami dróg oraz administratorami potoków.
4. Na inwestorze ciąży obowiązek dokonania tak na etapie projektowania inwestycji jak i przed wejściem w teren uzgodnień z właścicielami gruntów, których interes prawny mógłby zostać naruszony w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji
5. Zwracam uwagę na konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego [w związku z przekraczaniem potoków] stosownie do przepisów ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115 poz. 1229 z dnia 11 października 2001 r. z późn.zm.).

UZASADNIENIE

Wnioskodawca w przedmiotowej sprawie przedłożył komplet dokumentów, które stanowią podstawę niniejszej decyzji. Projekt decyzji uzgodniony został z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach [postanowienie nr ZU-5190-550-Włd/27/528/03/3217 z dnia 12.03.2003 r.].

POUCZENIE

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu traci ważność :

- z dniem wejścia w życie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli sprzeczna będzie z jego ustaleniami
- jeżeli inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę na tym samym terenie
- jeżeli inwestor nie uzyska prawa do gruntu lub je utraci albo w terminie 1 [jednego] roku od dnia otrzymania niniejszej decyzji nie wystąpi z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę,

W przypadku zamierzonej budowy należy wystąpić do Starostwa Powiatu Cieszyńskiego, Wydziału Architektury i Budownictwa z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę, do którego konieczne jest załączenie następujących dokumentów :

- 3 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, wymaganymi przepisami szczególnymi,
- dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu


Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia [art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 Kpa].

Załączniki :

- mapa ewidencyjna w skali 1:2880 [przebieg sieci]
- wykaz nieruchomości, których dotyczy przedmiotowa inwestycja [opracowany na podstawie wypisów z rejestru gruntów] - do wglądu UM Ustroń pok. 31
- mapa sytuacyjna w skali 1:500 [przebieg sieci] - do wglądu UM Ustroń pok. 31
- opinia Dyrektora RZGW w Gliwicach - postanowienie nr ZU-5190-550-Włd/27/528/03/3217 z dnia 12.03.2003 r.] - do wglądu UM Ustroń pok. 31

Otrzymują :

1. Adresat
- ✓ 2. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, Oddział Terenowy w Opolu, ul. 1 Maja 6, 45-068 Opole
- ✓ 3. Białas Magdalena, Ustroń, ul. A. Brody 79
- ✓ 4. Bujok Barbara, Ustroń, ul. Cieszyńska 41
- ✓ 5. Bukowczan Adrian, Bukowczan Daria, Bukowczan Piotr, Ustroń, os. Centrum 1/17
- ✓ 6. Chmiel Wanda, Ustroń, ul. Wantuły 100
- ✓ 7. Chodura Jerzy, Chodura Zofia, Ustroń, ul. Brody 58
- ✓ 8. Cholewa Karol, Cholewa Wanda, Ustroń, ul. A. Brody 82
- ✓ 9. Cholewa Stanisław, Cholewa Krystyna, Ustroń, ul. Kuźnicza 13
- ✓ 10. Chrostek Leokadia, Warszawa, ul. Złota 1/14
- ✓ 11. Cieślak Alina, Raszka Bogusław, Ustroń, ul. Cieszyńska 48
- ✓ 12. Cieślak Bronisław, Tychy, ul. Wyszyńskiego 16/7
- ✓ 13. Cieślak Bronisława, Ustroń, A. Brody 72
- ✓ 14. Czarnecka Janina, Ustroń, ul. Brody 62
- ✓ 15. Dziech Bronisława, Ustroń, ul. Obrzeźna 19
- ✓ 16. Dziech Elżbieta, Ustroń, ul. Cieszyńska 50 a
- ✓ 17. Dziech Eugenia, Ustroń, ul. Obrzeźna 19
- ✓ 18. Góra Stanisław, Góra Ewa, Ustroń, ul. Komunalna 3
- ✓ 19. Halama Joanna, Ustroń, ul. A. Brody 92
- ✓ 20. Hanzel Stanisław, Hanzel Zofia, Ustroń, ul. Daszyńskiego 20
- ✓ 21. Heczko Bolesław, Ustroń, ul. Wantuły 55
- ✓ 22. Heczko Krystyna, Ustroń, ul. Błazczyka 25
- ✓ 23. Hławiczka Władysław, Ustroń, ul. A. Brody 85
- ✓ 24. Hudzieczek Ludwik, Hudzieczek Wanda, Ustroń, ul. Komunalna 3
- ✓ 25. Husar Grzegorz, Husar Monika, Ustroń, ul. Brody 48
- ✓ 26. Hymnik Ilona, Ustroń, ul. Traugutta 12
- ✓ 27. Janczewski Piotr, Janczewska Leokadia, Zabrze, ul. Kawika 26b/7
- ✓ 28. Kaleta Roman, Kaleta Artur, Kaleta Irma, Ustroń, ul. Cieszyńska 55
- ✓ 29. Kawa Kazimierz, Ustroń, ul. Cieszyńska 40
- ✓ 30. Kawecka Agnieszka, Kawecki Zenon, Kawecka Jadwiga, Ustroń, ul. Cieszyńska 46
- ✓ 31. Kawecki Tomasz, Ustroń, ul. Cieszyńska 42
- ✓ 32. Kłapa Zbigniew, Kłapa Kornelia, Ustroń, ul. Cieszyńska 45
- ✓ 33. Korcz-Spratek Eugenia, Korcz Franciszek, Ustroń, ul. Wantuły 102
- ✓ 34. Kostka Zuzanna, Ustroń, ul. A. Brody 26
- ✓ 35. Kowala Krystyna, Kowale nr 49
- ✓ 36. Kral Magdalena, Ustroń, ul. Lipowska 63a



BURMISTRZ MIASTA

Franciszek Szczygiel


Wobec nie wniesienia odwołania
decyzja w dniu 30.06.2003

stała się ostateczna

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI
ARCHITEKTURY I GOSPODARSTWA MIASTAMI

mgr inż. Andrzej...

DYREKTOR
REGIONALNEGO ZARZĄDU
GOSPODARKI WODNEJ
W GLIWICACH

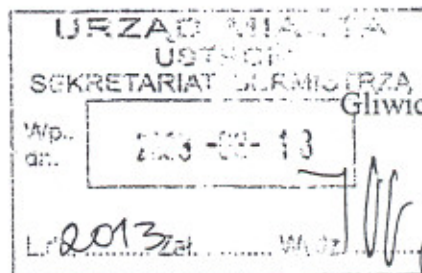

Gliwice, dn. 12.03.2003r.

ZU-5190-550-Wld/27/528/03/3000.....

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.106 kpa, w związku z art.40 ust.4 pkt.7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym {DZ. U. z 1999r. Nr 15, poz.139 z późniejszymi zmianami} oraz art.92 ust.3 pkt.11 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne {Dz. U. Nr.115 poz.1229 z późniejszymi zmianami}, po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Miasta w Ustroniu nr IGG/7331/197/2003 z dn.11.03.2003r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.:

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w Ustroniu w rejonie ulic Katowickiej, Cieszyńskiej, Obrzeźnej, oraz A. Brody

POSTANAWIAM

uzgodnić przedstawiony projekt decyzji bez uwag.

UZASADNIENIE

Zgodnie z cytowanym na wstępie ustawami decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaje się po uzgodnieniu z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

POUCZENIE:

Na postanowienie stronie służy zażalenie do Ministra Środowiska wniesione za pośrednictwem Dyrektora RZGW GLIWICE w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.



URZĄD MIASTA
3-450 USTRONIE
12.03.2003

Z up. Dyrektora
Z-ca Byr. ds. Z-ów Wodnych

mgr inż. Rudolf Glajcar
podpis

Otrzymują:

- fm*
- 1) Urząd Miasta w Ustroniu
Rynek 1, 43-450 Ustronie
 2. Usługi Inżynierskie „cRG” mgr inż. Rudolf Glajcar
ul. Grabowa 10, 43-450 Ustronie
 3. ZU a/a. (S.G.)

Załącznik do DECYZJI
Nr IGG/7331/197/02/03/p1-28
z dnia 18.03.03

POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. „d” ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 ze zm.), oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 14.04.2003r. Pana mgr inż. Rudolfa Głajcara – Usługi Inżynierskie „eRG” działającego z upoważnienia inwestora

**Starosta Cieszyński
udziela
pozwolenia wodnoprawnego
dla inwestora
Gminy Ustroń
ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń**

na przekroczenie siecią wodociagową w Ustroniu:

- rzeki Bładnicy w km 10+650 i w km 11+200,
- ciek Rówieńskiego w km 1+410.

Pozwolenia wodnoprawnego udziela się pod następującymi warunkami :

1. Powyższe przekroczenia wykonać zgodnie z „Projektem budowlano-wykonawczym. Materiały dla uzyskania pozwolenia wodno-prawnego” sporządzonym przez mgr inż. Rudolfa Głajcara i mgr inż. Danutę Herboczek (Nr upr. 3976/B).
2. Przekroczenie:
 - wodociągiem ciśnieniowym z rur PE $\varnothing$ 110 mm rzeki Bładnicy w jej km 11+200 wykonać w odległości 1,5 m od mostu, górą nad korytem rzeki w rurze ochronnej długości 12 m z usytuowaniem podpór w odległości 2,0 m od górnej krawędzi skarpy na wysokości 80 cm od poziomu terenu (na wysokości przęsła mostu),
 - wodociągiem ciśnieniowym z rur PE $\varnothing$ 110 mm rzeki Bładnicy w jej km 10+650 wykonać metodą wykopu otwartego w stalowej rurze ochronnej $\varnothing$ 200 mm długości 7,0 m położonej min. 1,0 m pod dnem rzeki,
 - wodociągiem ciśnieniowym z rur PE $\varnothing$ 40 mm ciek Rówieńskiego z jego km 1+410 wykonać metodą przewiertu w rurze stalowej $\varnothing$ 150 mm, długości 7,5 m na głębokości min. 1,0 m pod istniejącym dnem.
3. W przypadku przejść pod ciekami (rzeka Bładnica w km 10+650, ciek Rówieński w km 1+410) dno i brzegi (do wysokości $\frac{1}{2}$ skarpy) umocnić narzutem kamiennym o grubości min. 0,5 m na długości 5,0 m (po 2,5 m w górę i w dół od miejsca kolizji). Całość ubezpieczenia zastabilizować obustronnie palisadami z kołków o średnicy 10-14 cm nabitymi na głębokość min. 1,2 m lub gruntami betonowymi
4. Miejsca przejść wodociągiem należy dodatkowo oznakować na obu brzegach w sposób trwały.
5. W czasie prowadzenia robót zapewnić swobodny przepływ wody w korytach cieków.
6. Po wykonaniu robót teren przywrócić do stanu pierwotnego.
7. O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót powiadomić Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Cieszynie (ul. Korfańskiego 32).

Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na czas trwania urządzeń, pod warunkiem, że ich stan techniczny nie będzie stanowił zagrożenia dla koryta rzeki Bładnicy i cieku Rówieńskiego ani wód w nich płynących.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zastępuje pozwolenia budowlanego.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie wydał niniejsze pozwolenie wodnoprawne, na wniosek z dnia 14.04.2003r. Pana mgr inż. Rudolfa Glajcara – Usługi Inżynierskie „eRG” działającego z upoważnienia inwestora, w oparciu o przedłożoną dokumentację, spełniającą wymogi art. 132 ustawy Prawo wodne.

Do wniosku, zgodnie z art. 131 ust. 2 został dołączony operat wodnoprawny oraz decyzja Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 18.03.2003r. Nr IGG/7331/197/2002/2003/WZ-28 ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

Do operatu dołączono uzgodnienie z administratorem rzeki Bładnicy i cieku Rówieńskiego tj. Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Inspektorat w Cieszynie z dnia 22 listopada 2002r. Znak: SZMiUW/C/ME-2232/369/02.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne informację, o wszczęciu postępowania wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości. Wobec nie zgłoszenia żadnych uwag, bądź zastrzeżeń orzeczono jak w sentencji.

W myśl art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 09 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 86, poz. 960 ze zm.) odstąpiono od pobrania opłaty skarbowej.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Starosty Powiatu Cieszyńskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Otrzymują :

1. Burmistrz Miasta Ustroń
43-450 Ustroń, Rynek 1
2. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
43-400 Cieszyn, ul. Korfantego 32
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
44-100 Gliwice ul. H. Sienkiewicza 2



Z up. STAROSTY
Grażyna Skaruba - Ossolińska
Naczelnik Wydz. Środowiska
Rolnictwa i Leśnictwa

URZĄD MIASTA
USTRÓŃ

Rynek 1

43-450 USTRÓŃ

DECYZJA

L. dz. ZDW/WDU/5425/U – 1649.02/.....⁹⁰⁶⁸/2003

Działając na podstawie art. 21 ust.1 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r, Nr 71 poz. 838 tekst jednolity ze zm.) i Uchwały Nr 1561 / 281 /2001 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 08 października 2001r, zgodnie z art. 104 Kpa,

Po rozpatrzeniu wniosku: *Firmy Usługi Inżynierskie „eRG” mgr inż. Rudolf Glajcar ul. Grabowa 10, 43-450 Ustroń z dnia 19.11.2003r, działającej z upoważnienia: Urzędu Miasta Ustroń Rynek 1, 43-450 Ustroń, w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej trasy projektowanego wodociągu ϕ 110 PE w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 941 – droga zbiorcza (ul. Katowicka II – dzielnica Goje) w miejscowości Ustroń, na podstawie art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1,4 w/w Ustawy o drogach publicznych oraz postanowienia wydanego w dniu 21.07. 2003r, Nr SKO-UL/Katowice/49/5080/03 przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach i postanowienia Nr ZDW/WDU/5425/U-1649.02/6740/2003 wydanego w dniu 23.09.2003r przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.*

Zezwalam

Na lokalizację projektowanej trasy projektowanego wodociągu ϕ 110 PE w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 941 – droga zbiorcza (ul. Katowicka II – dzielnica Goje) w miejscowości Ustroń, zgodnie z przedłożonym projektem budowlano – wykonawczym wykonanym przez Panią mgr inż. Danutę Herboczek posiadającą uprawnienia Nr 39/76/B, pod niżej podanymi warunkami:

1. Integralną częścią n/n decyzji jest odrębnie zawarte porozumienie Nr ZDW/WDU-94/2003 z dnia 27.11.2003r.
2. Roboty związane z ułożeniem sieci wodociągowej ϕ 110 PE w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 941 – droga zbiorcza (ul. Katowicka II – dzielnica Goje) w miejscowości Ustroń, należy wykonać metodą rozkopu w wąskoprzestrzennych wykopach umocnionych.
3. Wyżej wymienione wykopy należy umocnić za pomocą:
 - a) płyt szalunkowych pełnych z dwu punktowym rozparciem każdej płyty – przy głębokości do 4,0m,
 - b) grodzic stalowych – przy głębokości powyżej 4,0m
4. W przypadku występowania wody gruntowej w/w wykopy, należy przewidzieć odwodnienie dna wykopu za pomocą igłofiltrów wpłukiwanych od wewnątrz umocnienia w rozstawie co 1,0m.

5. Odtworzenie pobocza w/w drogi wojewódzkiej, po ułożeniu sieci wodociągowej należy wykonać pod niżej podanymi warunkami:
 - a) obsypać ułożony rurociąg warstwą piasku o grubości min. 15,0 cm ponad wierzch rury i zagęścić,
 - b) po wykonaniu w/w obsypki, należy przystąpić do mechanicznej zasyпки gruntem sypkim z warstwowym zagęszczeniem kolejnych warst gruntu co 20,0cm z jednoczesnym demontażem umocnień wykopu,
 - c) po wykonaniu zasyпки gruntem sypkim wykopów wraz z jej zagęszczeniem, należy ostatnie 20,0 ÷ 30,0cm zasypać humusem i obsiać trawą.
6. W przypadku modernizacji lub remontu drogi nadzór branżowy oraz koszt ewentualnego przełożenia urządzenia obcego w pasie drogowym pokryje jego właściciel.
7. Po otrzymaniu przez Inwestora pozwolenia na budowę sieci wodociągowej ϕ 110 PE w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 941 – droga zbiorcza (ul. Katowicka II – dzielnica Goje) w miejscowości Ustroń, na 30 dni przed planowanym przystąpieniem do wykonania robót, Inwestor w ramach odrębnego wniosku, winien wystąpić do tutejszego Zarządu o zgodę na zajęcie pasa drogowego.
Do wniosku należy dołączyć :
 - a) kopię prawomocnego pozwolenia na budowę sieci wodociągowej ϕ 110 PE w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 941 – droga zbiorcza (ul. Katowicka II – dzielnica Goje) w miejscowości Ustroń
 - b) projekt budowlano – wykonawczy sieci wodociągowej ϕ 110 PE w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 941 – droga zbiorcza (ul. Katowicka II – dzielnica Goje) w miejscowości Ustroń, opieczetowany przez organ wydający decyzję pozwolenia na budowę,
 - c) termin (od dnia do dnia) i obszar (z podziałem na elementy drogi, tj. jezdnia, pobocze, chodnik, pas zieleni, rów) zajęcia pasa drogowego,
 - d) zatwierdzony przez Marszałka Województwa Śląskiego, projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych robót (w przypadku wygrozdzenia – zajęcia, chodnika, pobocza i jezdni,
lub
sposób zabezpieczenia i oznakowania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami (w przypadku zajęcia pozostałych elementów pasa drogowego).
8. Inwestor w terminie 30 dni od ostatniego dnia zajęcia pasa drogowego jest zobowiązany w drodze pisemnego protokołu przekazać pas drogowy do użytkowania przedstawicielowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, załączając:
 - a) operat powykonawczy (na podkładzie map zasadniczych), z naniesioną lokalizacją urządzeń obcych objętych inwestycją w stosunku do krawędzi jezdni.
Przedmiotowy operat winien być wykonany przez uprawnionego geodetę .
 - b) protokół odbioru z pomiaru zagęszczenia podbudowy oraz podłoża piaskowego,
 - c) świadectwo jakości użytych materiałów, wydane przez uprawnione jednostki.
9. Niedopełnienie powyższych warunków zgodnie z art. 40 ust. 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r, Nr 71 poz. 838, tekst jednolity, ze zm.) skutkuje wszczęciem postępowania administracyjnego oraz nałożeniem kary pieniężnej w trybie par. 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów Ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 1986r, Nr 6 poz. 33 z późn. zm.).

Uzasadnienie

Decyzja uwzględnia w całości żądania strony, wobec tego zgodnie z art. 107 par. 4 Kpa odstąpiono od jego uzasadnienia.

Pouczenie:

1. Decyzja nie jest pozwoleniem na budowę w myśl art. 28 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r, Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r, Nr 106 poz. 1126, teks jednolity z późn. zm.).
2. Przystąpienie do robót bez wymaganego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego skutkuje nałożeniem ustawowych kar.
3. Od n/n decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice – w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia. Przy wniesieniu odwołania należy wpłacić opłatę w znaczkach skarbowych o nominale 5zł zgodnie z Ustawą z dnia 09 września 2000r, o opłacie skarbowej (Dz. U. z 000r, Nr 86, poz. 960 tekst jednolity ze zm.).

DYREKTOR


mgr inż. Zbigniew Tabor

Załącznik :

Opieczętowany przez ZDW w Katowicach:

1. Porozumienie Nr ZDW/WDU-94/2003 z dnia 27.11.2003r
2. Projekt budowlano - wykonawczy
3. Wniosek na zajęcie pasa drogowego.

Otrzymują :

1. Adresat + zał. 1, 2
2. Usługi Inżynierskie „eRG”
mgr inż. Rudolf Glajcar
ul. Grabowa 10, 43-450 Ustroń + zał. Nr 2,3
3. ZDW/WDU/U a/a

Opracował : J.M.

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W KATOWICACH
40-609 KATOWICE, ul. Lechicka 24
NIP 954-22-95-953 REGON 276303005
TEL +32/78 19 211 .1. FAX +32/78 19 200

Cieszyn, 2002-11-22

ŚZMiUW/C/ME-2232/369/02

Usługi Inżynierskie „eRG”

mgr inż. Rudolf Głajcar

ul. Grabowa 10

43-450 USTRON

Dotyczy : uzgodnienia przejścia wodociągiem przez rzekę Bładnicę oraz ciek Rówieński.

Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach Oddział Bielsko-Biała Inspektorat w Cieszynie uzgadnia trasę projektowanego wodociągu w dzielnicy Goje w Ustroniu i jego przejście przez rzekę Bładnica w km 10+650, 10+900 i 11+200 oraz przez ciek Rówieński w km 1+410 – pod następującymi warunkami :

1. W przypadku przejścia przez ciek górą – podpory zlokalizować w odległości min. 2,0 m od górnej krawędzi skarpy.
2. W przypadku przejścia pod ciekami – wodociąg ułożyć w rurze ochronnej na głębokości min. 1,0 m pod istniejącym dnem cieku (góra rury ochronnej) , a dno i skarpy cieku (do wysokości $\frac{1}{2}$ skarpy) umocnić narzutem kamiennym o grubości min. 0,5 m na długości 5,0 m (po 2,5m w górę i dół od miejsca kolizji). Całość ubezpieczenia zastabilizować obustronnie palisadami z kołków o średnicy 10 – 14 cm zabitymi na głębokość min. 1,2 m, lub gurtami betonowymi. Miejsca przejść wodociągiem należy dodatkowo oznakować na obu brzegach w sposób trwały.
3. W czasie wykonywania robót zapewnić swobodny przepływ wody w korytach cieków.
4. O terminie rozpoczęcia robót poinformować tut. jednostkę, a prace wykonywać pod stałym nadzorem naszego inspektora. Odpłatność za nadzór ustalić przed przystąpieniem do robót.

5. Po zakończeniu robót teren przywrócić do stanu pierwotnego, a odbiór końcowy przeprowadzić z udziałem naszego przedstawiciela.
6. Na przedmiotowe kolizje należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

Niniejsze uzgodnienie ważne jest na okres 2 lat i nie narusza praw osób trzecich.

Tut. Inspektorat wyraża również zgodę na wejście w teren działek nr 5039 i 5036/1.

p.o. Kierownik
Inspektoratu
mgr inż. Tatiana Patyk

IGG Nr 6694/10/03

Ustroń, 25.02.2003r.

Usługi Inżynierskie „eRG”
ul. Grabowa 10
43 – 450 USTRÓŃ

Urząd Miasta w Ustroniu uzgadnia pozytywnie trasę projektowanego wodociągu z następującymi uwagami :

- wszystkie przejścia pod drogą należy wykonać metodą przewiertu,
- projektowany wodociąg pod drogą należy ułożyć w rurze ochronnej,
- projektowany wodociąg prowadzić poza rowami przydrożnymi,
- wszystkie projektowane zasuwę sieci wodociągowej należy zlokalizować poza pasem drogowym a w szczególności poza istniejącą nawierzchnią asfaltową,
- arkusz nr 4 i 7 (rys. 4/3, 6/1) obejście słupów energetycznych i drzew skierować poza pas drogowy,
- na arkuszu nr 10 (rys. 8/2) projektowane załamanie trasy wodociągu poprowadzić poza pas drogowy,
- szczegółowe warunki wejścia w teren zostaną zawarte w odrębnym zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego, które należy uzyskać przed przystąpieniem do robót w Urzędzie Miasta, podając dokładny termin realizacji i powierzchnię zajęcia pasa drogowego, celem wydania stosownej decyzji i naliczenia opłat zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 24.01.1986r. (Dz.U. Nr 6/86) z późniejszymi zmianami.

Jednocześnie tut. Urząd wyraża zgodę na wejście w teren na parcele gruntowe nr 1148/11, 1148/12, 4821/10, 1070/4, 4816, 971/8 i 972/6 będące własnością gminy Ustroń a także na pgr nr 953/3, 985/7, 993, 1032/15, 1020/2, 1028/5, 1028/6, 1033/9, 4819/1, 1201/3, 1202/3, 1114/2, 1158/4, 1139/4, 1148/5, 1152/5, 4820/2, 858/3, 774/2, , 996/2, 997/2, 4812, ~~4814/7~~ i 4814/6 będące własnością Skarbu Państwa z mocy prawa w użytkowaniu gminy Ustroń, w celu prowadzenia prac związanych z budową sieci wodociągowej.

Zgodę na wejście na pgr nr 4823/16 i 1108/8 należy uzyskać w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

a/a

NACZELNIK
WYDZIAŁU INŻYNIERSTWA
ARCHITEKTURY I GOSPODARSTWA GROUNDAMI
mgr inż.  Słomkowski

URZĄD MIASTA
USTROŃ

Rynek 1

43-450 USTROŃ

POSTANOWIENIE

L. dz. ZDW/WDU/5425/U – 1649.02/.....⁶⁷⁴⁰/2003

Działając na podstawie art. 21 ust.1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r, Nr 71 poz. 838 tekst jednolity ze zm.) i Uchwały Nr 1561 / 281 /2001 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 08 października 2001r, zgodnie z art. 123 Kpa,

Po rozpatrzeniu wniosku: *Firmy Usługi Inżynierskie „eRG” mgr inż. Rudolf Glajcer ul. Grabowa 10, 43-450 Ustroń*, działającej z upoważnienia: *Urzędu Miasta Ustroń*, w sprawie zaopiniowania wnioskowanej trasy projektowanego wodociągu ϕ 110 PE w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 941 – droga zbiorcza (ul. Katowicka II – dzielnica Goje) w miejscowości Ustroń, na podstawie art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1,4 w/w Ustawy o drogach publicznych oraz postanowienia wydanego w dniu 21 lipca 2003r, Nr SKO-UL/Katowice/49/5080/03 przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach.

Postanawiam

Zaopiniować pozytywnie wnioskowaną trasę projektowanego wodociągu ϕ 110 PE w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 941 – droga zbiorcza (ul. Katowicka II – dzielnica Goje) w miejscowości Ustroń, zgodnie z przedłożonymi planami sytuacyjnymi wykonanymi podkładach map zasadniczych – rys. Nr 3/1; 7/1; 8/1; 8/3; 11/1; pod niżej podanymi warunkami:

1. Lokalizację projektowanej trasy wodociągu ϕ 110 PE przedstawionej na rys. Nr 3/1 i 7/1 (od złącza $Z_3 - Z_5$) uzgadnia się w odległości min. 12,0m od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej Nr 941 ul. Katowicka.
2. Lokalizację projektowanej trasy wodociągu ϕ 110 PE przedstawionej na rys. 7/1 (od złącza $Z_5 - Z_6$) uzgadnia się bez uwag.
3. Lokalizację projektowanej trasy wodociągu ϕ 110 PE przedstawionej na rys. Nr 8/1 uzgadnia się z następującymi uwagami:
 - a) od złącza $Z_6 - Z_7$ - w odległości min. 12,0m od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej Nr 941 ul. Katowicka.
 - b) przyłączy ϕ 40 PE (P_1) należy odsunąć min. 1,0m od dna ścianki oporowej przepustu ϕ 500.

4. Lokalizację projektowanej trasy wodociągu ϕ 110 PE przedstawionej na rys. Nr 8/3 uzgadnia się z następującymi uwagami:
 - a) od złącza $Z_7 - Z_8$ - w odległości min. 12,0m od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej Nr 941 ul. Katowicka.
 - b) od złącza $Z_8 - Z_9$ - w odległości min. 11,0m od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej Nr 941 ul. Katowicka.
 - c) od złącza $Z_9 - Z_{10} - Z_{11}$ - w odległości min. 11,0m od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej Nr 941 ul. Katowicka.
5. Lokalizację projektowanej trasy wodociągu ϕ 110 PE przedstawionej na rys. Nr 8/3 i Nr 11/1 uzgadnia się z następującymi uwagami:
 - a) od złącza $Z_{11} - Z_{12}$ - w odległości min. 10,0m od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej Nr 941 ul. Katowicka.
 - b) przyłączy ϕ 40 PE (P) do działki Nr 940/7 należy wykonać przewiertem sterowanym (w technice płuczaco - wiercącej) w rurze ochronnej założonej na głębokości min. 0,75m poniżej dna rowu.
 - c) przyłączy ϕ 40 PE (P) do działki Nr 944/2 uzgadnia się bez uwag.
 - d) od złącza $Z_{12} - Z_{13}$ - w odległości min. 11,0m od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej Nr 941 ul. Katowicka.
6. Wykonanie projektowanej trasy wodociągu ϕ 110 PE w ciągu pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 941 - droga zbiorcza (ul. Katowicka II) dopuszcza się metodą wykopu otwartego, wąskoprzestrzennego.
7. Projektowaną trasę wodociągu ϕ 110 PE na całej jego długości w pasie drogi wojewódzkiej Nr 941, należy ułożyć w rurze ochronnej w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi urządzeniami.
8. W przypadku modernizacji lub remontu drogi koszt nadzoru branżowego oraz ewentualne przełożenie urządzenia obcego pokryje jego właściciel.

W przypadku przyjęcia w/w warunków oraz podpisania przez Inwestora „POROZUMIENIA”, należy wystąpić z odrębnym wnioskiem – powołując się na numer n/n postanowieniem, do tut. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w celu uzyskania decyzji zezwalającej na lokalizację trasy wodociągu w pasie w/w drogi wojewódzkiej, na podstawie której należy ubiegać się o pozwolenie na budowę wydane przez właściwy organ.

Do wniosku należy załączyć :

- 2 egzemplarze projektu budowlanego trasy wodociągu ϕ 110 PE wraz z opisem, zawierający w/w wymogi,
- opłata skarbową w wysokości za wniosek 5zł i za każdy załącznik 0,50gr,
- „POROZUMIENIE” – będące załącznikiem do n/n postanowienia, podpisane przez Inwestora.

Uzasadnienie

Po ponownym rozpatrzeniu wniosku zgodnie z postanowieniem wydanym w dniu 21.07.2003r, Nr SKO-UL/Katowice/49/5080/03 przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach, Firmy Usługi Inżynierskie „eRG” mgr inż. Rudolf Głajcer ul. Grabowa 10, 43-450 Ustroń, działającej z upoważnienia Urzędu Miasta Ustroń dotyczącego zaopiniowania trasy projektowanego wodociągu ϕ 110 PE w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 941 - droga zbiorcza (ul. Katowicka II - dzielnica Goje) w miejscowości Ustroń. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zaopiniował pozytywnie w/w sprawę oraz przesłał do podpisania porozumienie będące integralną częścią postępowania w przedmiotowej sprawie.

W oparciu o art. 39 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985r, o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r, Nr 71 poz. 838, teks jednolity, ze zm.): „Zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się lokalizacji budynków, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego”, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach jako zarządzający w/w drogami ma za zadanie przeciwdziałać niszczeniu pasa drogowego.

Wobec powyższego zawarcie przedmiotowego porozumienia pomiędzy Państwem a tut. Zarządem Dróg umożliwi nam, zgodnie z art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985r, o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r, Nr 71 poz. 838, teks jednolity, ze zm.): „W szczególności uzasadnionych wypadkach lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką lub potrzebami ruchu, jak również umieszczanie takich urządzeń na obiektach mostowych może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi”.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie :

1. Przystąpienie do robót bez wymaganego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego skutkuje nałożeniem ustawowych kar.
2. Niniejsze postanowienie nie jest pozwoleniem na budowę w myśl art. 28 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r, Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późn. zm.)
3. Od postanowienia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice – w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia. Przy wniesieniu zażalenia należy wnieść opłatę w znaczkach skarbowych o nominale 5 zł zgodnie z Ustawą z 09 września 2000r, o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000, Nr 86, poz. 960 ze zm.).

Załącznik :

Opieczętowany przez ZDW w Katowicach:

1. 2-egz. „POROZUMIENIA”,
2. Plan sytuacyjny na podkładzie map zasadniczych - rys. Nr 3/1; 7/1; 8/1; 8/3; 11/1.
3. Szkic orientacyjny.

Otrzymują :


1. Adresat
2. Usługi Inżynierskie „eRG” + załączniki
mgr inż. Rudolf Głajcer
ul. Grabowa 10, 43-450 Ustroń,
3. ZDW/WDU/U a/a

Opracował :

A. Widera N-2 

DYREKTOR


mgr inż. Zbigniew Tabor



WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ

SPÓŁKA Z O.O.



CZŁONEK IZBY
GOSPODARCZEJ
„WODOCIĄGI POLSKIE”

UL. MYŚLIWSKA 10, 43-450 USTRON

KONTO: BSK S.A. O/USTRON
nr 10501096-101095222

e-mail: wzc@wzc.com.pl
www.wzc.com.pl

Tel. (033) 854 35 70 SEKRETARIAT
(033) 854 37 25 SEKRETARIAT
(033) 854 34 96 CENTRALA
(033) 854 22 44 CENTRALA
(033) 854 25 73 CENTRALA

FAX (033) 854 37 25

OBSZAR
DZIAŁANIA:

Nasz znak: TT/20/04r

CIESZYN,

Wasz znak:

USTRON,

Ustron, dnia 05.01.2004r

**URZĄD MIEJSKI
MIASTA USTRON**
ul. Rynek 1
43-450 USTRON

Dot: uzgodnienia PBW

WISŁA,

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu uzgadniają przedłożony PBW „Wodociągowa sieć rozdzielcza w Ustroniu Dzielnica Goje”/ wpisy na planach usytuowania z dnia 12.12.2003r pod nr 6/ TS-1/ I /2003 /.

SKOCZÓW,

1 egz.projektu pozostawiamy do użytku służbowego.

STRUMIEŃ,

CHYBIE,

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Techniczny
Naczelny Inżynier

inż. *Manusz Stec*

GOLESZÓW,

SP

Otrzymują: 1 x adresat

1 x Usługi Inżynierskie „eRG” ,ul. Grabowa 10 , 43-450 Ustron

DĘBOWIEC,

1 x TT a/a

HAŻLACH,

BRENNA,

ISTEBNA.