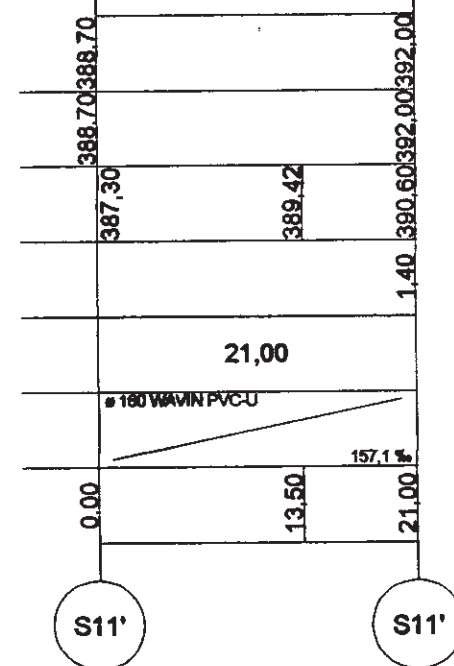
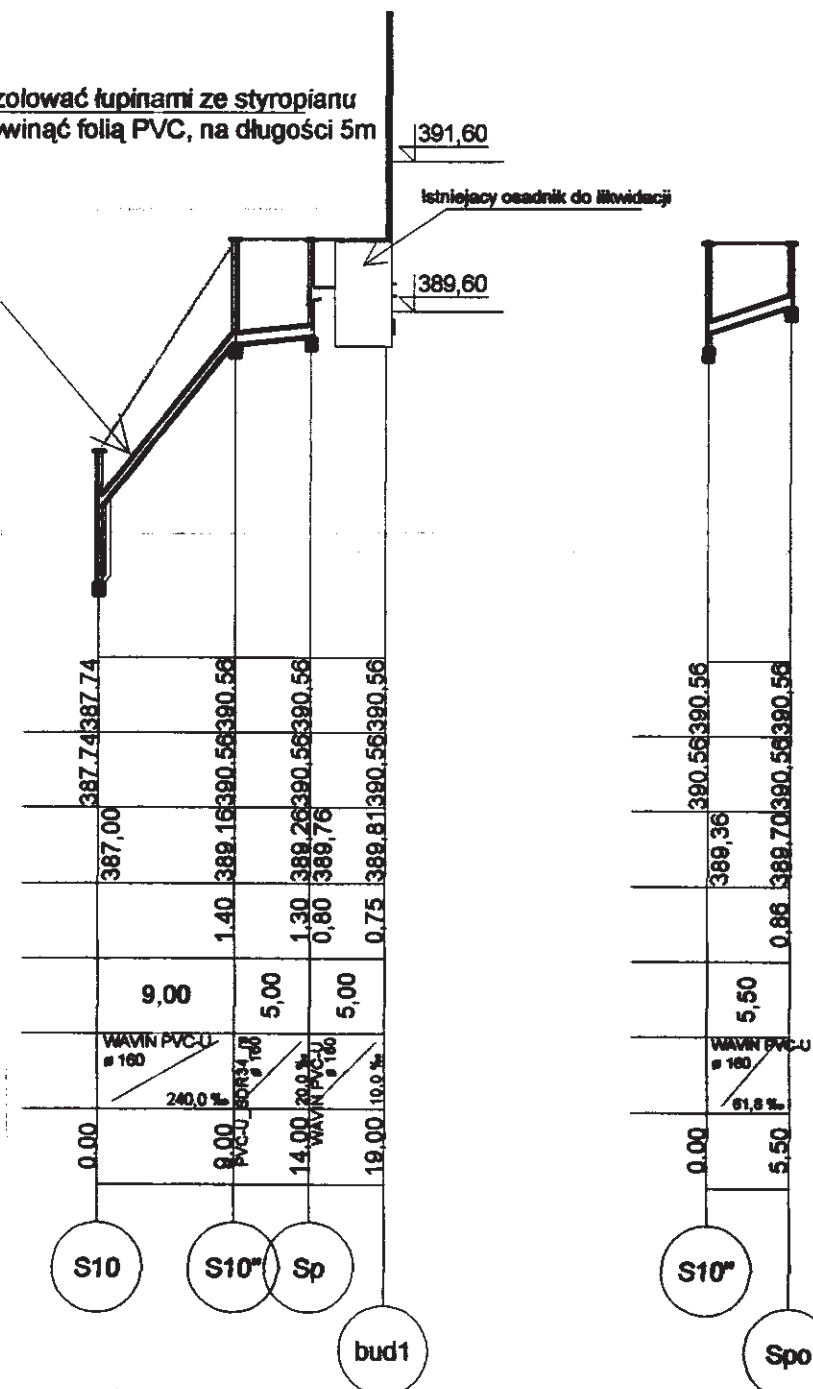
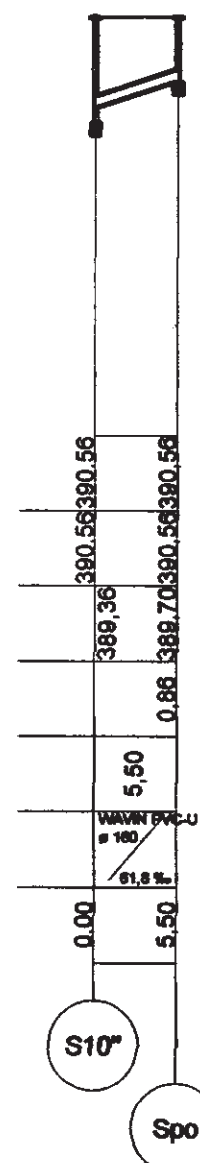
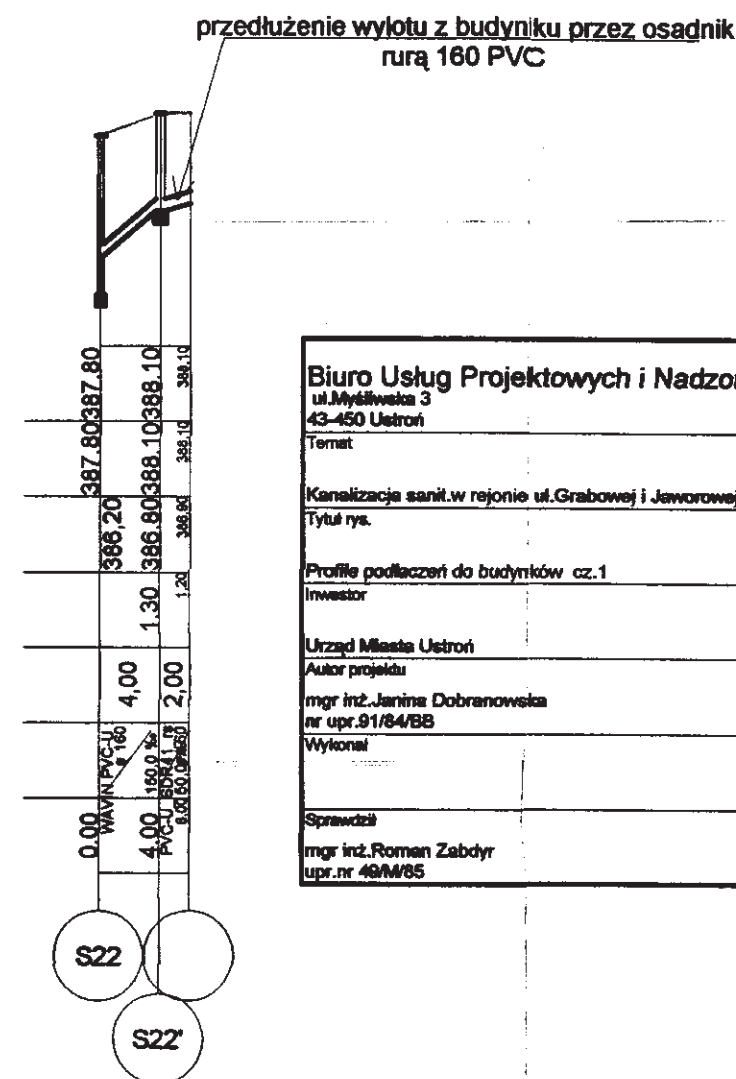


Poziom porównawczy 385,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	388,20	388,20	388,30	388,30
Rzędna terenu istniejącego	388,20	388,20	388,30	388,30
Rzędna dna kanału	387,00	387,00	387,30	387,30
Zagłębienie dna kanału	1,20	1,20	1,00	1,00
Odległości [m]	2,00	6,00	1,00	1,00
Średnice, materiał	160 WAWIN PVC-U	160 WAWIN PVC-U	160 WAWIN PVC-U	160 WAWIN PVC-U
Długość [m]	0,00	8,00	1,00	1,00

S12
S12'
bud.S11'
S11'S10
S10'
Sp
bud1S10'
SpoS22
S22'

Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Technicznego	
ul. Myśliwska 3	
43-450 Ustroń	
Temat	Faza
Kanalizacja sanit. w rejonie ul. Grabowej i Jaworowej	Projekt Budowlany
Tytuł rys.	Data
Profile podłączeń do budynków cz. 1	06.2005
Inwestor	Skala
Urząd Miasta Ustroń	1:500/100
Autor projektu	Nr rys.
mgr inż. Janina Dobranowska	3
nr upr. 91/84/88	
Wykonanie	
Sprawdził	
mgr inż. Roman Zabdyr	
upr. nr 49/M/85	