


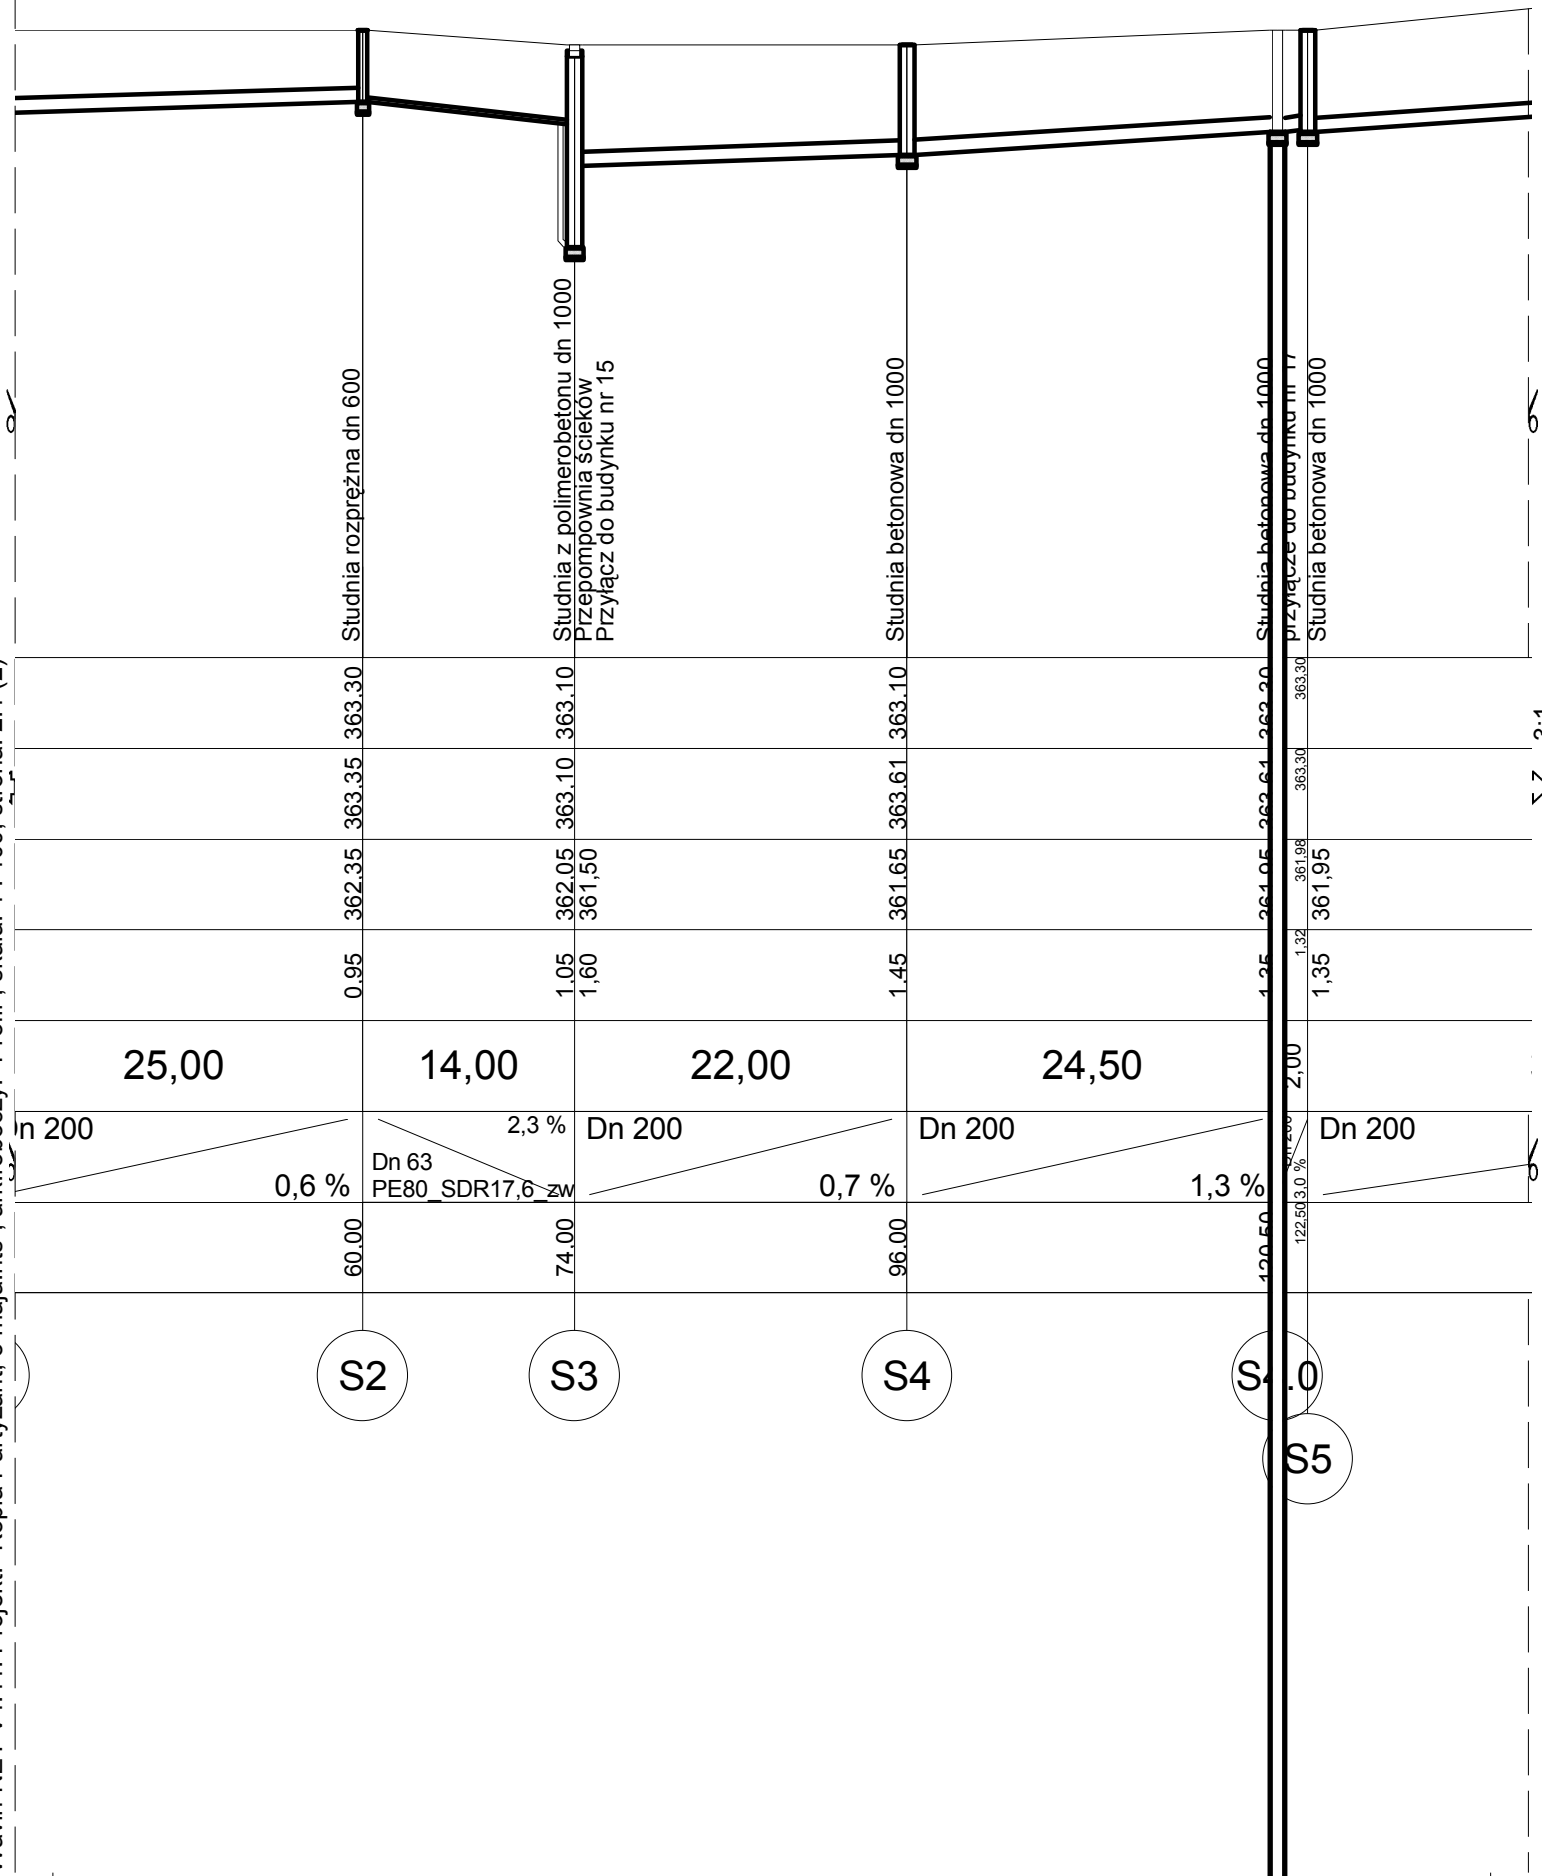
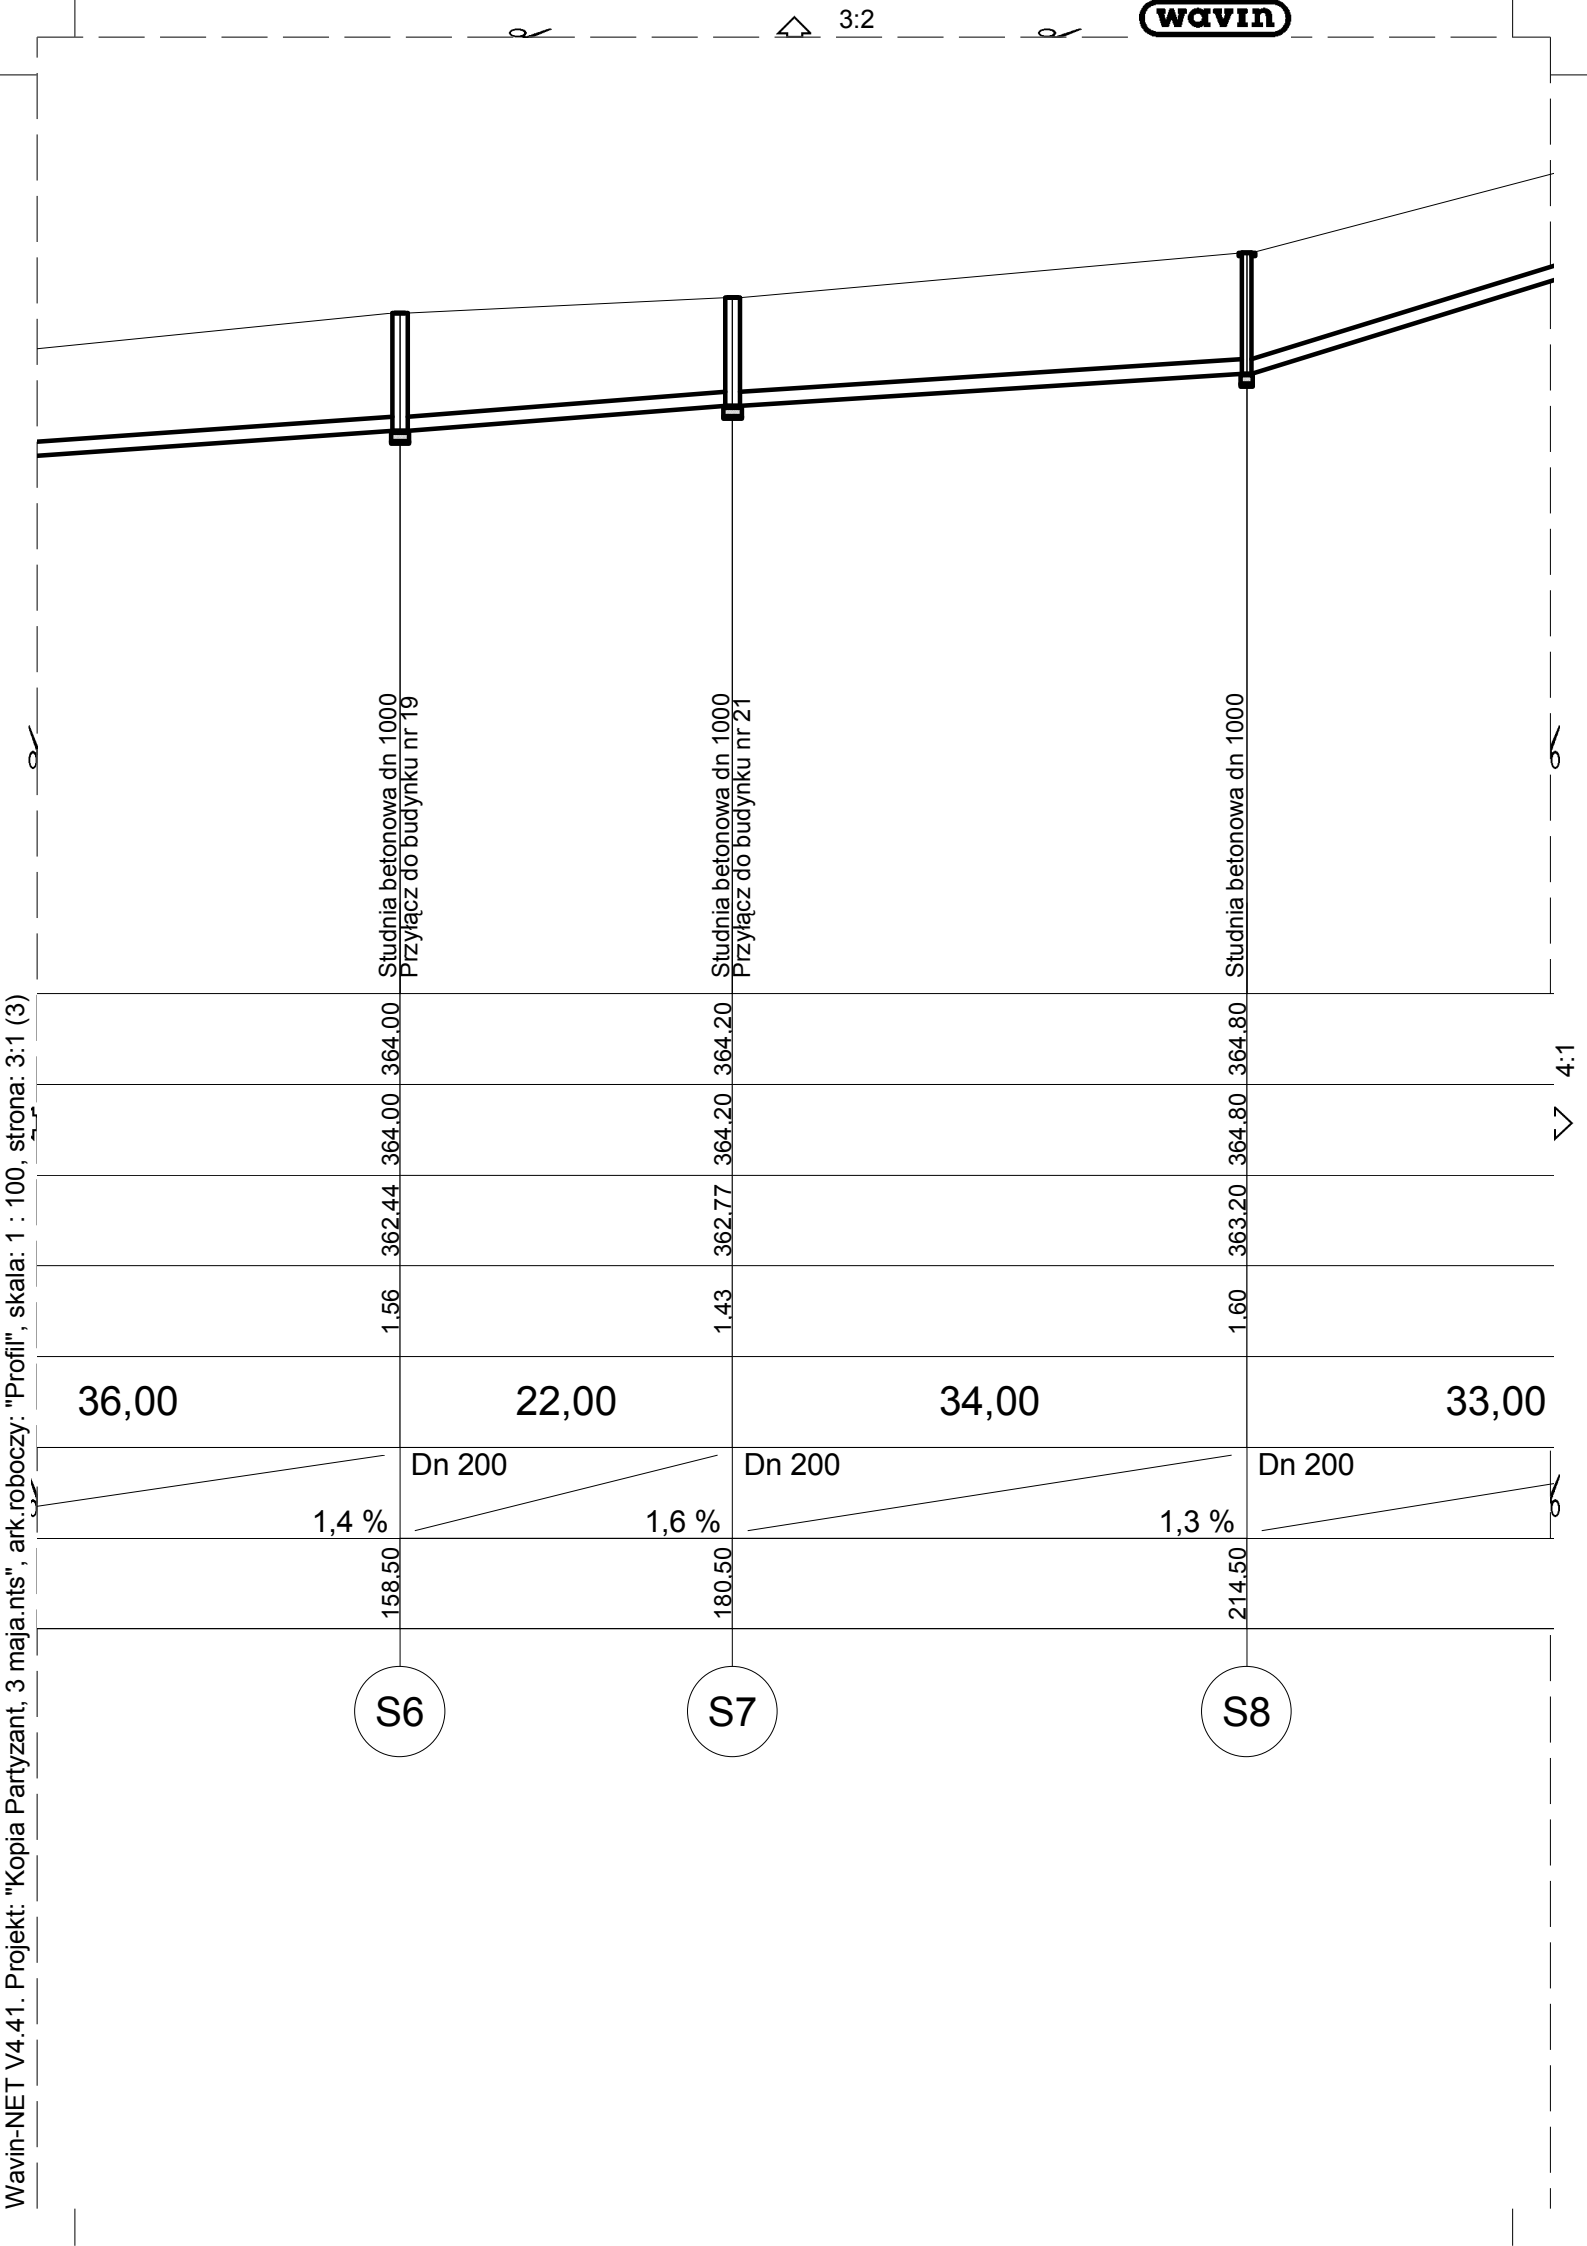


Rzędna terenu projektowanego	363.44	363.30	2:1
Rzędna terenu istniejącego	363.44	363.30	
Rzędna dna kanału	361.98	362.20	
Zagłębienie dna kanału [m]	1.46	1.10	
Odległości [m]	35.00		
Średnice, materiał	Dn 200		Dn 200
Spadek		0.6 %	
Długość trasy [m]	0.00	35.00	

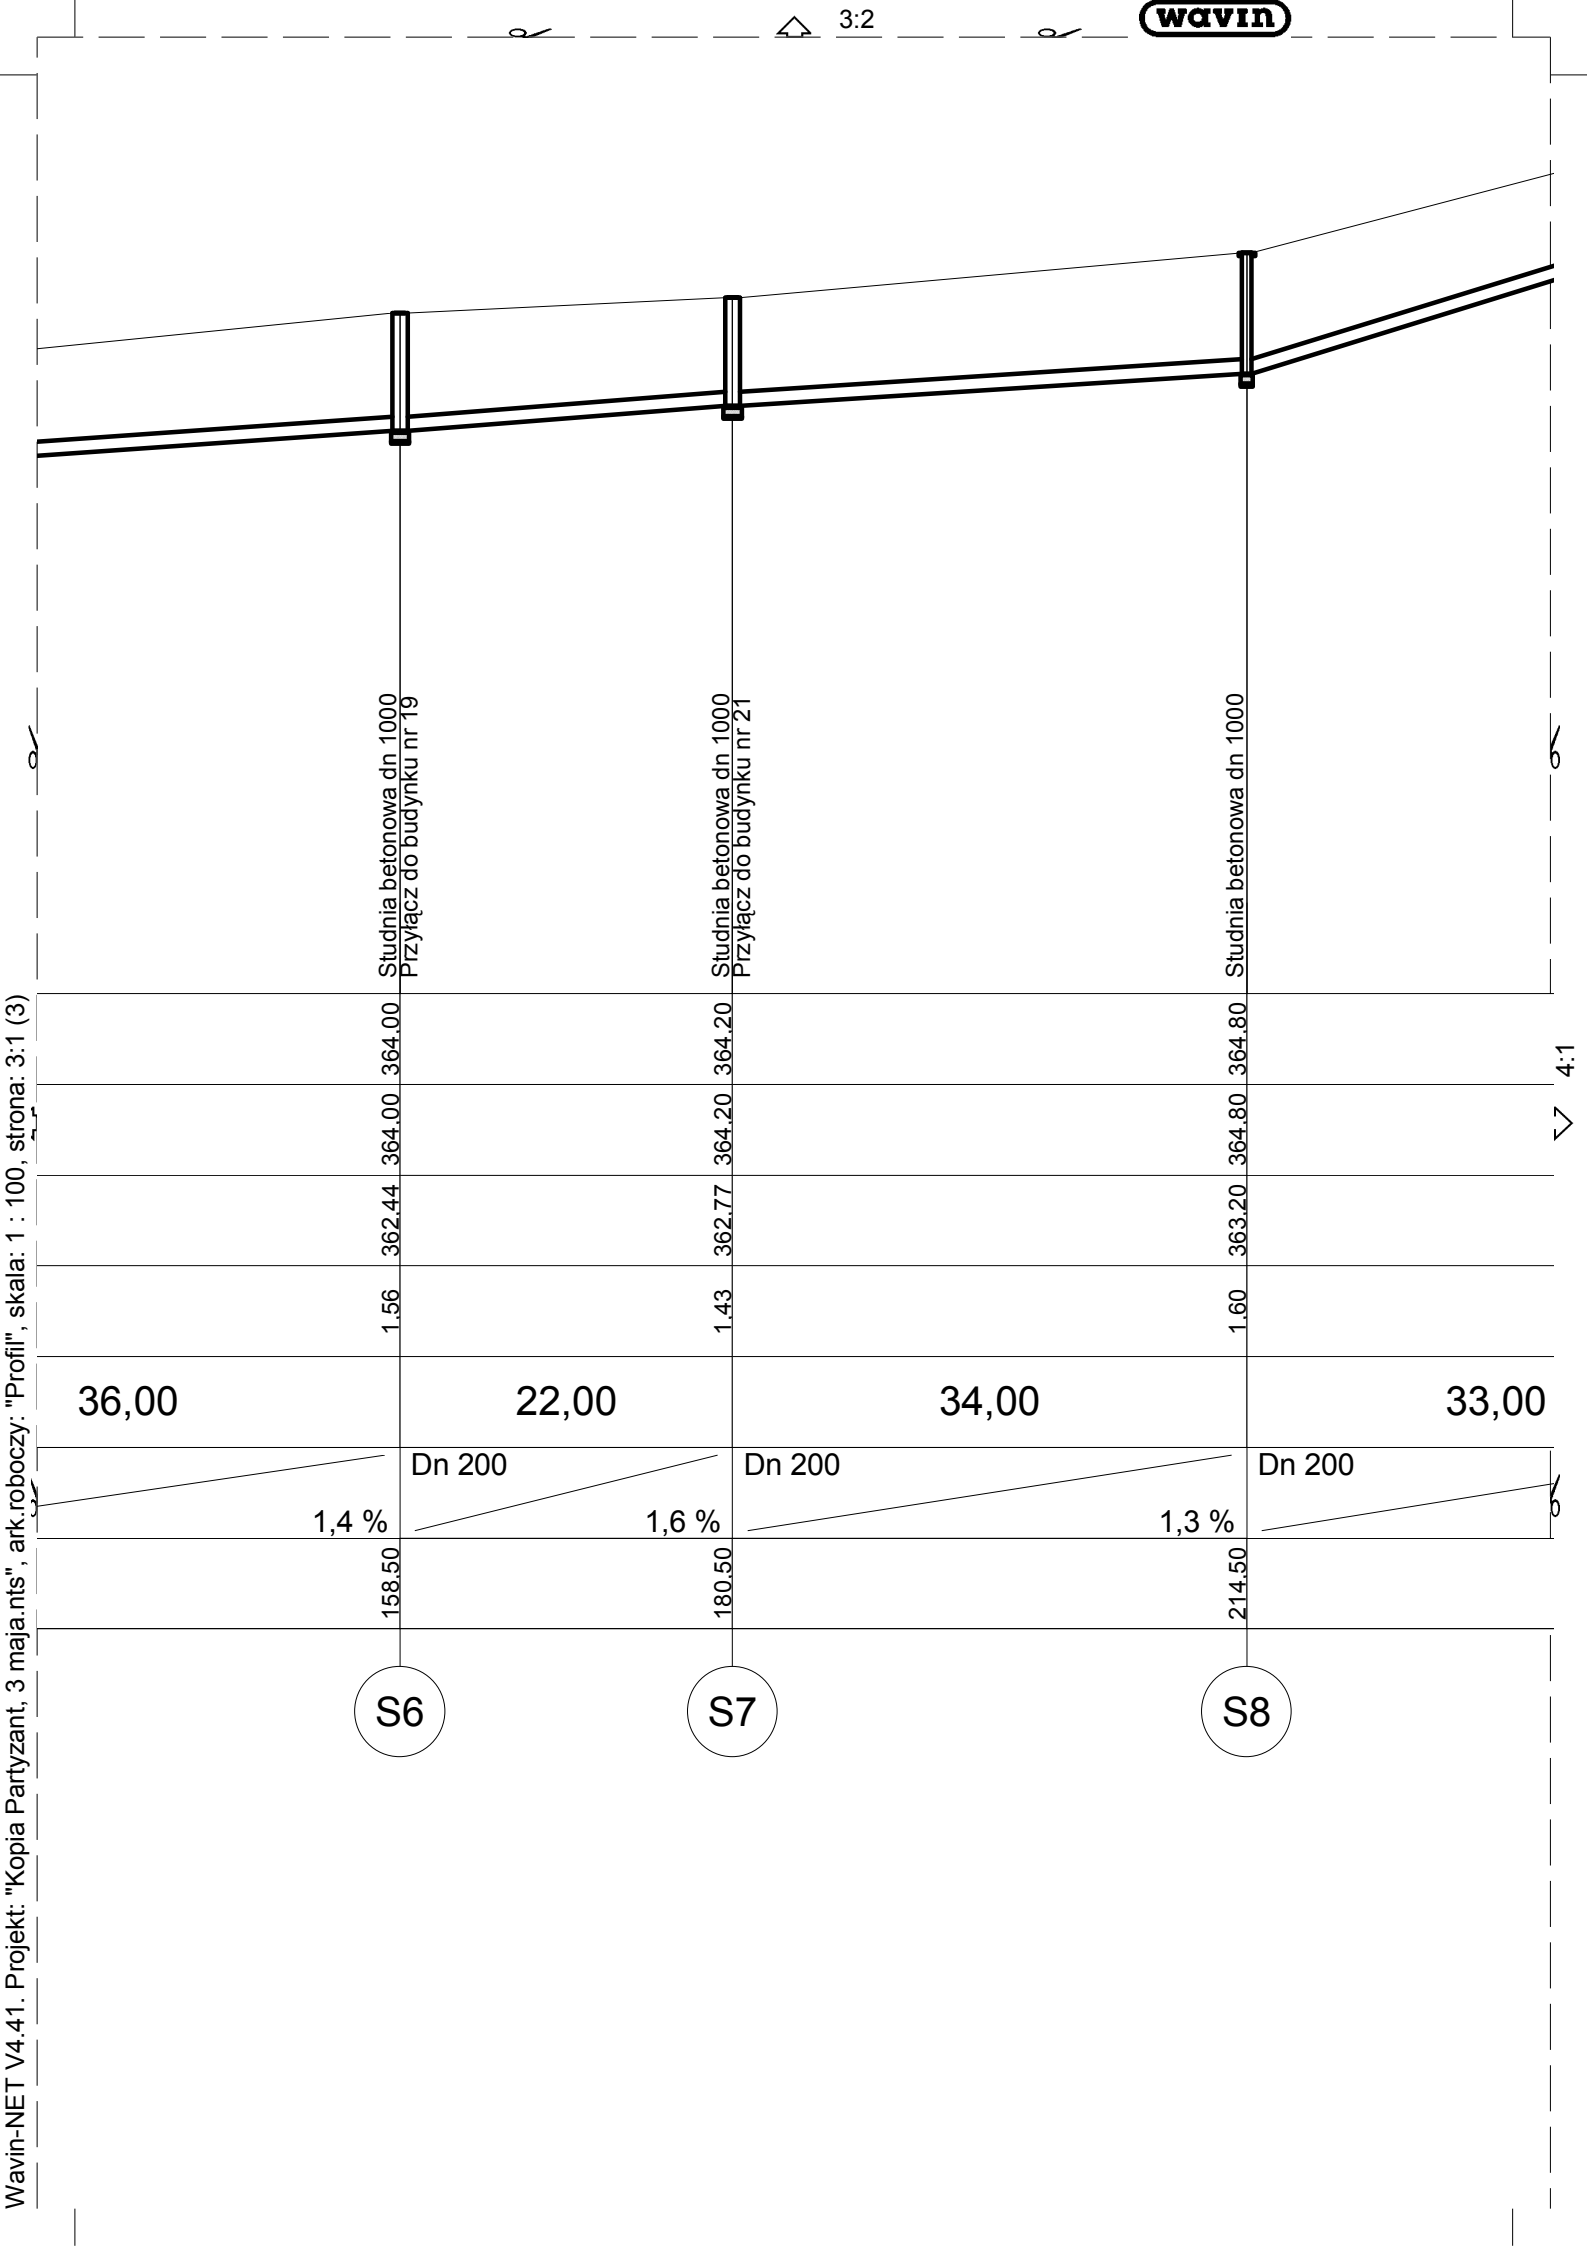

3:1

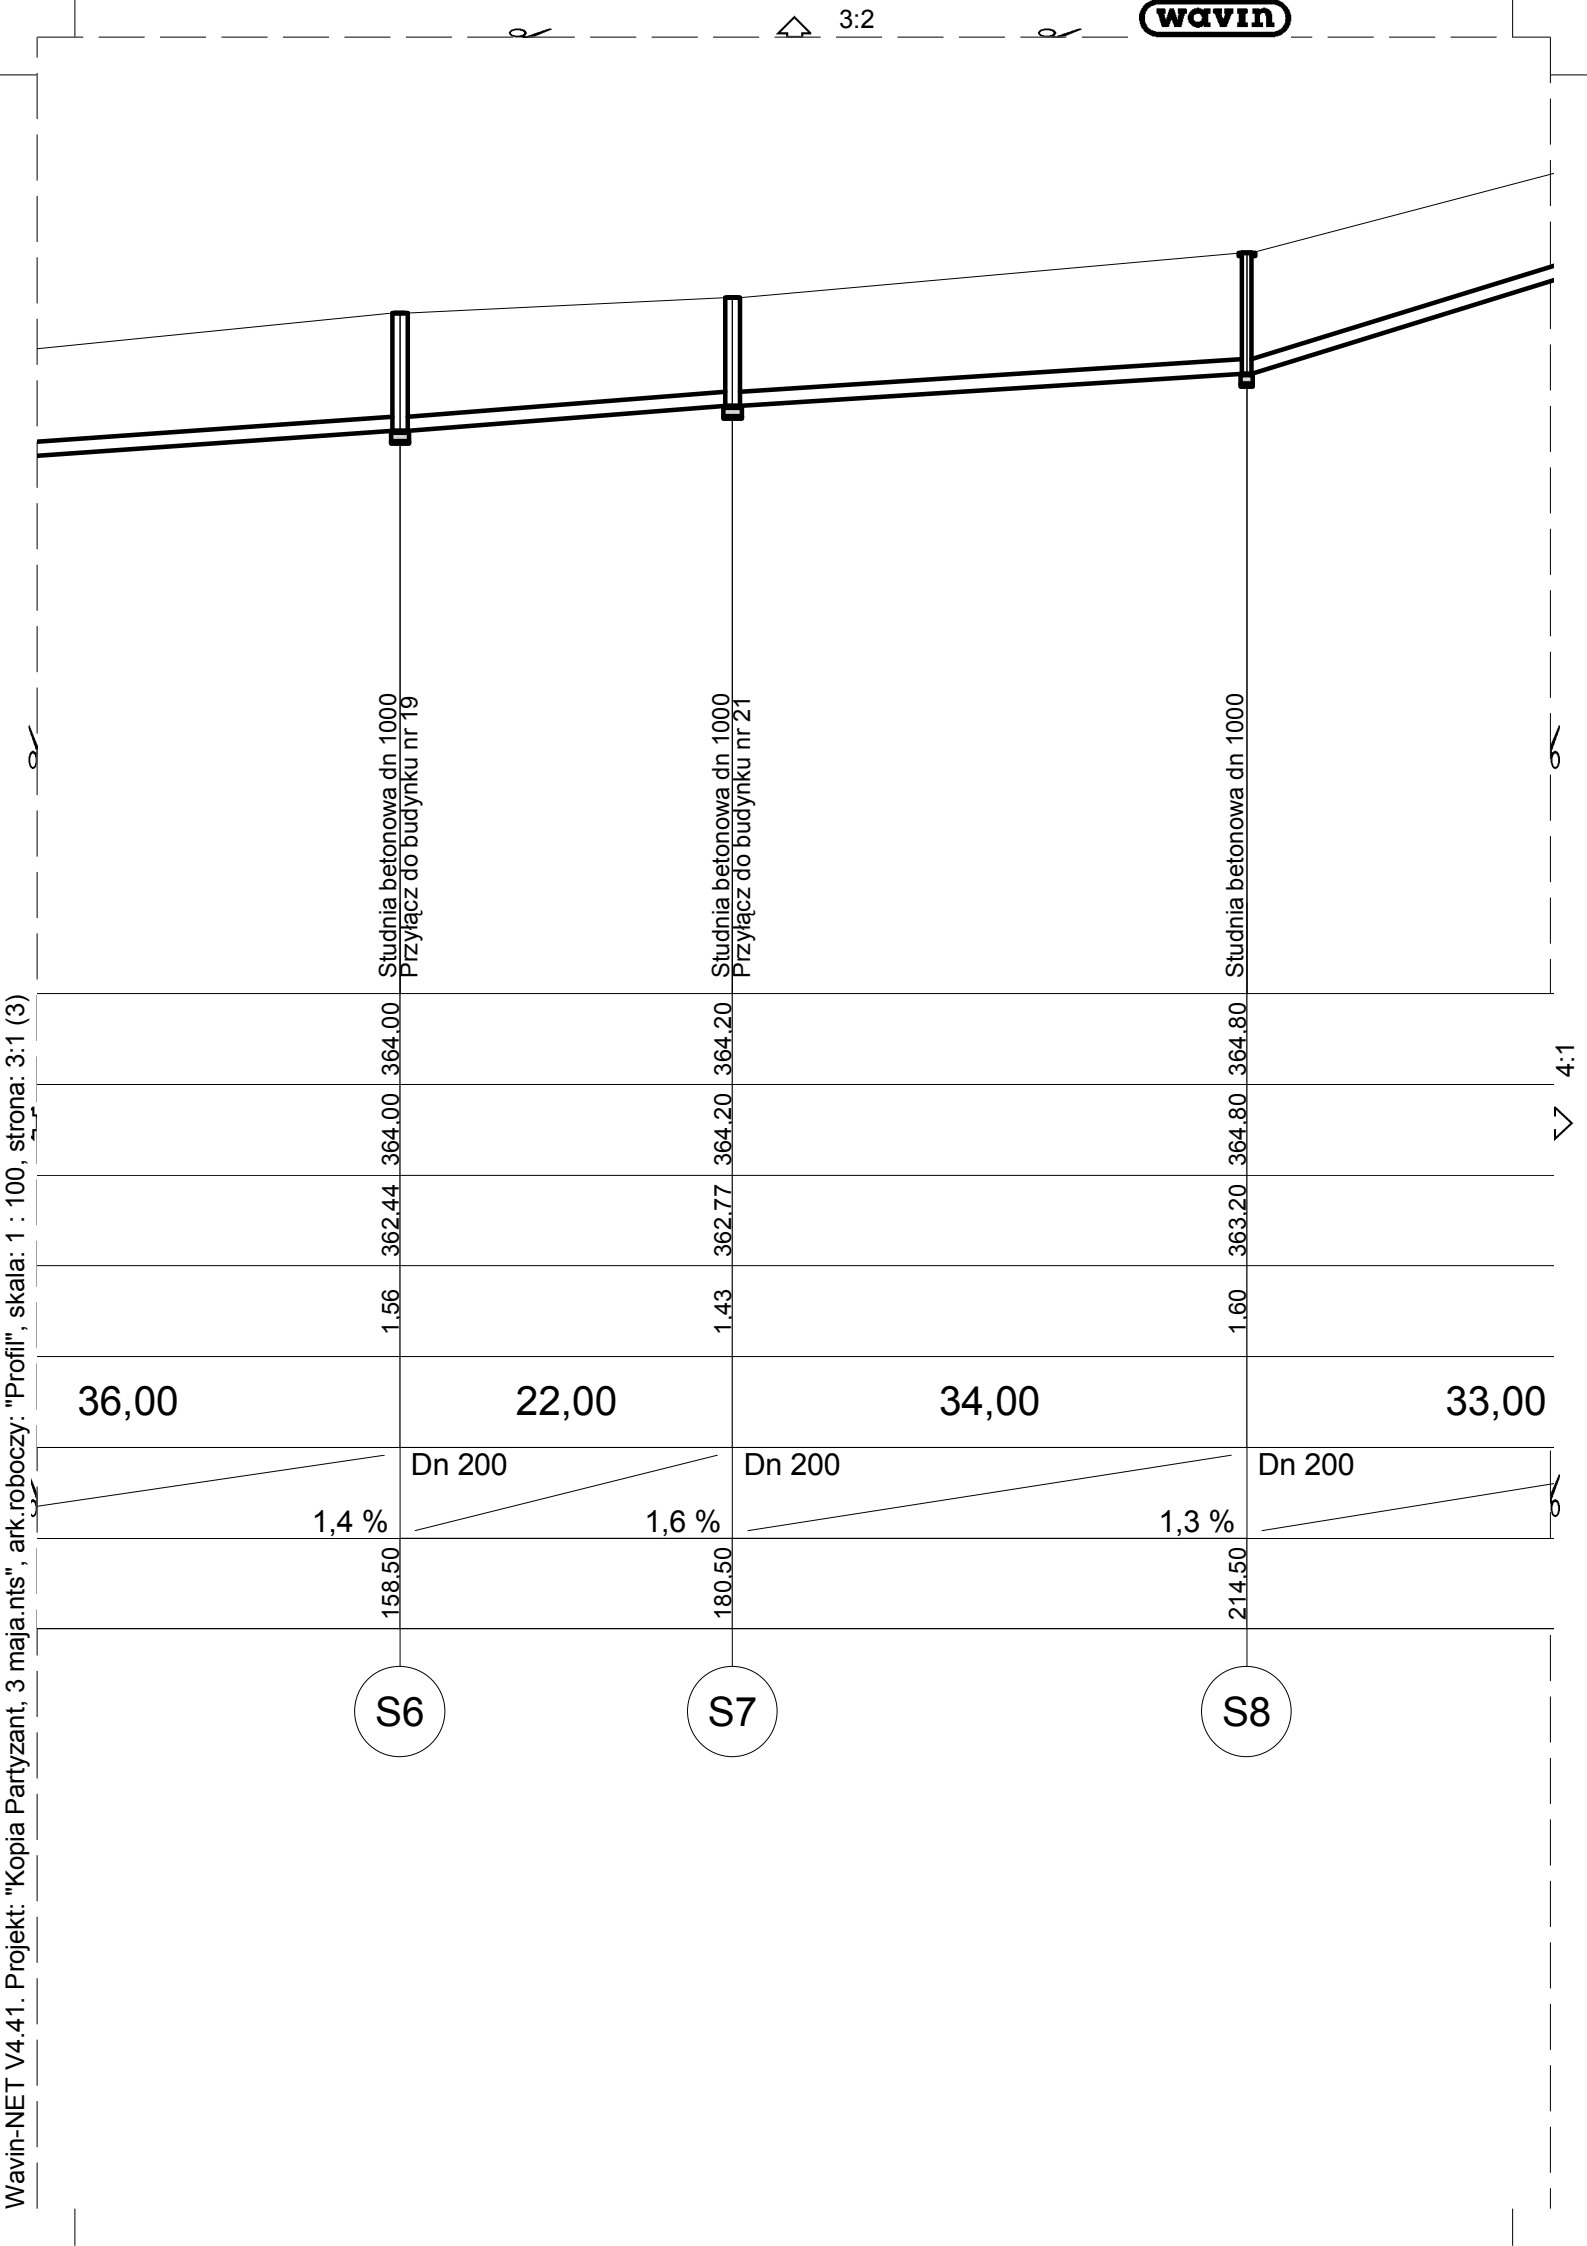

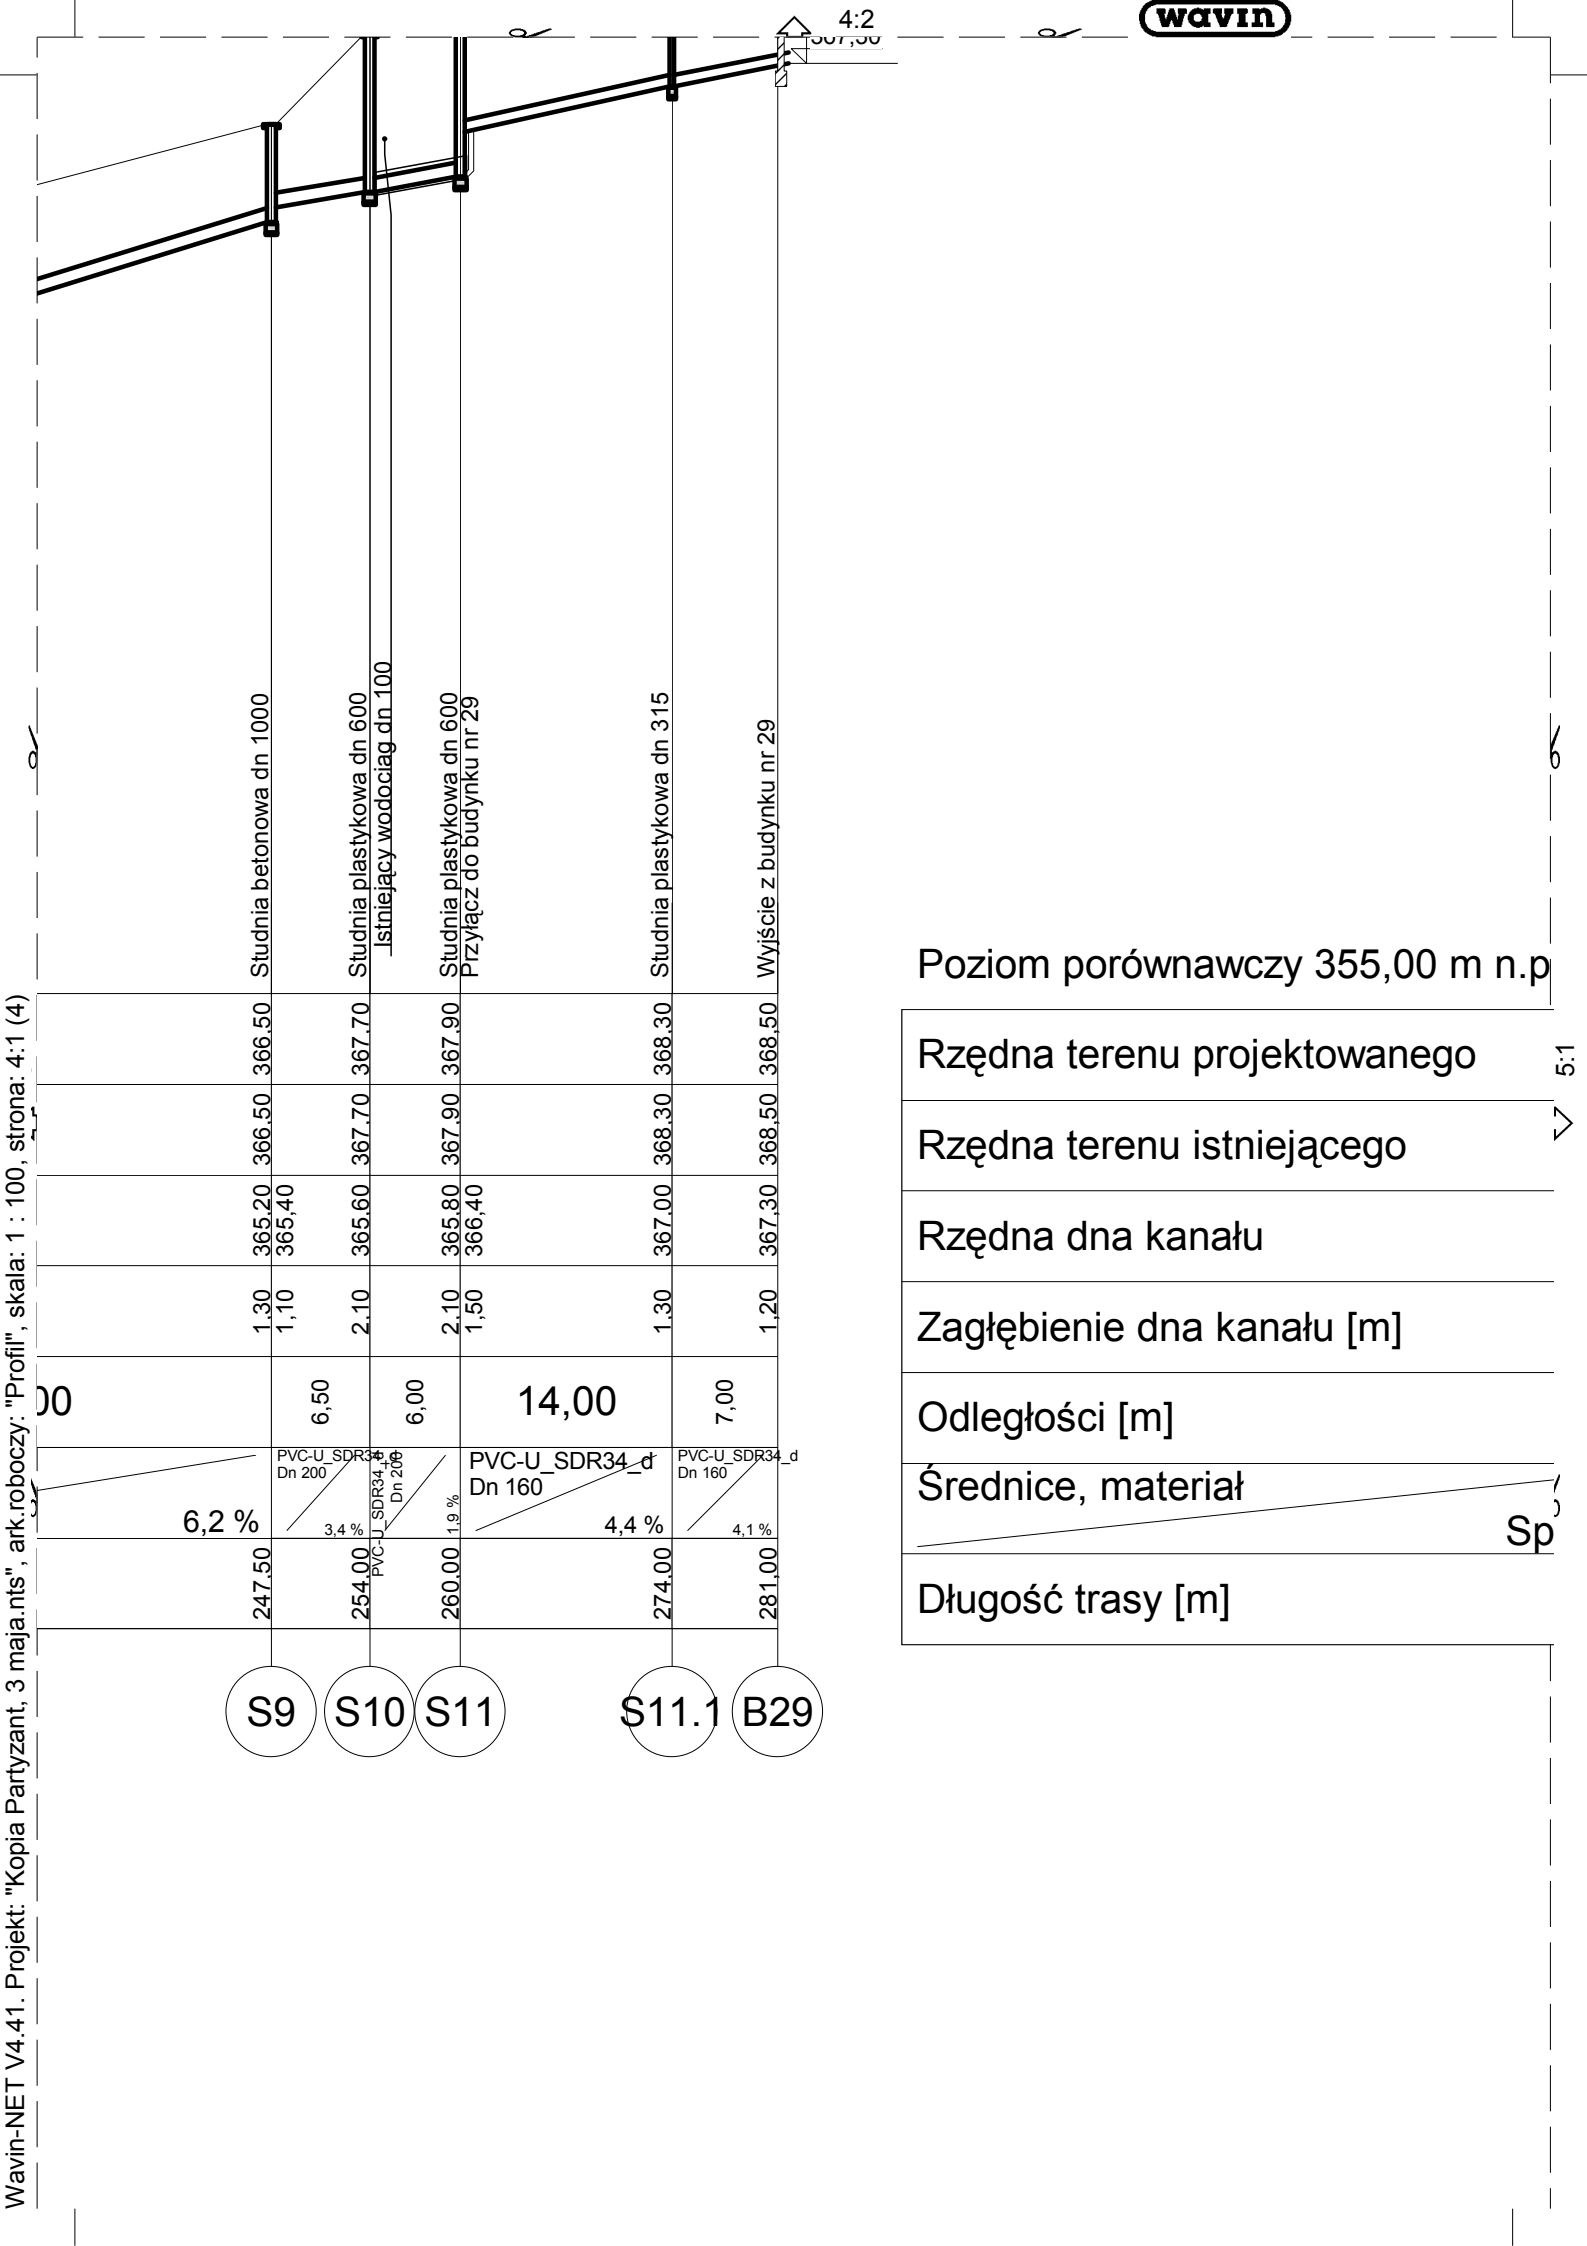



Poziom porównawczy 355,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	363,10	363,80
Rzędna terenu istniejącego	363,10	363,10
Rzędna dna kanału	361,63	361,75
Zagłębienie dna kanału [m]	1,47	2,05
Odległości [m]	7,00	
Średnice, materiał	PVC-U, SDR34, Dn 160	
Spadek	1,6 %	
Długość trasy [m]	0,00	7,00

S3.1 B15a

Poz
Rze
Rze
Rze
Zag
Odle
Śred
Długo

364,95
362,75

8:2



Poziom porównawczy 355,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	364.00	364.00	364.00	364.00
Rzędna terenu istniejącego	364.00		364.00	364.00
Rzędna dna kanału	362.44		362.80	362.85
Zagłębienie dna kanału [m]	1.56		1.20	1.15
Odległości [m]		22.00		2.00
Średnice, materiał		PVC-U_SDR34 d Dn 160		PVC-U_SDR34 d Dn 160
Długość trasy [m]	0.00		22.00	24.00


Spadek

1,7 %


S6

S6.1

B19

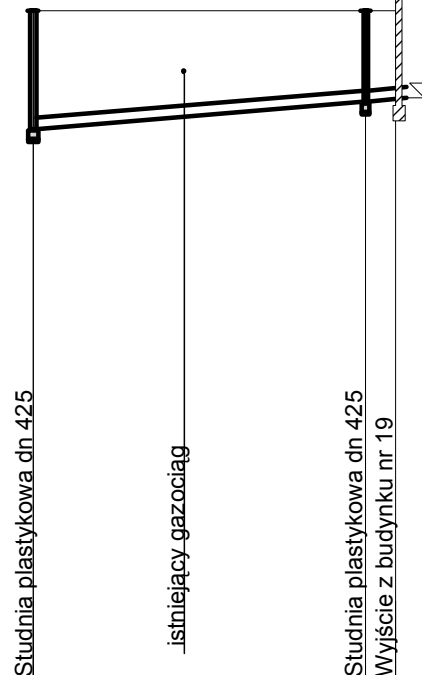

9:1

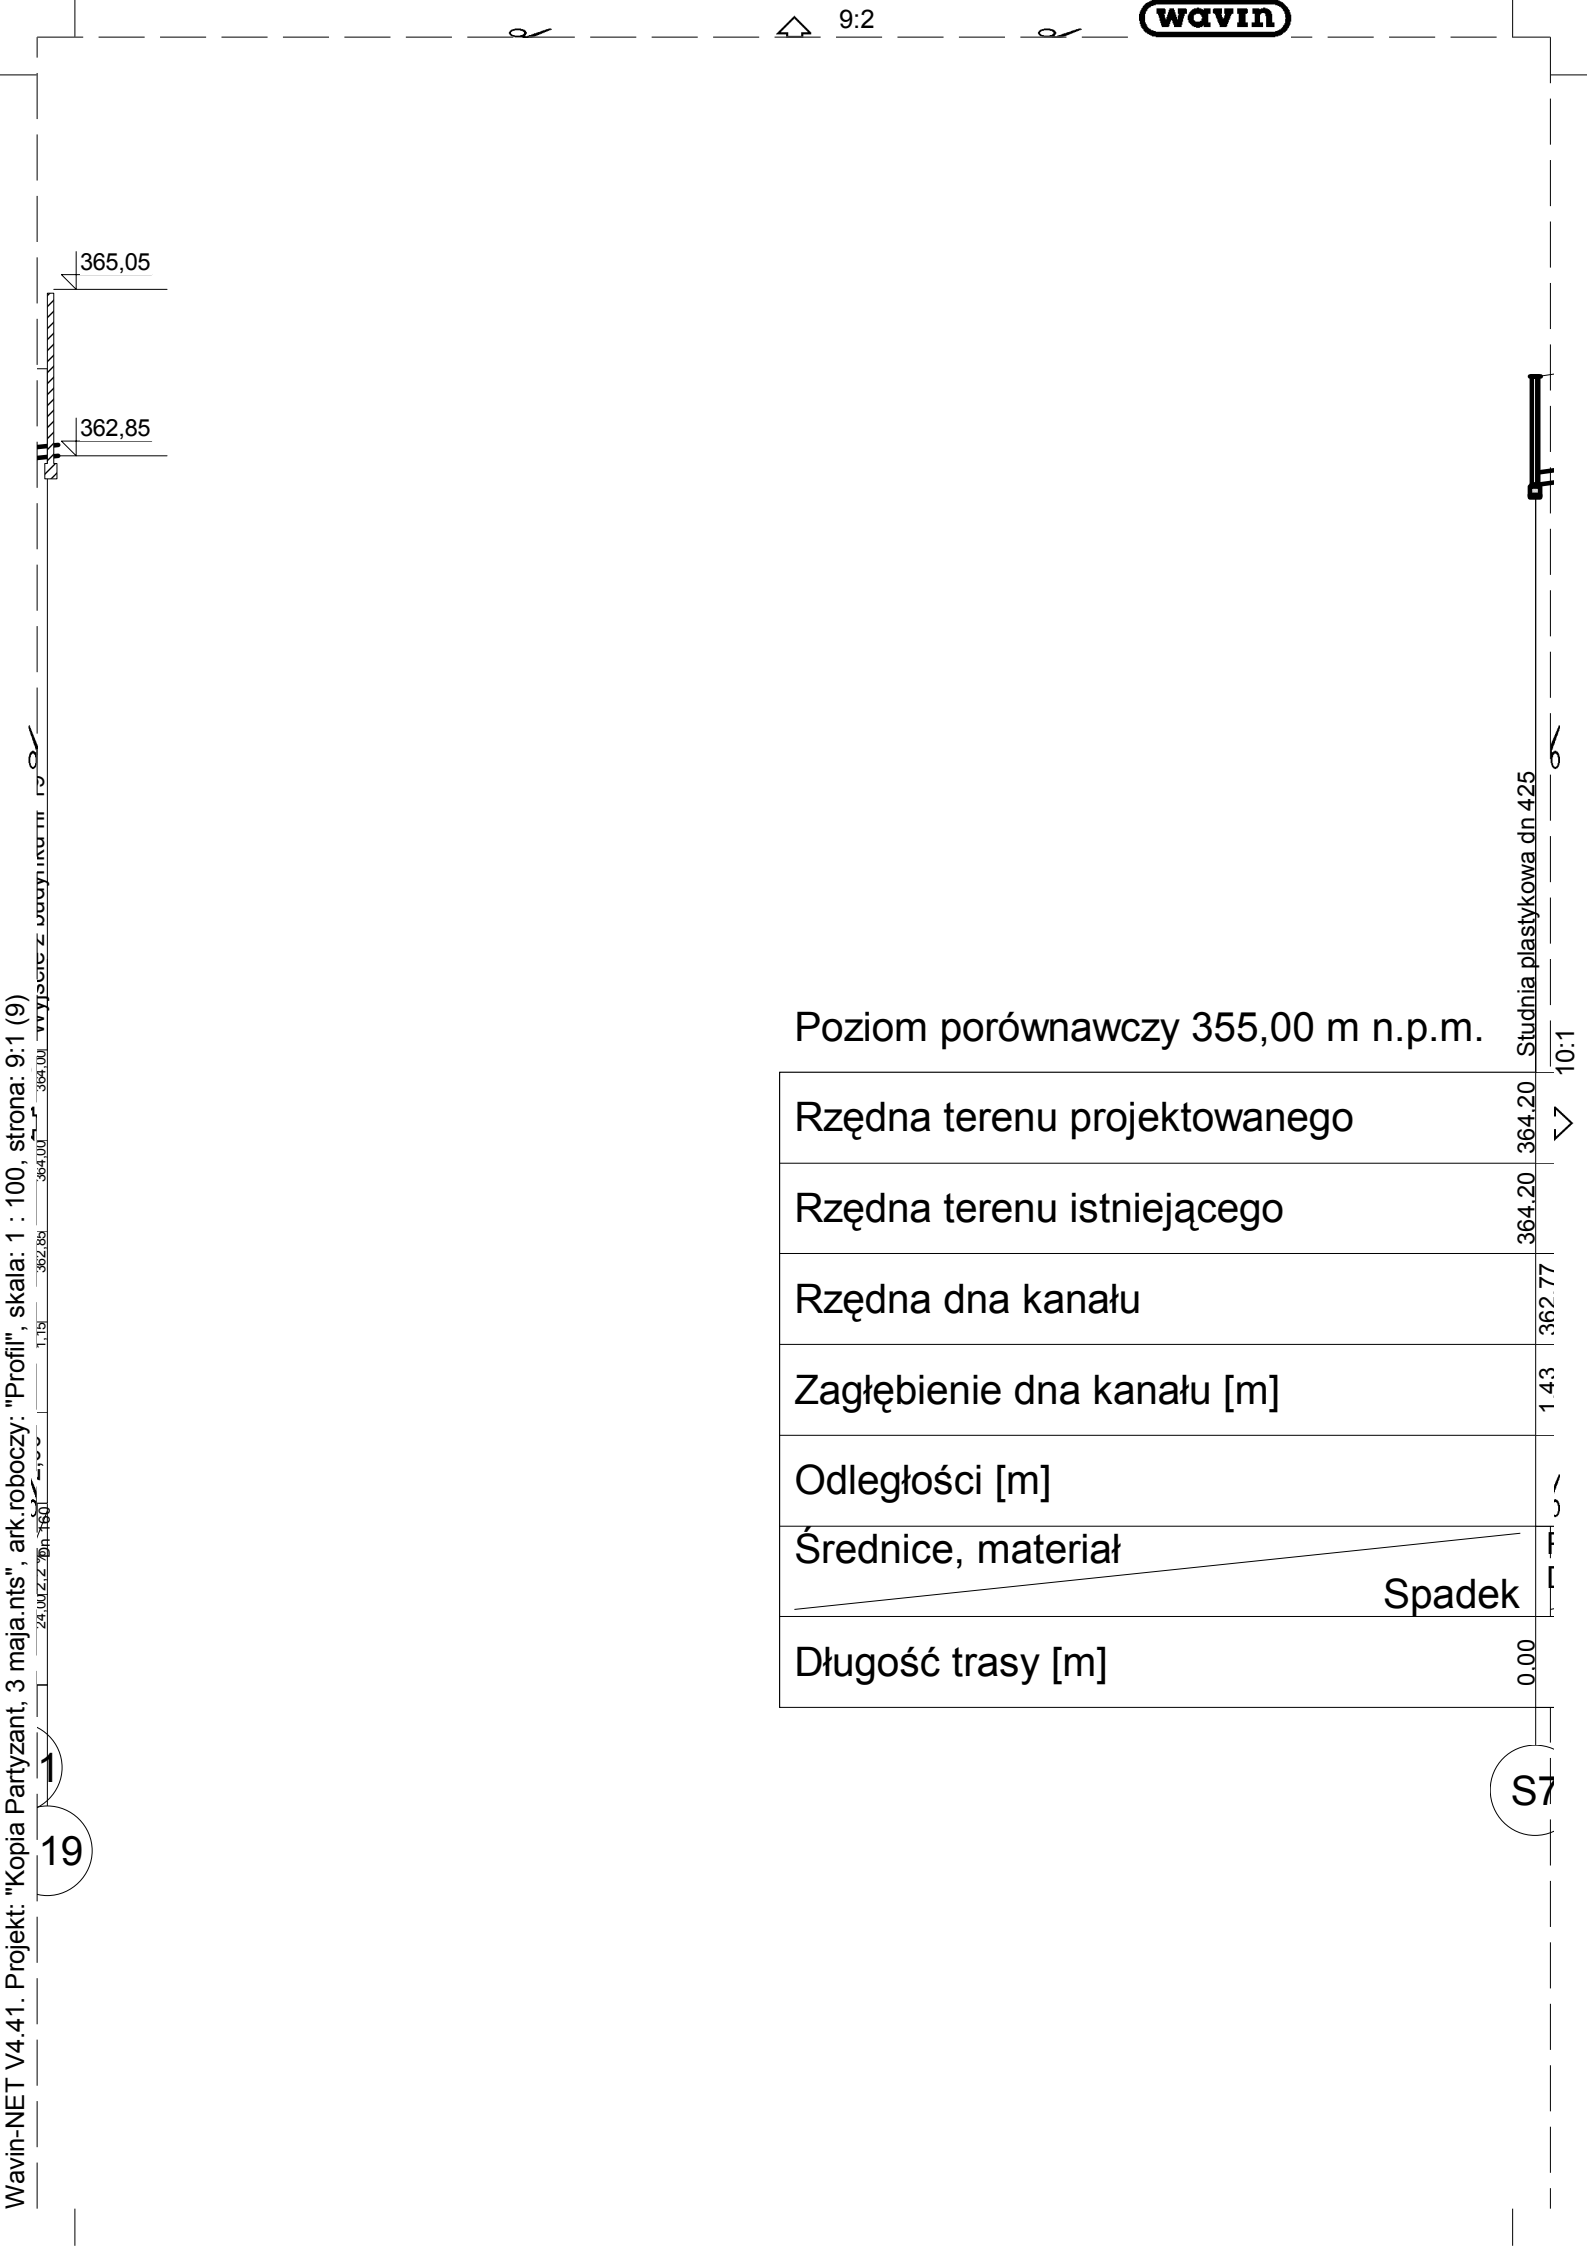


Wavin-NET V4.41. Projekt: "Kopia Partyzant, 3 maja.nts", ark.roboczy: "Profil", skala: 1 : 100, strona: 9:1 (9)


1
19


Poziom porównawczy 355,00 m n.p.m.


Rzędna terenu projektowanego	364.20
Rzędna terenu istniejącego	364.20
Rzędna dna kanału	362.77
Zagłębienie dna kanału [m]	1.43
Odległości [m]	
Średnice, materiał	
Spadek	
Długość trasy [m]	0.00


S7

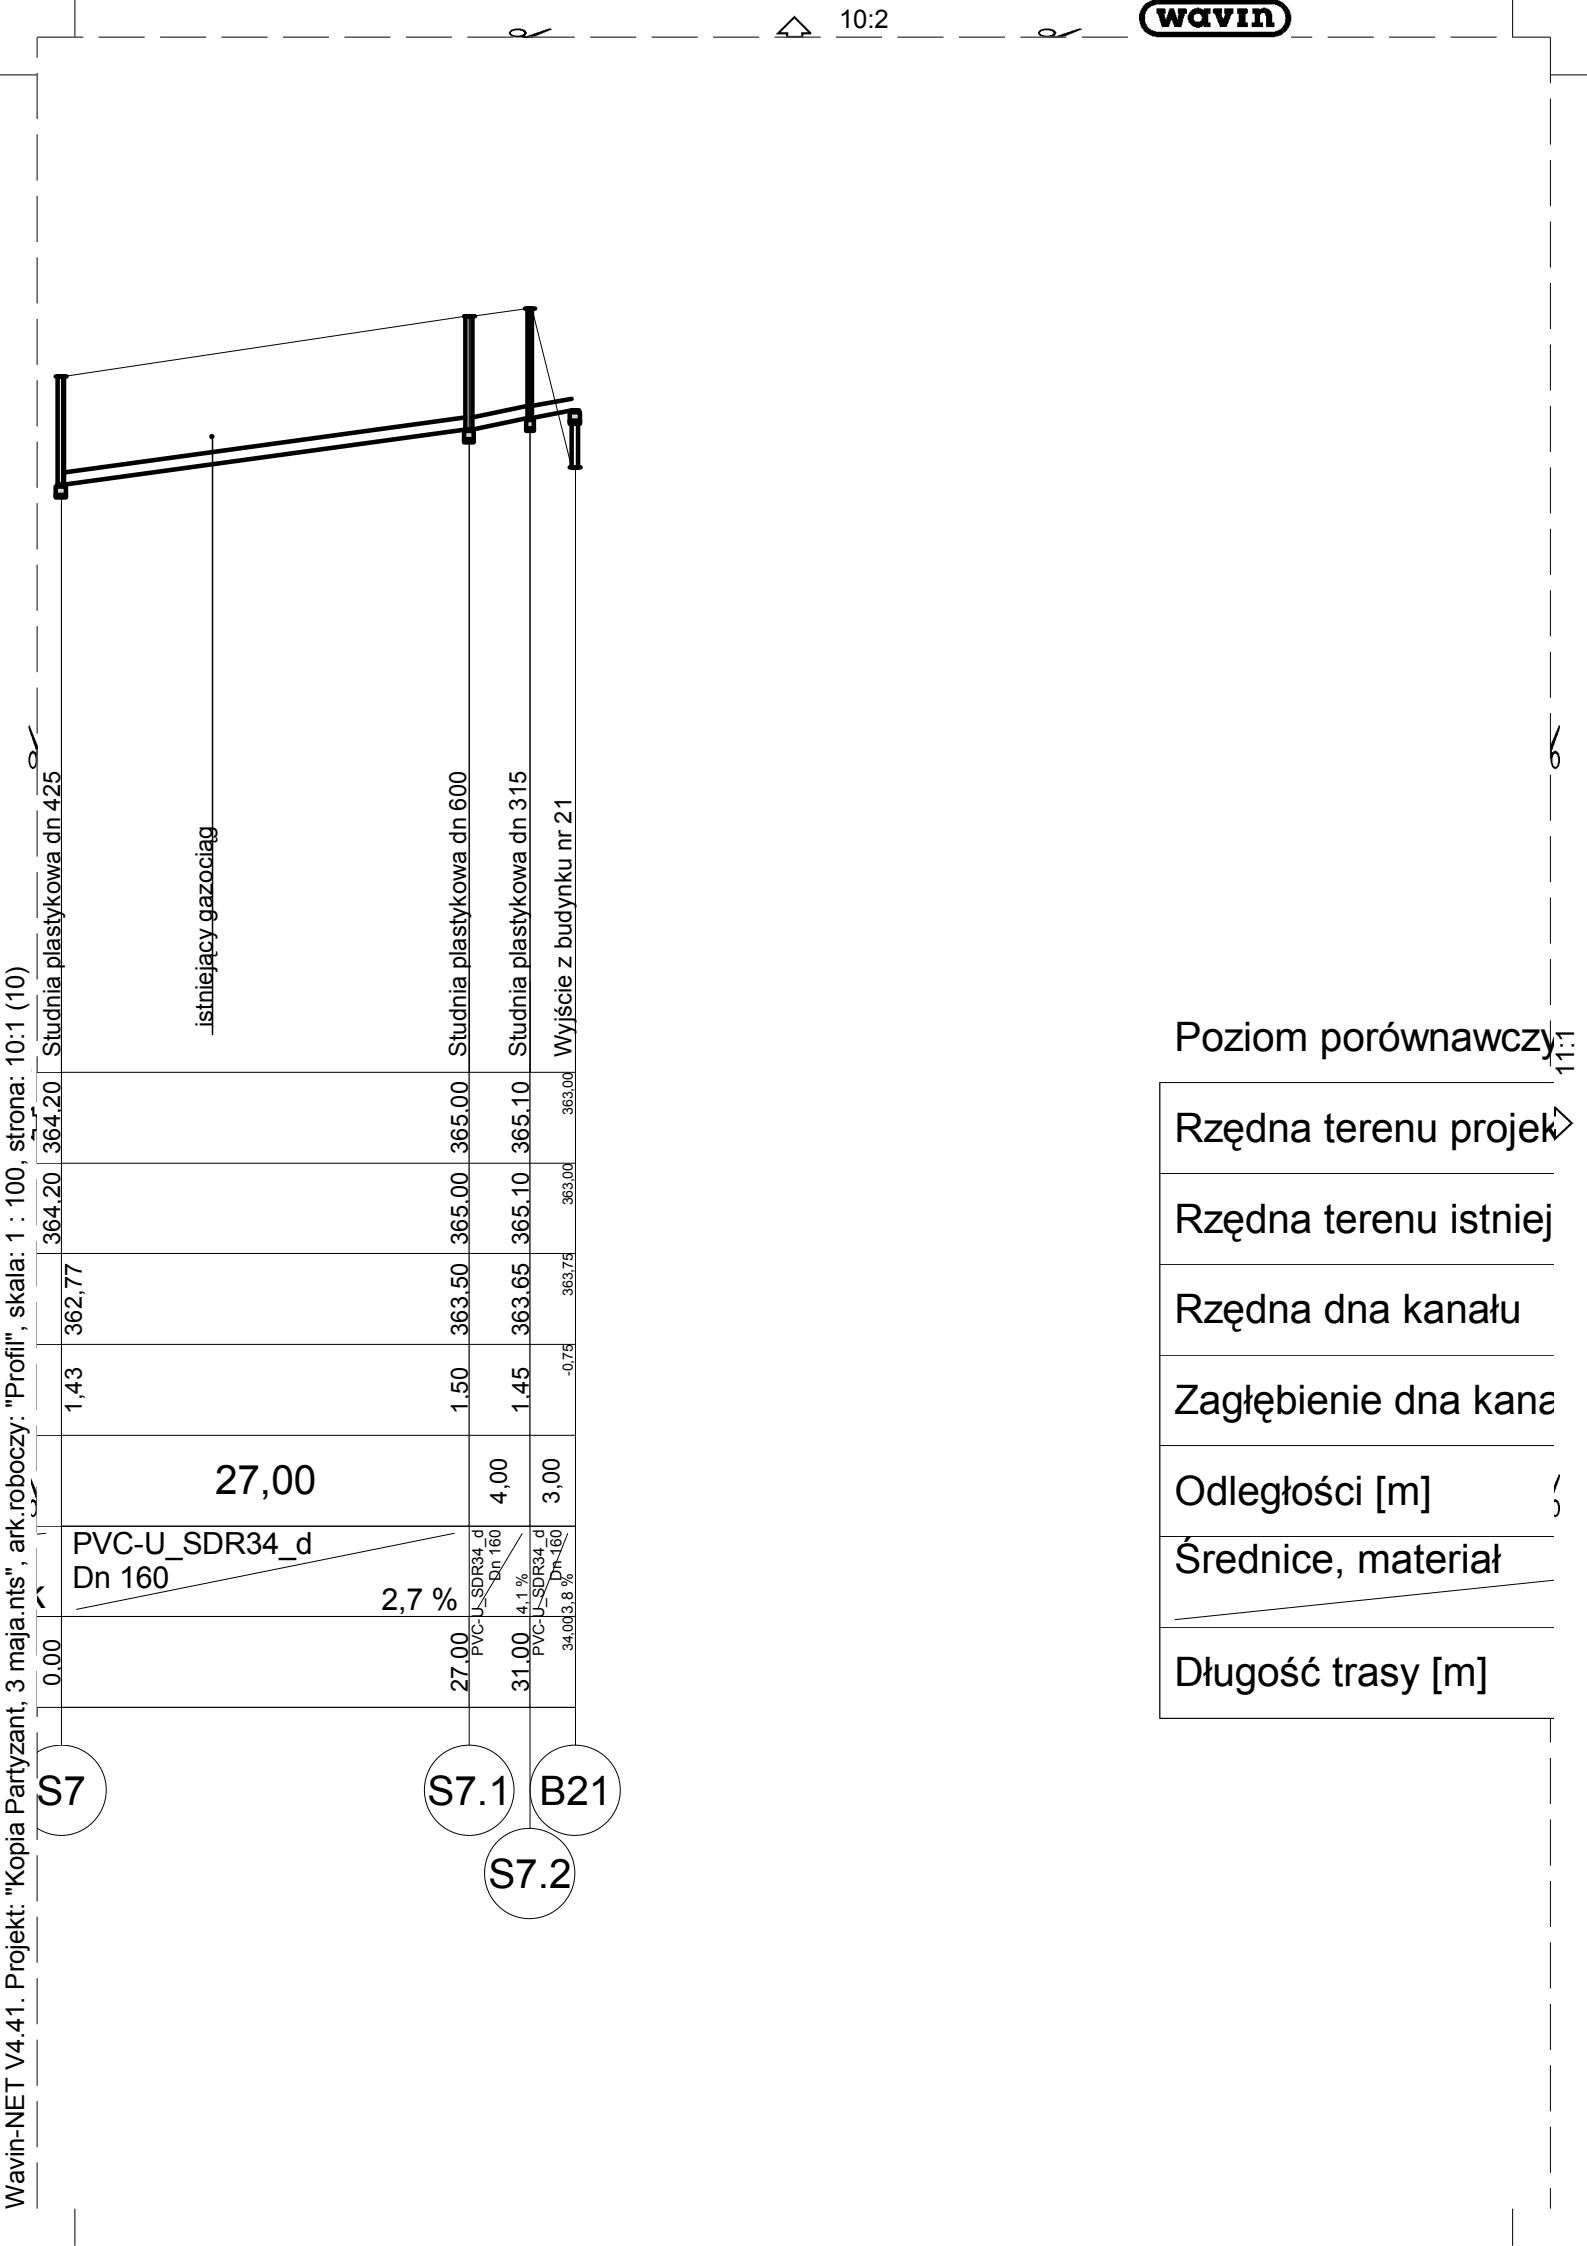

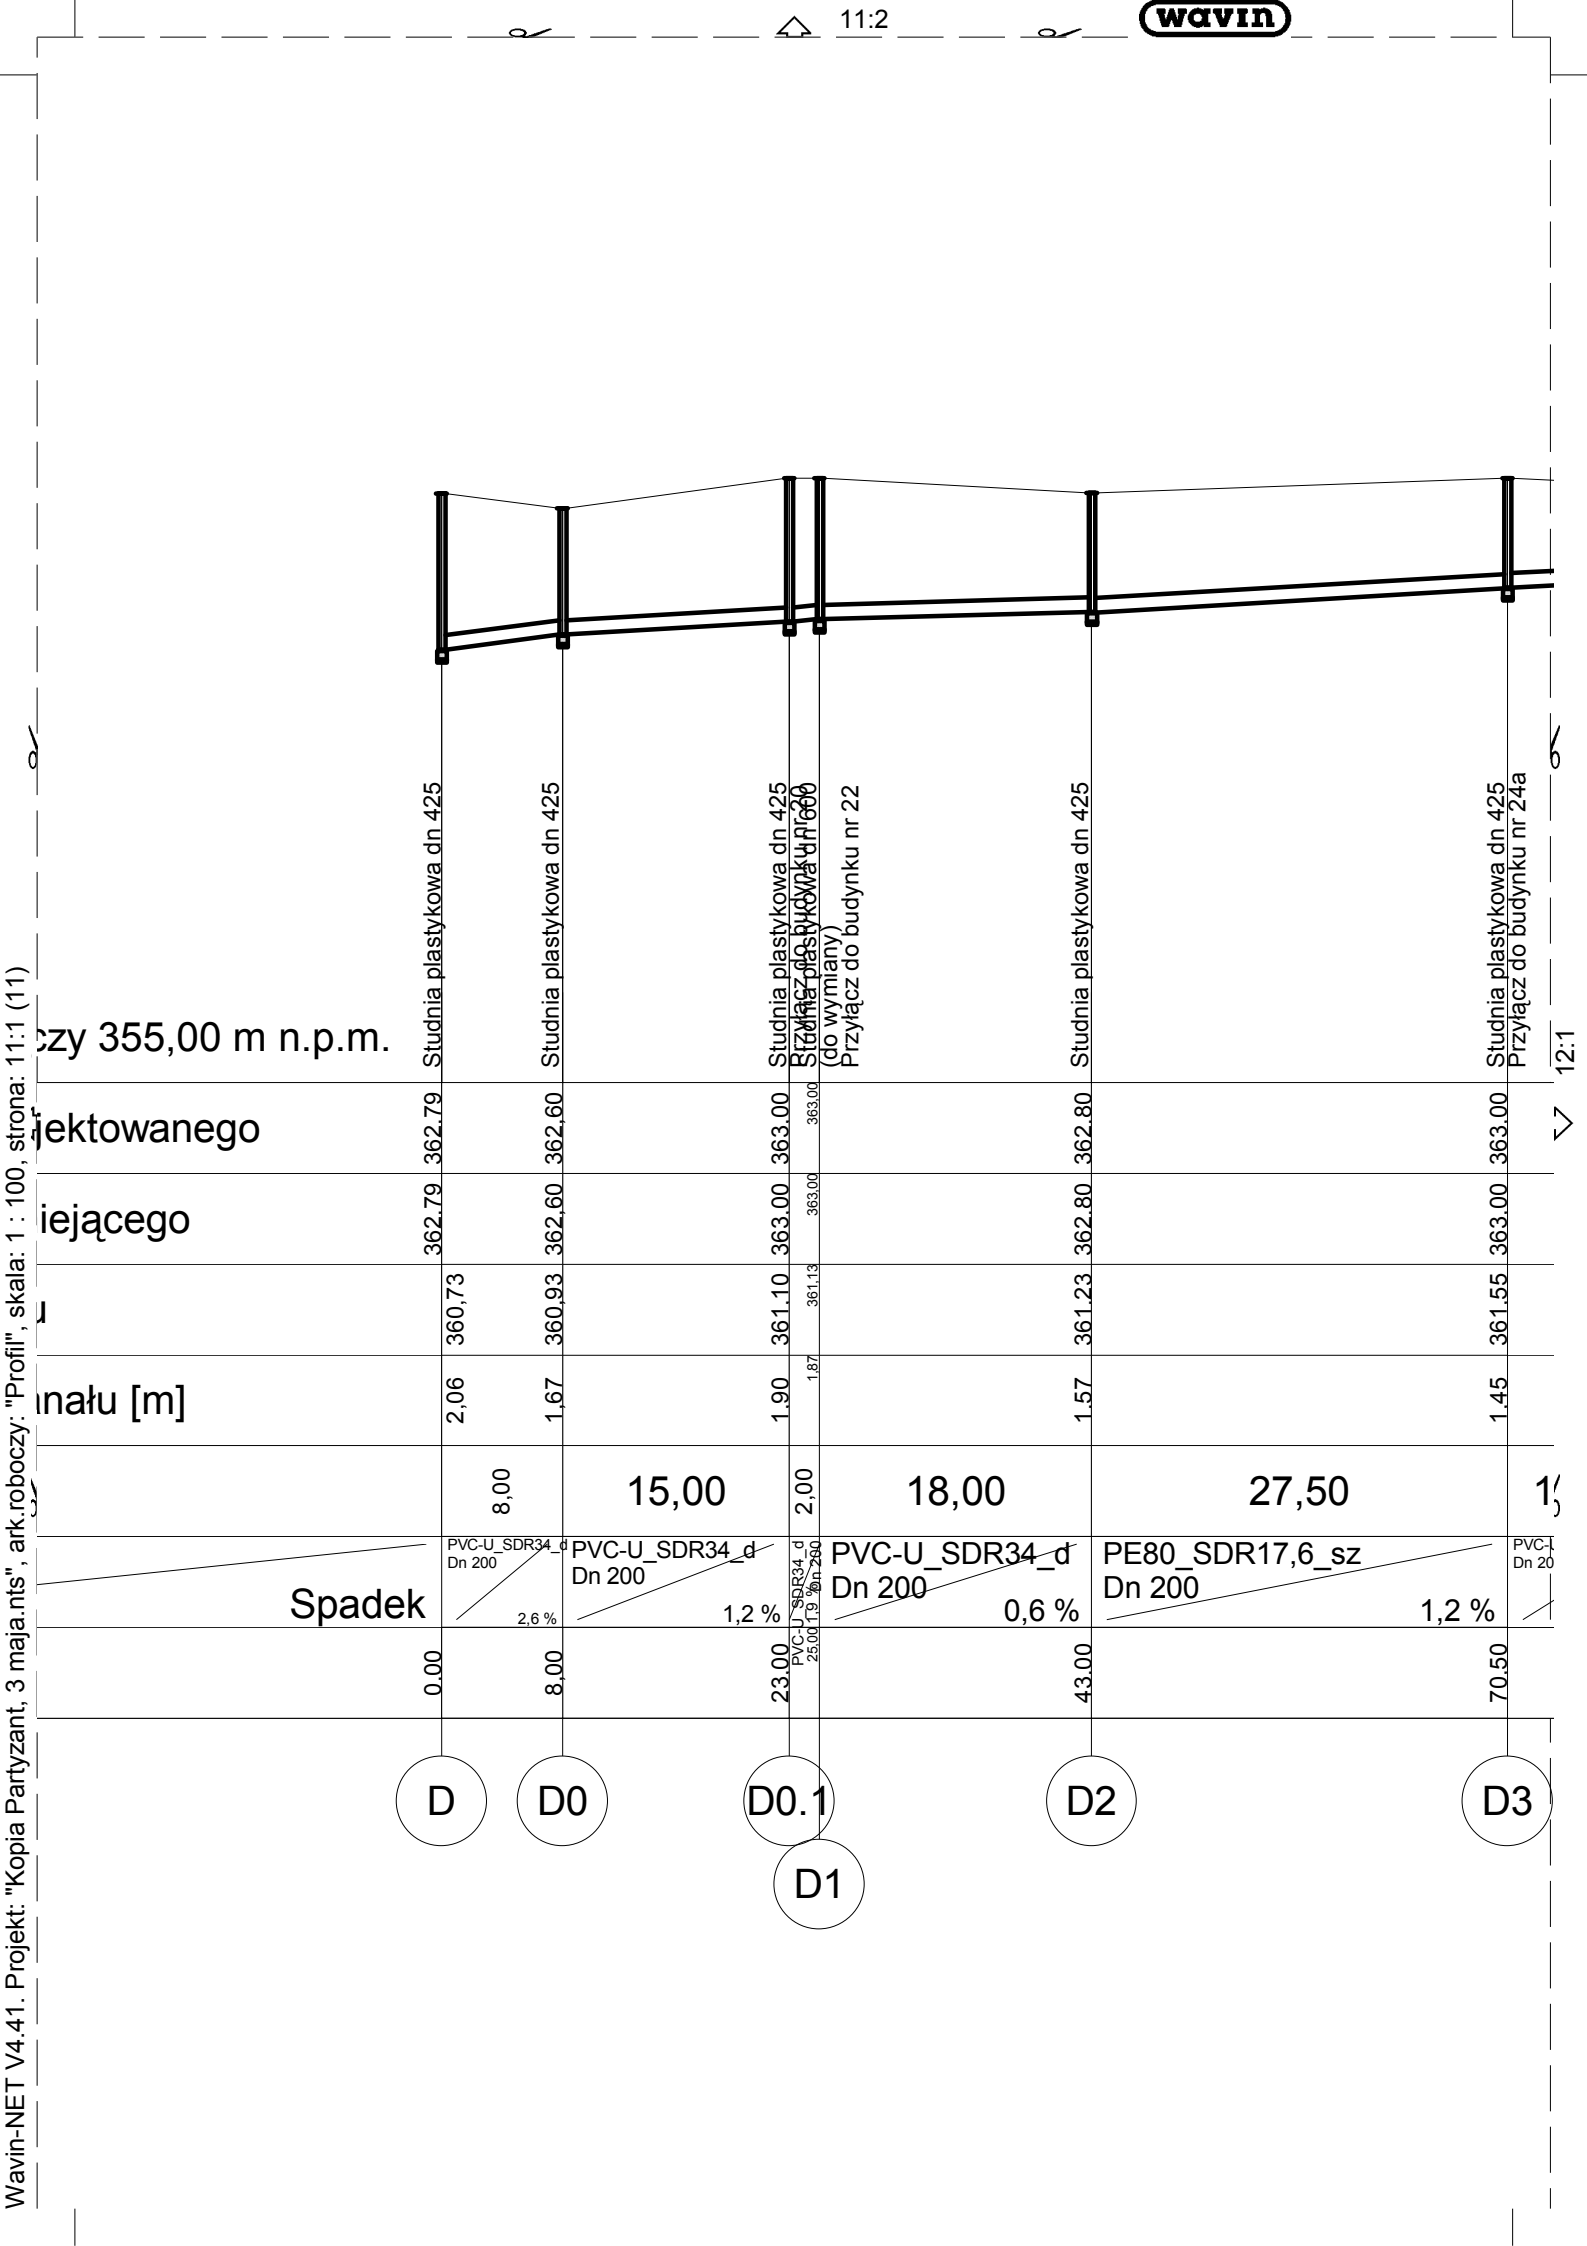

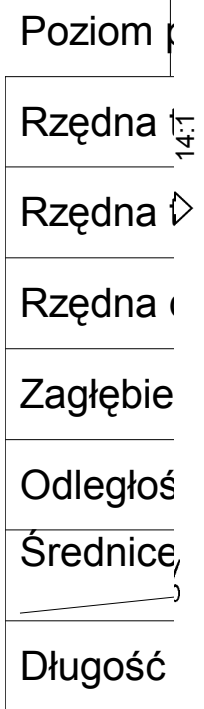

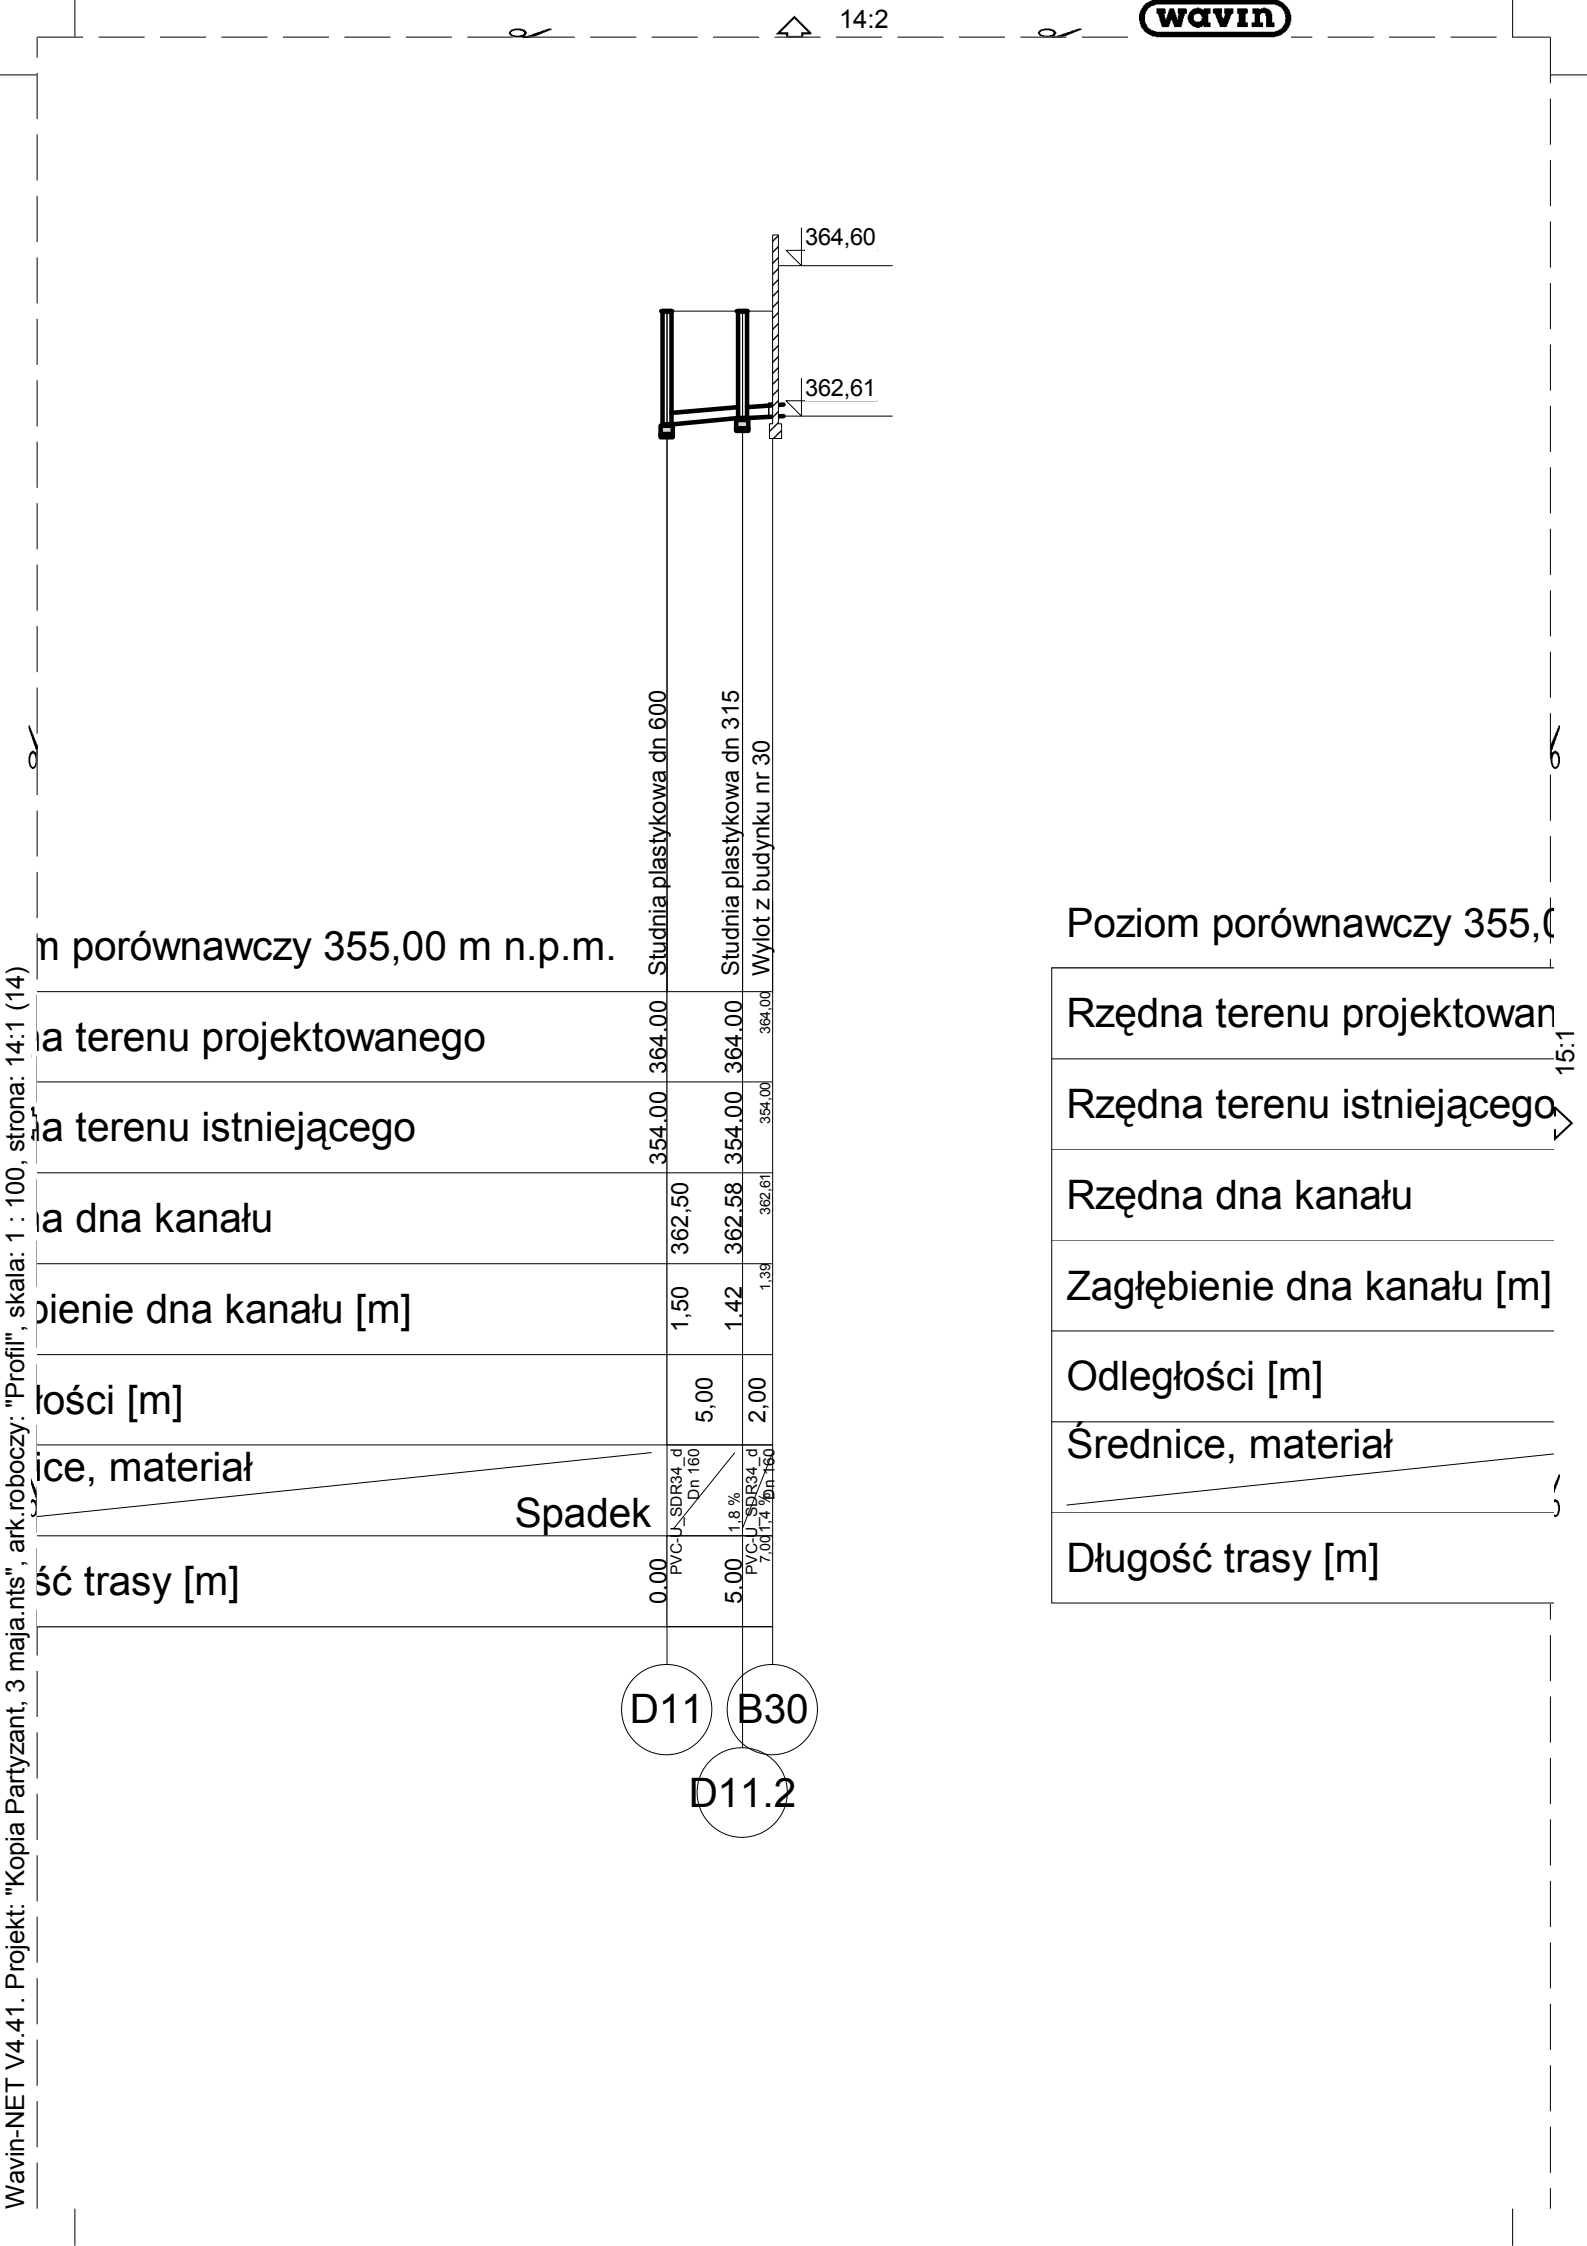

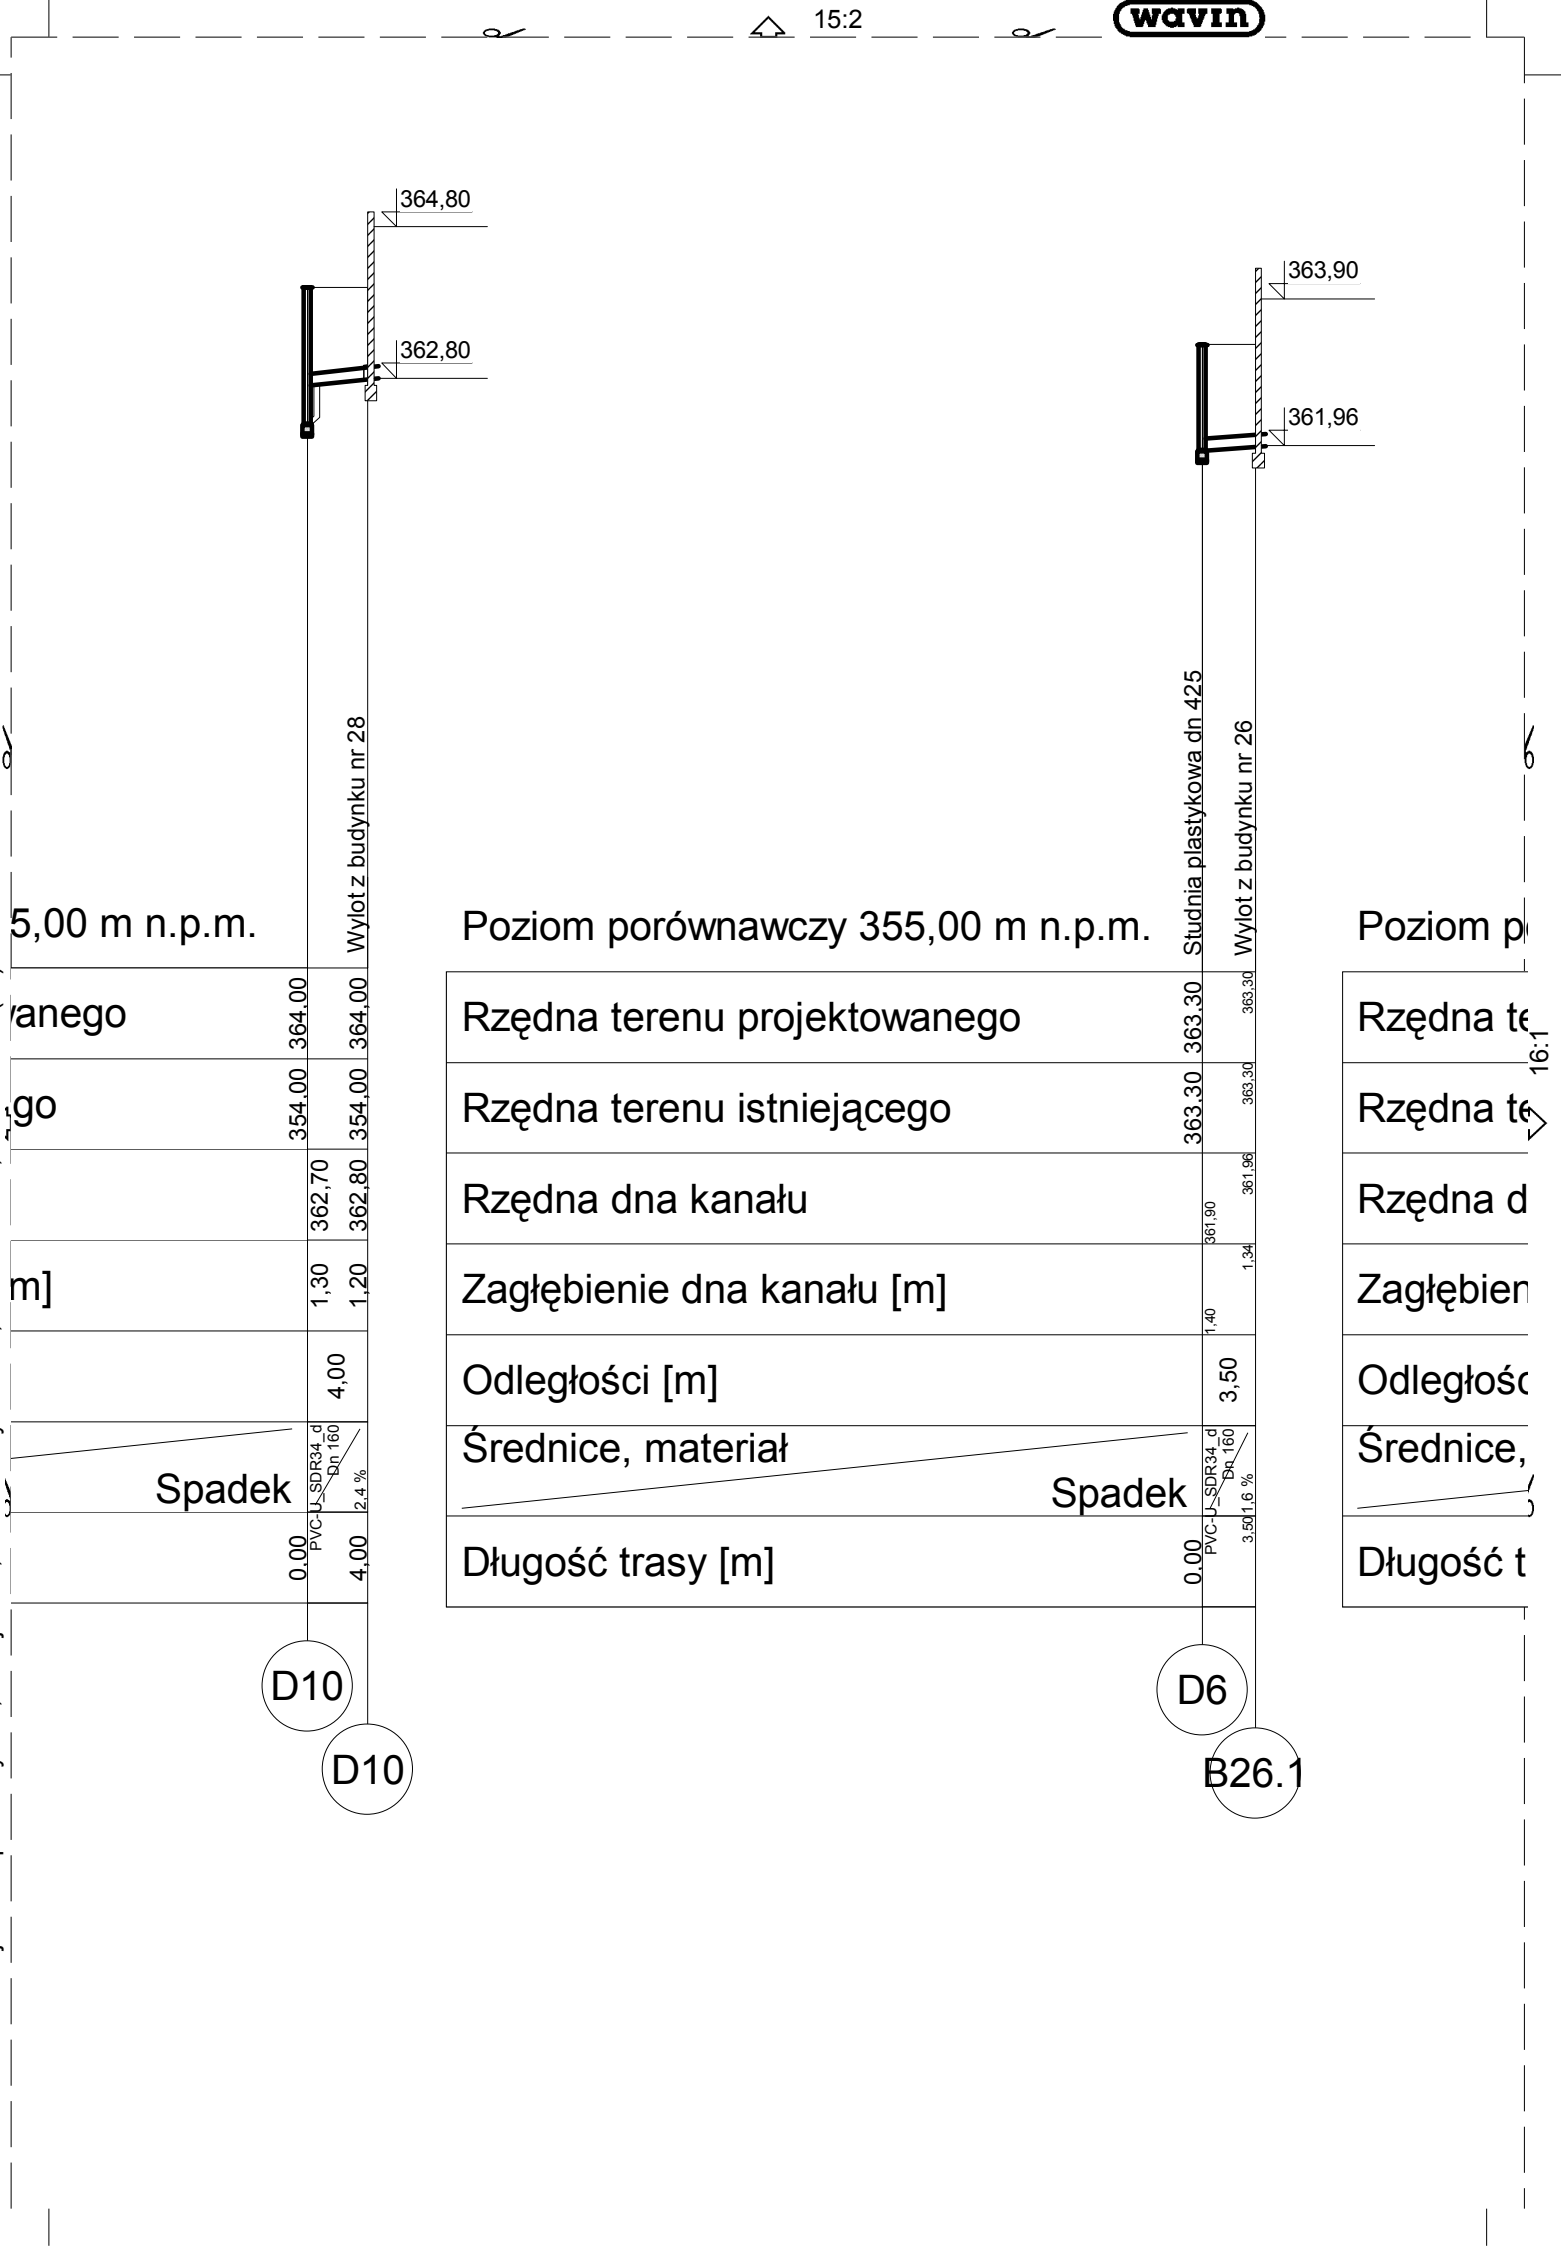

30	
30	
Poziom porównawczy 355,00 m n.p.m.	
Rzędna terenu projektowanego	
Rzędna terenu istniejącego	
Rzędna dna kanału	
Zagłębienie dna kanału [m]	
Odległości [m]	
Średnice, materiał	Spadek
Długość trasy [m]	



0 10m

15:2



Spadek

3,501,6 %

Dr 160

PVC-U SDR34, d

Poziom porównawczy 355,00 m n.p.m.


Rzędna terenu projektowanego	363.30
Rzędna terenu istniejącego	363.30
Rzędna dna kanału	361.90
Zagłębienie dna kanału [m]	1.40
Odległości [m]	3,50
Średnice, materiał	
Długość trasy [m]	0.00


Studnia plastikowa dn 425

Wylot z budynku nr 26

D6

B2

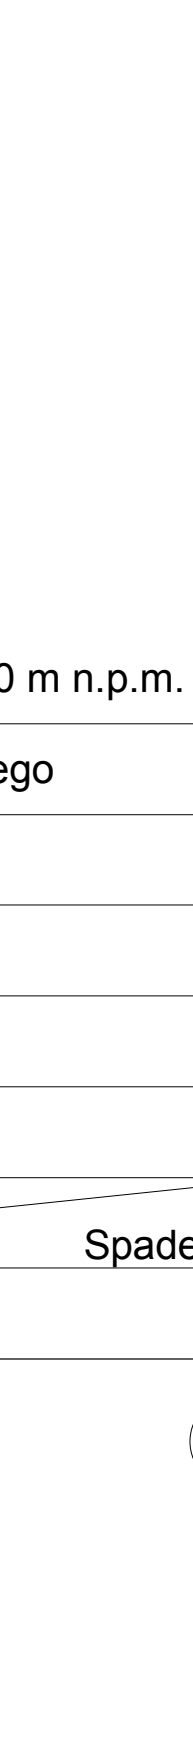


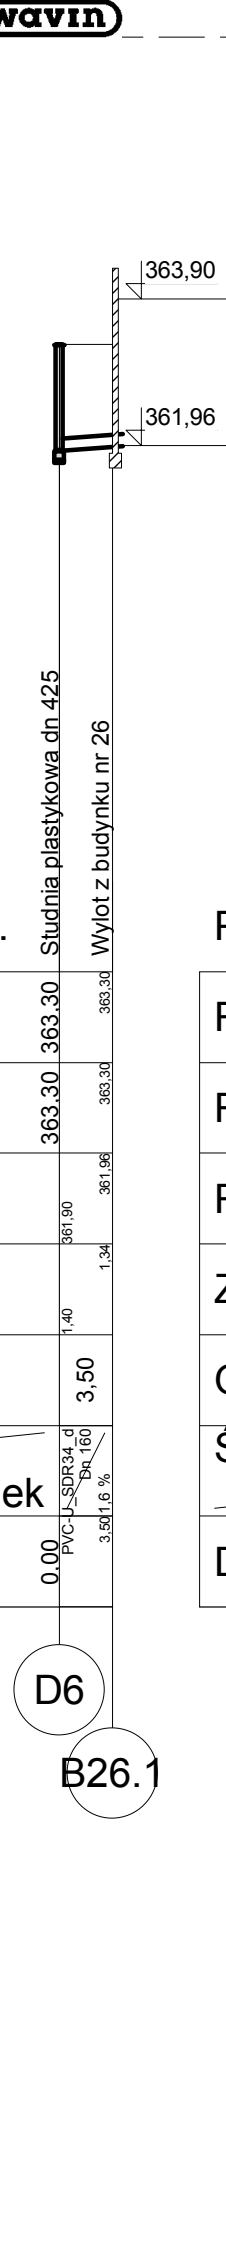

0	
6	
	6
Poziom p	
Rzędna t	16.1
Rzędna t	16.1
Rzędna d	
Zagłębien	
Odległość	
Średnice,	
Długość t	

Poziom p	
Rzędna t	16.1
Rzędna t	16.1
Rzędna d	
Zagłębien	
Odległość	
Średnice,	
Długość t	

Wavin-NET V4.41. Projekt: "Kopia Partyzant, 3 maja.nts", ark.roboczy: "Profil", skala: 1 : 100, strona: 16:1 (16)

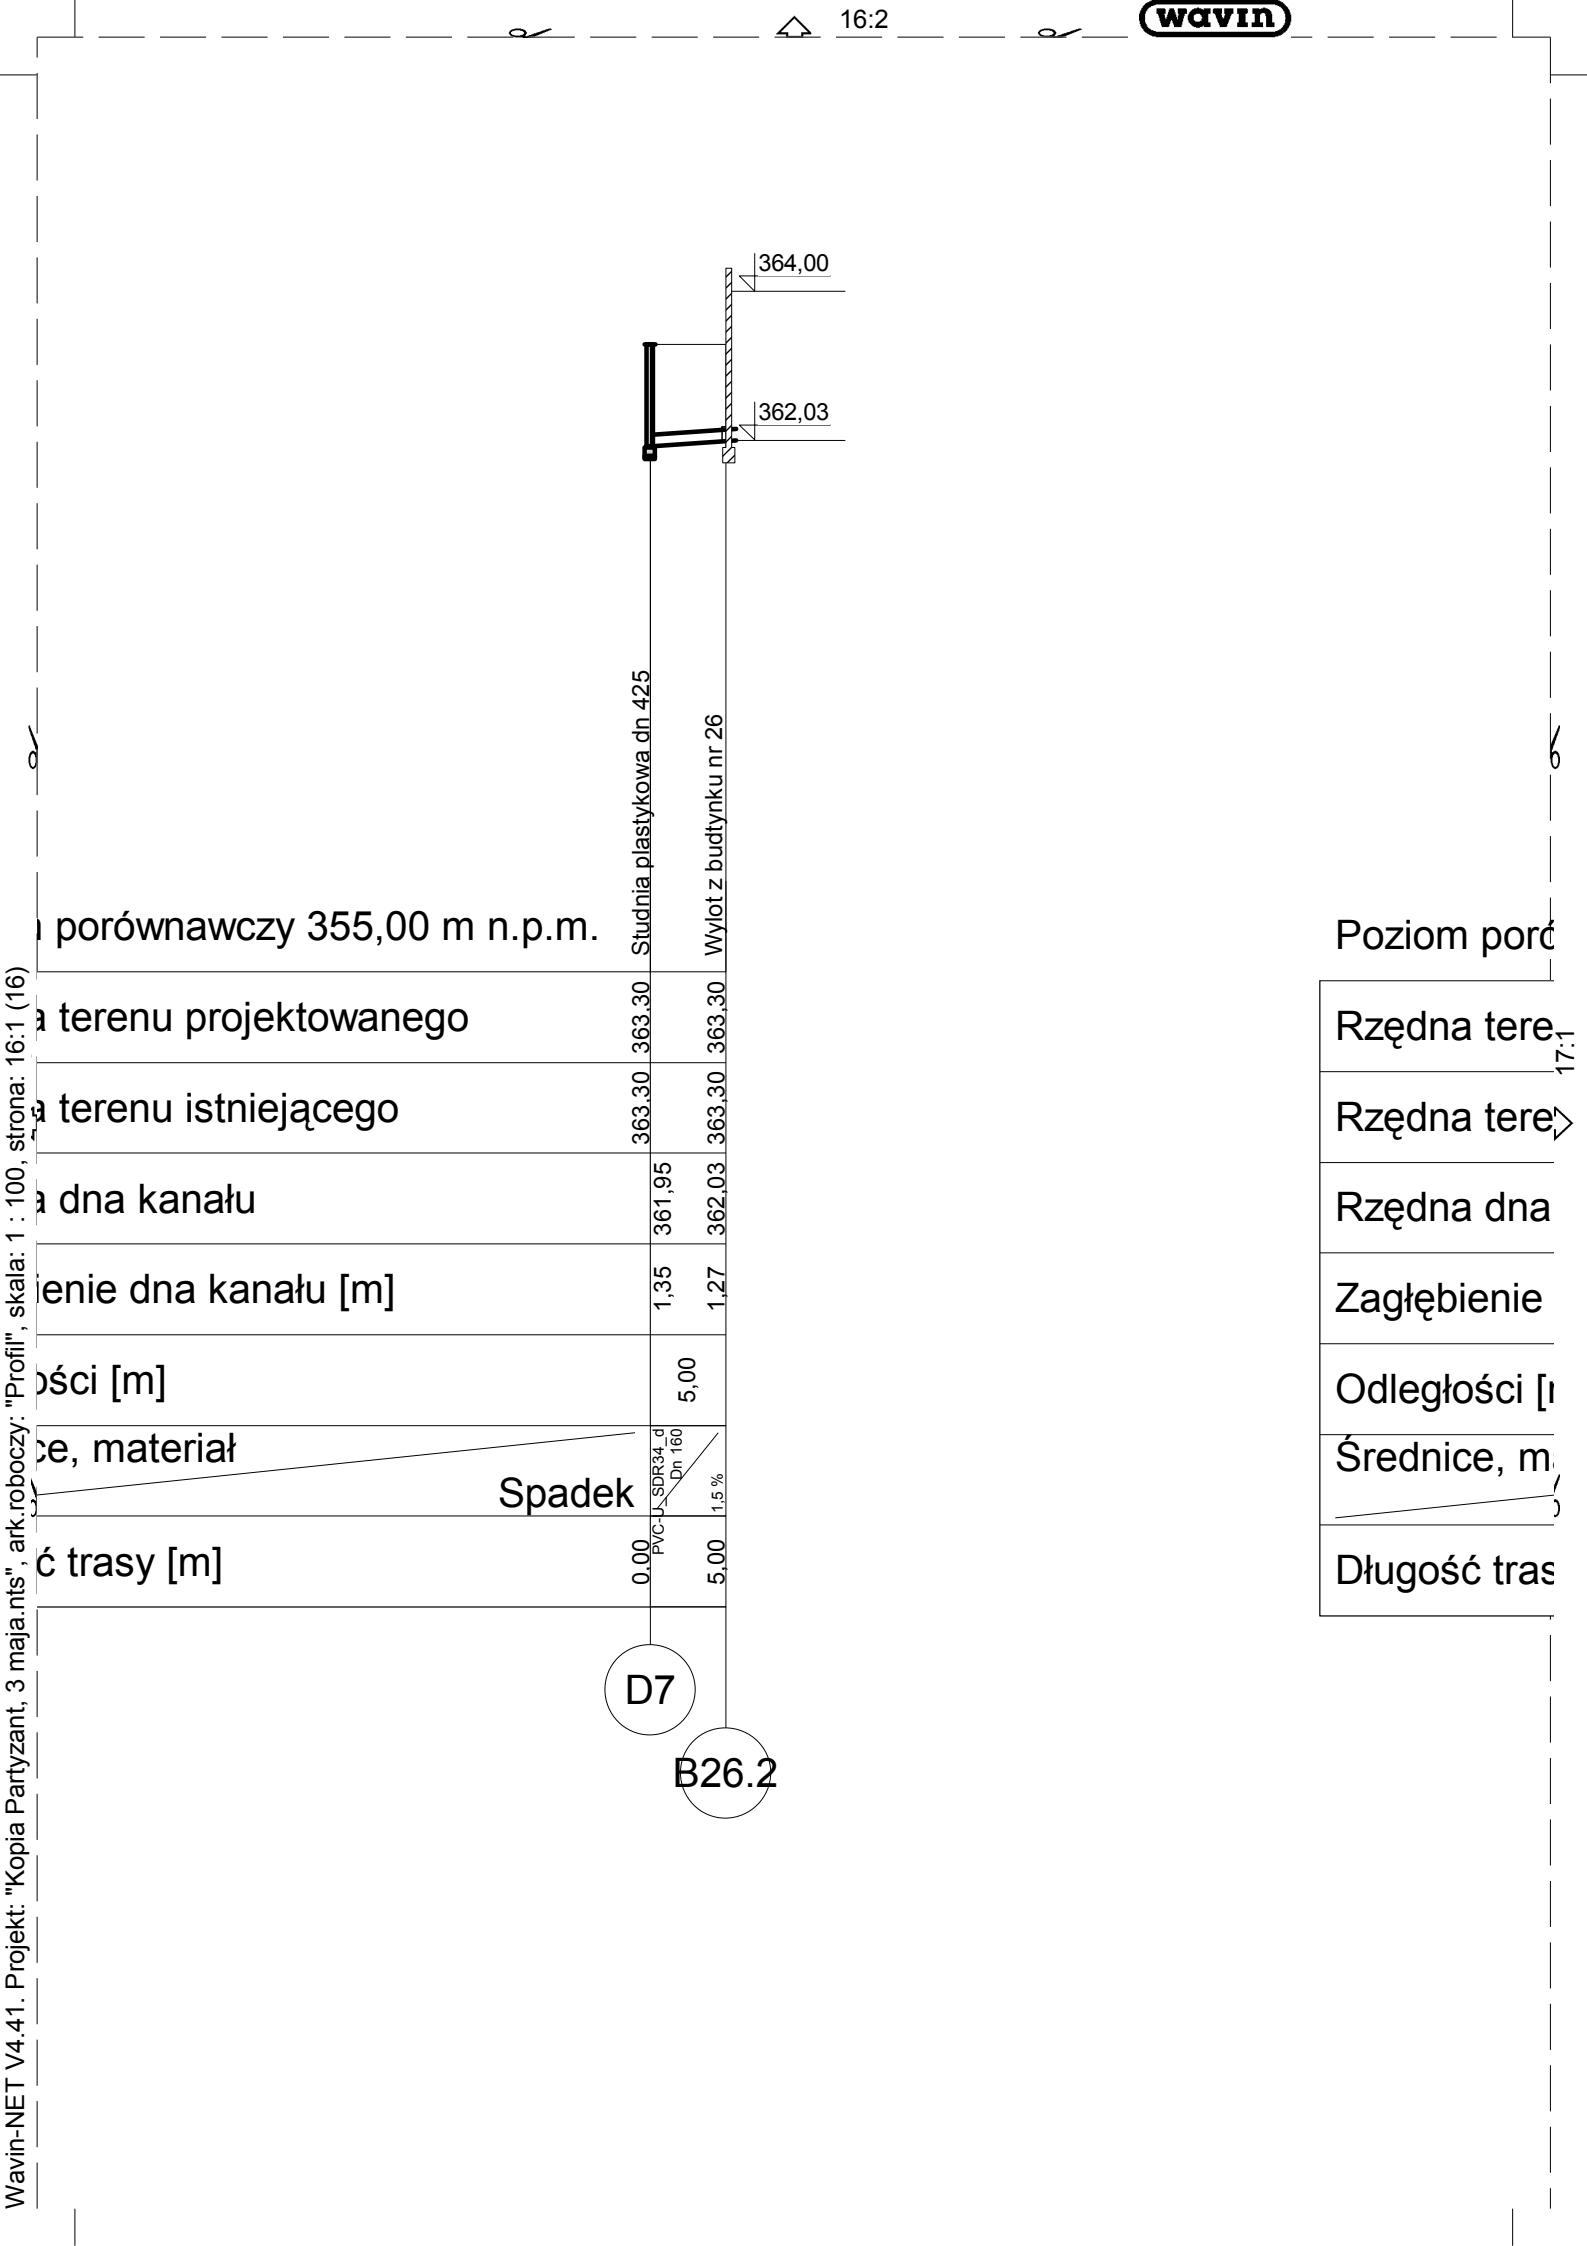

porównawczy 355,00 m n.p.m.

terenu projektowanego

terenu istniejącego

dna kanału

ienie dna kanału [m]

ości [m]

ce, materiał

ć trasy [m]

Studnia plastikowa dn 425

Wylot z budynku nr 26

D7

B26.2

Spadek

PVC-U SDR34, d
Dn 160
1.5 %

364,00
362,03

Poziom porc

Rzędna tere

Rzędna tere


Rzędna dna


Zagłębienie

Odległości [m]

Średnice, m


Długość tras

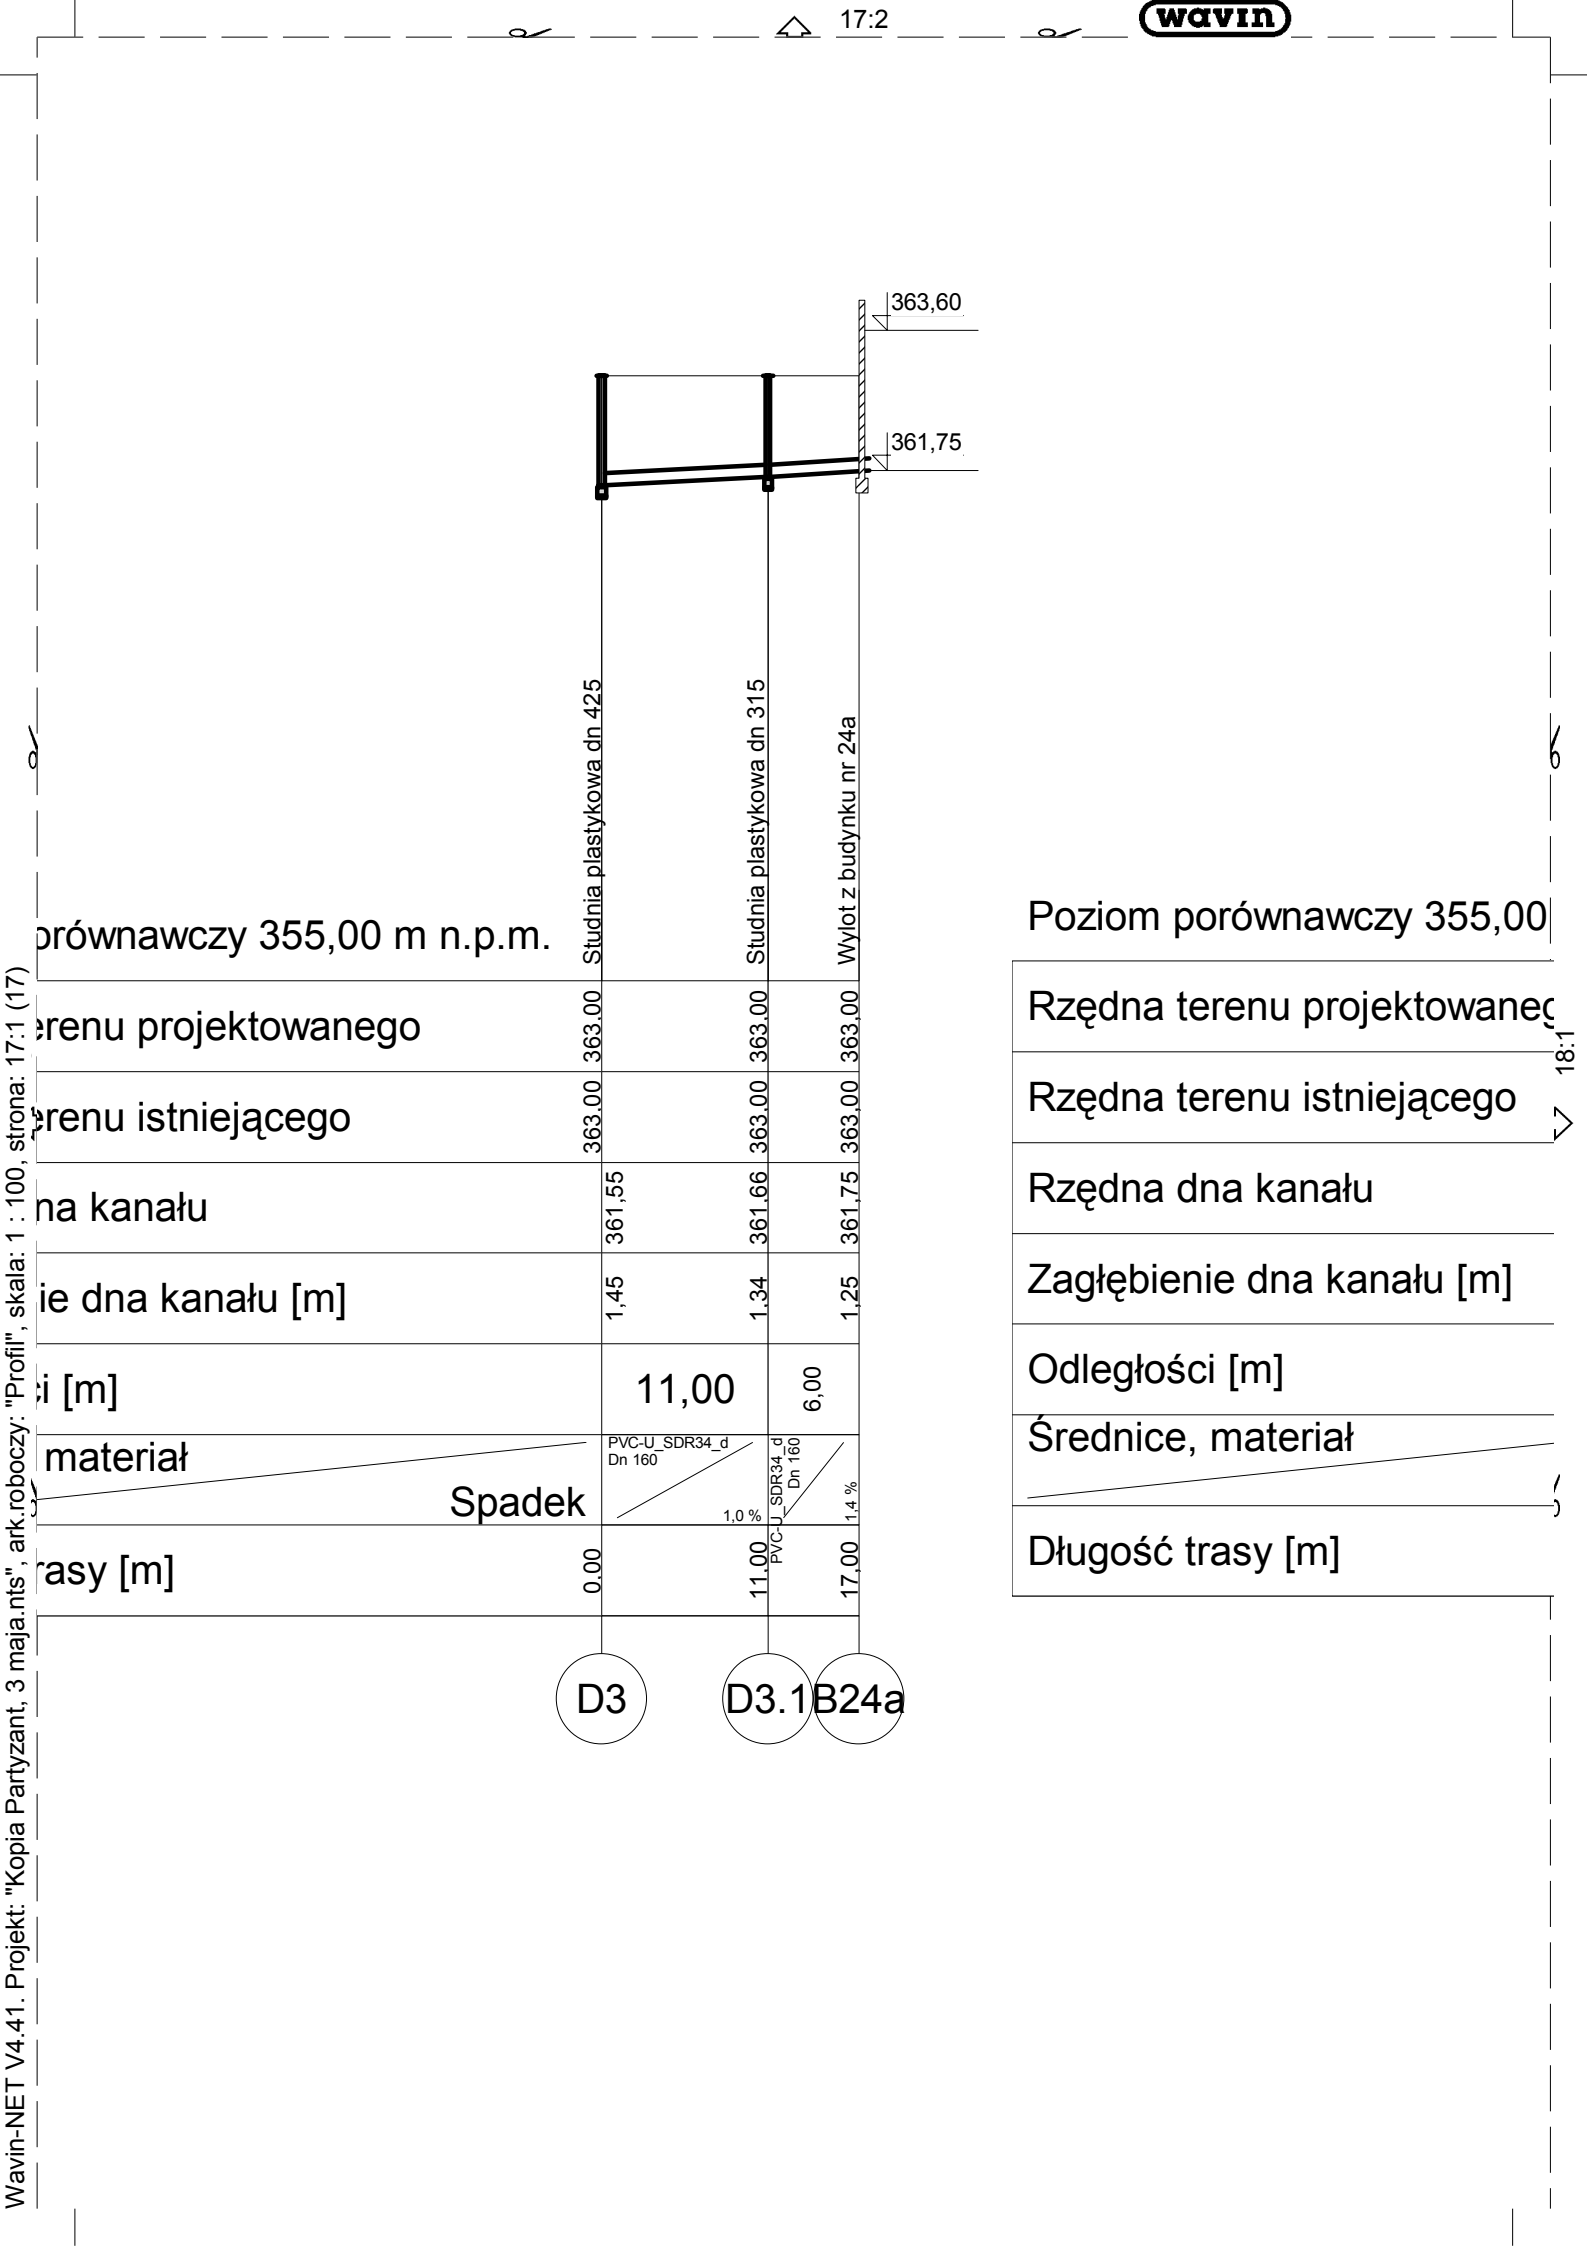

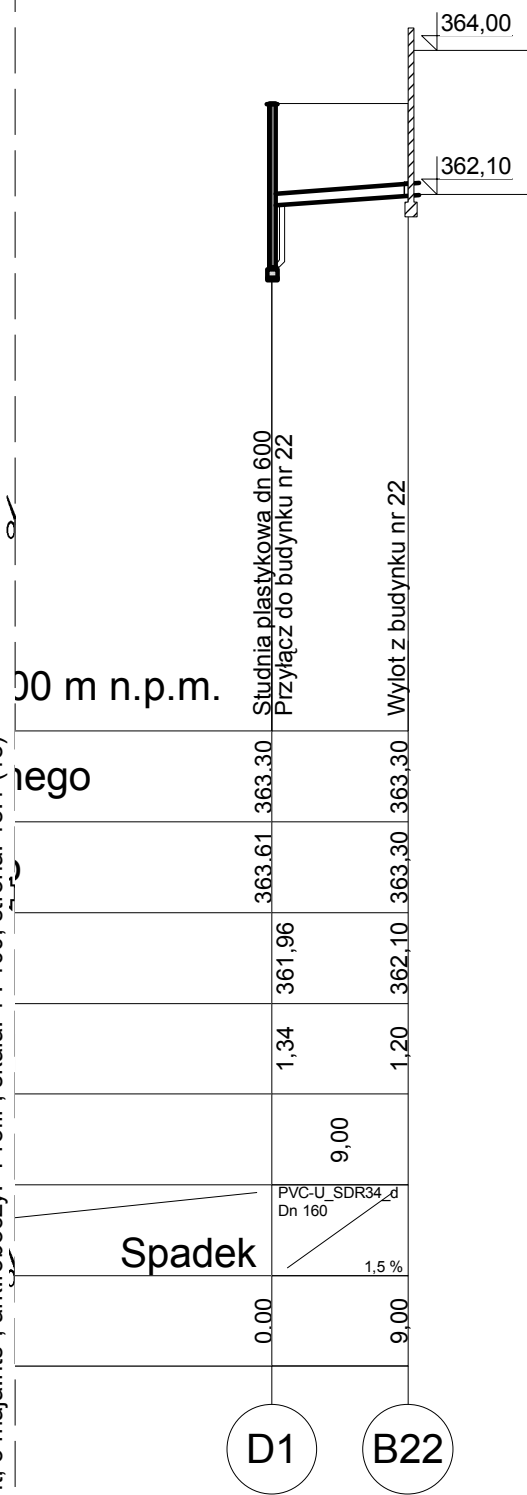

Poziom porównawczy 355,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	363,00	19:1
Rzędna terenu istniejącego	363,00	
Rzędna dna kanału	361,65	
Zagłębienie dna kanału [m]	1,35	
Odległości [m]	0,00	
Średnice, materiał	PVC-U SI Dn 160	19:1
Długość trasy [m]	0,00	

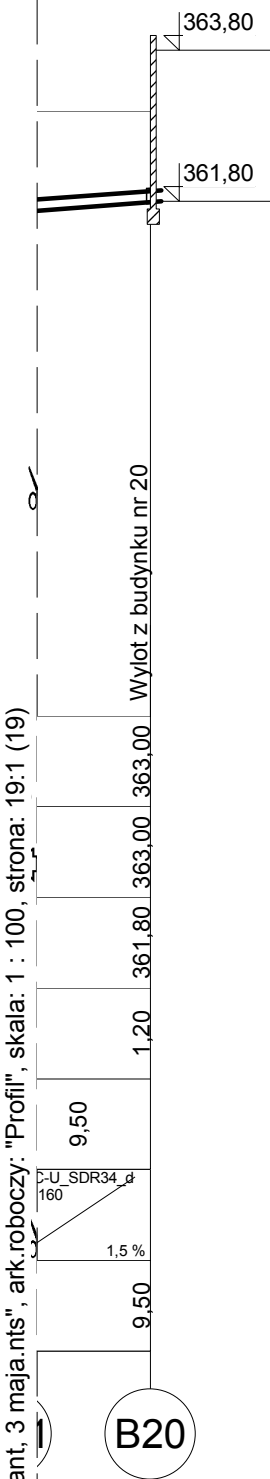

Poziom porównawczy 355,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	362.60	362.60	362.60	363.00
Rzędna terenu istniejącego	362.60	362.60	362.60	363.00
Rzędna dna kanału	361,15	361,30	361,37	361,39
Zagłębienie dna kanału [m]	1,45	1,30	1,23	1,61
Odległości [m]		8,00	4,00	1,00
Średnice, materiał	PVC-U_SDR34 d 160	PVC-U_SDR34 d 160	PVC-U_SDR34 d 160	PVC-U_SDR34 d 160
Spadek				
Długość trasy [m]	0,00	8,00	12,00	13,00

Studnia plastikowa dn 425 (do wymiany)

Studnia plastikowa dn 425 (wymiana) przełączenie budynku nr 31

Studnia plastikowa dn 325


Wylot z budynku nr 33


D0


D02


D03

D33

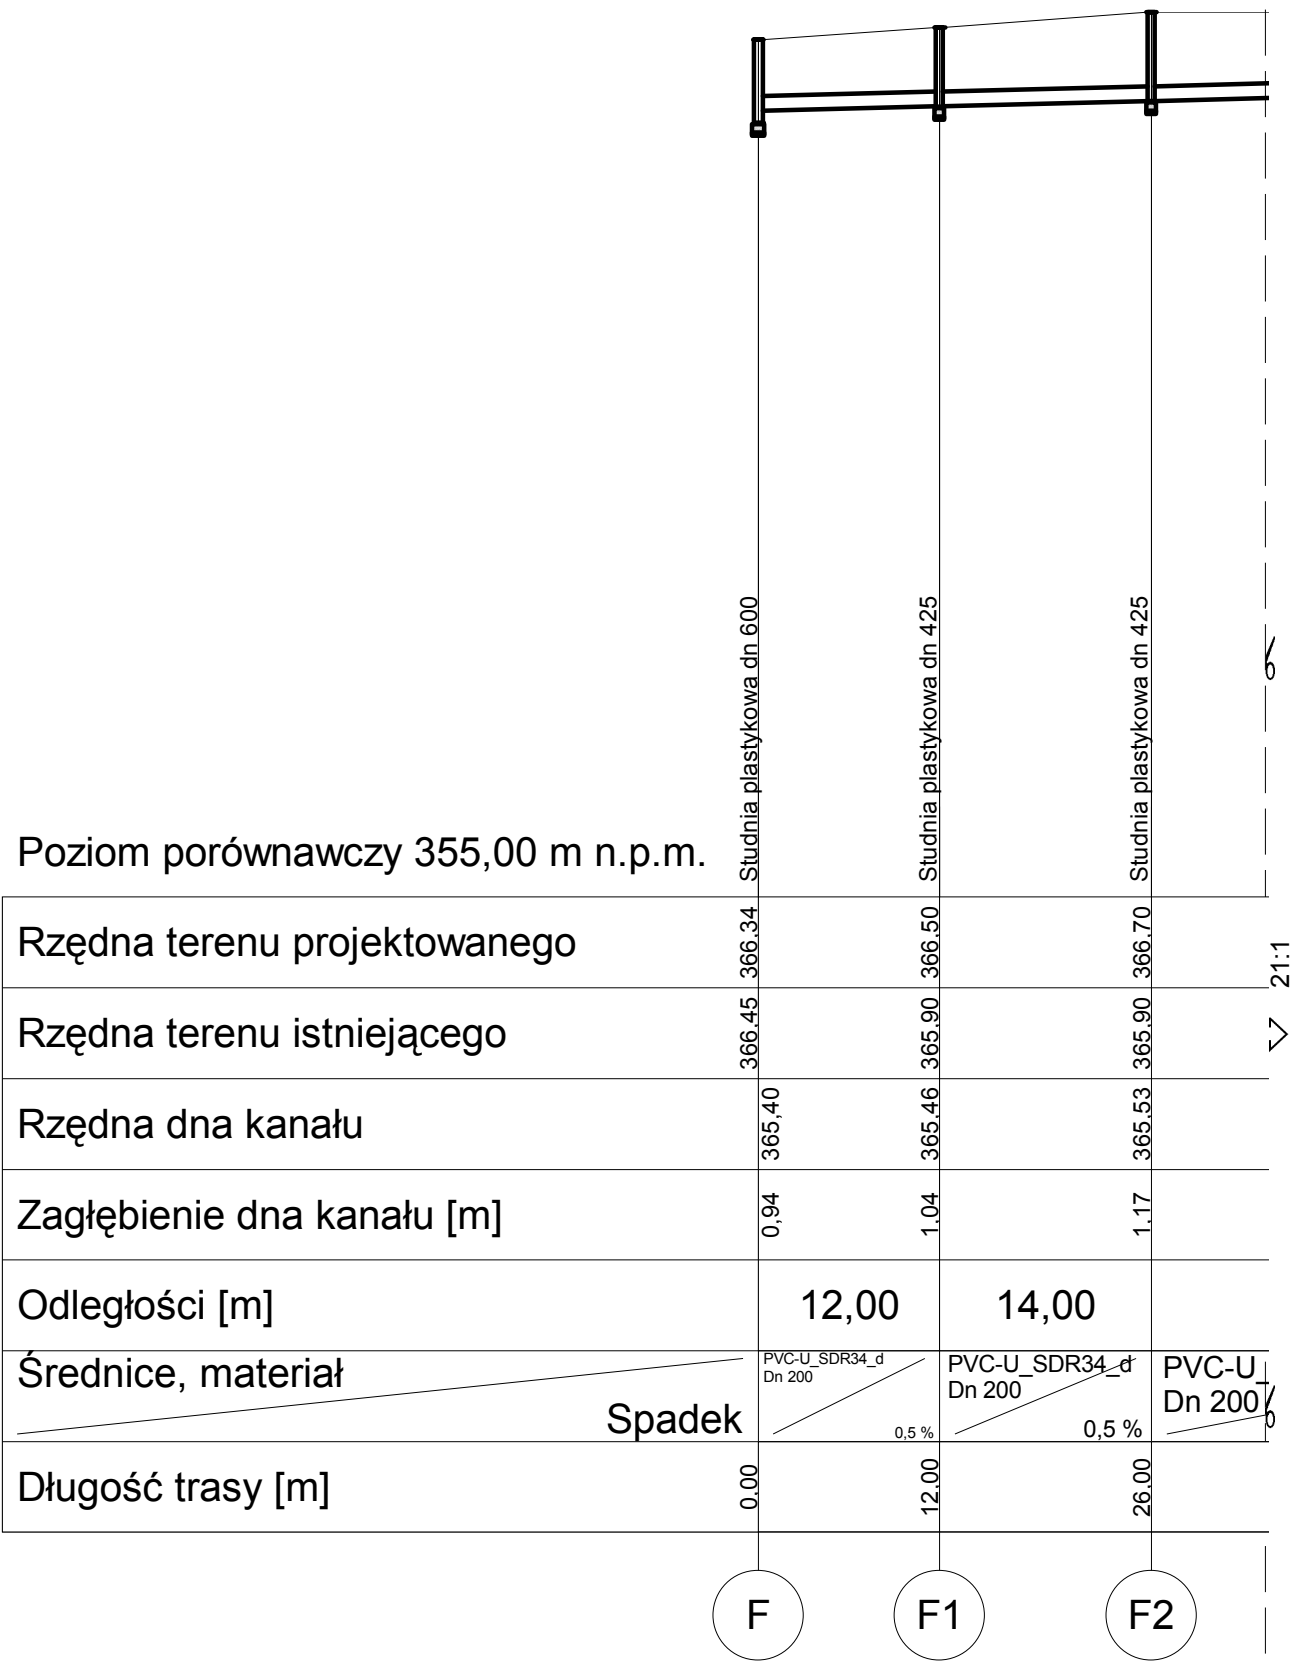

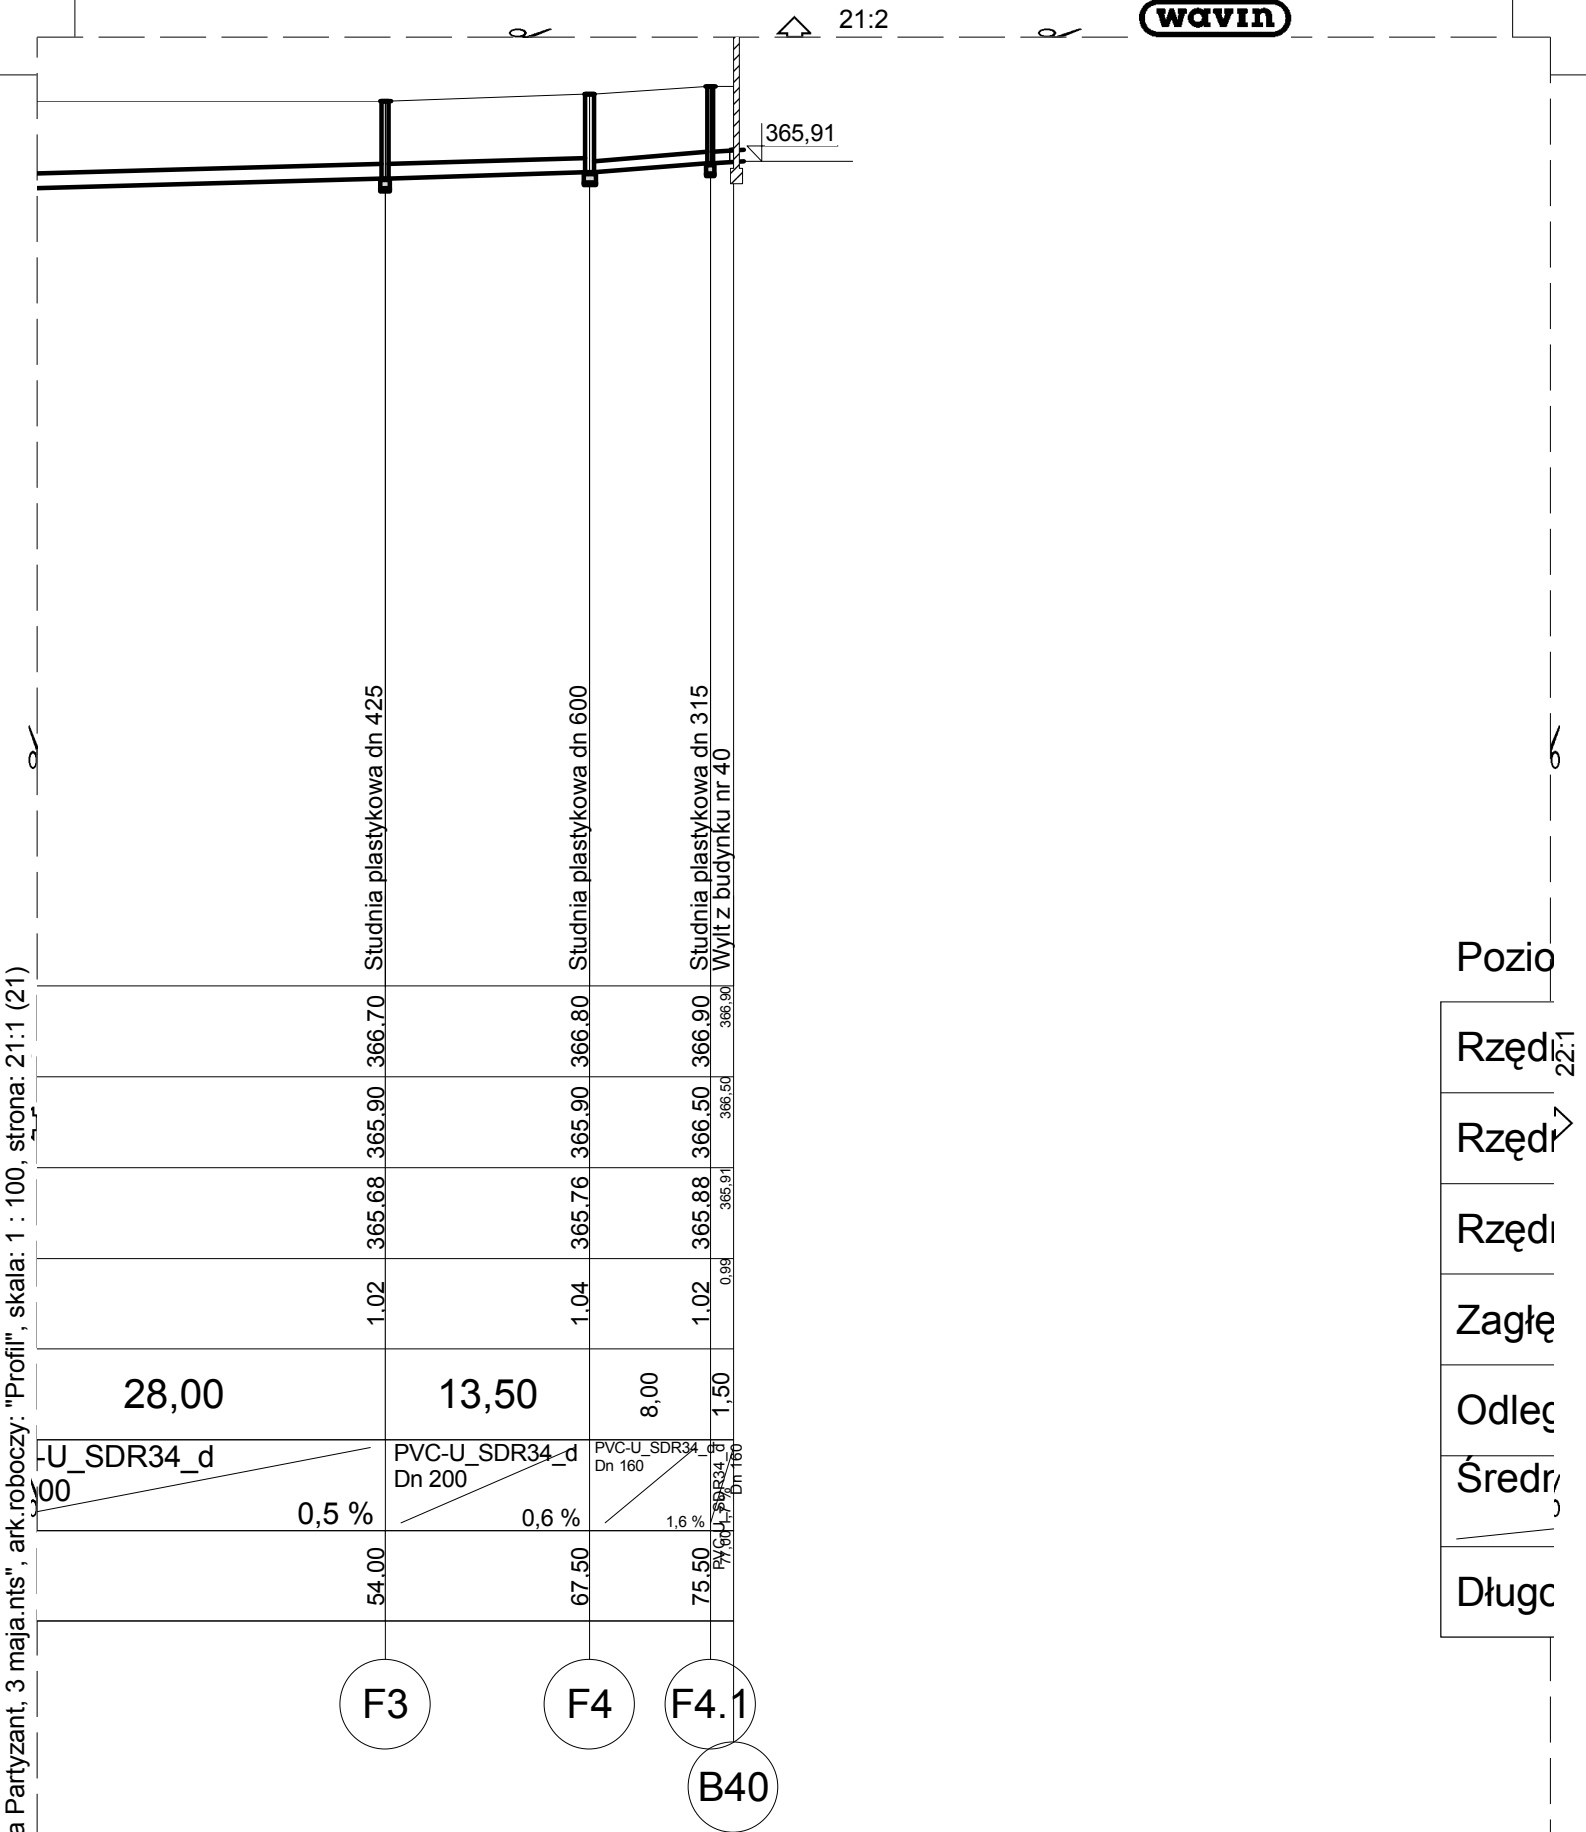

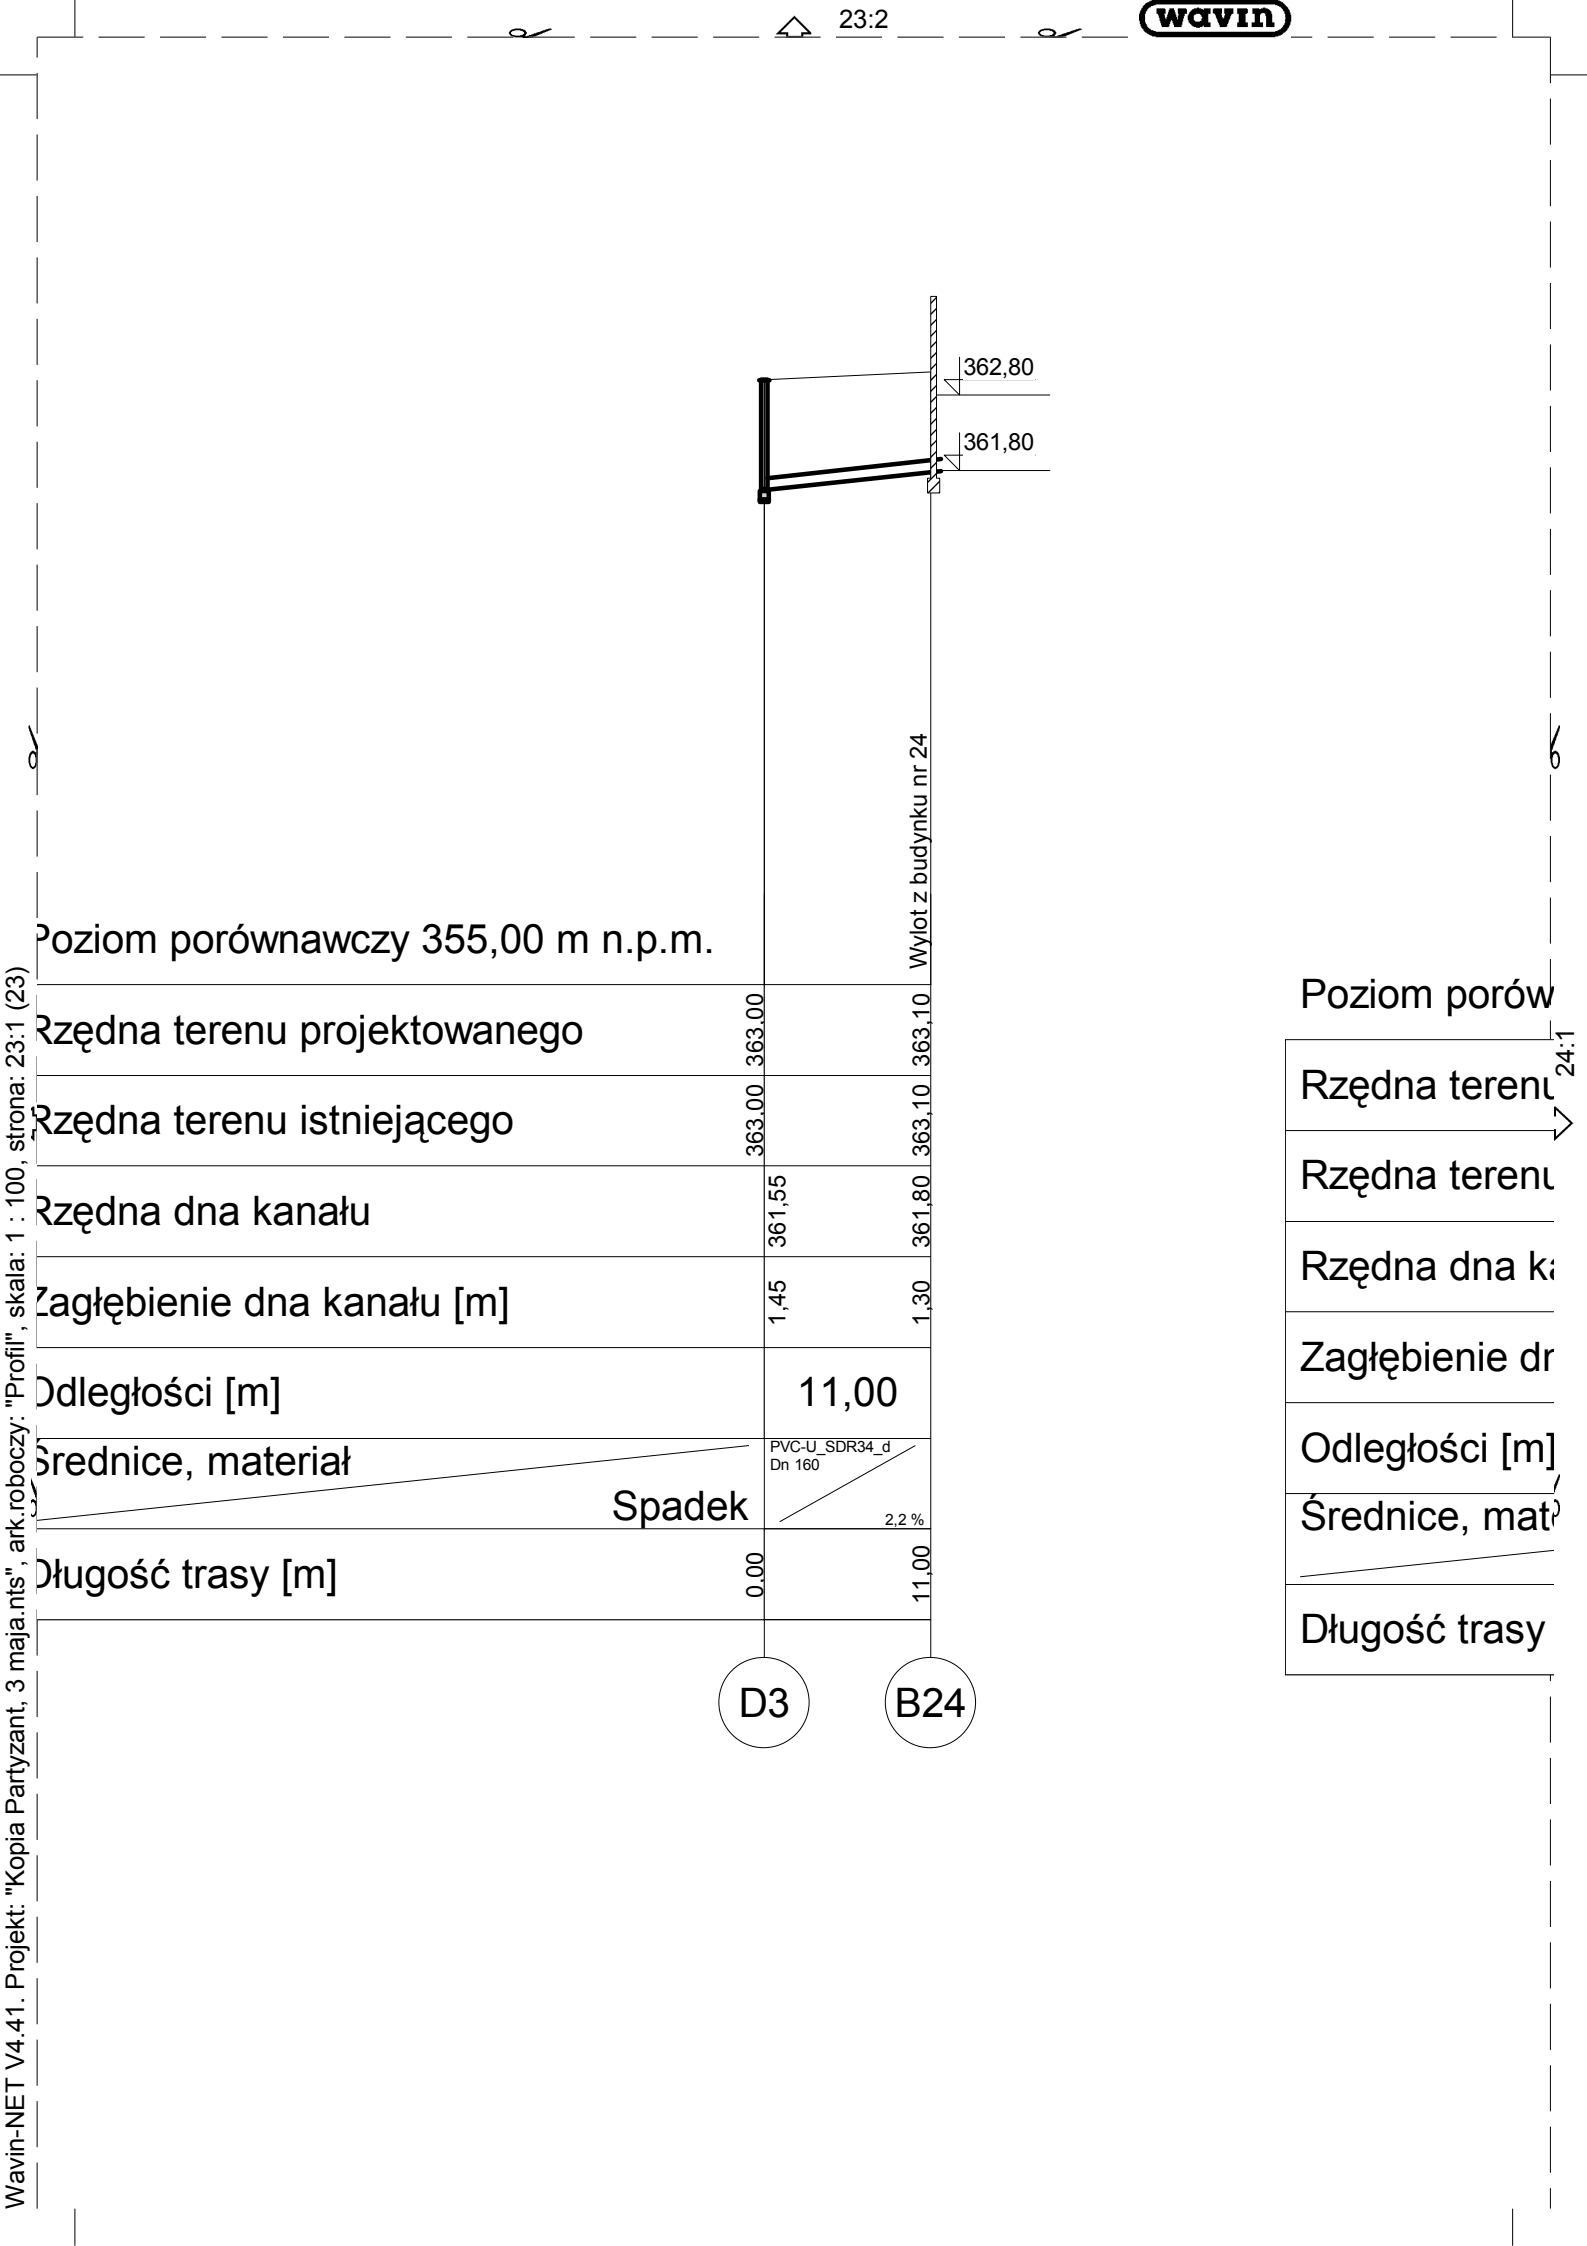

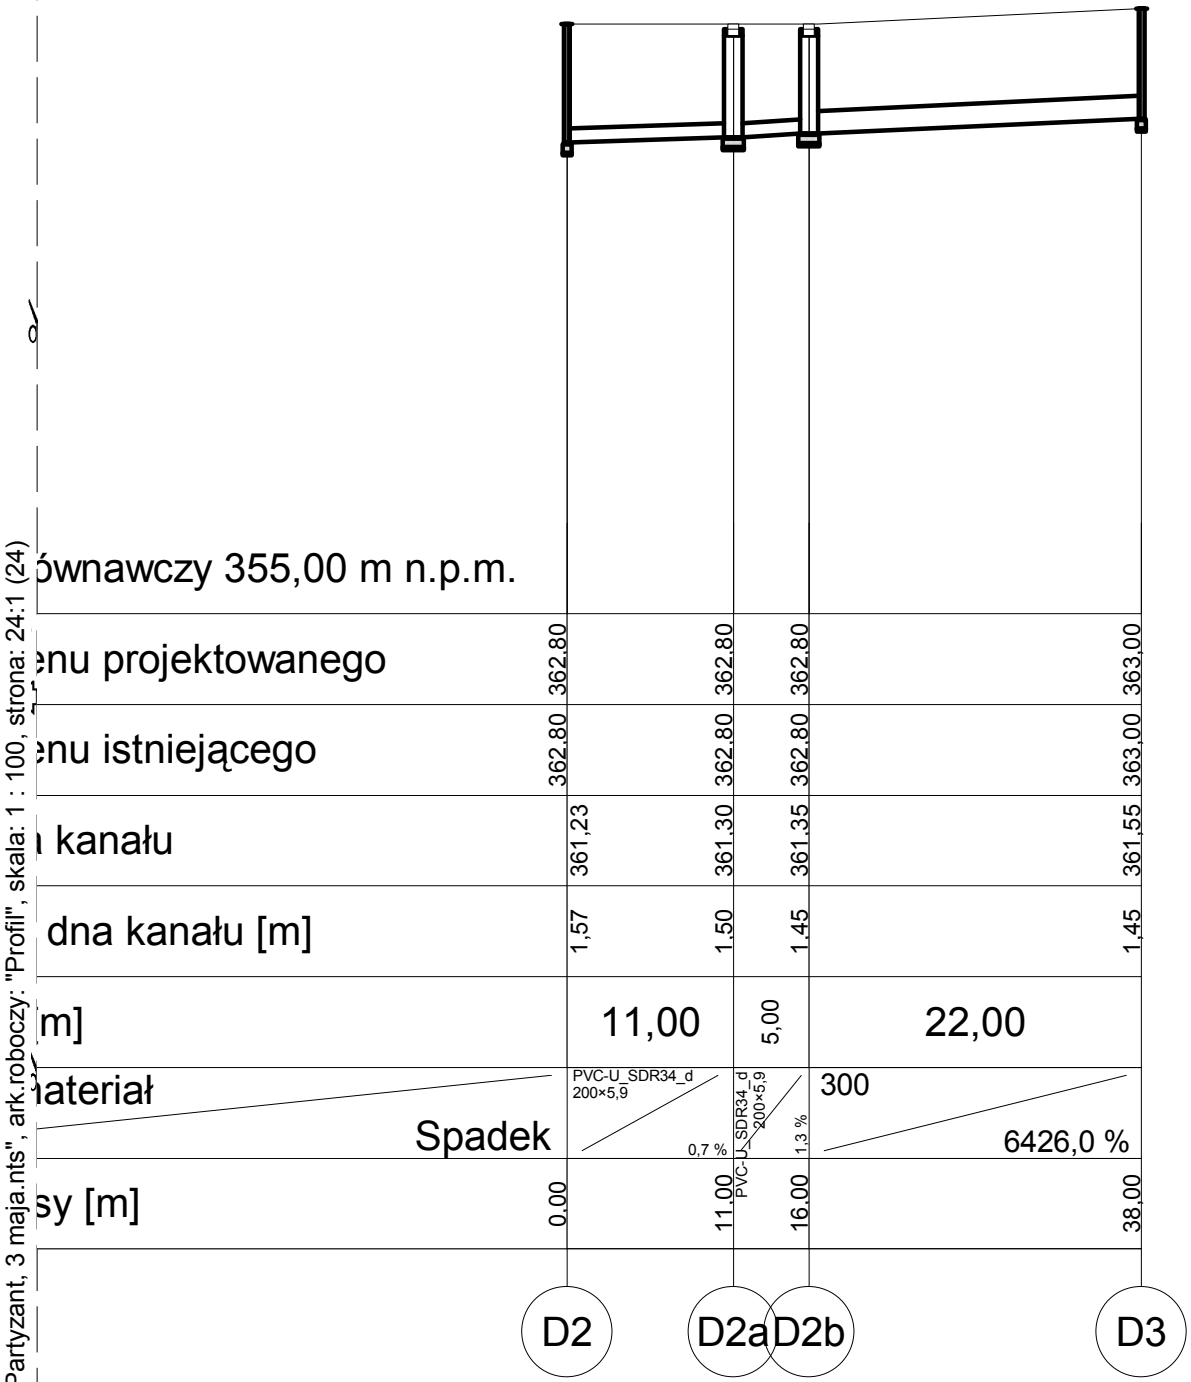




2:1



3:2

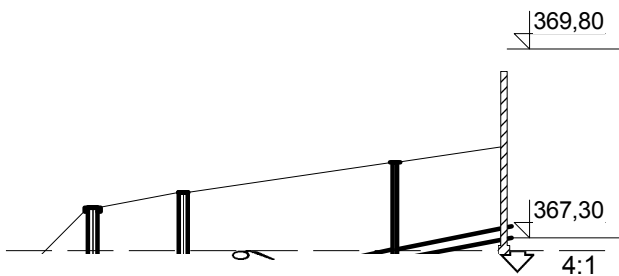



5:1



6:2



6:1



7:2





8:1



9:2



9:1



10:2



10:1



11:2



11:1



12:2



12:1



13:2



13:1



14:2



14:1



15:2



15:1



16:2



16:1



17:2



17:1



18:2



18:1



19:2



19:1




20:2



20:1



21:2



367,80
22:1



23:1



24:2

