



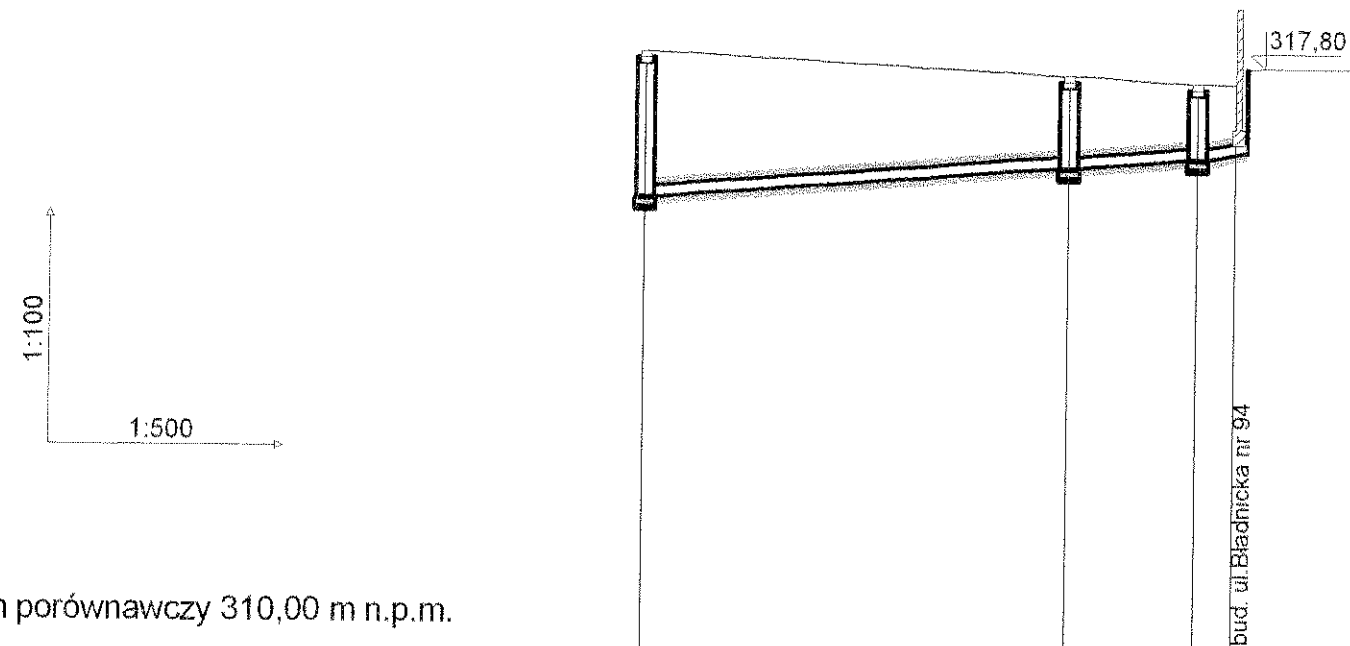

Poziom porównawczy 310,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	318.00	318.00	317.70	317.60	317.60
Rzędna terenu istniejącego	318.00	318.00	317.70	317.60	317.60
Rzędna dna kanału	316.08	316.08	316.48	316.60	316.60
Rzędna dna studzienki	316.08		316.48	316.60	316.60
Zagłębienie dna kanału [m]	1.92		1.22	1.00	0.90
Odległości [m]		28,00	8,50	2,50	
Średnice, materiał		PVC-U SDR34 160x4,7	PVC-U SDR34 160x4,7	PVC-U SDR34 160x4,7	PVC-U SDR34 160x4,7
Spadek		1,4 %	1,4 %	1,4 %	1,4 %
Długość trasy [m]	0,00	28,00	36,50	39,00	40,00

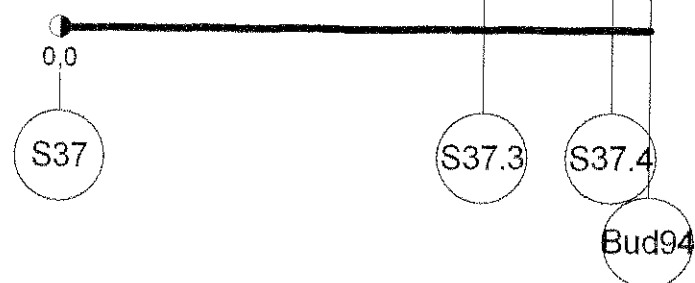

Temat	KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI USTRŃ, ul.BŁADNICKA i ul.POTOKOWA		Faza	P.T.
Tytuł rys.	PROFIL PODŁUŻNY KAN.SANIT. odc.S37-Bud94		Data	02.2008 r
Investor	MIASTO USTRŃ; 43-450 USTRŃ ul.Rynek 1		Skala	
Opracował	Olszewski Leszek Usługi projektowe w zakresie instalacji i sieci wod.-kan.		Podpis	6a
	mgr inż. Sylwia Rymorz Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr ewid. SLK/0721/P00S/05		Podpis	