



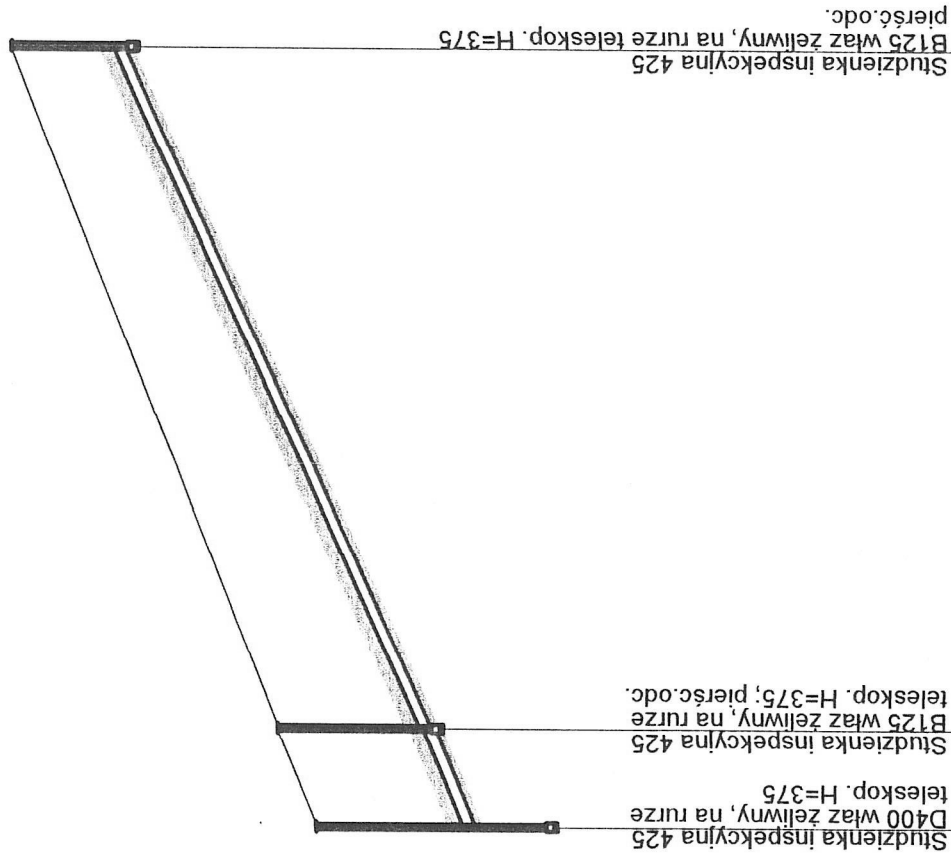

Poziom porównawczy 370,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego	378,50	379,00	382,50
Rzędna dna kanału	375,50	377,00	381,00
Zagłębienie dna kanału [m]	2,00	2,00	1,50
Rzędna dna studzienki	375,50	377,00	381,00
Odstęgi [m]	6,50	45,00	
Średnice, materiał	PVC-U SDR 160x4,7	PVC-U SDR 160x4,7	PVC-U SDR 160x4,7
Długość trasy [m]	0,00	6,50	51,50
Spadek	7,7 %	7,7 %	8,9 %

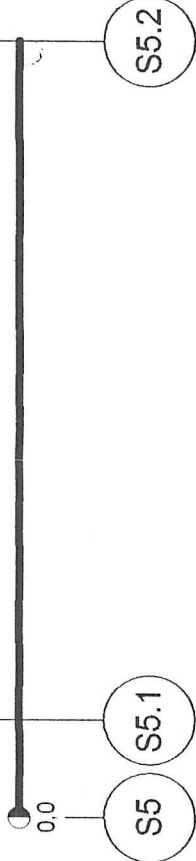

Temat	KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI USTRON, ul. SZKOLNA			Faza	P.T.
Tytuł rys.	PROFIL PODŁUŻNY KAN. SANITARNEJ odc. S5-S5.1-S5.2			Data	11.2007 r
Inwestor	MIASTO USTRON; 43-450 USTRON ul. Rynek 1			Skala	1:100/500
Opracował	Olszewski Leszek	Podpis		Nr rys.	7
Sprawił	Usługi projektowe w zakresie instalacji i sieci wod.-kan. mgr inż. Sylwia Rymon	Podpis			