



PRZEKRÓJ A-A

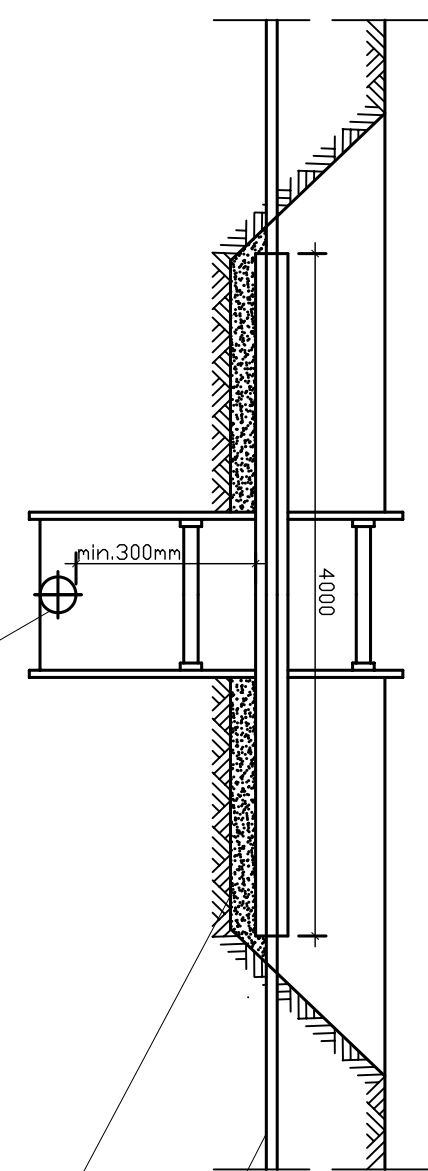


Istniejący kabel telefoniczny lub energetyczny

Podsyпка piaskowa gr. 10 cm

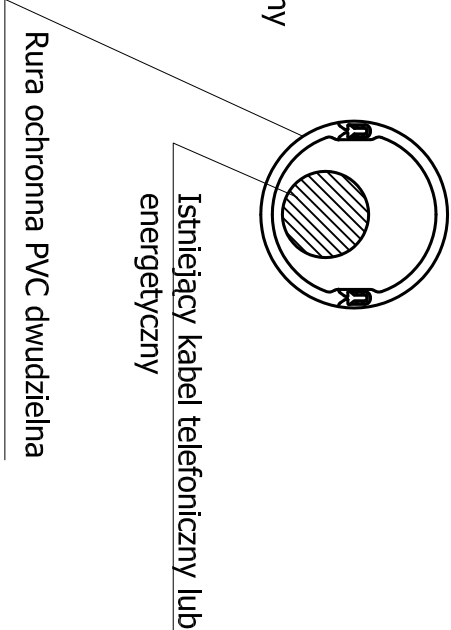

PRZEKRÓJ B-B

RZUT POZIOMY

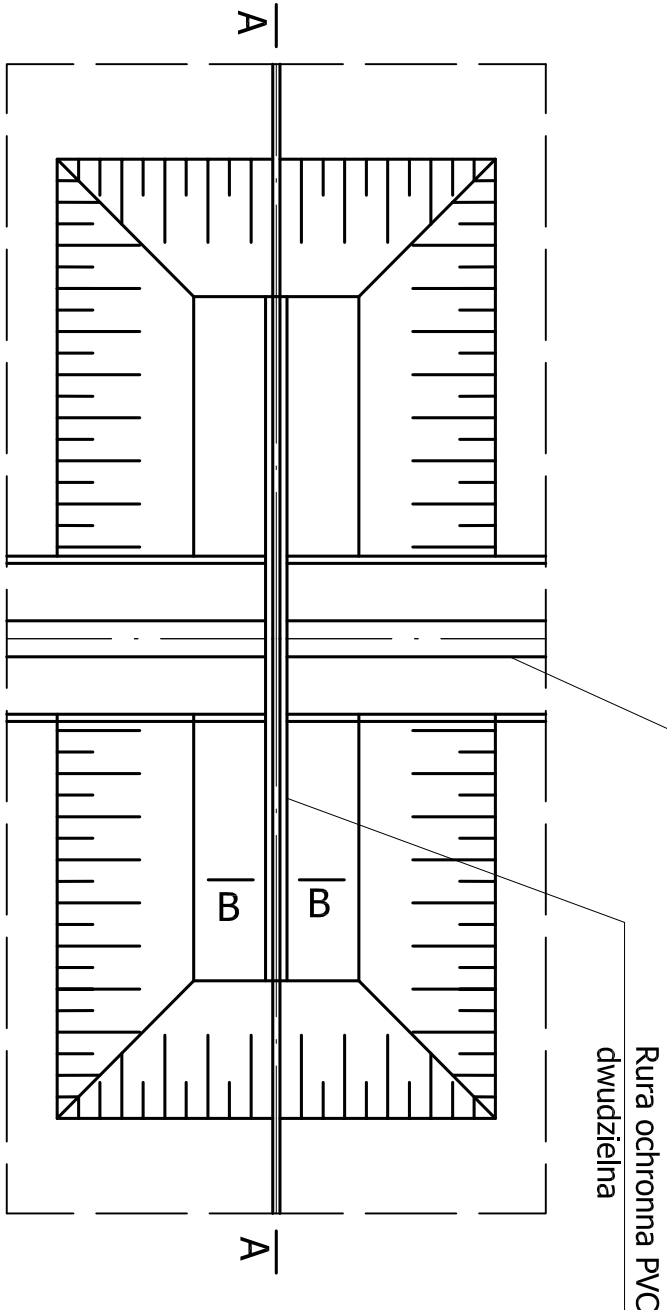

UWAGI:

1. Zastosowano rurę ochronną dwudzielną PVC DN 110
2. Końce rury ochronnej uszczelnić pianką poliuretanową

HADDA SC Antoni Dyda, Anna Hanus Dyda		43-450 Ustroń ul.Daszyńskiego 19	tel/fax: 033/854 2575
INWESTOR:		MIASTO USTROŃ	
		43-450 Ustroń, ul. Rynek 1	
ZADANIE:		ODWODNIENIE PLACU TARGOWEGO I WYMIANA NAWIERZCHNI	
TEMAT RYS.:		ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH	NR RYS.: 9
PROJEKTOWAŁ:		BRANŻA:	FAZA OPRACOWANIA:
Mgr inż. Sylwia RYMOŹ upr.bud. SIK0721/P00S05		KANALIZACJA DESZCZOWA	PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY