


PUNKT POMIAROWY
do badania szczelności oraz lokalizacji przewodów z tworzyw sztucznych

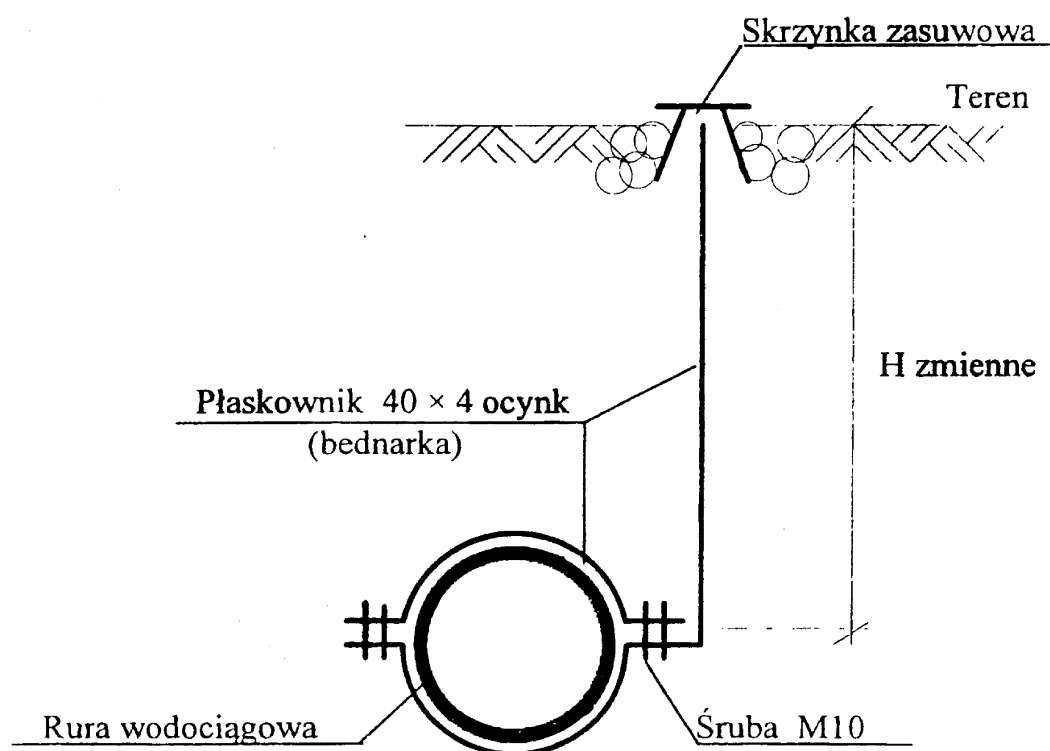

punkt pomiarowy (p.p.) należy oznaczyć na obiekcie stałym za pomocą tabliczki oznaczeniowej

UWAGA:
punkty pomiarowe
należy zabudować na rurociągu Dz 90 mm
w odległościach co 30,0 m

		HYDRO - INSTAL ZIS Homa -Homa Spółka Jawna 43-391 Mazańcowice 178, tel. (033)8155412			
INWESTOR Miasto Ustron ul. Rynek 1		LOKALIZACJA Ustron ul. Wspólna			
ZADANIE Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie ul.Wspólnej w Ustroniu					
PROJEKT PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY					
NAZWA RYSUNKU Punkt kontrolno - pomiarowy					
PROJEKT	mgr inż. Agnieszka Zagórska upr. nr SLK/1959/PWOS/07		DATA 01. 2009 r.	PODPIS	SKALA
OPRACOWANIE	mgr inż. Katarzyna Świder		DATA 01. 2009 r.	PODPIS	NR RYSUNKU 7