


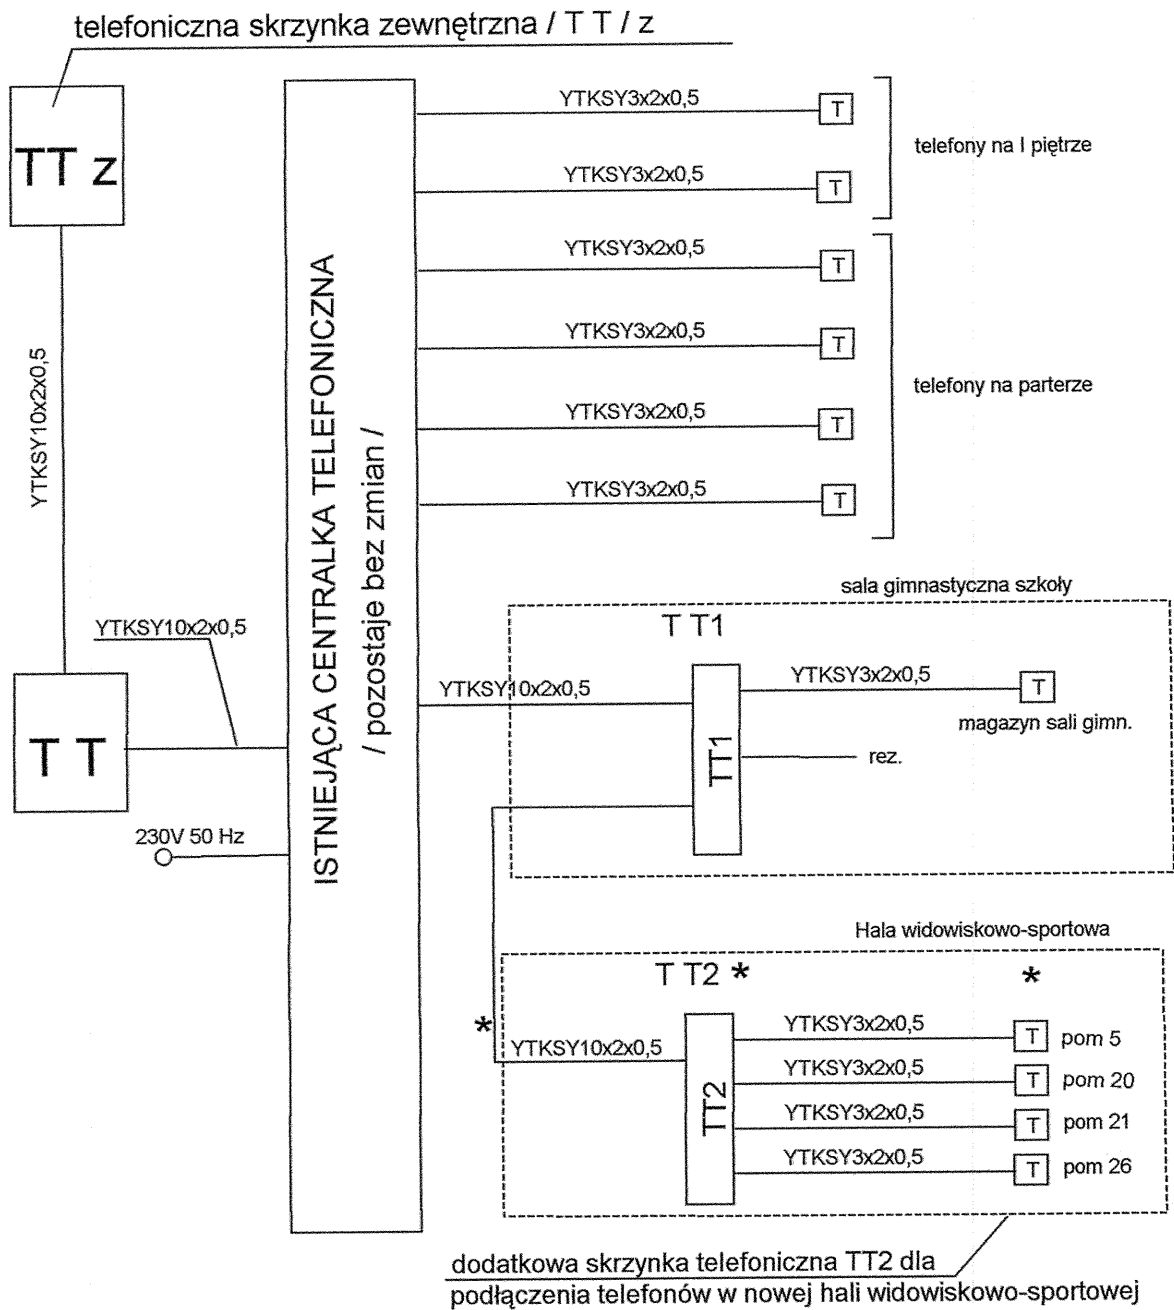

UWAGA:

- instalacje telefoniczne należy wykonać przewodami typu YTKSY3x2x0,5 układanymi w rurkach instalacyjnych pod tynkiem.
- elementy oznaczone gwiazdką * wchodzi w zakres niniejszego projektu

SCHEMAT INSTALACJI TELEFONICZNYCH

"ELEKTRYKA-TELETECHNIKA" 43-300 Bielsko-Biała ul Derkaczy 8	Temat : Projekt budowlany rozbudowy SP nr 1 w Ustroniu o kompleks sportowy z zapleczem - teletechniczne
nr proj. B-420 rys nr 2	Inwestor : Urząd Miejski w Ustroniu. 34-100 Ustron ul Rynek 1. projektant : inż. Jerzy Popek... upr nr 1454/99U PITiP W-wa. upr nr 190/79 K-ce