


Dla: **Paweł Zawalski**
 Sz. Pan
 Dot:
 Obiekt: **SP-1 w Ustroniu**
 Oznacznik: **GOLEM G-4**


clima-produkt

Clima - Produkt Spółka z o.o.
 Biuro Techniczno-Handlowe
 PODBESKIDZIE
 tel./fax (0 32) 785 06 04
 e-mail: bielsko@climaprodukt.com
 dnia: 26.9.2005r.

NAWIEW Typ: **GOLEM** Wielkość: **1** Izolacja: **50mm** Obsługa: **LEWA**
 WYCIĄG Typ: **1** Wielkość: **4** Izolacja: **50** Obsługa: **2**

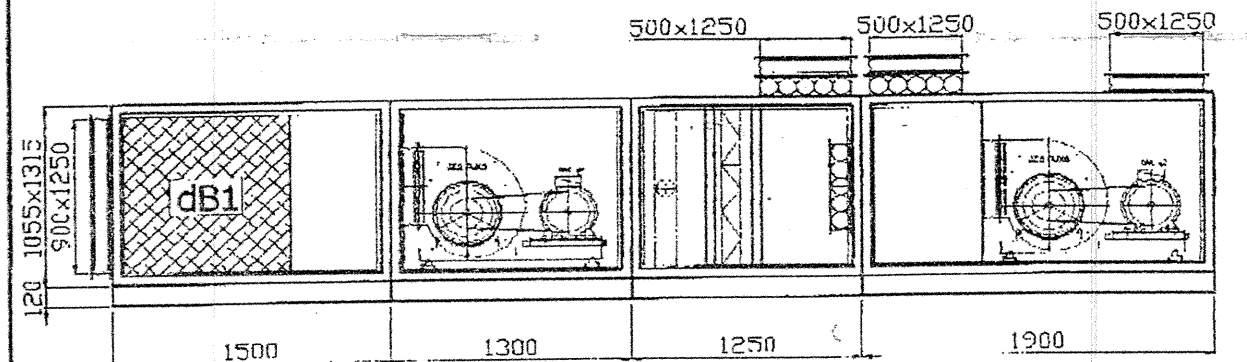

Dane centrali	NAWIEW			WYCIĄG			
	11000	3,06	2,938	11000	3,06	2,938	
Wydarek powietrza/Prędkość przepływu							m ³ /h; m ³ /s; m/s
Spresz dyspozycyjny/spresz uakwity	350			350			Pa
Wielkość wentylatora			355			355	
Prędkość went./moc akustyczna	1174			1017			obr/min; dB(A)
Sprawność went./pobór mocy			4,06			3,18	%; kW
Typ silnika/moc/obrotów	Sg132M-	5,3/1,4	1420/700	Sg132S-	4/1	1420/700	kW/obr/min
Napięcie/napięcie prądu	3/4W	10,3/3,6	3x400	3/4W	8/2,7	3x400	A/V

Filtracja wstępna
 Klasa/Typ filtra: **EU 40** **kasetowy**
 Opory: **76** Pa

Wymienniki	Moc kW	Temp./wilg. pow. przed °C/%	Temp./wilg. pow. za °C/%	Opory powietrza Pa	Czynnik wlot/wylot °C	Przepływ czynnika m ³ /h	Opory czynnika kPa
ogrzewnica	120	5	37	99	75/60	7,1	18,0
AHU XCCA 1050 T023 02 F 21 E011 DN 40 DN 40							

Sekcja tłumienia: Opory N **22** Pa

Poziom mocy akustycznej	wlot	81	dB(A)	wlot	83	dB(A)
	wylot	66	dB(A)	wylot	83	dB(A)
na zewnątrz centrali			59	dB(A)		

Masa centrali: **1200** kg

Paweł Florek