


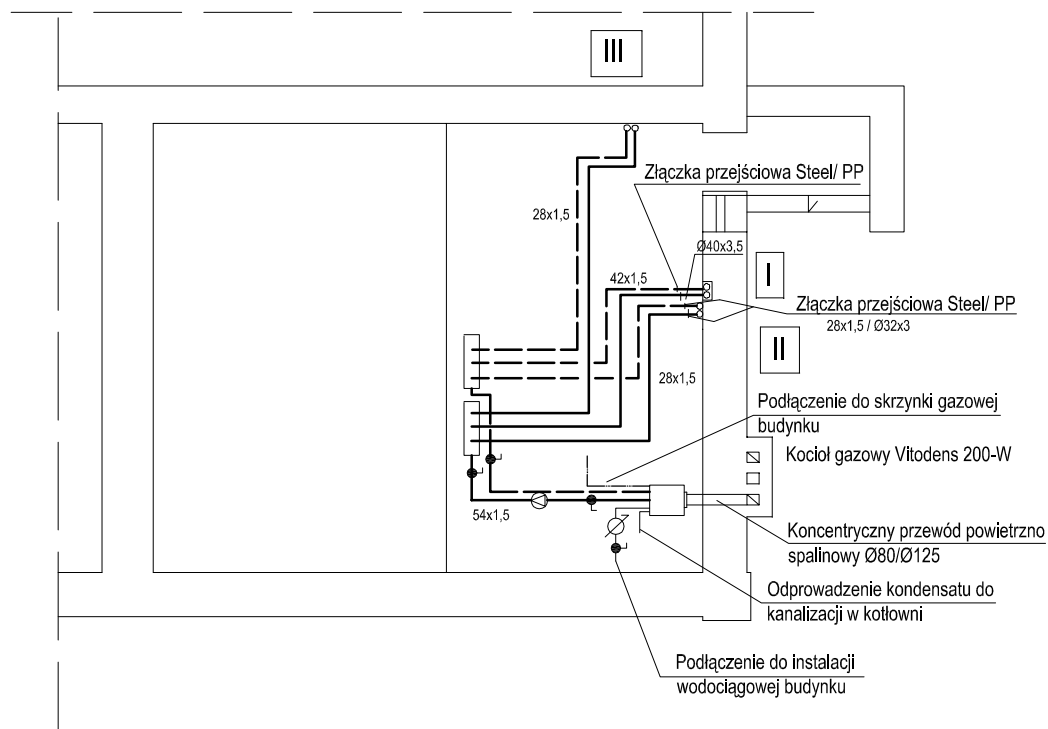

Rozdzielacze c.o. wykonać z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie gazowe.
Pozostałe orurowanie z rur stalowych cienkościennych system Kan-therm Steel łączonych na zacisk.
Rurociągi c.o. na poziomie piwnic zaizolować termicznie.

Podłączenie rozdzielaczy c.o. z kotłem wg. odrębnego opracowania
PB-Kotłowni c.o.-aneks proj.nr. 49/2010

Parametry instalacji 65° / 50°C
Q = 42,50 kW
p = 30,0 kPa

Spółdzielnia Pracy "Inwestprojekt-Katowice"			Nr zlecenia WD.DF2222-4/10		Nr rys. 46 / 2010 / S-1	
Obiekt i adres		Budynek Muzeum im. M. Skalickiej Ustroń ul. 3-Maja 68				
Faza i temat		PB Instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania - aneks				
Nazwa rysunku		RZUT PIWNIC - POMIESZCZENIE KOTŁOWNI				
	Imię i nazwisko	Nr.uprawnień	Podpis	Nr.rys.	1	
Projektował	mgr inż. J.Węgrzyn	SLK/0959/PWOS/05		Il.rys.	6	
Opracował	tech. Ilona Kudłacik			Skala	1:100	
Sprawdził	mgr inż. Z.Wesołowski	467/86		Data		