




7. ZAKOŃCZENIE OCEPLENIA PRZY
OŚCIEŻACH PIONOWYCH 3 – 3

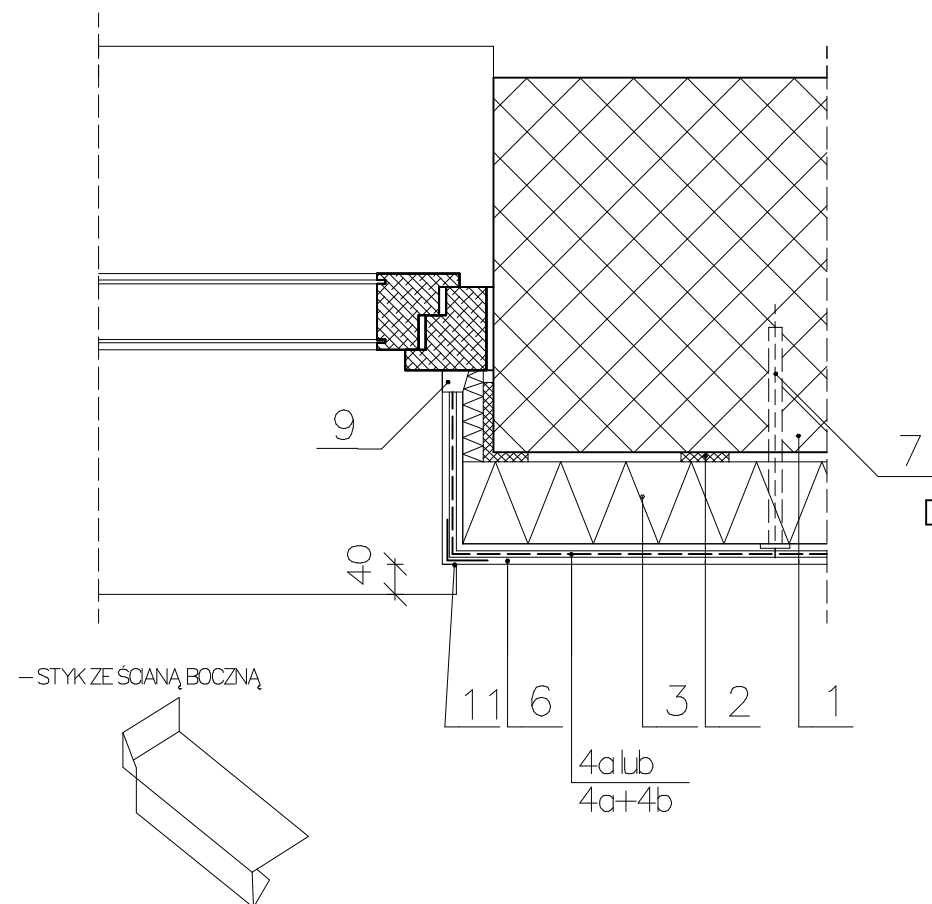


8. ZAKOŃCZENIE OCEPLENIA PRZY
PARAPETACH 2 – 2

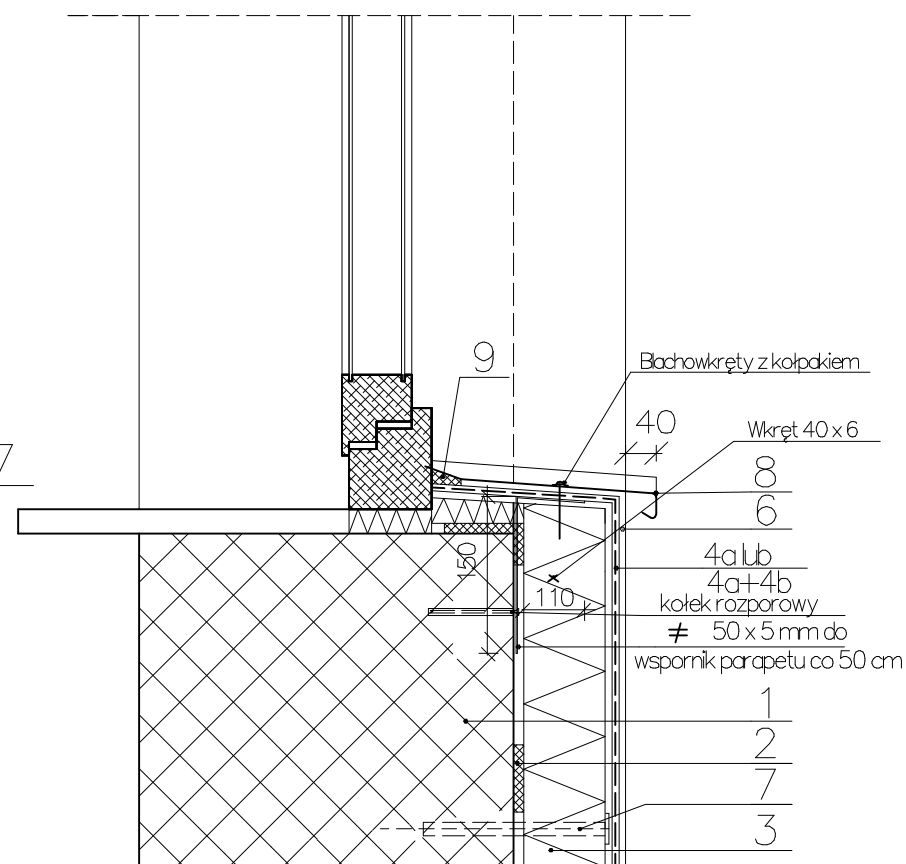


9. ZAKOŃCZENIE OCEPLENIA PRZY
OŚCIEŻACH GÓRNYCH 1 – 1

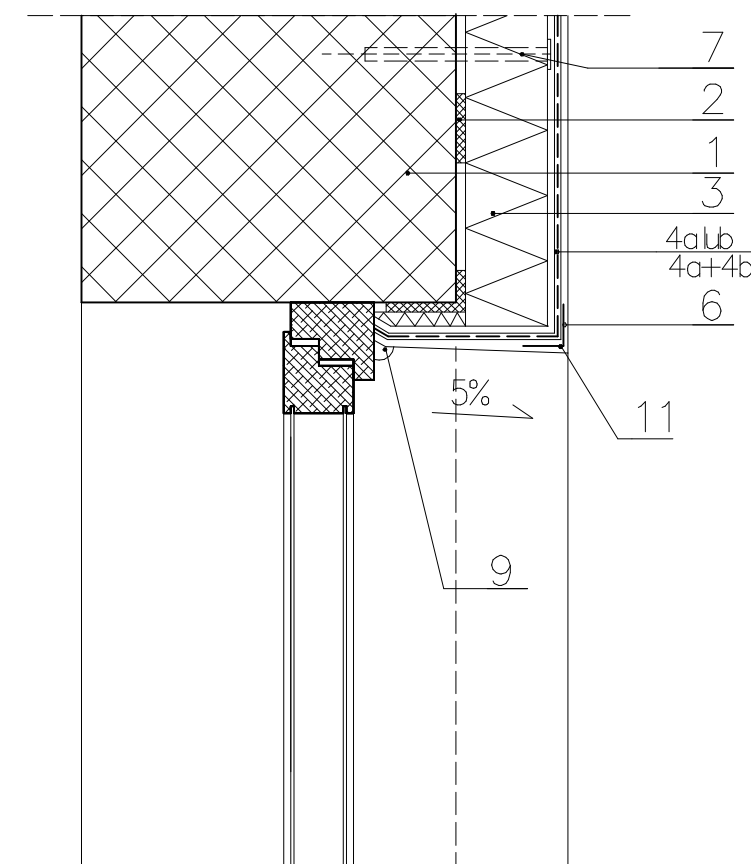

6. ZASADY PRZYKLEJANIA SIATKI ZBROJĄCEJ
PRZY OTWORACH

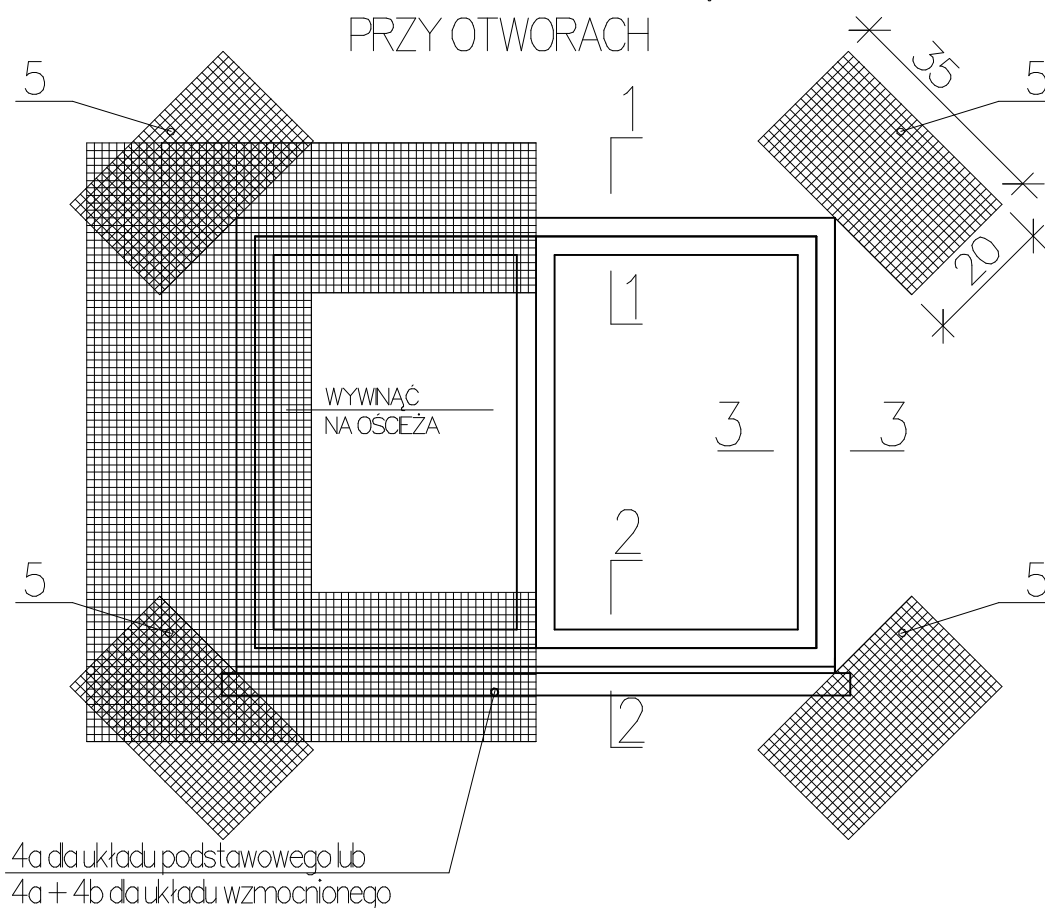

1. Ściana
2. Masa klejąca
3. Płyty styropianowe samogasnące o kodach i parametrach zgodnych z PN-EN 13501-1:2004
- 4a. Warstwa masy klejącej zbrojona siatką z włókna szklanego z zakładami min. 10 cm / układ podstawowy /
- 4b. Warstwa masy klejącej zbrojona siatką pancerną bez zakładów – / układ wzmocniony /
5. Dodatkowy pasek siatki
6. Wyprawa elewacyjna
7. Łącznik do mocowania izolacji
8. Obróbka blacharska
9. Taśma rozprężna
11. Kątownik perforowany

	Obiekt i adres:	Muzeum im.M.Skalickiej, Ustroń ul. 3 Maja 68		
	Faza i temat:	Remont budynku - Aneks do projektu inwentaryzacji budynku, modernizacji powierzchni wystawienniczej i kolorystyki elewacji - OCIEPLENIE BUDYNKU		
	Inwestor:	Miasto Ustroń, Ustroń ul. Rynek 1		
	Nazwa rys.:	DETALE OCIEPLENIA D6,D7,D8,D9		
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rys.: DET 2
Projektował:	arch. Wiesław Kozioł	262/83		Skala:
	mgr inż. Zbigniew Wesołowski	408/85		Data: 02.2010
SP INWESTPROJEKT 40-874 KATOWICE ul.TYSIĄCLECIA 1				