


Adres do korespondencji:

ENION Spółka Akcyjna
Oddział w Bielsku-Białej
Rejon Dystrybucji Cieszyń
ul. Frysztańska 50
43-400 Cieszyń
tel. 33 857 26 00
fax 33 857 27 02
e-mail: bielsko.dp2@enion.pl

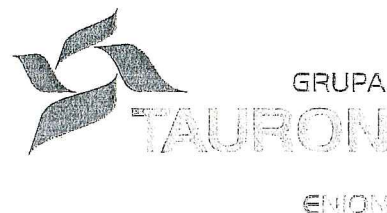

Cieszyń, dn. 2011-05-26

URZĄD MIASTA

Nr warunków: WP/R2/224219/11

Ustroń ul. Rynek 1

43-450 USTRÓŃ

I. dz.: 4626/2011

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Wnioskodawca:

URZĄD MIASTA
Ustroń ul. Rynek 1
43-450 USTRÓŃ

Obiekt:

oświetlenie uliczne (od ul. Katowickiej do wjazdu na posesję nr 57 za ul. Kluczyków)

Adres przyłączanego obiektu:

Ustroń ul. Brody
gmina: Ustroń

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: **2011-05-26**.
Odpowiadając na wniosek z dnia 2011-04-26, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci ENION S.A. i dostawę energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej **5 kW**, na poniższych warunkach.

I. Wymagania techniczne

1. Miejsce przyłączenia: obwód nN ośw. uliczne zasilany ze stacji transformatorowej Ustroń os. Brody ST 2 [22362] z transformatorem o mocy 400 kVA.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe (Przyłączanego Podmiotu) na istniejącej sieci napowietrznej nN.
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe (Przyłączanego Podmiotu) na istniejącej sieci napowietrznej nN.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
 - a) w zakresie przyłącza: -
 - b) w zakresie sieci: -
 - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji: Na istniejącym słupie sieci rozdzielczej zabudować człon pomiarowo-sterowniczy oświetlenia ulicznego PZ, który zasilic z istniejącej sieci rozdzielczej nN. Dodatkowo wykonać odcinek sieci oświetleniowej poprzez istniejące słupy sieci rozdzielczej nN lub kablem ziemnym o typie , długości i przekroju dobranymi przez projektanta. Zabudować oprawy oświetleniowe.
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:
 - a) rodzaj układu: 1-fazowy bezpośredni, proj. PZ,
 - b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa oświetlenia ulicznego.Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowiązującą Taryfę, przed podpisaniem umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji.
5. Zabezpieczenia główne (przedlicznikowe):

ENION Spółka Akcyjna
ul. Zawila 65 L
30-390 Kraków
tel. 12 261 10 00
fax 12 261 10 01
e-mail: centrala@enion.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000012216
NIP: 675-000-12-25, REGON: 350626576
Kapitał zakładowy (wpłacony): 252 897 508,08 zł

Załącznik z datą
07.06.11
data

www.enion.pl

marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz.717 wraz z późniejszymi zmianami).

10. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie w ENION S.A. każdy posiadany agregat prądotwórczy oraz uzgodnić warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją. Połączenie to winno być wykonane w sposób wykluczający pracę równoległą agregatu z siecią dystrybucyjną oraz możliwość podania napięcia na sieć dystrybucyjną.
 11. Warunki przyłączenia zostały określone dla **V grupy przyłączeniowej** z uwzględnieniem wymagań wynikających z obowiązującej „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”.
 12. Informacje dodatkowe, w zakresie zawierania umów o przyłączenie, można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:
 - Rejon Dystrybucji Cieszyn: 857-26-30, 857-26-31.
 13. Wszystkie nie będące na majątku ENION S.A. urządzenia i przewody winne być oznakowane zgodnie z pismem BE/SN/ZS/88/2007.
 14. Anuluje się wp 224041/11 z dnia 04-05-2011r
- W załączeniu przesyłamy projekt umowy o przyłączenie.

Przygotował: Marcin Kozok

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - informacja o dokumentach niezbędnych do podpisania umowy
Załącznik nr 2 - projekt umowy o przyłączenie

K/o:

1 x RD2

Pełnomocnik ENION S.A.

Mirosław Zieliński
.....
(Pełnomocnik OSD)

Załącznik nr 2
07.06.11


INFORMACJA O DOKUMENTACH NIEZBĘDNYCH DO PODPISANIA UMOWY O PRZYŁĄCZENIE

1. Zakres robót określony w warunkach przyłączenia, do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, zostanie zrealizowany przez ENION S.A. Oddział w Bielsku-Białej, po zawarciu z Przyłączanym Podmiotem, Umowy o przyłączenie.
2. W celu zawarcia Umowy o przyłączenie należy wypełnić „Wniosek o zawarcie/zmianę umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej”, który dostępny jest na stronie internetowej www.enion.pl, oraz w Punktach Obsługi Klienta (POK), mających siedziby w budynkach Rejonów Dystrybucji.
3. Ww. wniosek należy złożyć w najbliższym Punkcie Obsługi Klienta (POK) w przypadku gdy obiekt będzie przyłączony do sieci niskiego napięcia (nN) i moc przyłączeniowa $P < 40$ kW, natomiast w przypadku gdy moc przyłączeniowa $P > 40$ kW, wniosek należy dostarczyć do Rejonu Dystrybucji Cieszyn, przy czym w obu przypadkach możliwe jest jego przesłanie za pośrednictwem poczty.
Do wniosku należy dołączyć wymienione w nim załączniki.
4. Po sprawdzeniu kompletności Wniosku, o którym mowa w pkt 2, Umowa o przyłączenie zostanie przygotowana i dostarczona Przyłączanemu Podmiotowi, w sposób zgodny z Jego sugestiami zawartymi we Wniosku. Ustalony zostanie również termin jej podpisania.
5. Informujemy ponadto, że dla mocy przyłączeniowej **P=5 kW**, wysokość opłaty za przyłączenie wyniesie **560,80 zł + VAT** wyliczony według obowiązującej stawki.


Wysokość opłaty za przyłączenie ulegnie zmianie, jeżeli w dniu zawarcia Umowy o przyłączenie obowiązywać będą inne zasady lub stawki opłat za przyłączenie, określone w Taryfie aktualnej w dniu zawarcia tej Umowy.

Pełnomocnik ENION S.A.

M. Zieliński

(Pełnomocnik OSD)


Załącznik nr 1
01.06
[podpis]

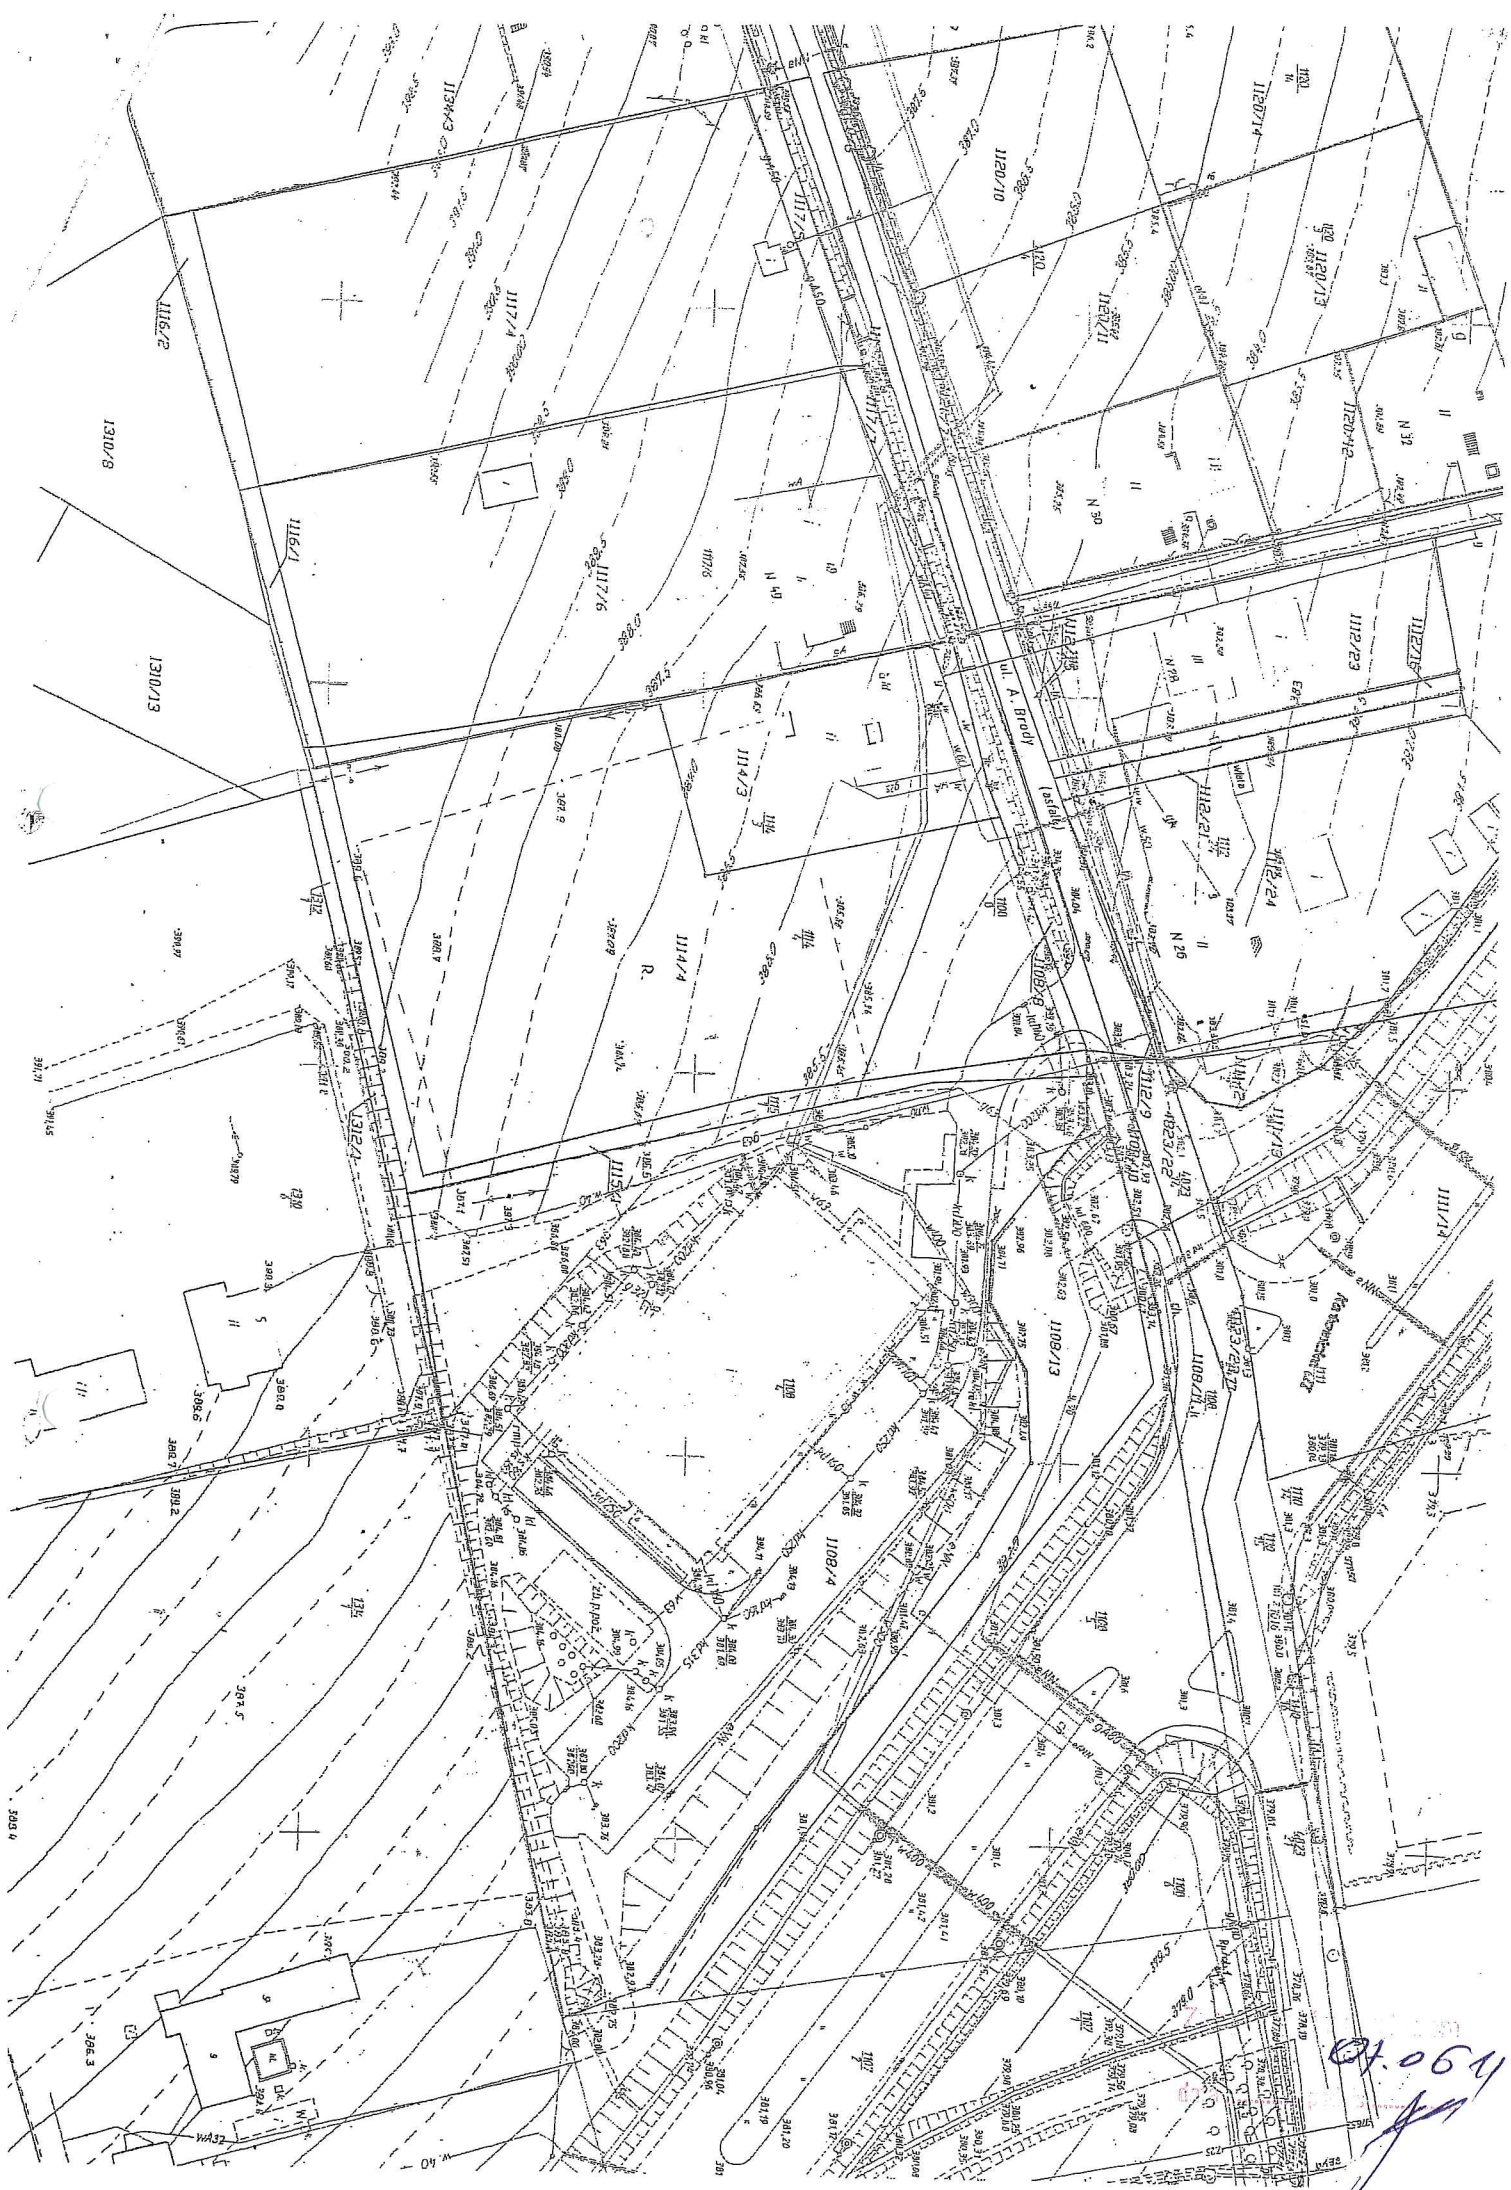

12906

Adres do korespondencji:

ENION Spółka Akcyjna
Oddział w Bielsku-Białej
Rejon Dystrybucji Cieszyń
ul. Frysztańska 50
43-400 Cieszyń
tel. 33 857 26 00
fax 33 857 27 02
e-mail: bielsko.dp2@enion.pl



GRUPA

TAURON

ENION

Cieszyń, dn. 2011-05-04

URZĄD MIASTA

Nr warunków: WP/R2/224040/11

Ustroń ul. Rynek 1
43-450 USTRÓŃ

I. dz.: 3225/2011

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Wnioskodawca:

URZĄD MIASTA
Ustroń ul. Rynek 1
43-450 USTRÓŃ

Obiekt:

oświetlenie uliczne (od ul. Cieszyńskiej do wjazdu na posesję nr 85)

Adres przyłączanego obiektu:

Ustroń ul. Brody
gmina: Ustroń

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: **2011-04-15**.
Odpowiadając na wniosek z dnia 2011-04-14, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci ENION S.A. i dostawę energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej **6 kW** (wzrost z 3,6 kW), na poniższych warunkach.

I. Wymagania techniczne

1. Miejsce przyłączenia: obwód nN OŚW. ULICZNE [22351-R001-O07] zasilany ze stacji transformatorowej Ustroń Goje III [22351] z transformatorem o mocy 250 kVA.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe (odbiorcy) na istniejącej sieci oświetleniowej.
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe (odbiorcy) na istniejącej sieci oświetleniowej.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
 - a) w zakresie przyłącza: -
 - b) w zakresie sieci: -
 - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji: Z istniejącego słupa linii rozdzielczej nN i oświetleniowej znajdującego się w rejonie skrzyżowania ulic Cieszyńskiej i Brody, wykonać odcinek sieci oświetleniowej o typie, długości i przekroju dobranymi przez projektanta. Zbudować słupy i oprawy oświetleniowe.
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:
 - a) rodzaj układu: 3-fazowy bezpośredni, PZ nr 436 nr licznika 70335430,
 - b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa oświetlenia ulicznego.Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowiązującą Taryfę, przed podpisaniem umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji.
5. Zabezpieczenia główne (przedlicznikowe):

marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz.717 wraz z późniejszymi zmianami).

10. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie w ENION S.A. każdy posiadany agregat prądotwórczy oraz uzgodnić warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją. Połączenie to winno być wykonane w sposób wykluczający pracę równoległą agregatu z siecią dystrybucyjną oraz możliwość podania napięcia na sieć dystrybucyjną.
 11. Warunki przyłączenia zostały określone dla **V grupy przyłączeniowej** z uwzględnieniem wymagań wynikających z obowiązującej „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”.
 12. Informacje dodatkowe, w zakresie zawierania umów o przyłączenie, można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:
 - Rejon Dystrybucji Cieszyn: 857-26-30, 857-26-31.
 13. Istniejąca moc 3,6 kW
 14. Wszystkie nie będące na majątku ENION S.A. urządzenia i przewody winne być oznakowane zgodnie z pismem BE/SN/ZS/88/2007.
- W załączeniu przesyłamy projekt umowy o przyłączenie.

Przygotował: Marcin Kozok

Pełnomocnik ENION S.A.

Mirosław Zieliński

.....
(Pełnomocnik OSD)

Załączniki:

Załącznik nr 1 - informacja o dokumentach niezbędnych do podpisania umowy

Załącznik nr 2 - projekt umowy o przyłączenie

K/o:

1 x RD2

02.06.11