


Poziom porównawczy 330,00 m n.p.m.

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Rzędna terenu projektowanego | |
| Rzędna terenu istniejącego | |
| Rzędna osi rurociągu [m] | |
| Zagłębienie osi rurociągu | |
| Odległości [m] | 33,00 |
| Średnice, materiał | PE80_SDR11_zw 40x3,7 |
| Długość trasy [m] | 0,6 % |

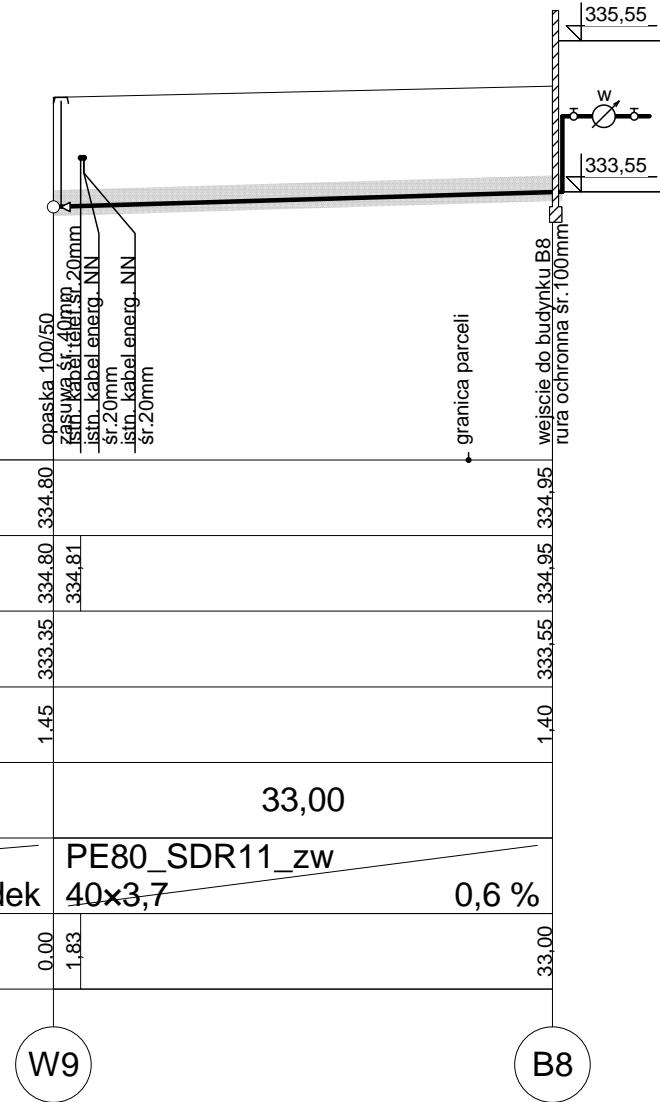

ERROR: ioerror

OFFENDING COMMAND: image

STACK: