




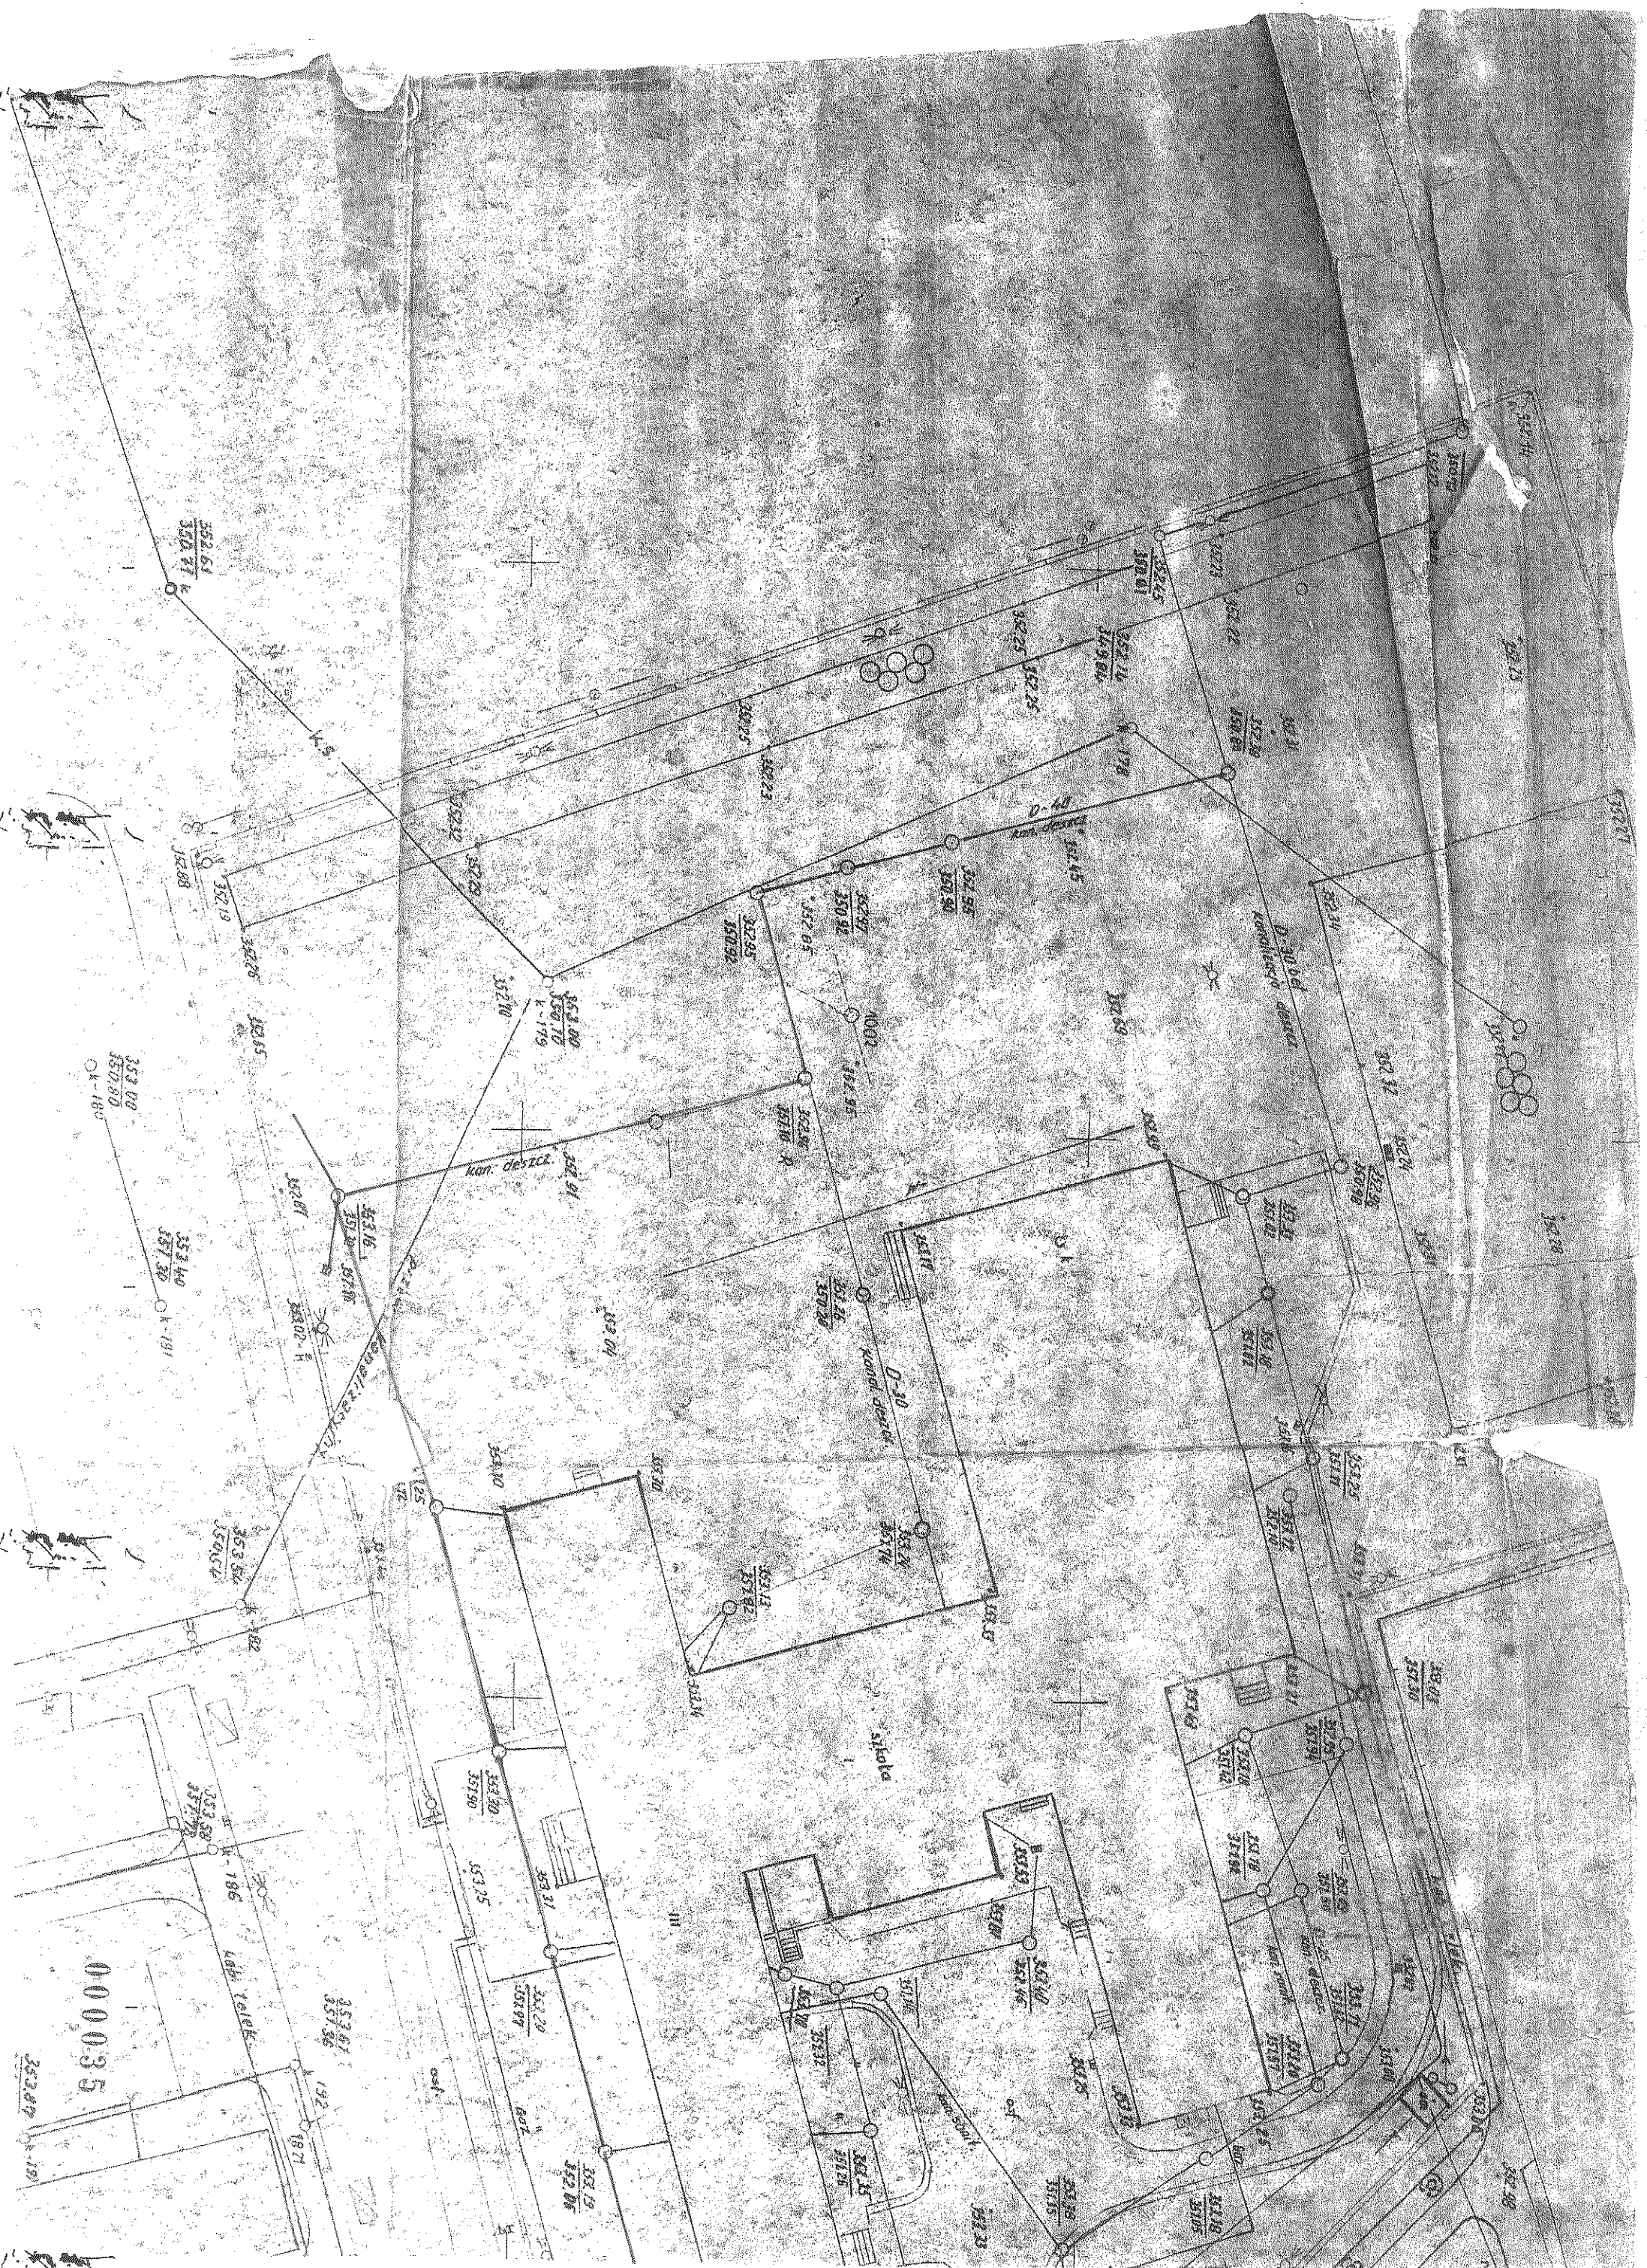

000035



WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.



CZŁONEK IZBY
GOSPODARCZEJ
„WODOCIĄGI POLSKIE”

UL. MYŚLIWSKA 10, 43-450 USTRÓŃ

KONTO: ING BANK ŚLĄSKI S. A.
O/USTRÓŃ
nr 02 1050 1070 1000 0001 0109 5222

e-mail: wzc@wzc.com.pl
www.wzc.com.pl

Tel. (033) 854 35 70 SEKRETARIAT
(033) 854 37 25 SEKRETARIAT
(033) 854 34 96 CENTRALA
(033) 854 22 44 CENTRALA
(033) 854 25 73 CENTRALA

FAX (033) 854 37 25

OBSZAR
DZIAŁANIA:

CIESZYN,

USTRÓŃ,

WISŁA,

SKOCZÓW,

STRUMIEŃ,

CHYBIE,


GOLESZÓW,

DĘBOWIEC,


HAŻLACH,



GAZELE BIZNESU



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY



„GEPARDY BIZNESU”

Nasz znak: TT/ 2134 / 2009

Wasz znak:

Ustroń, dnia 26.06.2009 r.

URZĄD MIASTA USTRÓŃ

UL. RYNEK 1

43-450 USTRÓŃ

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacyjnego „Przebudowy skrzyżowania przy ul. Daszyńskiego, Strażackiej, Kościelnej wraz z przyległą infrastrukturą drogową oraz modernizacją drogi dojazdowej do szkoły podstawowej nr 2”.

W odpowiedzi na Pana wniosek informujemy, że w związku z planowaną przebudową skrzyżowania przy ul. Daszyńskiego, Strażackiej, Kościelnej, zachodzi konieczność przełożenia istniejącego odcinka kanalizacji sanitarnej betonowej śr. 500mm i kamionkowej śr. 300mm oraz wymiany odcinka sieci wodociągowej stalowej śr. 200mm ułożonej w pasie przebudowywanego skrzyżowania.

Przebudowaną kanalizacją sanitarną należy zaprojektować z rur PVC-U SDR34 o średnicy nominalnej DZ 315mm klasy „S” oraz zastosować studzienki kanalizacyjne betonowe dostosowane do ruchu kołowego.

Wodociąg przeznaczony do wymiany należy zaprojektować z rur PE-HD PN10 o średnicy nominalnej DZ 200mm klasy PE100 na ciśnienie nominalne 10 atm /1,0Mpa/. Jako armaturę odcinającą należy zastosować zasuwy firmy „HAWLE”.

Na przekładany odcinek kanalizacji sanitarnej i wodociągu należy opracować projekt budowlano-wykonawczy, który podlega uzgodnieniu z naszą Spółką.

Nie spełnienie powyższych wymagań będzie skutkować brakiem uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu.

Powyższe jest ważne 1 rok.

Załącznik: plan sytuacyjny z orientacyjnie naniesioną kanalizacją sanitarną i siecią wodociagową

Otrzymują: 1 x adresat

1 x TT a/a

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
Inż. Janusz Stępek

000036

KRS 0000091989, Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy
KAPITAŁ ZAKŁADOWY na dzień 22.08.2008 80.959.000,00 zł, NIP: 548-10-04-266

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej
Spółka z o.o.
ul. Myśliwska 10
43-450 USTRÓŃ

TT/ 2134 / 2009

URZĄD MIASTA USTRONIA

UL. RYNEK 1

43-450 USTRONIA

26.06.2009 r.

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacyjnego „Przebudowy skrzyżowania przy ul. Daszyńskiego, Strażackiej, Kościelnej wraz z przyległą infrastrukturą drogową oraz modernizacją drogi dojazdowej do szkoły podstawowej nr 2”.

W odpowiedzi na Pana wniosek informujemy, że w związku z planowaną przebudową skrzyżowania przy ul. Daszyńskiego, Strażackiej, Kościelnej, zachodzi konieczność przełożenia istniejącego odcinka kanalizacji sanitarnej betonowej śr. 500mm i kamionkowej śr. 300mm oraz wymiany odcinka sieci wodociągowej stalowej śr. 200mm ułożonej w pasie przebudowywanego skrzyżowania.

Przebudowaną kanalizacją sanitarną należy zaprojektować z rur PVC-U SDR34 o średnicy nominalnej DZ 315mm klasy „S” oraz zastosować studzienki kanalizacyjne betonowe dostosowane do ruchu kołowego.

Wodociąg przeznaczony do wymiany należy zaprojektować z rur PE-HD PN10 o średnicy nominalnej DZ 200mm klasy PE100 na ciśnienie nominalne 10 atm /1,0Mpa/. Jako armaturę odcinającą należy zastosować zasuwki firmy „HAWLE”.

Na przekładany odcinek kanalizacji sanitarnej i wodociągu należy opracować projekt budowlano-wykonawczy, który podlega uzgodnieniu z naszą Spółką.

Nie spełnienie powyższych wymagań będzie skutkować brakiem uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu.

Powyższe jest ważne 1 rok.

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
inż. Janusz Stec

Załącznik: plan sytuacyjny z orientacyjnie naniesioną
kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową

Otrzymują: 1 x adresat
1 x TT a/a

000037