

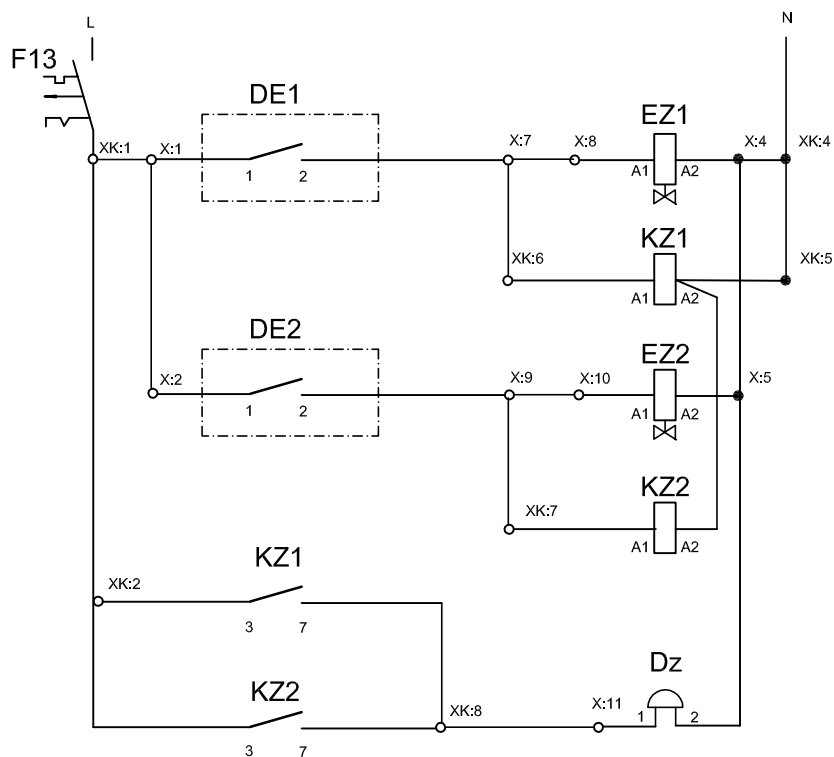


ELEKTROZAWORY

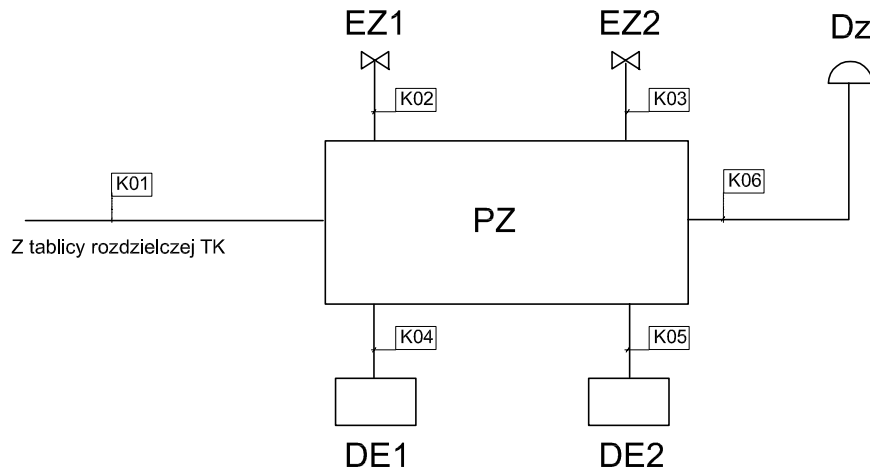

DETEKTORY

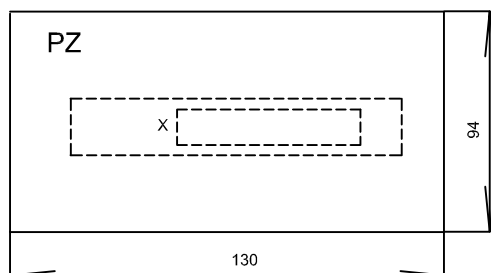

OZNACZENIA

PZ	Skrzynka z listwą zaciskową	RK 1308; 15x2,5 mm; TH35; IP40	kpl. 1
XK	Listwa zaciskowa {w tablicy TK}	ZUG-G2,5 2,5 mm2; 690V	szt. 15
F13	Wyłącznik nadprądowy	S301 C2	szt. 1
KZ	Przełącznik elektromagnetyczny	PK-ZP; 2p n.c 230V	szt. 2
EZ	Elektrozawór gazu		szt. 2
DE	Detektor gazu		szt. 2
Dz	Dzwonek	11VA; 230V	szt. 1

TERMOMODERNIZACJA, NADBUDOWA, ORAZ REMONT DACHU BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 4
W USTRONIU - HERMANICACH, UL. WIŚNIOWA 13

Projekt budowlano- wykonawczy	Schemat sterowania zaworami gazowymi		Skala:	1 : 100
			Data:	10.2007
Branża elektryczna:	Projektował:	Inż. Zbigniew Padoł	644/71/Kt	
	Sprawił:	Inż. Zygmunt Ścigaj	637/76	
PRO INVEST OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH		ul. Powstańców Śląskich 4c/5 43-246 Strumień tel./fax 033 857 00 51	Nr projektu:	032
			Nr rysunku:	E-17