
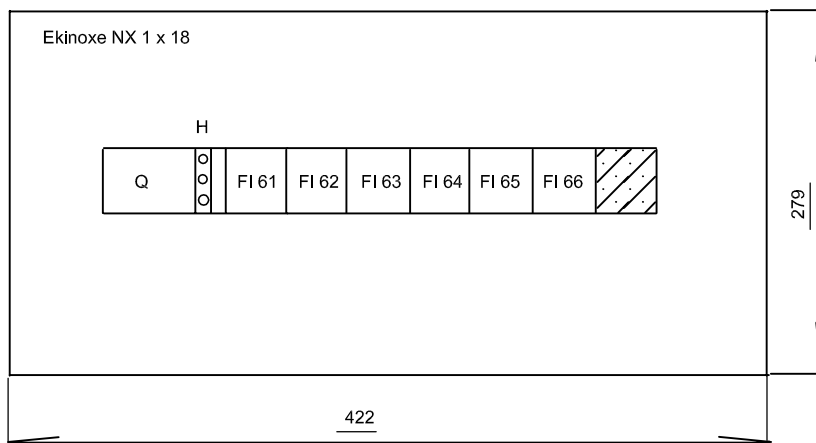


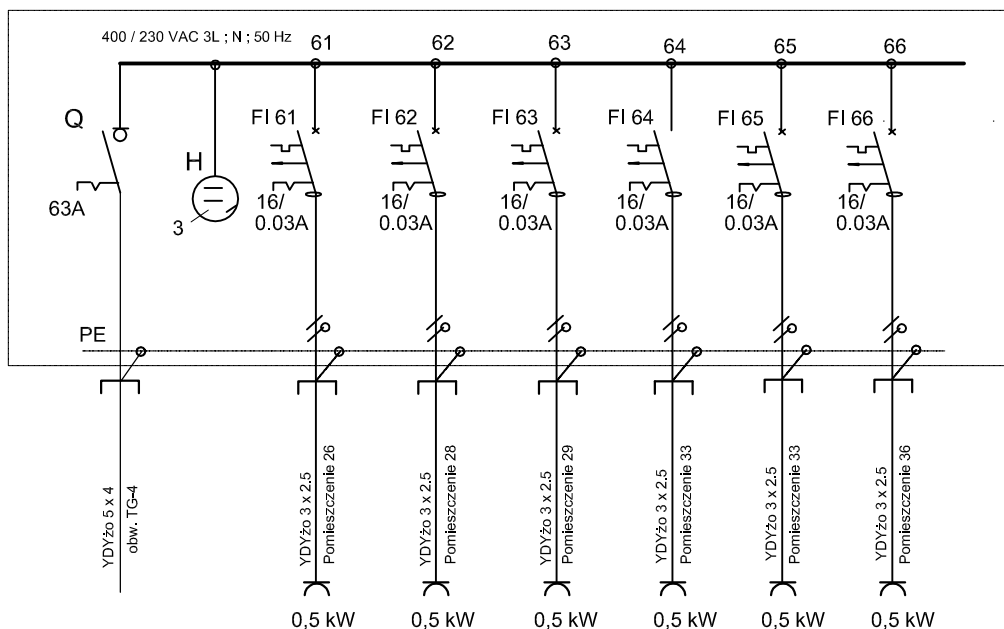

OZNACZENIA

Q
H
FI 61-66

Rozłącznik izolacyjny
Lampka sygnalizacyjna
Wyłącznik różnicowonadprądowy

FR 303 63; 63A; 400V
L 333 230/400V
P 312 B-16-30-AC

szt. 1
szt. 1
szt. 6

TERMOMODERNIZACJA, NADBUDOWA, ORAZ REMONT DACHU BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 4
W USTRONIU - HERMANICACH, UL. WIŚNIOWA 13

Projekt budowlano- wykonawczy	Schemat i gabaryty tablicy TKOM		Skala:	1 : 100
			Data:	10.2007
Branża elektryczna:	Projektował:	inż. Zbigniew Padoł	644/71/Kt	
	Sprawdził:	inż. Zygmunt Ścigaj	637/76	
PRO INVEST OBŚŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH			ul. Powstańców Śląskich 4c/5 43-246 Strumień tel/fax 033 857 00 51	
			Nr projektu:	032
			Nr rysunku:	E-15