

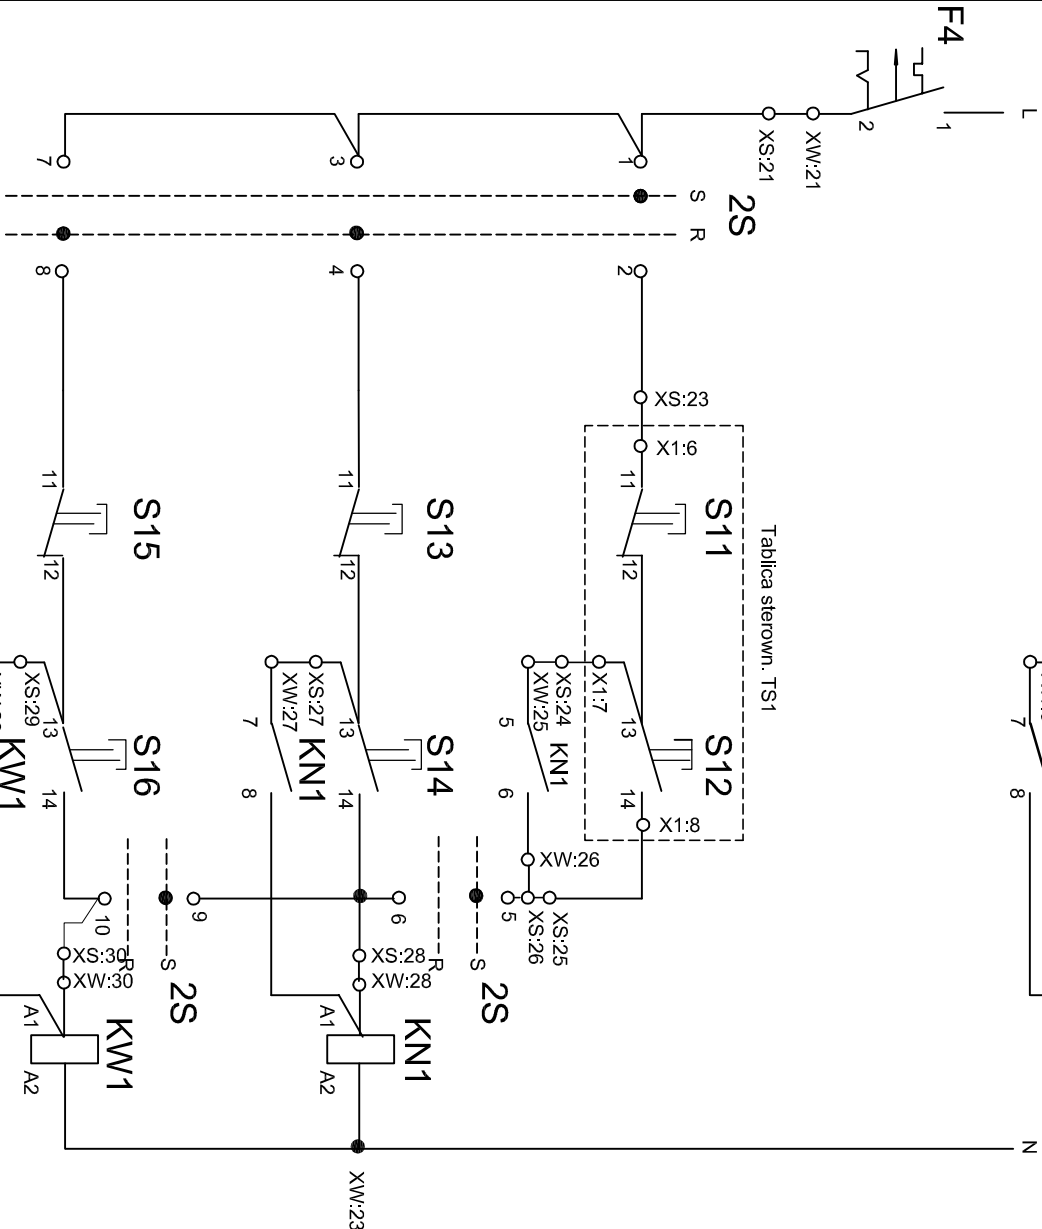


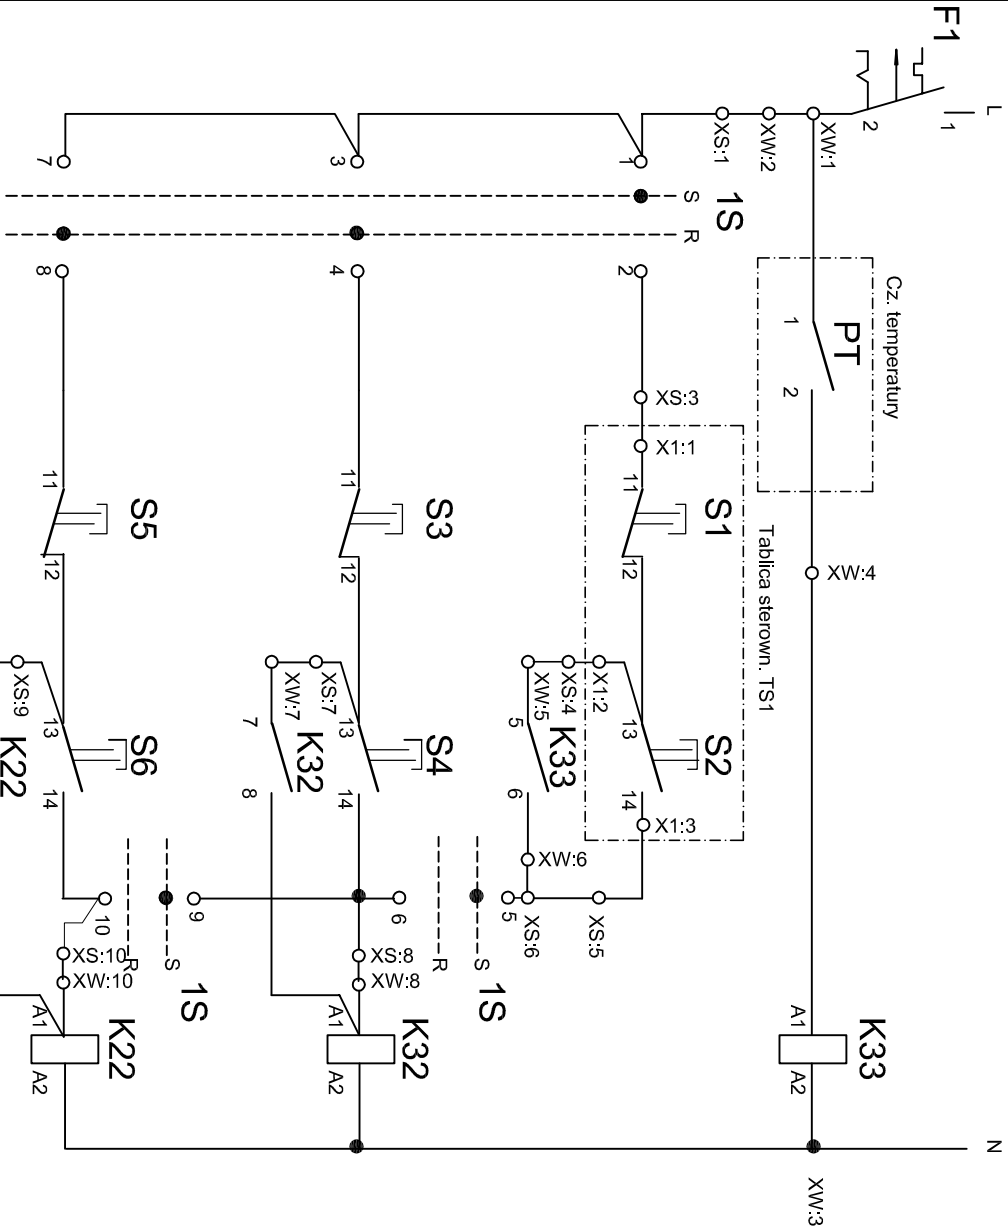


Wentylacja zbiorowa			obwodu zabezpieczenie	Wentylacja zbiorowa				obwodu zabezpieczenie
sterowanie wentylatora wywiewnego	sterowanie centralki	sterowanie z kuchni		sterowanie wentylatora TD 800 dachowego	sterowanie wentylatora kanałowego	sterowanie z kuchni	nagrzewnica	

Tablica TS

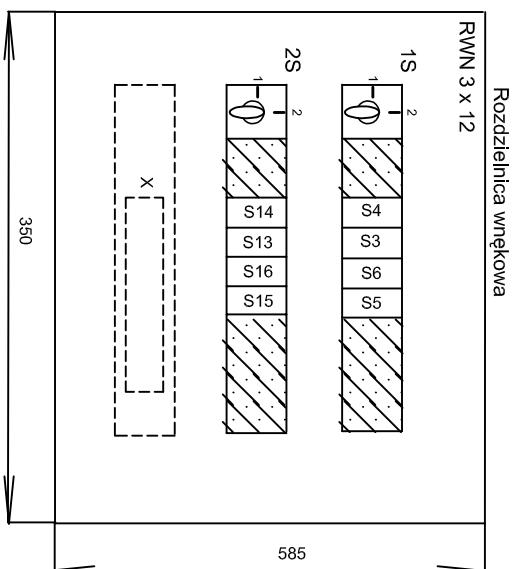

Tablica TS1

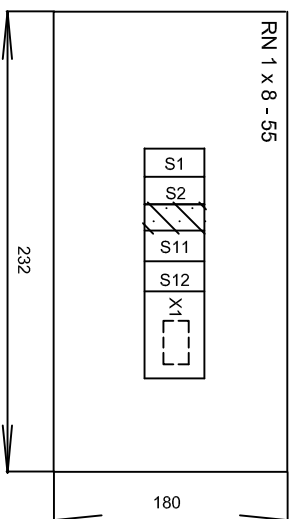

OZNACZENIA

S2; S12	Łącznik przyciskowy zwierny
S1; S11	Łącznik przyciskowy rozwierny
X1	Lista zaciskowa
PT	Czujnik temperatury zewn.

PROGRAM ŁĄCZNIKA 1S, 2S


NAPISY NA TABLICZKACH	RĘCZNE	SAMOCZYNNE	POZ.	
			NR STYKU	
1-2		X		
3-4	X			
5-6		X		
7-8	X			
9-10		X		

15, 25
S4; S6; S14; S16
S3; S5; S13; S15
X

Łącznik krzywkowy
Łącznik przysiskowy zwierny
Łącznik przysiskowy rozwierny
Listwa zaciskowa

4G10-56-U RO14 10A; 660V	szt. 2
LP 301	szt. 4
LP 302	szt. 4
ZUG-G2,5 2,5 mm2; 690V	szt. 30

Numeracja kabli wg listy rys. nr E-06

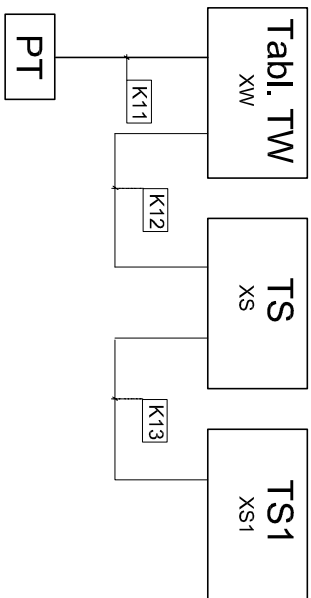

TERMO-MODERNIZACJA, NADBUDOWA, ORAZ REMONT DACHU BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 4 W USTRONIU - HERMANICACH, UL. WIŚNIOWA 13			
Projekt budowlano-wykonawczy	Schemat sterowania wentylacją		Sheela: 1 : 100
			Data: 10.2.2007
Branża elektryczna:	Projektował:	Inż. Zbigniew Padeł	644/77/Kt
	Sprawdził:	Inż. Zygmunt Ścibaj	637/76
PRO INVEST		ul. Powstańców Śląskich 4c/5 43-246 Strumień	