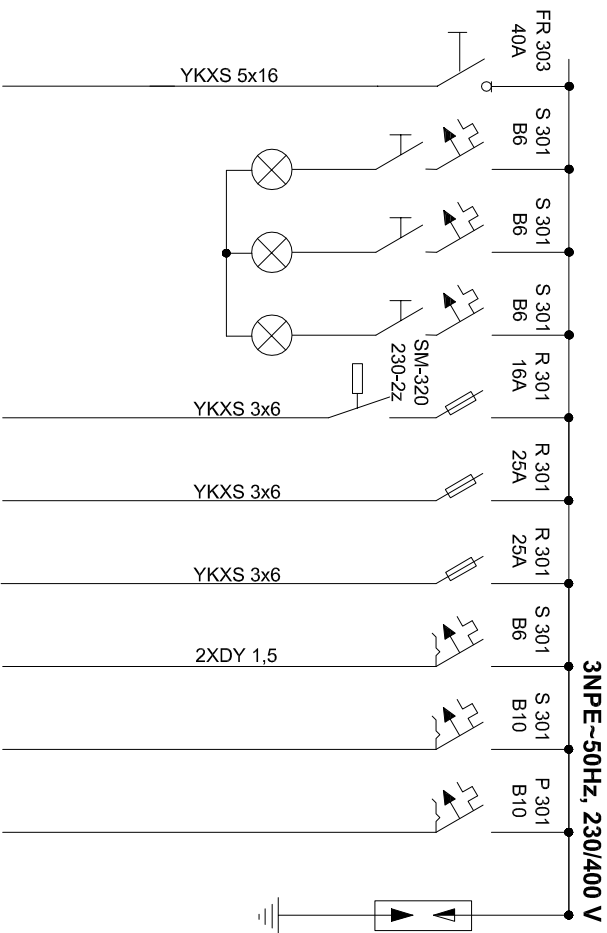


Nr obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nazwa obwodu	Zasilanie z rozdzielni TG		Kontrola napięcia		Oświetlenie boiska		UPS		By-pass zewnętrzny
Moc [kW]			0,4		1		0,1		Obwód sterowania oświetleniem
									Rezerwa
									Ochrona przepięciowa Klasa B+C

Szybkie wyłączenie
w układzie TN-S

Uwagi:
1. Zastosowano tablicę z drzwiczkami w kolorze białym.

Inwestor		Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 1			
Tytuł projektu		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-1. Oświetlenie boiska wraz z instalacją monitoringu w Ustroniu przy ul. Partyzantów.		Branża elektr.	
				Skala	
Tytuł rysunku				Nr rys.	
Schemat strukturalny tablicy TOB				E-02	
Projektował		mgr inż. Janusz Kraszyńska		Upr. bud.	
Sprawdził		mgr inż. Jadwiga Kraszyńska		53/89 EI	
				531/89 EI	