



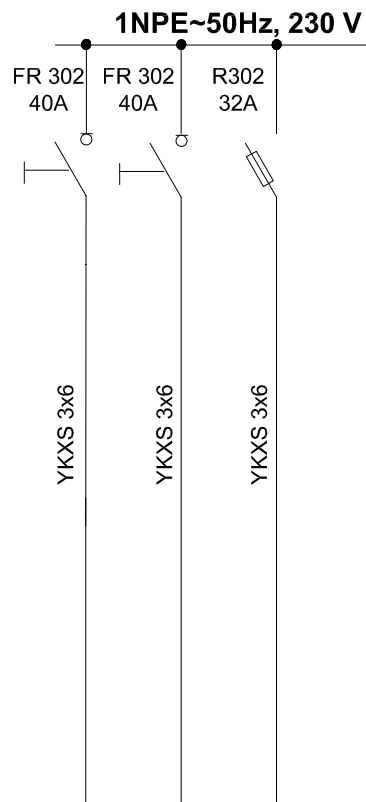

Typ rozdzielnicy:
Ekinox 1x18
 stopień ochrony IP40
 1:10

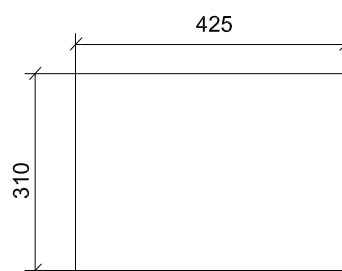

Nr obwodu	1	2	3
Nazwa obwodu	Zasilanie z UPS-a	Zasilanie z tablicy TOB	Tablica monitoringu TM

Samoczynne wyłączanie
 w układzie TN-S

Inwestor	Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 1	
Tytuł projektu	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-1. Oświetlenie boiska wraz z instalacją monitoringu w Ustroniu przy ul. Partyzantów.	Branża elektr.
Tytuł rysunku	Schemat strukturalny BY-PASSA zewnętrznego	Skala
Projektował	mgr inż. Janusz Kraszyna	Nr rys. E-07
Sprawdził	mgr inż. Jadwiga Kraszyna	Upr. bud. 53/89 EI 531/89 EI