

Technical drawing of a bridge deck cross-section showing reinforcement details. The drawing includes dimensions for the deck width (120, 1595, 1450), reinforcement bar spacing (1x145, 10x145), and reinforcement bar types (3, 4, 5, 8, 9, 10). The drawing also shows the location of the reinforcement bars relative to the deck edges and the centerline.

Architectural section drawing of a bridge deck. The drawing shows two levels: Płyta P1 (top) and Płyta P2 (bottom). The total width of the deck is 150. The height of the deck is 1580. The drawing includes dimensions for the width of the deck (150), the height of the deck (1580), and the width of the balustrade (150). The drawing also shows the location of the balustrade (BA1 and BA2) and the location of the deck (Płyta P1 and Płyta P2). The drawing is labeled with 'OS OTWORÓW' (center of opening) and 'W1' (width of opening).

Poz	Szt.	Przekrój / wymiary przekroju [mm]	Pojedyn. długość [mm]	Całkowita długość [m]	Masa jednostk. [kg/m]	Masa 1 szt. [kg]	Masa całkowita [kg]	Powierzchnia malowania [m2]	Uwagi:
BALUSTRADA BA2									SZT. 1
1	6	PL. 8 x 80	1332	7,99	5,02	6,69	40,15	1,41	
2	1	PL. 8 x 80	2628	2,63	5,02	13,20	13,20	0,46	
3	1	PL. 8 x 80	6544	6,54	5,02	32,88	32,88	1,15	
4	39	PL. 4 x 40	888	34,63	1,26	1,12	43,50	3,05	
5	2	PL. 6 x 60	282	0,56	2,83	0,80	1,59	0,07	
6	2	PL. 6 x 60	717	1,43	2,83	2,03	4,05	0,19	
7	4	PL. 6 x 60	348	1,39	2,83	0,98	3,93	0,18	
8	4	PL. 6 x 60	1587	6,35	2,83	4,48	17,94	0,84	
9	6	BL. 8 x 40	110	0,66	2,51	0,28	1,66	0,06	
10	2	PL. 6 x 60	1442	2,88	2,83	4,08	8,15	0,38	
11	3	DYLATACJA	X	-	-	1,00	3,00	0,05	UWAGA 1
RAZEM [kg]							170,06	7,8	
WYKONAĆ x 1							170,06	7,8	

STAL:

- BALUSTRADA BA1: **S235J2R** m=170,06kg

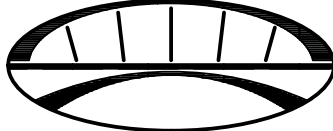
ZAPRAWA:

- ZAPRAWA NISKOSKURCZOWA PCC
O WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE PO
28 DNIACH MIN. 40MPa: V=10,5dm³

POWIERZCHNIA JEDNEGO MALOWANIA:

- (WG UWAGI NR 3) P=7,8m²

1. NAD SZCZELINĄ DYLATACYJNĄ WYKONAĆ DYLATACJONĘ POCHWYTU I ELEMENTÓW POZIOMYCH BALUSTRADY WG SZCZEGÓŁÓW "BAL1.3" I "BAL 1.4" Z KATALOGU DETALI MOSTOWYCH GDDKiA.
2. OSTRE KRAWĘDZIE BLACH STĘPIĆ (R=2mm).
3. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWEJ
 - A. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI - PIASKOWANIE Sa 2 1/2.
 - B. MALOWANIE:
 - WARSTWA PODKŁADOWA - PODKŁAD WYSOKOCYNKOWY 60µm,
 - WARSTWA NAWIERZCHNIOWA - 2x FARBA POLIURETANOWO-EPOKSYDOWA DO GRUB. ŁĄCZNEJ FARB 240µm
 - OSTATNIA WARSTWA W KOLORZE RAL1007 (ZŁOTY).
 - C. POWIERZCHNIE STYKU BALUSTRADY Z BETONEM
MALOWAĆ TYLKO PODKŁADEM WYSOKOCYNKOWYM.

		PROJEKT S.C. mgr inż. Marian Krężel mgr inż. Marta Krężel 43-300 Bielsko - Biała, ul.T.Sixta 5/407 tel./fax (033) 819-26-81; e-mail : biuro@mkprojekt.bielsko.pl	
OBIĘT PRZEBUDOWA KŁADKI DŁA PIESZYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2659 S - UL. SKOCZOWSKIEJ NAD POTOKIEM MŁYNÓWKA W USTRONIU			
FAZA			
PROJEKT WYKONAWCZY			
TEMAT			
BALUSTRAŁA BA2			
PROJEKTANT		mgr inż. Marta KRĘŻEL SLK/2082/POOM/08	
KONSTRUKTOR		mgr inż. Marta KRĘŻEL SLK/2082/POOM/08	
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. Marian KRĘŻEL upr. proj. 406/91 U.W. K-ce	
PLIK	DATA PAŹDZIERNIK 2014	SKALA 1:50 1:20 1:10	NR RYS. ZMIANA PW-11 -
PRZEDMIOTOWY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - USTAWA Z DNIA 04.02.94R. (DZ.U. NR 24 Z DNIA 23.02.94R.) WZIEŁOKROTNIE EGZEMPLARZY, ODSPRZEDAŁ LUB JAKIEKOLWIEK INNE WPROWADZANIE DO OBROTU LUB OPRACOWANIE W FORMIE PROJEKTU TECHNICZNEGO (WYKONAWCZEGO) BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE			