


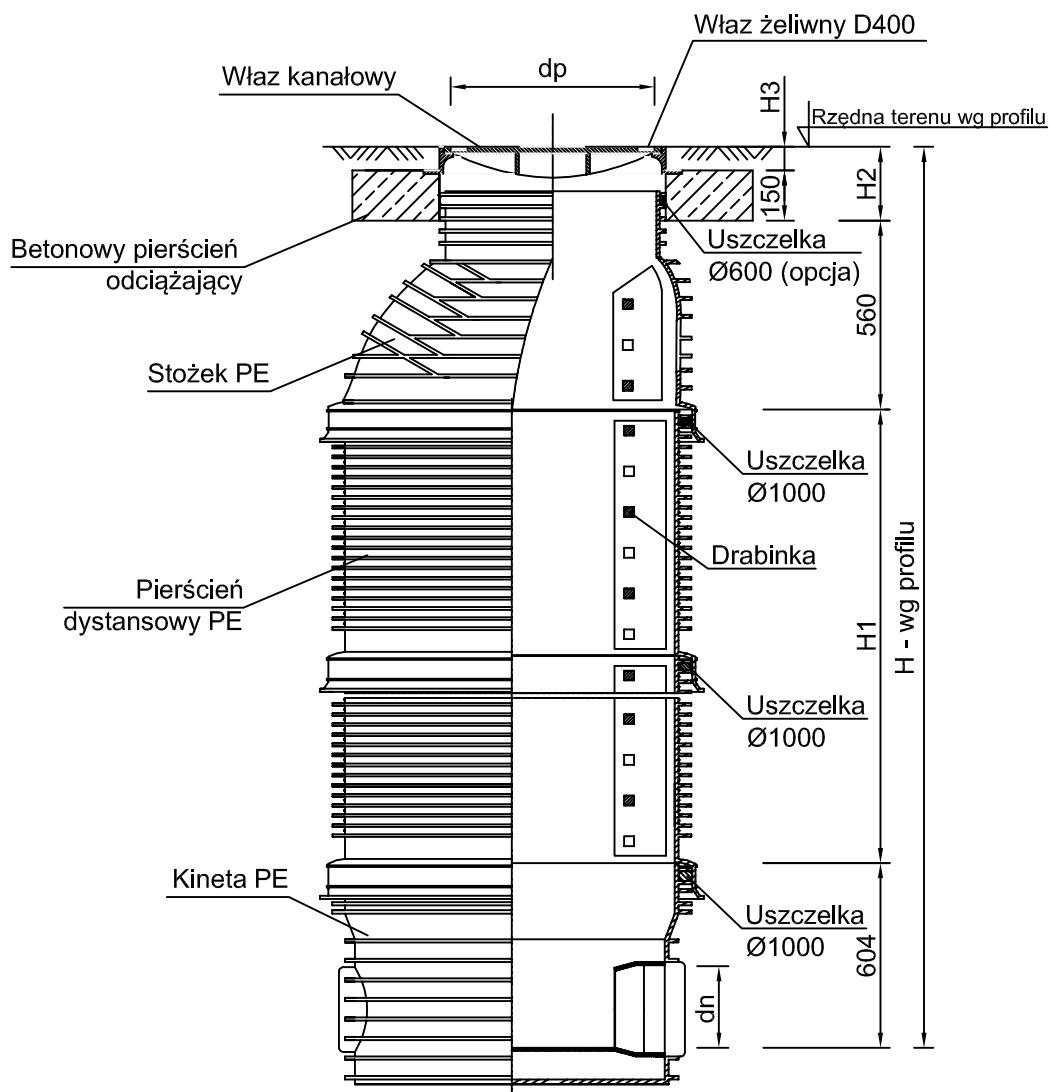

1. Średnica kanału (materiał PVC)

dn - Ø200, Ø160

2. Właz kanałowy (żeliwny)

Klasa	Średnica wjazdu dp [mm]	Wysokość wjazdu H3 [mm]
D400	610	140

3. Wysokość użyteczna kinety z nastawnymi kielichami - 604mm

4. Wysokość użyteczna pierścienia dystansowego
H1 = 250, 500, 750 lub 1000 mm
lub ich suma

Wykonawca dokumentacji	GWS PROJEKT Aleksander Poniąkowski	510 141 327
projektowej :	43-450 Ustroń, ul. Partyzantów 15	667 750 731
Temat:	Projekt bud.-wyk. kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wojska Polskiego i ul. Sanatoryjnej	
Adres:	43-450 Ustroń, ul. Wojska Polskiego, ul. Sanatoryjna	
Nazwa rys.:	Studnia tworzywowa Ø1000	
Opracował:	mgr inż. Lidia Poniąkowska	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Aleksander Poniąkowski	Podpis:
Projektował:	mgr inż. Janina Bartoszek-Dobranowska nr upr. 94/81BB	Podpis:
Inwestor:	Gmina Ustroń 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1	
		Skala: -
		Branża: IS
		Data: IV 2015r.
		Rys. nr 9