


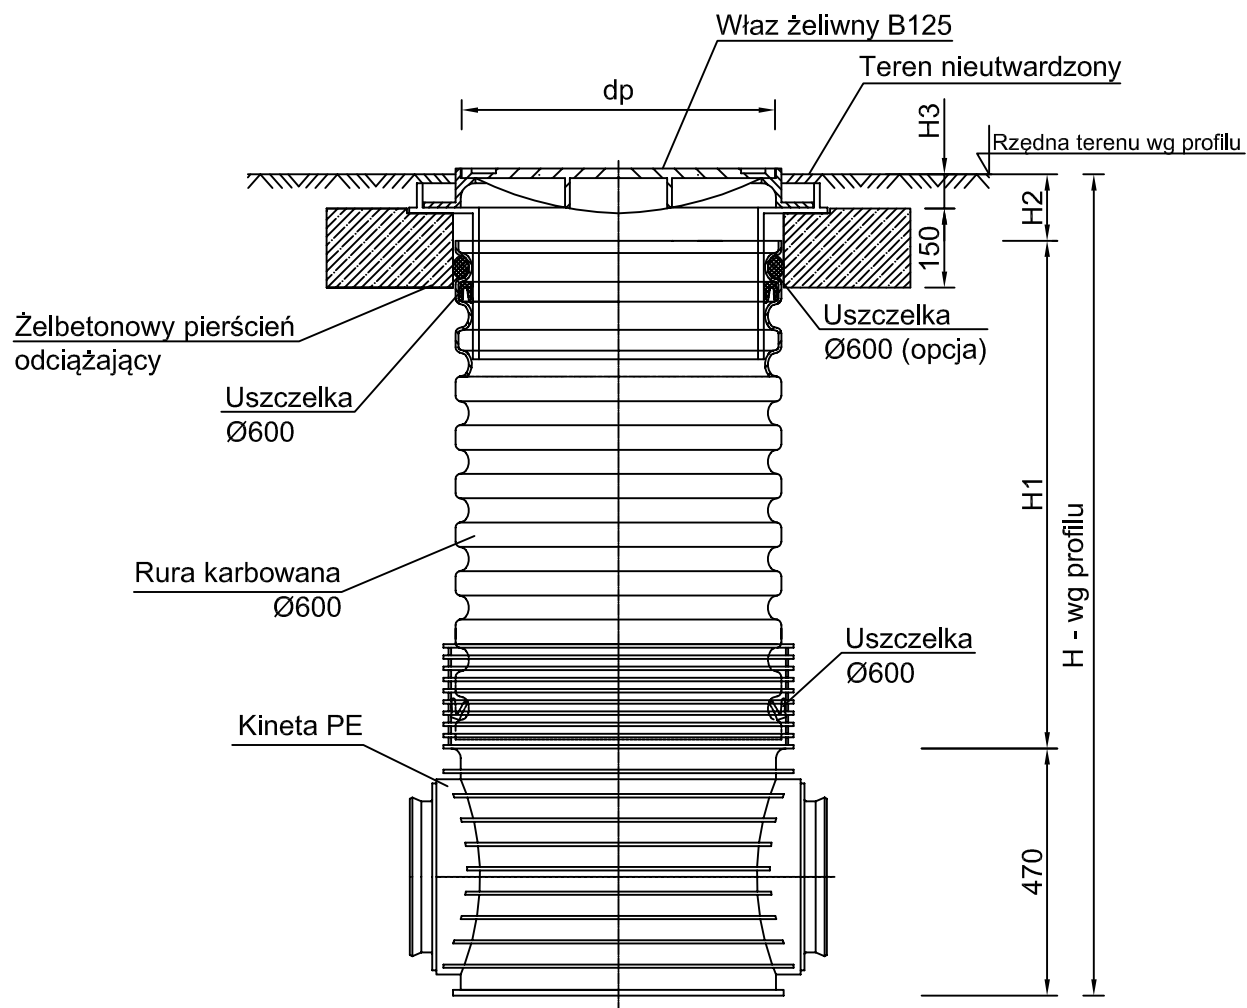

1. Średnica kanału
dn - Ø200

2. Właz kanałowy (żeliwny)

Klasa	Średnica włazu dp [mm]	Wysokość włazu H3 [mm]
B125	605	80

3. Wysokość użyteczna kinety
z nastawnymi kielichami - 604mm

4. Wysokość użyteczna pierścienia
dystansowego
H2 = 250, 500, 750 lub 1000 mm
lub ich suma

Wykonawca	GWS PROJEKT Aleksander Poniąkowski	510 141 327
dokumentacji projektowej :	43-450 Ustrów, ul. Partyzantów 15	667 750 731
Temat:	Projekt bud.-wyk. kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wojska Polskiego i ul. Sanatoryjnej	
Adres:	43-450 Ustrów, ul. Wojska Polskiego, ul. Sanatoryjna	
Nazwa rys.:	Studnia tworzywowa Ø600	
Opracował:	mgr inż. Lidia Poniąkowska	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Aleksander Poniąkowski	Podpis:
Projektował:	mgr inż. Janina Bartoszek-Dobranowska nr upr. 94/81BB	Podpis:
Inwestor:	Gmina Ustrów 43-450 Ustrów, ul. Rynek 1	Data: IV 2015r.
		Rys. nr 8