


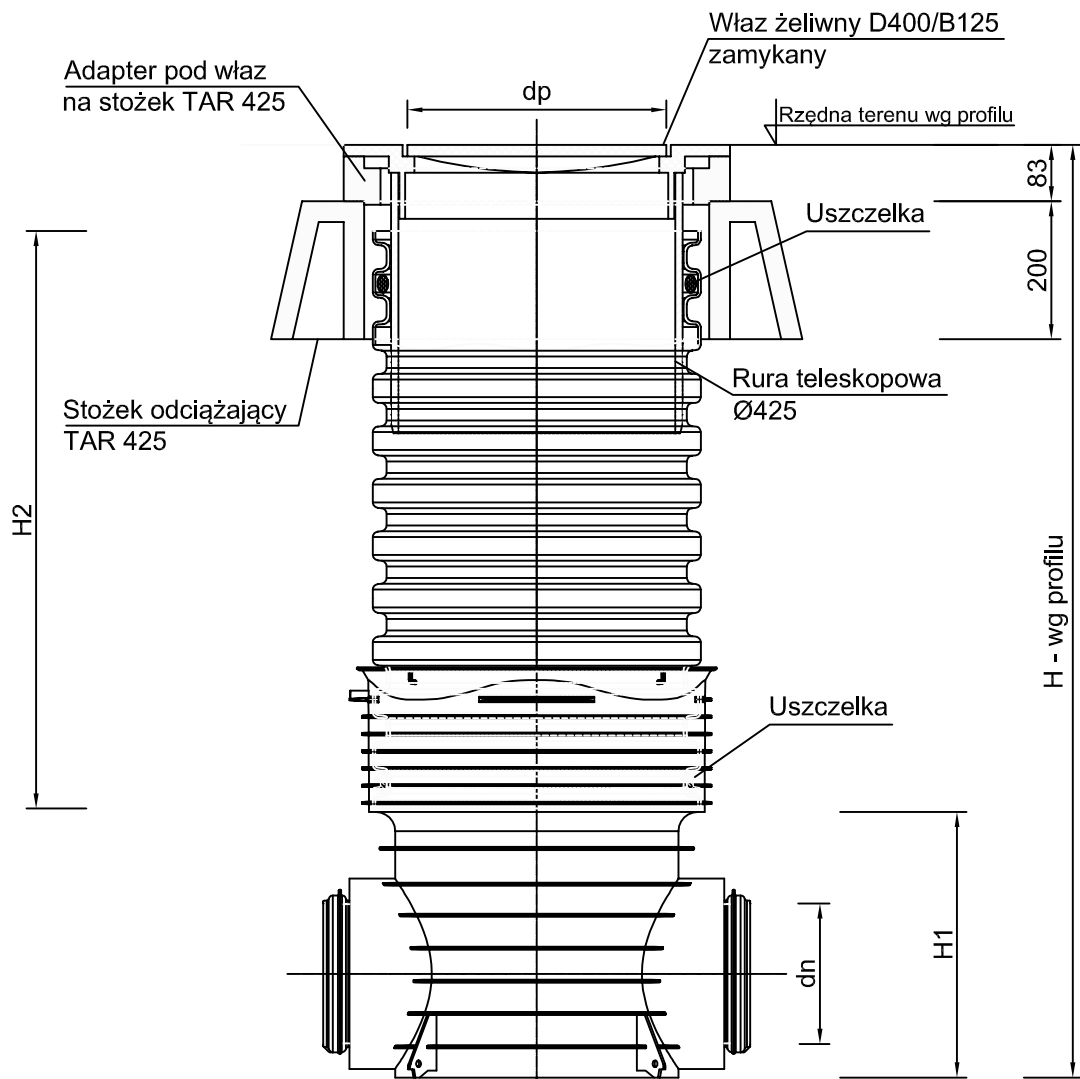

1. Średnica kanału (materiał PVC)
dn - Ø200, Ø160

2. Związanie (żeliwne)

Klasa	Średnica dp [mm]	Wysokość [mm]
B125	377	45
D400	377	45

3. Wysokość użyteczna kinety
z nastawnymi kielichami H1= 353mm

4. Wysokość rury teleskopowej
L = 375 lub 700 mm

5. H2 - wartość zależna od H

Wykonawca dokumentacji projektowej :	GWS PROJEKT Aleksander Poniąkowski 43-450 Ustroń, ul. Partyzantów 15	510 141 327 667 750 731
Temat: Adres:	Projekt bud.-wyk. kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wojska Polskiego i ul. Sanatoryjnej 43-450 Ustroń, ul. Wojska Polskiego, ul. Sanatoryjna	
Nazwa rys.:	Studnia tworzywowa Ø425	
Opracował:	mgr inż. Lidia Poniąkowska	Podpis: Skala: -
Opracował:	mgr inż. Aleksander Poniąkowski	Podpis: Branża: IS
Projektował:	mgr inż. Janina Bartoszek-Dobranowska nr upr. 94/81BB	Podpis: Data: IV 2015r.
Inwestor:	Gmina Ustroń 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1	Rys. nr 7