


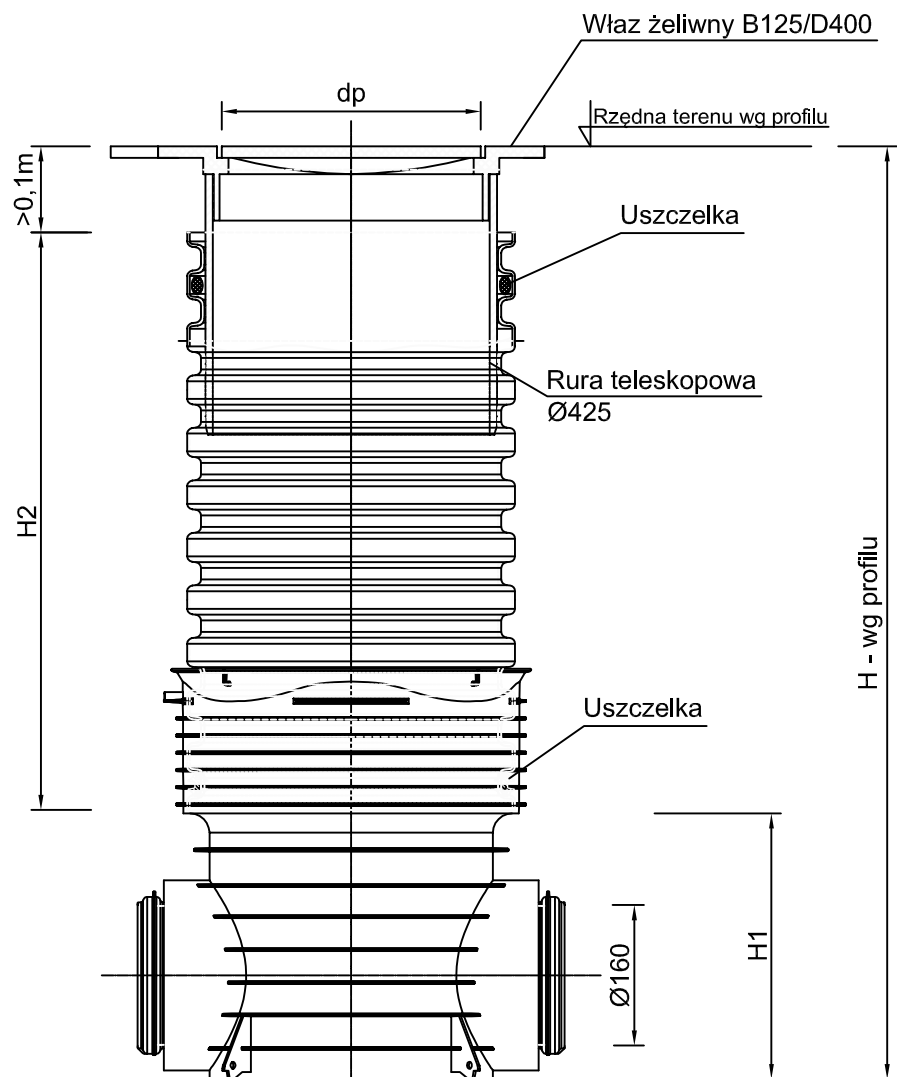

1. Średnica kanału (materiał PVC)
Ø200, Ø160

2. Zwiężenie żeliwne

Klasa	Średnica dp [mm]	Wysokość [mm]
D400	377	45

3. Wysokość użyteczna kinety
H1= 457mm

4. Wysokość rury teleskopowej
L = 375

5. H2 - wartość zależna od H

Wykonawca dokumentacji projektowej:	GWS PROJEKT Aleksander Poniatowski 43-450 Ustroń, ul. Partyzantów 15	tel. 6670750731 tel. 510 141 327
Temat:	Projekt bud.-wyk. sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	
Adres:	41-450 Ustroń, ul. Tartaczna, dz. nr 498/2, 498/3, 498/4, 498/5, 498/6, 498/7, 498/8, 498/9, 498/10, 628/3, 5036/9, 677/4	
Nazwa rys.:	Studnia tworzywowa Ø425	
Opracował:	mgr inż. Lidia Poniatowska	Podpis: Skala: -
Opracował:	mgr inż. Aleksander Poniatowski	Podpis: Branża: IS
Projektował:	mgr inż. Janina Bartoszek-Dobranowska nr upr. 94/81BB	Podpis: Data: V 2015r.
Inwestor:	Miasto Ustroń 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1	Rys. nr 10