

Karta inwentaryzacyjna studzienki

kanalizacji sanitarnej

Nr studzienki S9

układ "65" Sekcja mapy: układ 2000

541.413.221

6.118.28.22.3

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych
Spółka z o.o.
Pracownia Geodezyjna
43-460 Wisła ul. Towarowa 2
Tel./Fax 033 855 34 69Współrzędne środka pokrywy (układ 65 / 2000)
X = 810581,44 Y = 226148,09
X = 5510417,79 Y = 6558115,24

Układ wysokościowy: "Kronsztad 86"

Opis
położenia
studzienki

Ustroń ul. Daszyńskiego 54

(miasto, ul., nr domu, pkt. charakterystyczny)

Stan
techniczny
studzienki

dobry

(dobry, zły - popękane ściany, brak pokrywy)

Uwagi


Studnia betonowa BE 1200

zalana

(studzienka zalana, zamulona, niedrożna)

Opis topograficzny

dz. nr 72/5

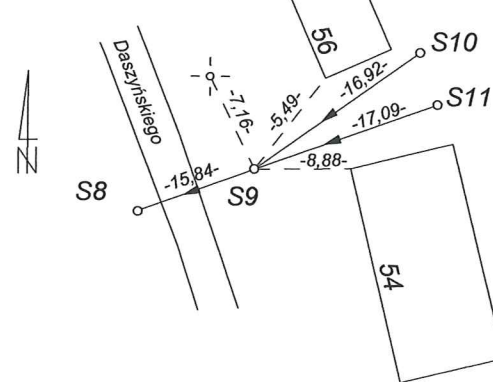


(Dane wysokościowe dot. studzienki)


Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Data wykon.	Wykonawca prac polowych prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	350,20	22-01 2015	M. Mikler
				M. Mikler
Rzędna dna	Hd	346,25	22-01 2015	M. Mikler
				M. Mikler

(dane dotyczące wlotów i wylotów)

Oznaczenie wg. rzutu pionowego	Głębokość odniesienia od góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
1	2,24	160	PVC
2	3,95	200	Żeliwo
3	2,61	160	PVC

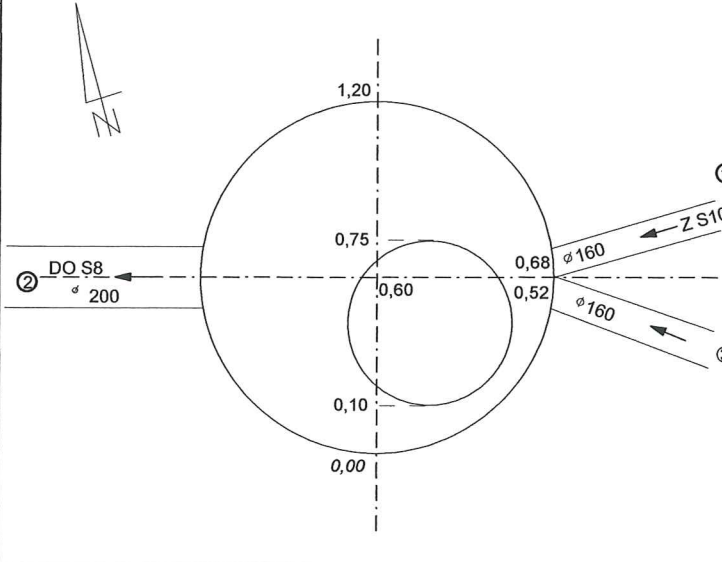

Rzut pionowy

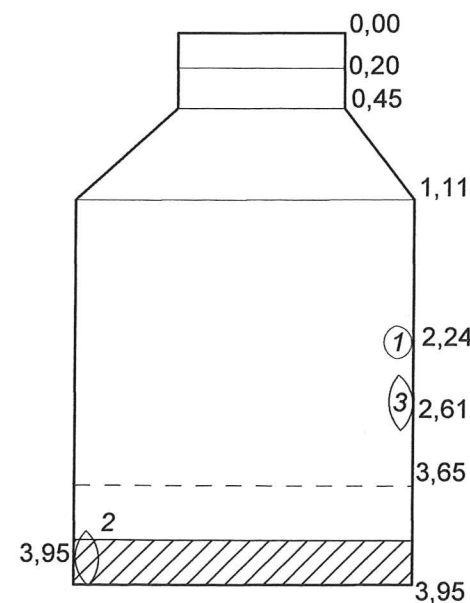Kierownik Pracowni Geodezyjnej
Geodeta Uprawniony
Nr uprawnień 5322
Roman Brenner

Karta inwentaryzacyjna studzienki

kanalizacji sanitarnej

Nr studzienki S7

układ "65" Sekcja mapy: układ 2000

541.413.221

6.118.28.22.3

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych
Spółka z o.o.
Pracownia Geodezyjna
43-460 Wisła ul. Towarowa 2
Tel./Fax 033 855 34 69Współrzędne środka pokrywy (układ 65 / 2000)
X = 810571,59 Y = 226124,98
X = 5500407,65 Y = 6558092,25

Układ wysokościowy: "Kronsztad 86"

Opis
położenia
studzienki

Ustroń ul. Daszyńskiego

(miasto, ul., nr domu, pkt. charakterystyczny)

Stan
techniczny
studzienki

dobry

komora kwadratowa

(dobry, zły - popękane ściany, brak pokrywy)

Uwagi


Studnia betonowa BE

kinetą płynie woda

(studzienka zalana, zamulona, niedrożna)

Opis topograficzny

dz. nr 484/18

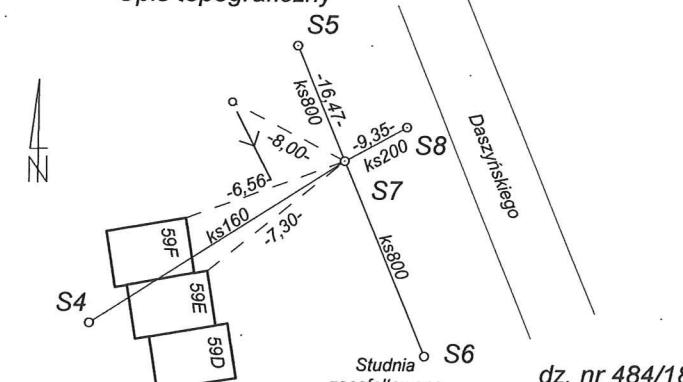


(Dane wysokościowe dot. studzienki)


Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Data wykon.	Wykonawca prac polowych prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	350,11	22-01 2015	M. Mikler
				M. Mikler
Rzędna dna	Hd	346,16	22-01 2015	M. Mikler
				M. Mikler

(dane dotyczące wlotów i wylotów)

Oznaczenie wg. rzutu pionowego	Głębokość odniesienia od góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
1	3,75	200	Żeliwo
2	3,69	160	PVC
3	3,98	800	Kamionka
4	3,84	800	Kamionka

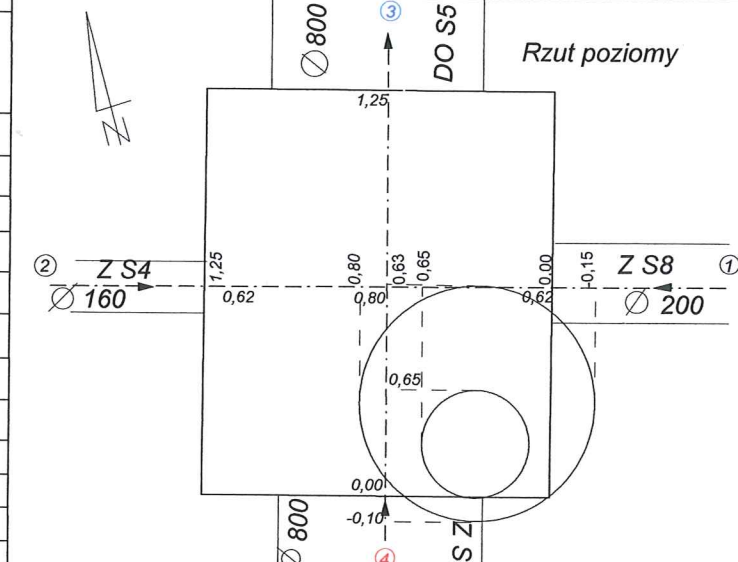

Rzut pionowy

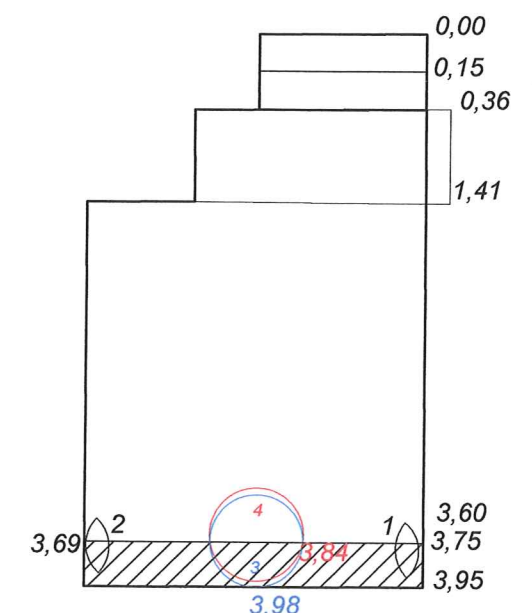Kierownik Pracowni Geodezyjnej
Geodeta Uprawniony
Nr uprawnień 5322
Roman Brenner