


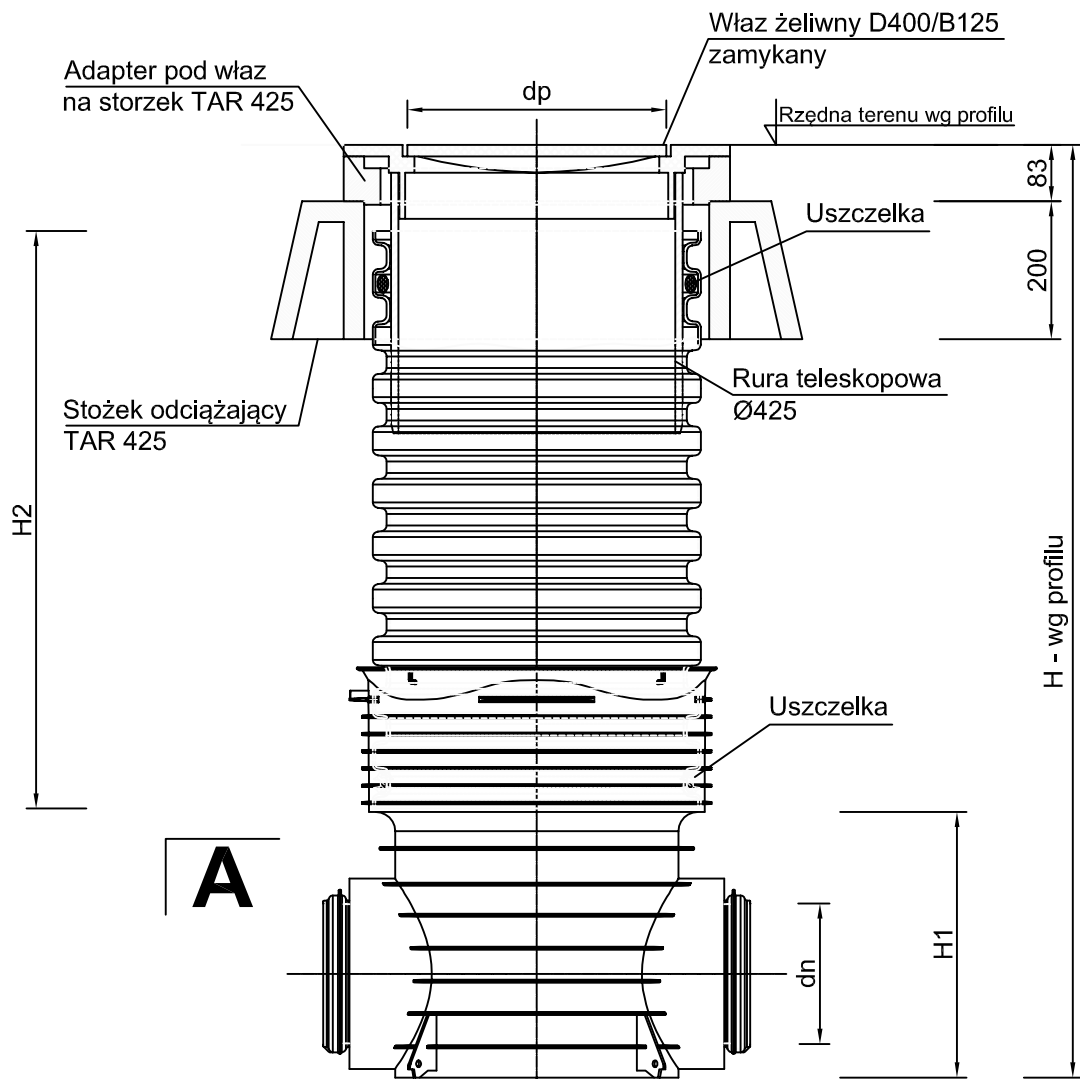

1. Średnica kanału (materiał PVC)
dn - Ø200, Ø160

2. Zwiężenie (żeliwne)

Klasa	Średnica dp [mm]	Wysokość [mm]
B125	377	45
D400	377	45

3. Wysokość użyteczna kinety
z nastawnymi kielichami H1= 353mm

4. Wysokość rury teleskopowej
L = 375 lub 700 mm

5. H2 - wartość zależna od H

Wykonawca dokumentacji projektowej :	PHUP ALEX mgr inż. Lidia Poniatowska 43-450 Ustroń, ul. Partyzantów 15	510 141 327 667 750 731
Temat:	Projekt bud.-wyk. kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej	
Adres:	43-450 Ustroń, ul. Wczasowa	
Nazwa rys.:	Studnia tworzywowa Ø425	
Opracował:	mgr inż. Lidia Poniatowska	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Aleksander Poniatowski	Podpis:
Projektował:	mgr inż. Janina Bartoszek-Dobranowska nr upr. 94/81BB	Podpis:
Inwestor:	Miasto Ustroń 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1	Skala: - Branża: IS Data: X 2014r.

Rys. nr 5