


Inwestycja: "Budowa rurociągu tłoczego wraz z pompownią ścieków odprowadzającego ścieki sanitarne z rejonu ul. Bernadka pod dnem rzeki Wisły do istniejącego kolektora sanitarnego w rejonie ul. Katowickiej w Ustroniu"	Projektował:	Nazwisko:	Podpis:
		mgr Inż. Anna Smyrdek nr upr. SLK/4355/POOS/12 spec. Instalacyjno-Inżynierska	
Stadium: Projekt budowlano - wykonawczy	Sprawdził:	mgr Inż. Grażyna Cembala nr upr. 97/93 B-B spec. Instalacyjno-Inżynierska	
Tytuł: Profil podłużny wodociągu Dz110mm PE	Nr proj.:	Skala:	Data:
	27-12-2012		12.2013 r.
			Nr rys.: 3.3

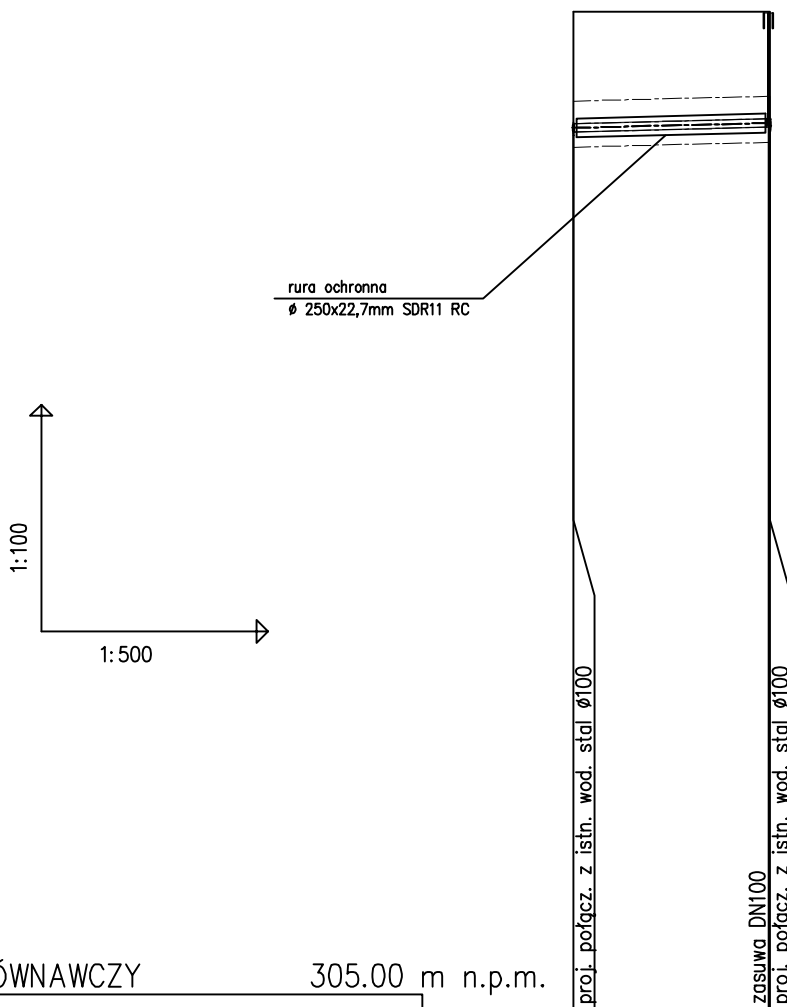

POZIOM PORÓWNAWCZY

305.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.		318.20	318.20
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU		316.66	316.73
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU		1.50	1.46
SPADKI, DŁUGOŚCI		0.5%	13.00m
ŚREDNICA, MATERIAŁ		Dz110x6,6mm PE100 SDR 17 RC	
ODLEGŁOŚCI		0.00	13.00
HEKTOMETRY		W1	W2