


**ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PASA DROGOWEGO
DROGI POWIATOWEJ – ULICY SKOCZOWSKIEJ
DLA KATEGORII RUCHU KR4**

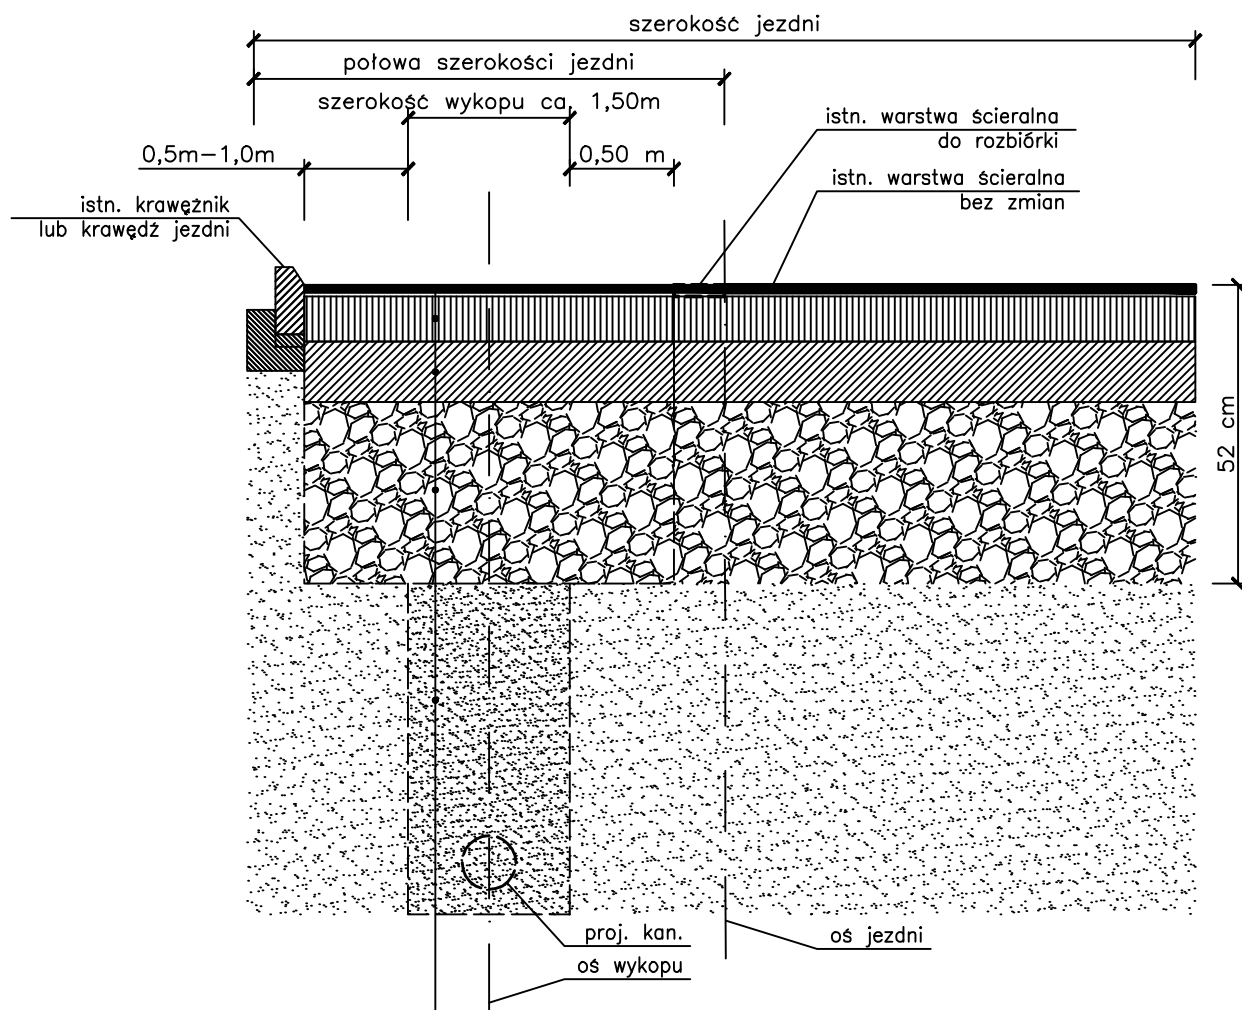

warstwa ścieralna z matysku grysowego (mieszanki SMA)
0/12,8, gr. 5cm na połowie szer. jezdni

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/20
– grubość warstwy 8 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25
(zagęszczac jednowarstwowo) – grubość warstwy 10 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie (zagęszczac warstwowo co 15 cm) – gr.warstwy 30cm

zasyпка wykopu – piasek dowożony (zagęszczac warstwowo co 20cm)

Podbudowę drogi wykonać na ułożonej warstwie z geowłókniny.
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz zasypkę główną należy
zagęszczać do $I_s=1,00$.

 BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH KOLEKTOR 64-100 LESZNO ul. R.Kowalskiego 33 tel/fax 65 526-77-00		ZAMAWIAJĄCY INWESTOR			
		MIASTO USTRÓŃ UL. RYNEK 1 43 – 450 USTRÓŃ			
BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACYJNEGO ODCIĄŻAJĄCEGO DZIELNICĘ USTRÓŃ HERMANICE		OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU			
SCHEMAT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI DROGI ASFALTOWEJ UL. SKOCZOWSKA					
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS		SKALA	
PROJEKTANT				NUMER RYSUNKU	
mgr inż. T. RZEŹNIK uprawnienia projektowe nr WKP/0273/POOS/14 specjalność instalacyjno – inżynierska członek WOIB w Poznaniu				09.01.00	
SPRAWDZAJĄCY				DATA OPRACOWANIA	BRANŻA
mgr inż. K. JANIĄK uprawnienia spr. nr 43/w/04/Lo specjalność instalacyjno – inżynierska				STADIUM	NR OBIEKTU
ASYSTENT				20.07.2015	IS PB I