


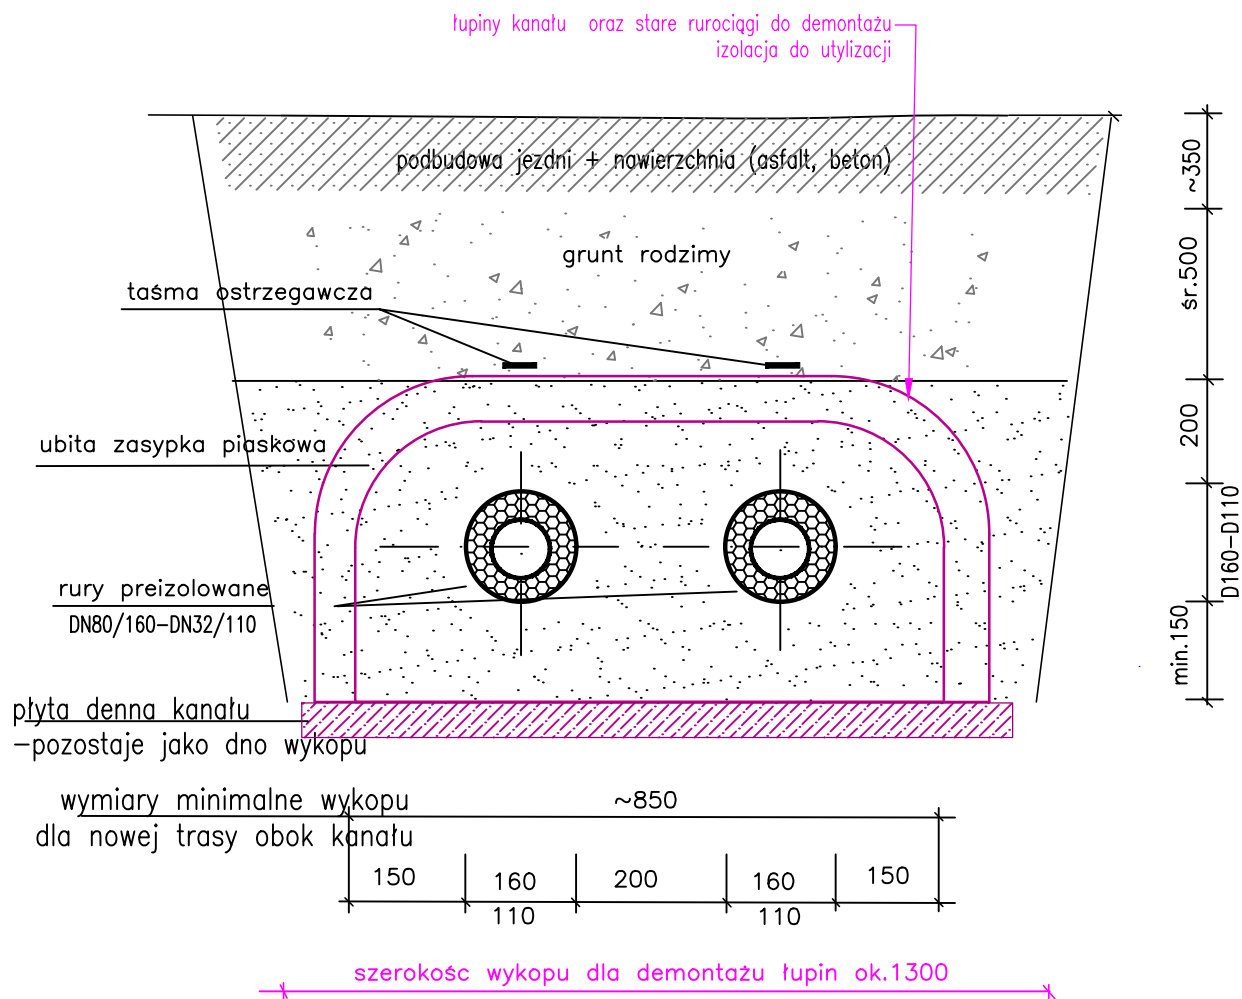

Minimalna grubość podsypki wynosi 0,15m.

Minimalna grubość ubitej zasypki wynosi
0,2m nad wierzchem rury.

OBIEKT:	Oczyszczalnia ścieków w Ustroniu			Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Techn. J.Bartoszek -Dobranowska ul.Myśliwska 3,43-450 Ustroń		
INWESTOR:	Miasto Ustroń, ul.Rynek 1, 43-450 Ustroń					
TEMAT RYSUNKU :	WYMIARY WYKOPU I UŁOŻENIE RUR					
TEMAT OPRAC.	Wymiana sieci ciepłowniczej na sieć preizolowaną zasilającą obiekty oczyszczalni			Branża:	IS	Nr rysunku: 4
PROJEKTANT:	mgr inż. Jan Pawnuk	K-ce 867/93		Skala:		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Roman Zabdyr	49/M/85		Data:	VIII.2015	