



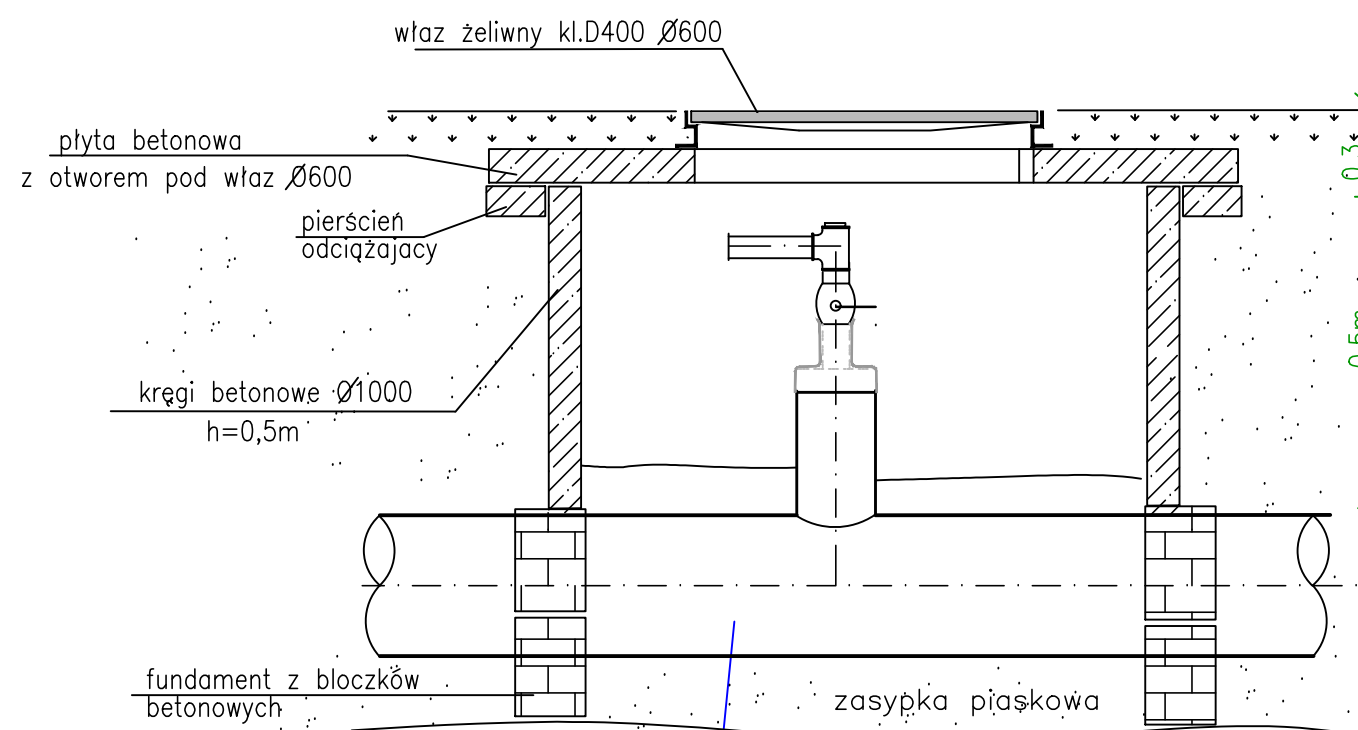

odpowietrzenie na rurze DN65/140 z zaworem DN25

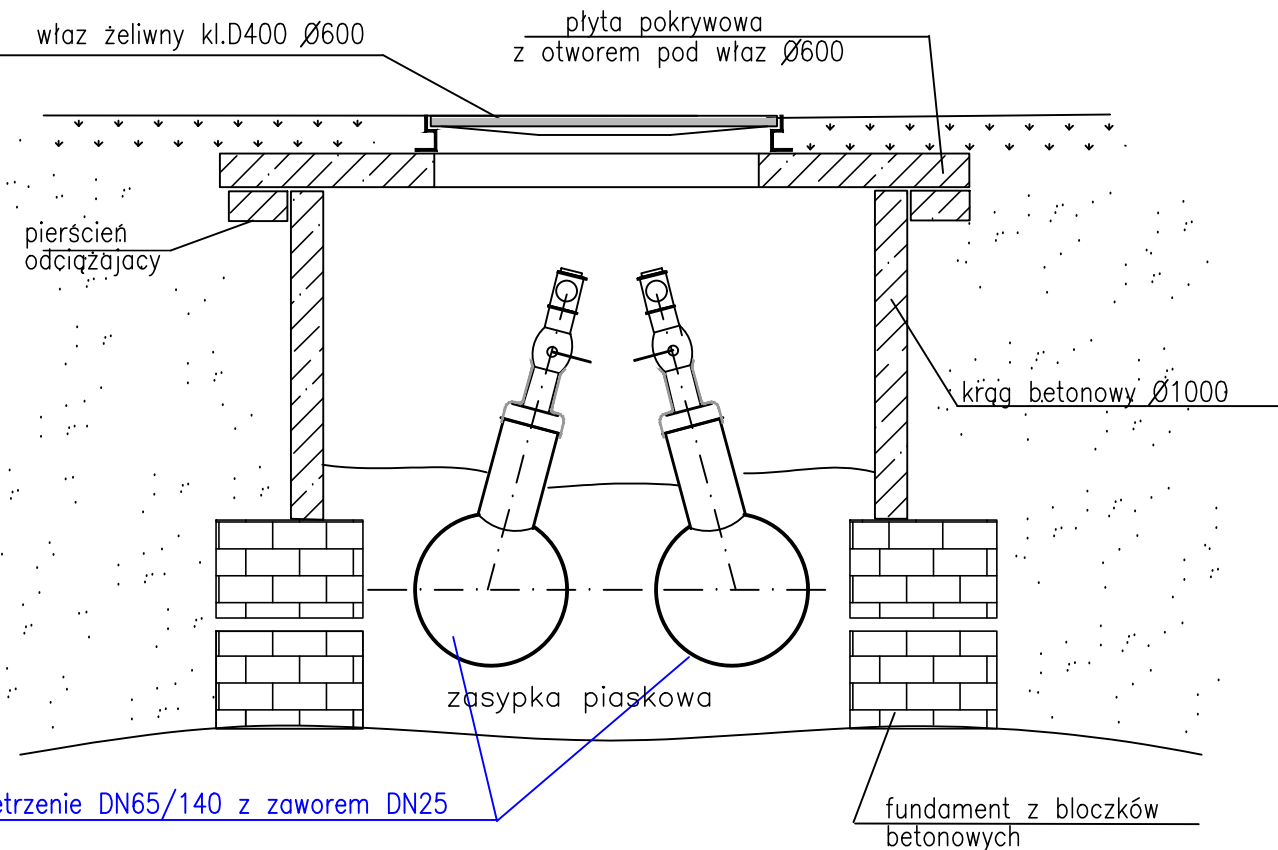

odpowietrzenie DN65/140 z zaworem DN25

Uwagi:

1. wysokość zabudowy zaworów odpowietrzających ustalić tak by była możliwość ich obsługi z poziomu terenu wokół włazu; zawory powinny być usytuowane w świetle włazu
2. zawory odpowietrzające powinny być ze stali nierdzewnej połączenie spawane między zaworem a króćcem ze stali czarnej powinno być zabezpieczone nasadką lub rękawem termokurczliwym
3. do króćców odpowietrzających zamontować trójnik z zasłepionym przełotem i odcinek rury skierowany tak by zapewnić obsłudze bezpieczeństwo przy pracy

OBIEKT:	Oczyszczalnia ścieków w Ustroniu			Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Techn. J.Bartoszek -Dobranowska ul.Mysliwska 3,43-450 Ustron	
INWESTOR:	Miasto Ustron, ul.Rynek 1, 43-450 Ustron				
TEMAT RYSUNKU :	STUDZIENKA DO OBSŁUGI ODPOWIERZENIA PREIZOLOWANEGO				
TEMAT OPRAC.	Wymiana sieci ciepłowniczej na sieć preizolowaną zasilającą obiekty oczyszczalni			Branża: IS	Nr rysunku: 6
PROJEKTANT:	mgr inż. Jan Pawnuk	K-ce 867/93		Skala:	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Roman Zabdyr	49/M/85		Data: VIII.2015	