




Odtworzenie pasa jezdni-
droga gminna

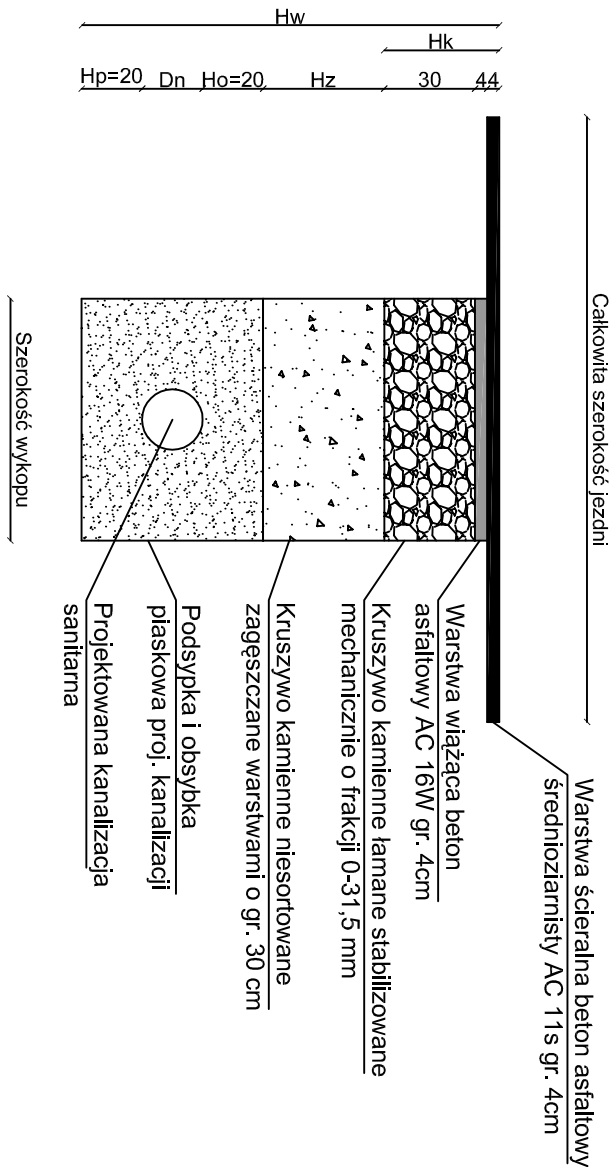


Odtworzenie nawierzchni z płyt betonowych
wykonywanych na miejscu

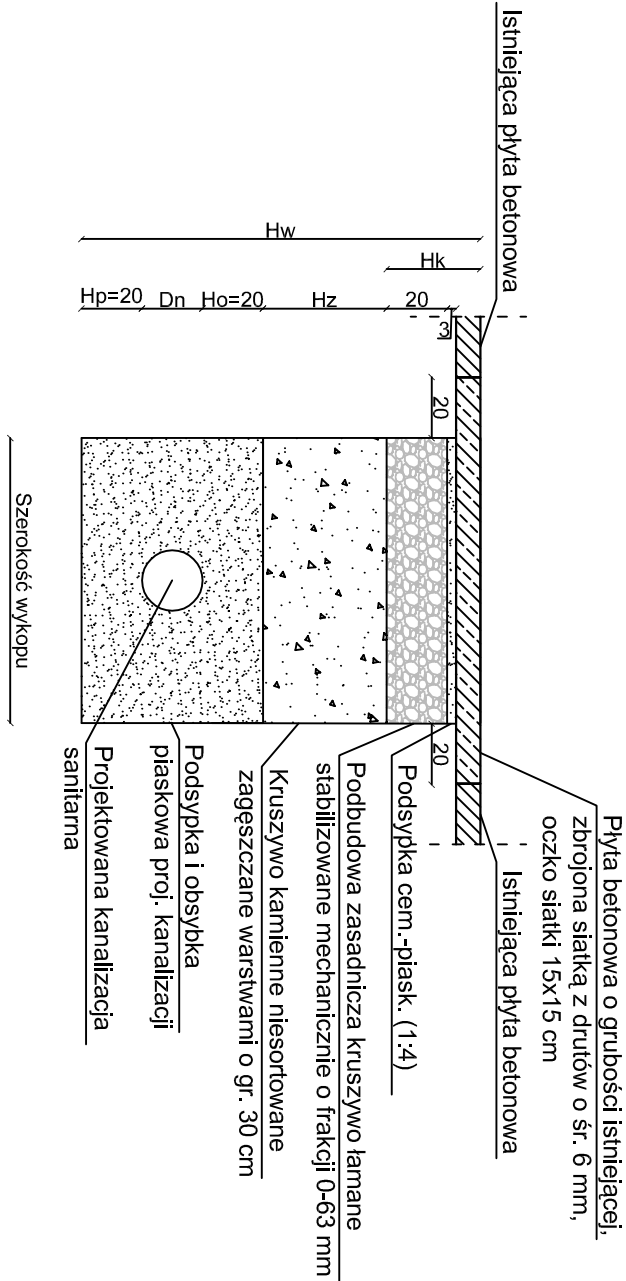

Odtworzenie nawierzchni rozbieralnej
z kostki betonowej (brukowej) oraz płyt
betonowych sześciokątnych (trylinka)

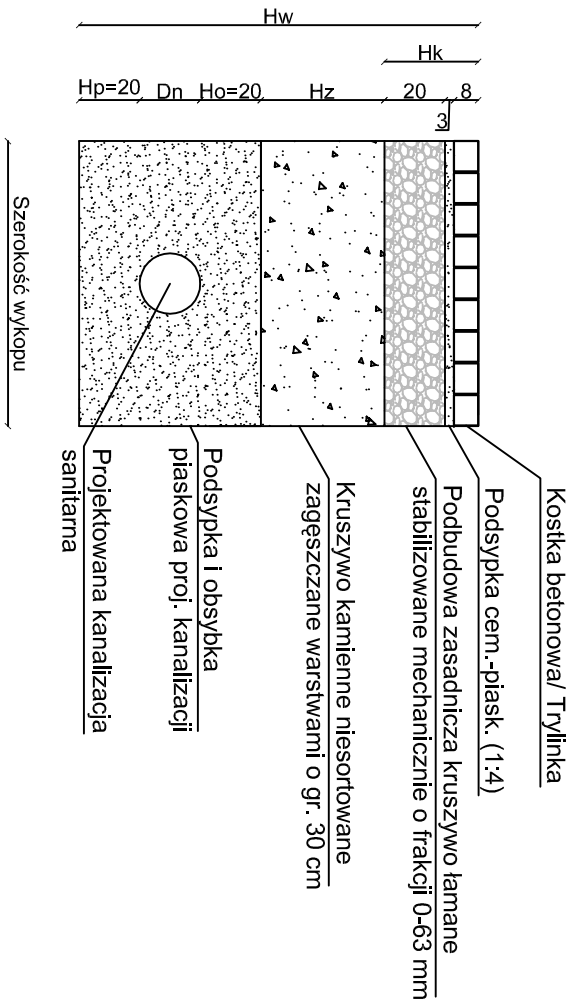

Odtworzenie dróg żwirowych

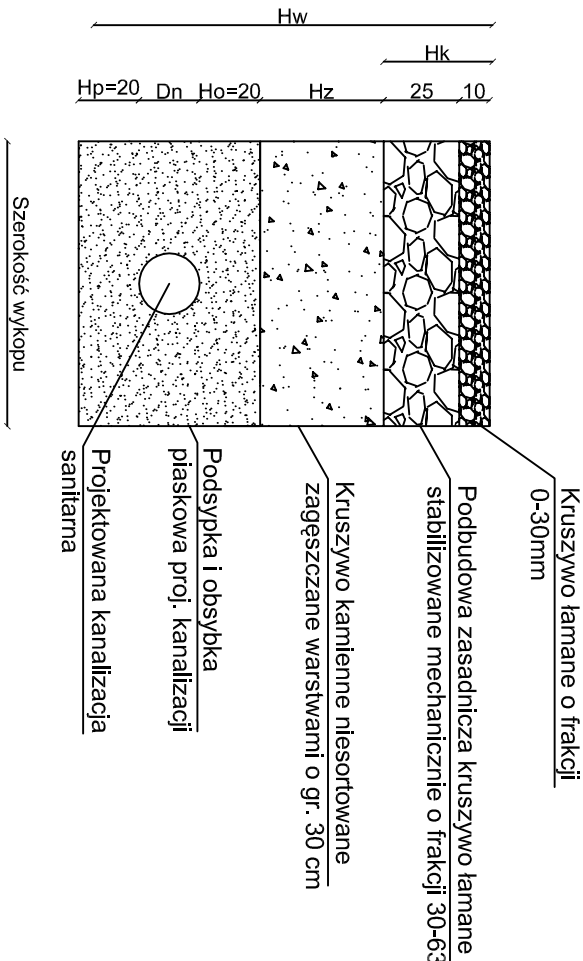

Oznaczenia:

HZ= Hw-Hp-Hop-Dn-Hk

HZ - wysokość zasypki uzależniona od głębokości
posadowienia kanatu

- Hw- całkowita głębokość wykopu
- Hp- wysokość podsypki - 20cm
- Hop - wysokość podsypki 20cm
- Dn- średnica projektowanego kanatu sanitarnego
- Hk- grubość konstrukcji odtwarzanej nawierzchni

Uwagi:

- Wskaźnik zagęszczenia zasypki oraz podbudowy, określony próbą Proctora (zgodnie z normą PN-88B-04481) wynosić ma: Is- min. 0,98.

Wykonawca	PUHP ALEX mgr inż. Lidia Poniatowska		kom. 510 141 327
dokumentacji	projektowej :	43-450 Ustron, ul. Partyzantów 15	kom. 667 750 731
Temat:	Projekt bud.-wyk. kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Cieszyńskiej w Ustroniu		
Adres:	43-450 Ustron, ul. Cieszyńska		
Nazwa rys.:	Schemat odtworzenia nawierzchni		
Opracował:	mgr inż. Lidia Poniatowska	Podpis:	Skala: -
Opracował:	mgr inż. Aleksander Poniatowski	Podpis:	Brąz: IS
Projektował:	mgr inż. Janina Bartoszek-Dobromowska nr upr. 94/81BB	Podpis:	Data: IV 2016r.
Inwestor:	Gmina Ustron 43-450 Ustron, ul. Rynek 1		Rys. nr 14