



Zwieńczenie studni z włazem B125

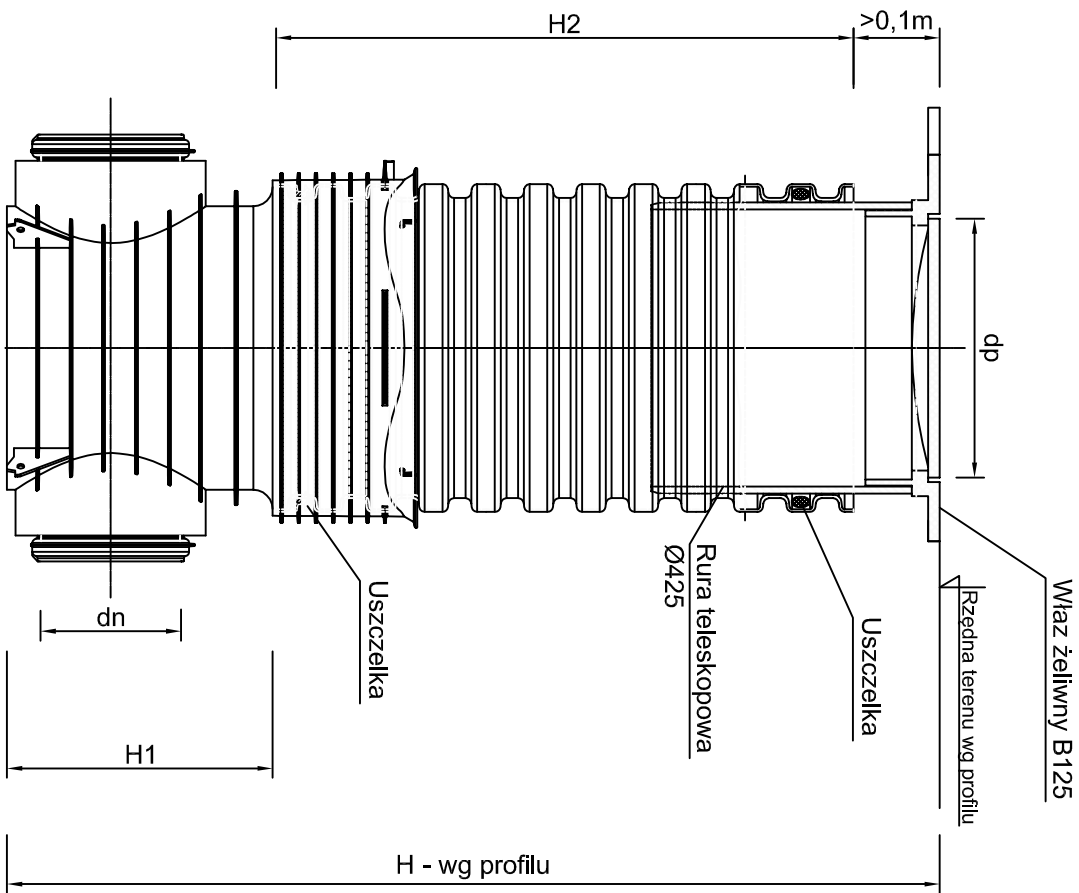

Zwieńczenie studni z włazem D400

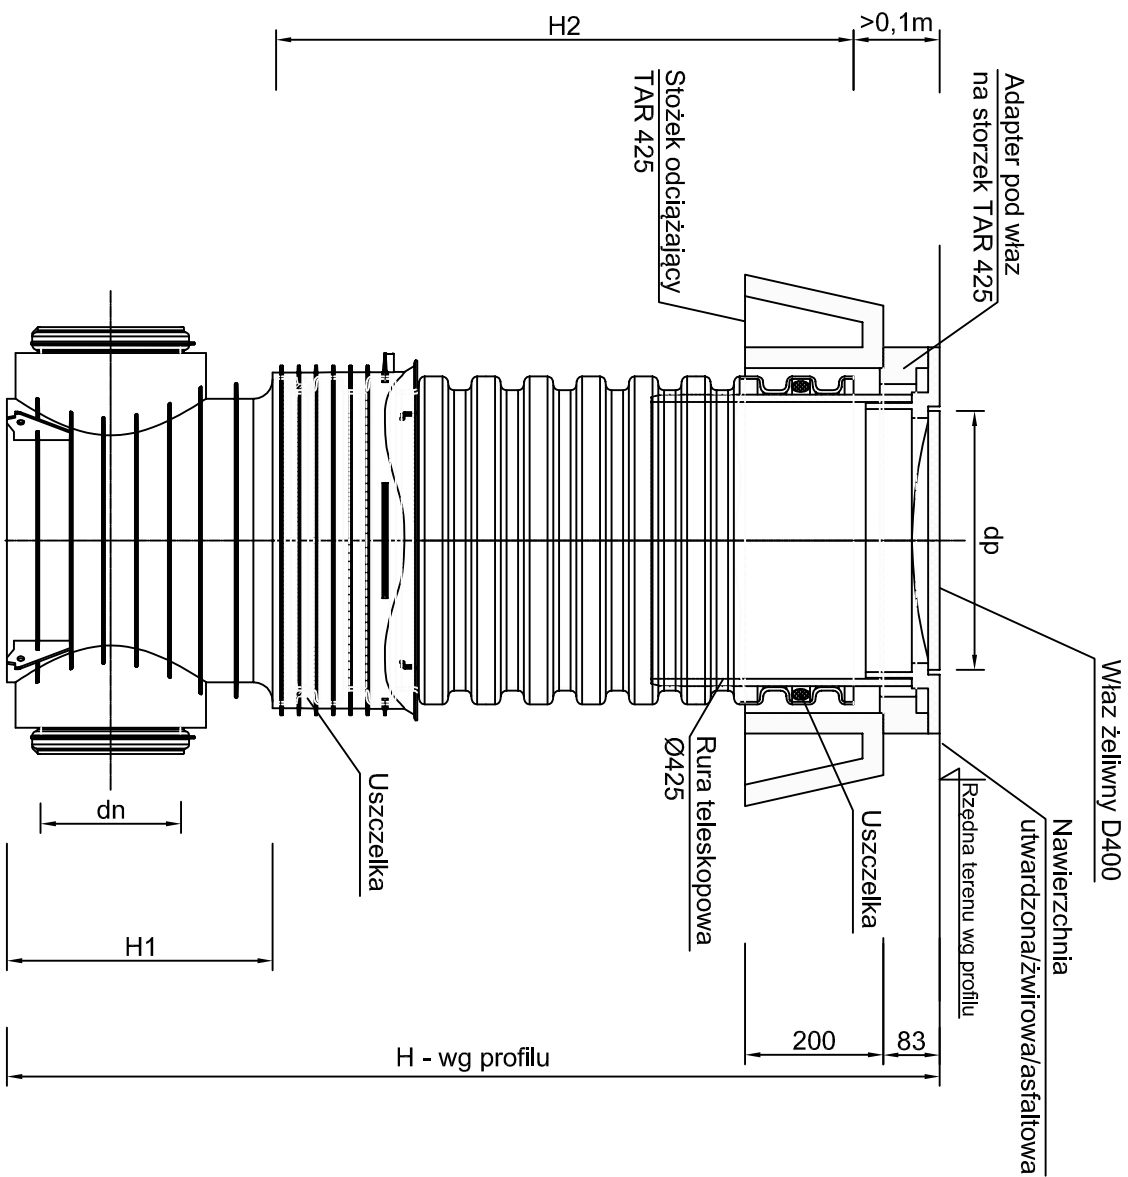

1. Średnica kanalu (materiał PVC) Ø200/ Ø160

2. Zwieńczenie żeliwne

Klasa	Średnica dp [mm]	Wysokość [mm]
B125	377	45
D400	377	45

3. Wysokość użyteczna kinety
H1 = 457mm

4. Wysokość rury teleskopowej
L = 375

5. H2 - wartość zależna od H

Uwaga:

Studnia w całości musi stanowić kompletny system, tzn. wszystkie elementy studni muszą być dostarczone przez jednego producenta.

Wykonawca dokumentacji	GWS PROJEKT Aleksander Poniatowski	tel. 6670750731
projektowej:	43-450 Ustron, ul. Partyzantów 15	tel. 510 141 327
Temat:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami	
Adres:	43-450 Ustron, ul. Jelenica, Skowronków	
Nazwa rys.:	Studnia tworzywowa Ø425	
Opracował:	mgr inż. Lidia Poniatowska	Podpis: -
Opracował:	mgr inż. Aleksander Poniatowski	Podpis: IS
Projektował:	mgr inż. Janina Bartoszek – Dobranowska	Data: X 2016r.
nr upr. 94/81BB	Gmina Ustron	
inwestor:	ul. Rynek 1, 43-450 Ustron	Rys. nr 4