


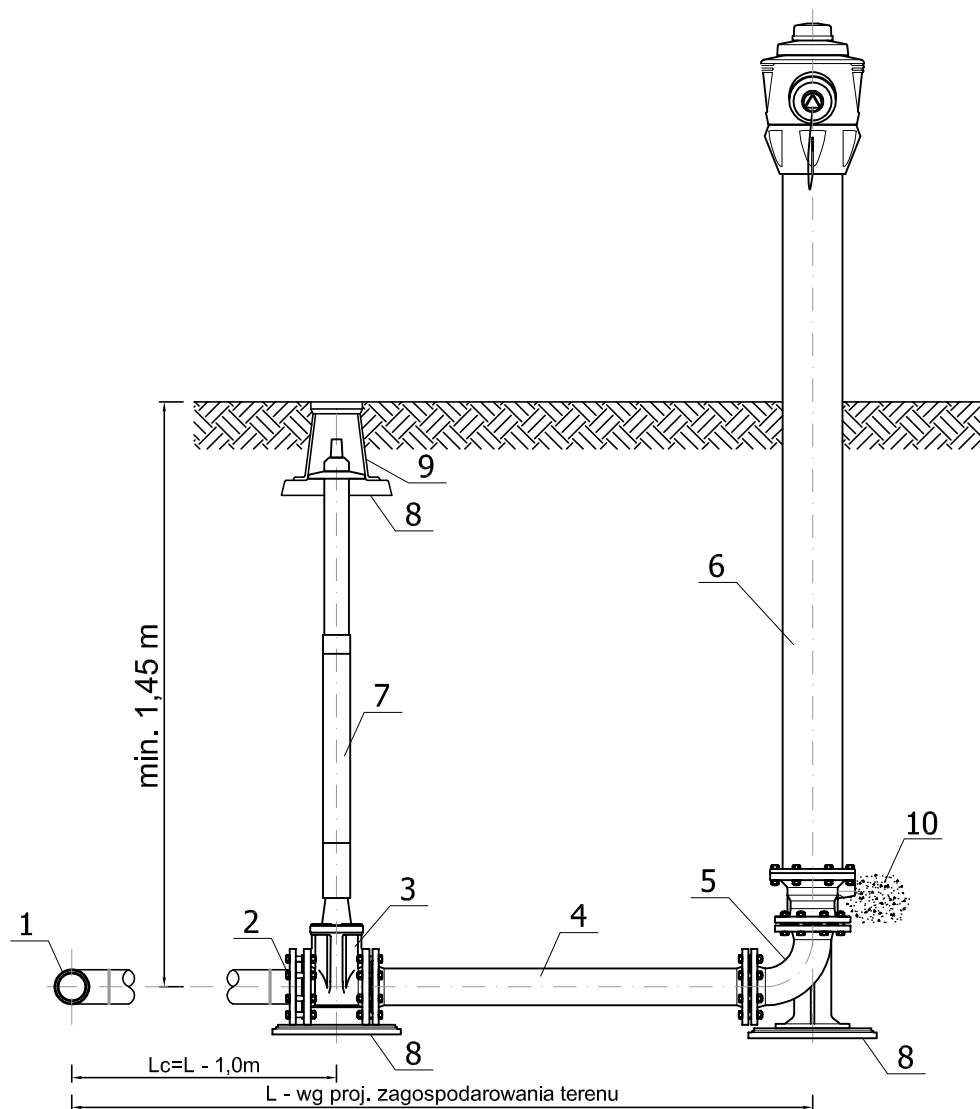

Nr hydrantu	Rodzaj włączenia
Hn2	Rurociąg $\varnothing 90$ PE100RC SDR9
Hn3	Kolano 90° $\varnothing 90$ PE100RC SDR9
Hn4	Kolano 90° $\varnothing 90$ PE100RC SDR11
Hn5	Trójnik równoprzelotowy $\varnothing 90$ PE100 SDR11
Hn6	Trójnik równoprzelotowy $\varnothing 90$ PE100 SDR11
Hn7	Kolano 90° $\varnothing 90$ PE100RC SDR11

1. Według tabeli
2. Tuleja kołnierzowa PE100 SDR9/SDR11 (wg profilu) $\varnothing 90$ z luźnym kołnierzem żeliwnym
3. Zasuwa kołnierzowa $\varnothing 80$ PN16 z żeliwa sferoidalnego epoksydowana z miękkim uszczelnieniem klina
4. Króciec dwukołnierzowy $\varnothing 80$ PN16 $L=1,0m$ z żeliwa sferoidalnego epoksydowana
5. Łuk kołnierzowy 90° ze stopką $\varnothing 80$ PN16 z żeliwa sferoidalnego epoksydowana
6. Hydrant nadziemny sztywny $\varnothing 80$ PN16 $H=2,38m$
7. Teleskopowa obudowa do zasuwy
8. Płyta betonowa
9. Skrzynka uliczna
10. Żwir

Wykonawca: GWS PROJEKT Aleksander Poniatowski tel. 6670750731
dokumentacji projektowej: 43-450 Ustroń, ul. Partyzantów 15 tel. 510 141 327

Temat: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami
Adres: 43-450 Ustroń, ul. Jelenica, Skowronków

Nazwa rys.: Szczegół hydrantu nadziemnego

Opracował:	mgr inż. Lidia Poniatowska	Podpis:	Skala:
			1:20
Opracował:	mgr inż. Aleksander Poniatowski	Podpis:	Branża:
			IS
Projektował:	mgr inż. Janina Bartoszek-Dobranowska nr upr. 94/81BB	Podpis:	Data:
			X 2016r.
Inwestor:	Gmina Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń		Rys. nr 7

UWAGA:

Połączenia kołnierzowe należy uszczelnić za pomocą uszczelki płaskich wyposażonych w dodatkowe uchwyty mocujące.