

WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.

43-450 USTRÓŃ, UL. MYŚLIWSKA 10

Tel. 33 854 35 70 sekretariat, 33 854 34 96 centrala, Fax 33 854 37 25

www.wzc.com.pl e-mail: wzc@wzc.com.pl

KRS: 0000091989 NIP: 548-10-04-266

ZNAK: TT/ 7491 /2016

Ustroń, dnia 30.01.2017r.

Do
MIASTO USTRÓŃ
43-450 Ustroń
Ul.Rynek 1

Dotyczy:

WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ


Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej informują, że istnieje możliwość doprowadzenia wody, do **projektowanego obiektu Toalety Publicznej** znajdującego się w **Ustroniu** przy ul. **Nadrzeczna** nr działki / nr budynku **5014/64** na następujących warunkach:

1. Doprowadzenie wody na cele socjalno-bytowe w ilości **4,5 m³/dobę** jest możliwe poprzez wykonanie przyłącza z **istniejącego** wodociągu z rur **PE** o średnicy **Dz90mm** zlokalizowanego **jak na planie sytuacyjnym**. Ciśnienie w wodociągu na rzędnej ok. **376,50m** wynosi ok. **0,3Mpa**.
2. Inne warunki: **Należy zaprojektować wodociąg o średnicy umożliwiającej dalszą rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej dla istniejących budynków.**
3. Projekt techniczny przyłącza wodociągowego należy wykonać i uzgodnić zgodnie z „Wytycznymi do opracowywania projektów budowlano-wykonawczych sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowych” umieszczonymi na stronie internetowej (www.wzc.com.pl).
4. Przyłącze wodociągowe zostanie wykonane na koszt Inwestora, przez uprawnionego instalatora na podstawie uzgodnionego z W.Z.C. w Ustroniu projektu technicznego przyłącza.
5. Do wykonania przyłącza należy stosować materiały zgodnie z „Wytycznymi technicznymi do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” umieszczonymi na stronie internetowej (www.wzc.com.pl).
6. Odbiór techniczny, nadzór oraz włączenie przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej będącej własnością W.Z.C. Spółka z o.o. w Ustroniu wraz z dostawą przynależnej armatury wykona wyłącznie Rejon Sieci w **Ustroniu**.
7. Do odbioru należy przedłożyć:
 - protokół odbioru prób szczelności,
 - atest higieniczny zastosowanych materiałów,
 - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą - pomiar wykonać przed zasypaniem przewodu,
 - ocenę higieniczną właściwego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego zgodnie z §18 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.07r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
8. Pobór wody może nastąpić dopiero po:
 - dokonaniu odbioru technicznego i zalegalizowaniu przyłącza,
 - podpisaniu umowy o dostawie wody.
9. W przypadku dodatkowego korzystania z wody pitnej z ujęcia własnego należy instalację wewnętrzną rozdzielić i zabudować zawór antyskażeniowy za wodomierzem głównym.
10. Po dokonaniu odbioru i zalegalizowaniu, przyłączyć:
 - zgodnie z podpisaną umową o „Przyłączenie do sieci wodociągowej” pozostaje własnością Inwestora, a Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. w Ustroniu zgodnie z podpisaną umową „Użyczenia przyłącza wodociągowego” administrują odcinek przyłącza wodociągowego do węzła wodomierzowego włącznie.

11. Do obowiązków właścicieli nieruchomości przyłączonych do sieci wodociągowej należy:
- zgłaszanie awarii i uszkodzeń przyłącza wodociągowego,
 - utrzymanie w czystości i w porządku miejsca gdzie zamontowany jest wodomierz oraz stworzenie dogodnych warunków dostępu do wodomierza,
 - zabezpieczenie pomieszczenia wodomierzowego przed rozmrożeniem instalacji wodociągowej,
 - usuwanie zwałów ziemi i śniegu, które nie może spowodować zasypania i braku dostępu do armatury wodociągowej.
12. Szkody wynikłe z w/w zaniedbań, będą usuwane na koszt właściciela posesji.
13. Wydane warunki techniczne są ważne 1 rok.

Otrzymują: 1x adresat
1x TT a/a

WZK EKZARZADU
D. of Techniczny
Naczelny Inżynier
mgr inż. Piotr Kwaka



WODOCIĄGI ZIEMICIESZYŃSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.

43-450 USTROŃ, UL. MYŚLIWSKA 10

Tel. 33 854 35 70 sekretariat, 33 854 34 96 centrala, Fax 33 854 37 25

www.wzc.com.pl e-mail: wzc@wzc.com.pl

KRS: 0000091989 NIP: 548-10-04-266

ZNAK: TT/ 7491 /2016

Ustroń, dnia 30.01.2017r.

Do

MIASTO USTROŃ

Ul.Rynek 1

43-450 Ustroń

Dotyczy:

WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej informują, że istnieje możliwość odprowadzenia ścieków z **projektowanego obiektu Toalety Publicznej** znajdującego się w **Ustroniu** przy ul. **Nadrzeczna** działka nr **5014/64** na następujących warunkach:


1. Odprowadzenie ścieków sanitarnych wyłącznie bytowo – socjalnych może nastąpić przez wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do **istniejącej studzienki kanalizacyjnej (S_i)**, z pominięciem osadnika, zlokalizowanej **jak na załączonym planie sytuacyjnym**.
2. Inne warunki:
3. Projekt techniczny przyłącza kanalizacji sanitarnej należy wykonać i uzgodnić zgodnie z „Wytycznymi do opracowywania projektów budowlano-wykonawczych sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowych” umieszczonymi na stronie internetowej (www.wzc.com.pl)
4. Przyłącze kanalizacji sanitarnej zostanie wykonane na koszt Inwestora, przez uprawnionego instalatora na podstawie uzgodnionego z W.Z.C. Sp. z o.o. w Ustroniu projektu technicznego przyłącza.
5. Do wykonania przyłącza należy stosować materiały zgodnie z „Wytycznymi technicznymi do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” umieszczonymi na stronie internetowej (www.wzc.com.pl)
6. Nadzór nad budową przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz odbiór techniczny przedmiotowego przyłącza do sieci kanalizacyjnej będącej własnością W.Z.C. w Ustroniu na zlecenie Inwestora wykona wyłącznie W.Z.C. Sp. z o.o. w Ustroniu - Rejon Sieci w **Ustroniu**.
7. Do odbioru należy przedłożyć:
 - protokół odbioru prób szczelności,
 - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą - pomiar wykonać przed zasypaniem przewodu,
8. Odprowadzenie ścieków może nastąpić dopiero po:
 - dokonaniu odbioru i zalegalizowaniu przyłącza,
 - podpisaniu umowy o odprowadzaniu ścieków.
9. W przypadku korzystaniu z wody pitnej z ujęcia własnego, należy na instalacji wewnętrznej zbudować wodomierz (pozostający własnością i w eksploatacji Inwestora).
10. Po dokonaniu odbioru i zalegalizowaniu, przyłącze na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej pozostaje własnością i w eksploatacji Inwestora. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. w Ustroniu administrują odcinek od przewodu ulicznego do pierwszej studzienki od budynku.
11. Do obowiązków właścicieli nieruchomości przyłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej należy:
 - usuwanie awarii i uszkodzeń przyłącza kanalizacyjnego
 - zabezpieczenie przed uszkodzeniem i rozmrożeniem instalacji kanalizacyjnej
 - usuwanie zwalów ziemi i śniegu, które mogą ograniczać dostęp do armatury kanalizacyjnej.
12. Szkody wynikłe z w/w zaniedbań, będą usuwane na koszt właściciela posesji.
13. Kanalizację deszczową administrują właściwe Gminy.
14. Wydane warunki techniczne są ważne 1 rok.

Otrzymują: 1x adresat

1x TT a/a

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Techniczny
Naczelnik Inżynier

mgr inż. *Piotr Kawka*

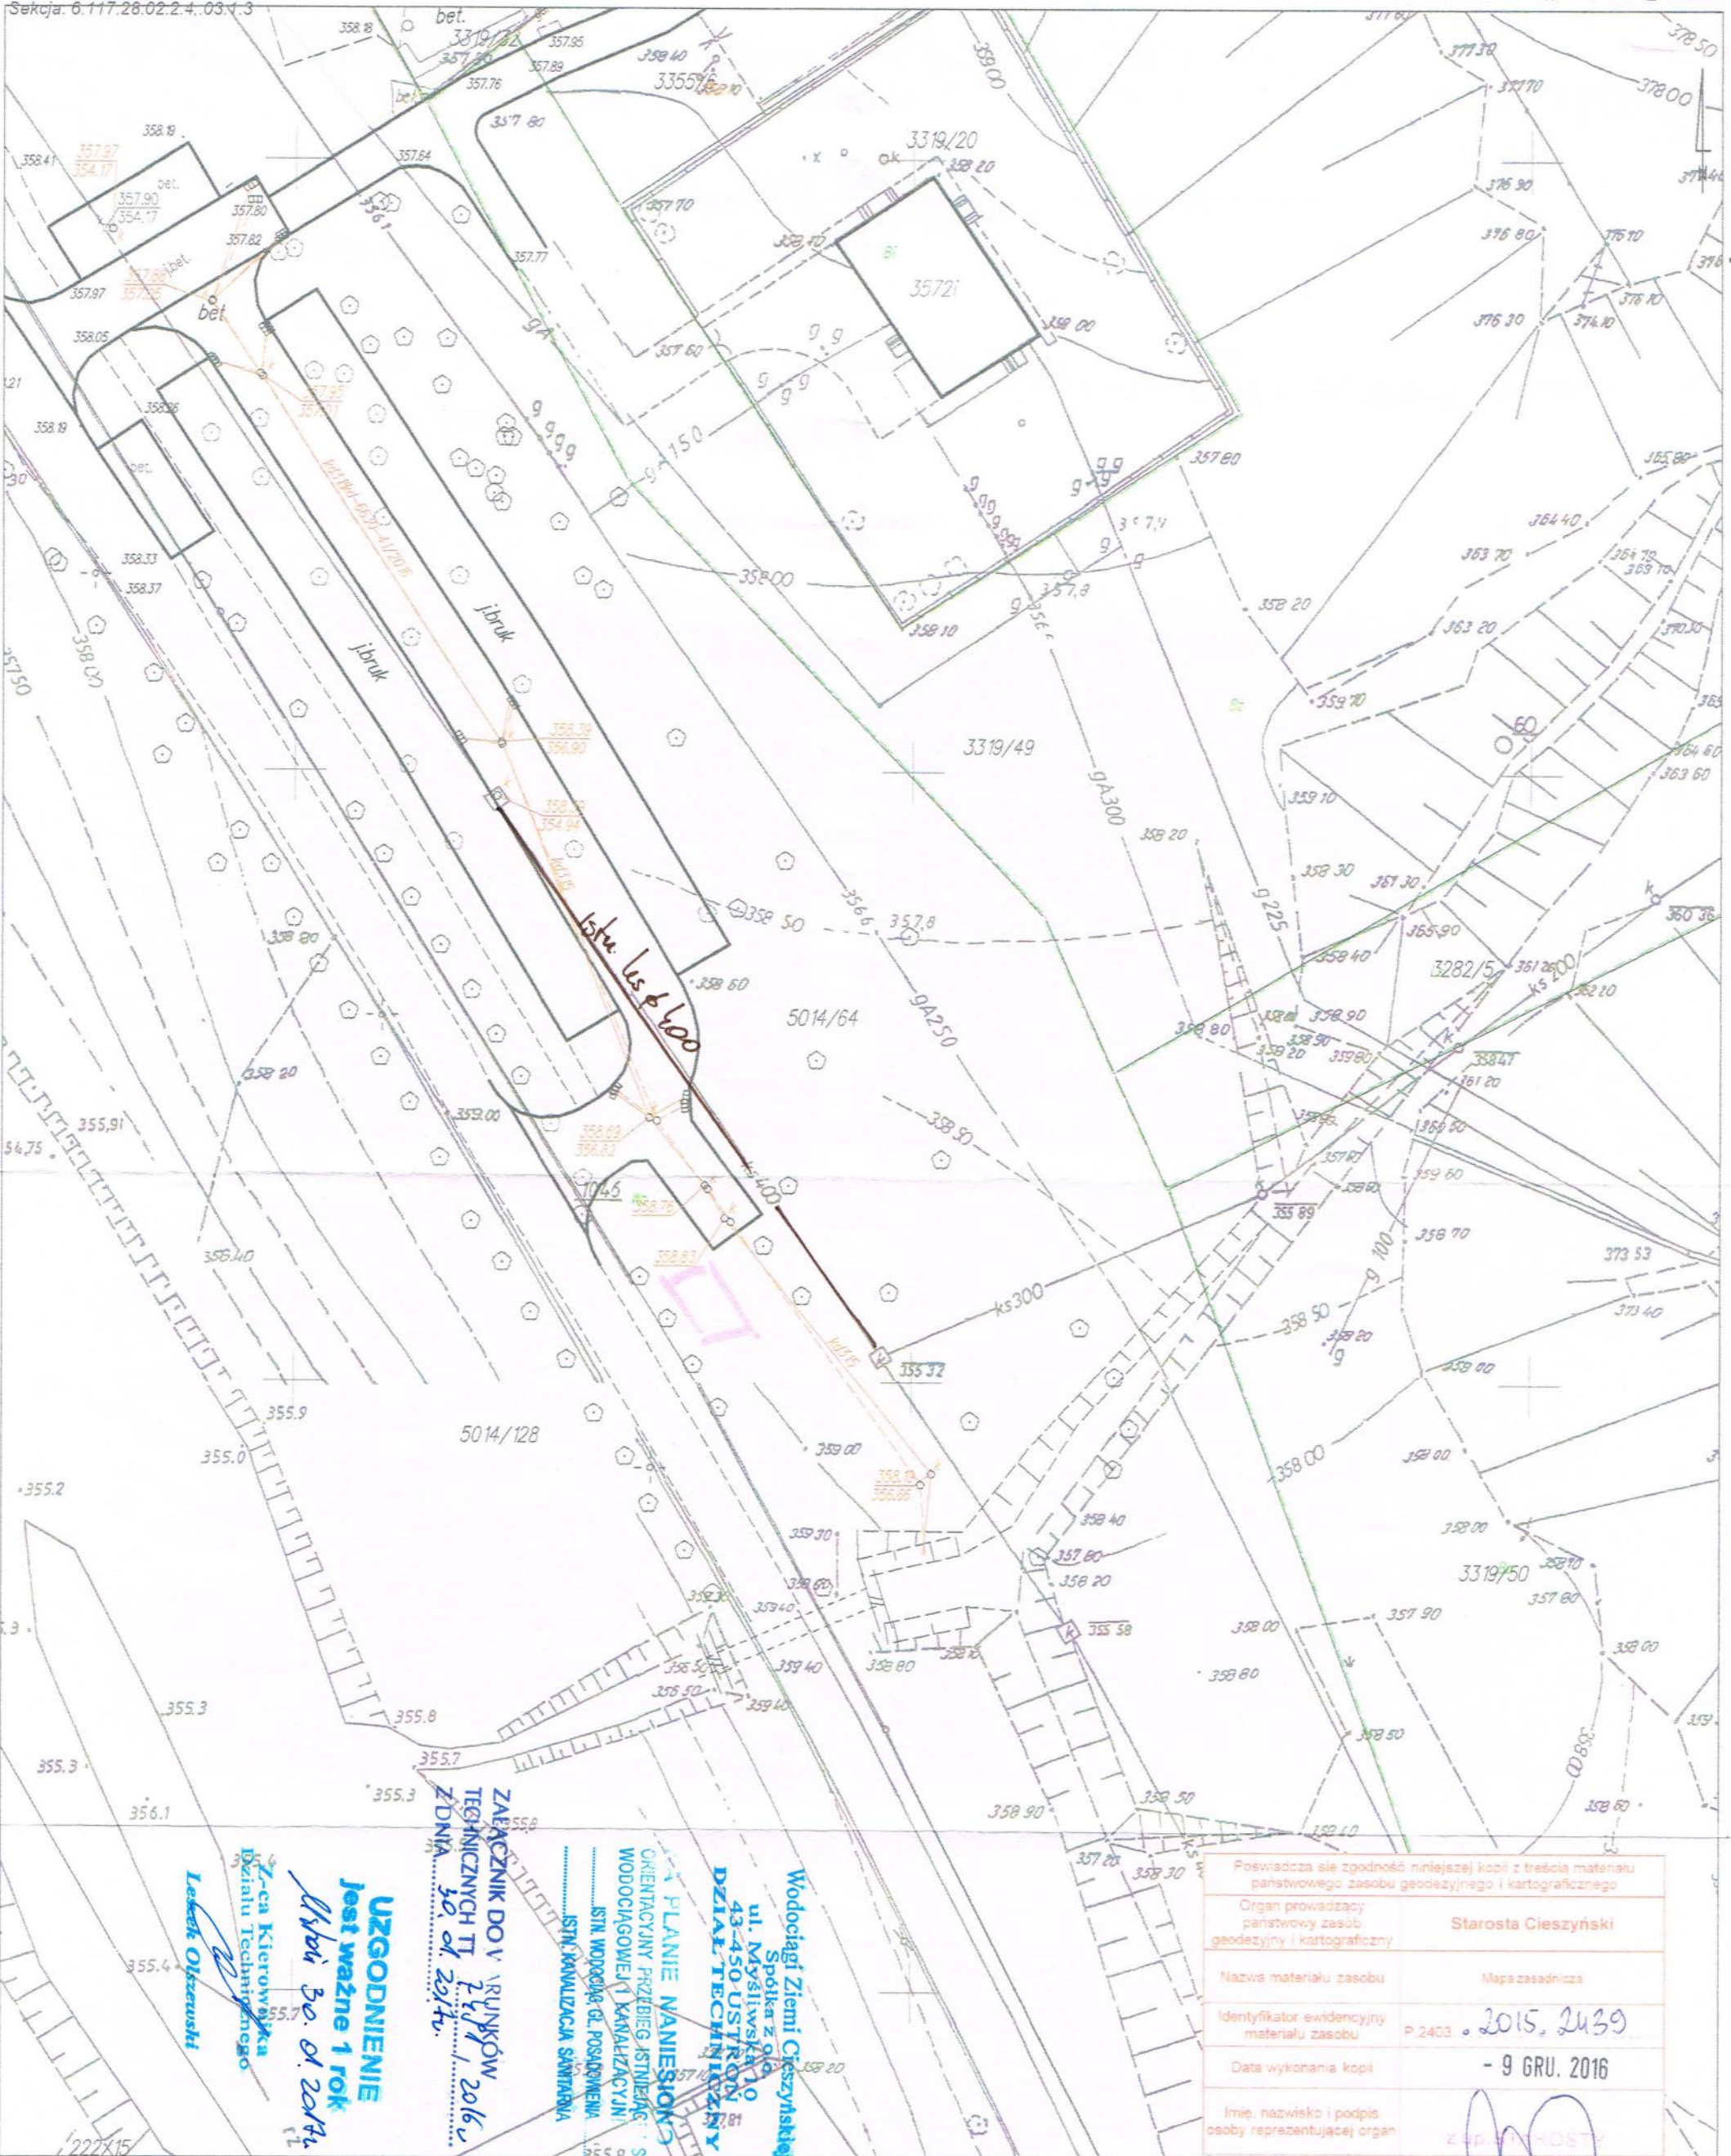

UZGODNIENIE
Jest ważne 1 rok
 30.01.2016r.

ZAWIADOMIENIE
 TECHNICZNYCH TŁUMACZEŃ
 Z DNIA 30.01.2016r.

WODOCIĄGI Ziemi Cieszyńskiej
 Spółka z o.o.
 ul. Mysłowski 10
 43-450 USTROŃ
 DZIAŁ TECHNICZNY
 PLANIE NAWIESIÓK
 ORIENTACYJNY PRZEBIEG ISTNIEJĄCEJ SEI
 WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNY
 ISTN. WOPCIEGAŁ. POSADZIWIENIA
 ISTN. KANALIZACJA SANITARNA

Pozwacza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	Starosta Cieszyński
Nazwa materiału zasobu	Mapa zasadnicza
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	P.2403.2015.2439
Data wykonania kopii	- 9 GRU. 2016
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	[Podpis]

Uwaga: dane ewidencyjne stanowiące treść mapy nie spełniają wymagań obowiązujących standardów technicznych

