


PROJEKTOWANY ZESTAW
ZŁĄCZOWO-POMIAROWY ZK1E-1P-SR

zakres opracowania TAURON

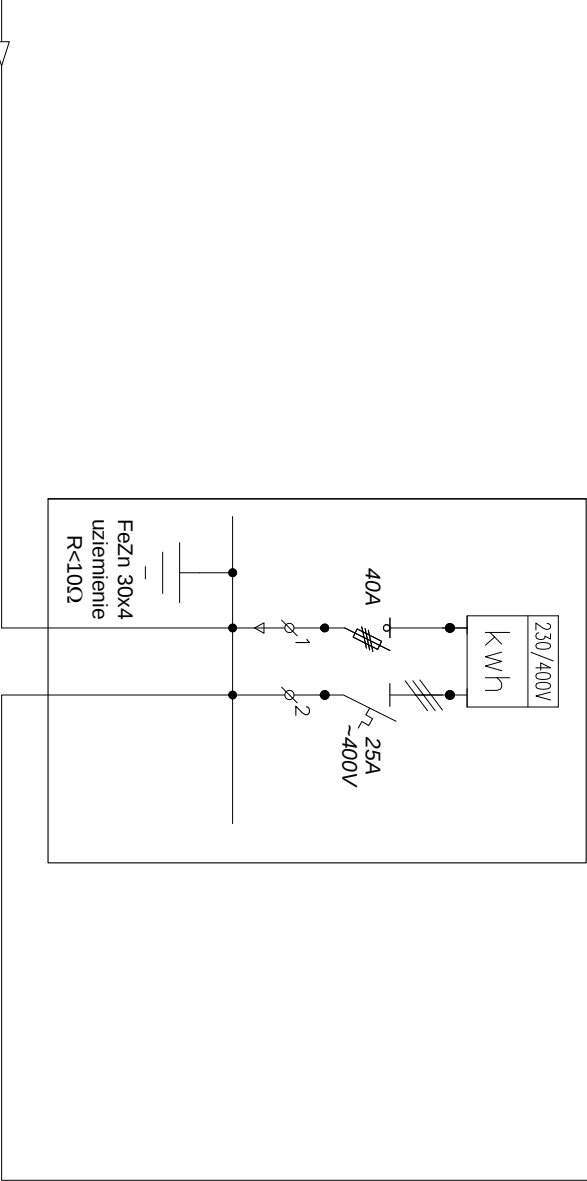


zasilanie z linii napowietrznej do złącza pomiarowego
zakres opracowania TAURON

zasilanie do szafy sterowniczej
YAKY 4x25 mm²
długość kabla ok. l=~140m
w rurze ochronnej Ø110

UWAGI:

- 1/ System ochrony – wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TT
- 2/ Napięcie zasilania 400/230 V
- 3/ Uziemienie wykonać jako powierzchniowe z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4
- 4/ Wartość uziemienia nie powinna przekraczać 10 Ω

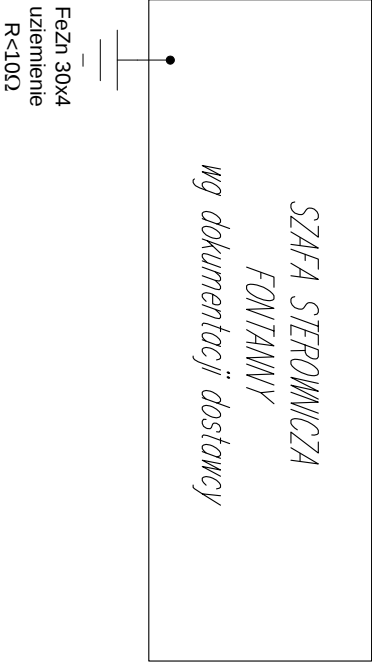

Nazwa projektu	PROJEKT FONTANNY PARKOWEJ W PARKU LAZARÓW		
Temat rysunku	Schemat zasilania		
Lokalizacja	43-450 Ustroń, dz. nr 284/1		
Inwestor	Gmina i Miasto Ustroń 43 - 450 Ustroń, Rynek 1		
Opracowanie			
Projektant	mgr inż. Tomasz Bienek upr. nr SLK/0996/PWOE/05		
data opracowania 03.2017 skala % nr rysunku IE.02			
branża instalacje elektryczne studio projektowe Dominika Stula-Nankiewicz ul. Kwiatowa 6, 44-218 Rybnik NIP 6422552713 REGON 243152078 			