



Profil – instalacja wody sieciowej PE DN50

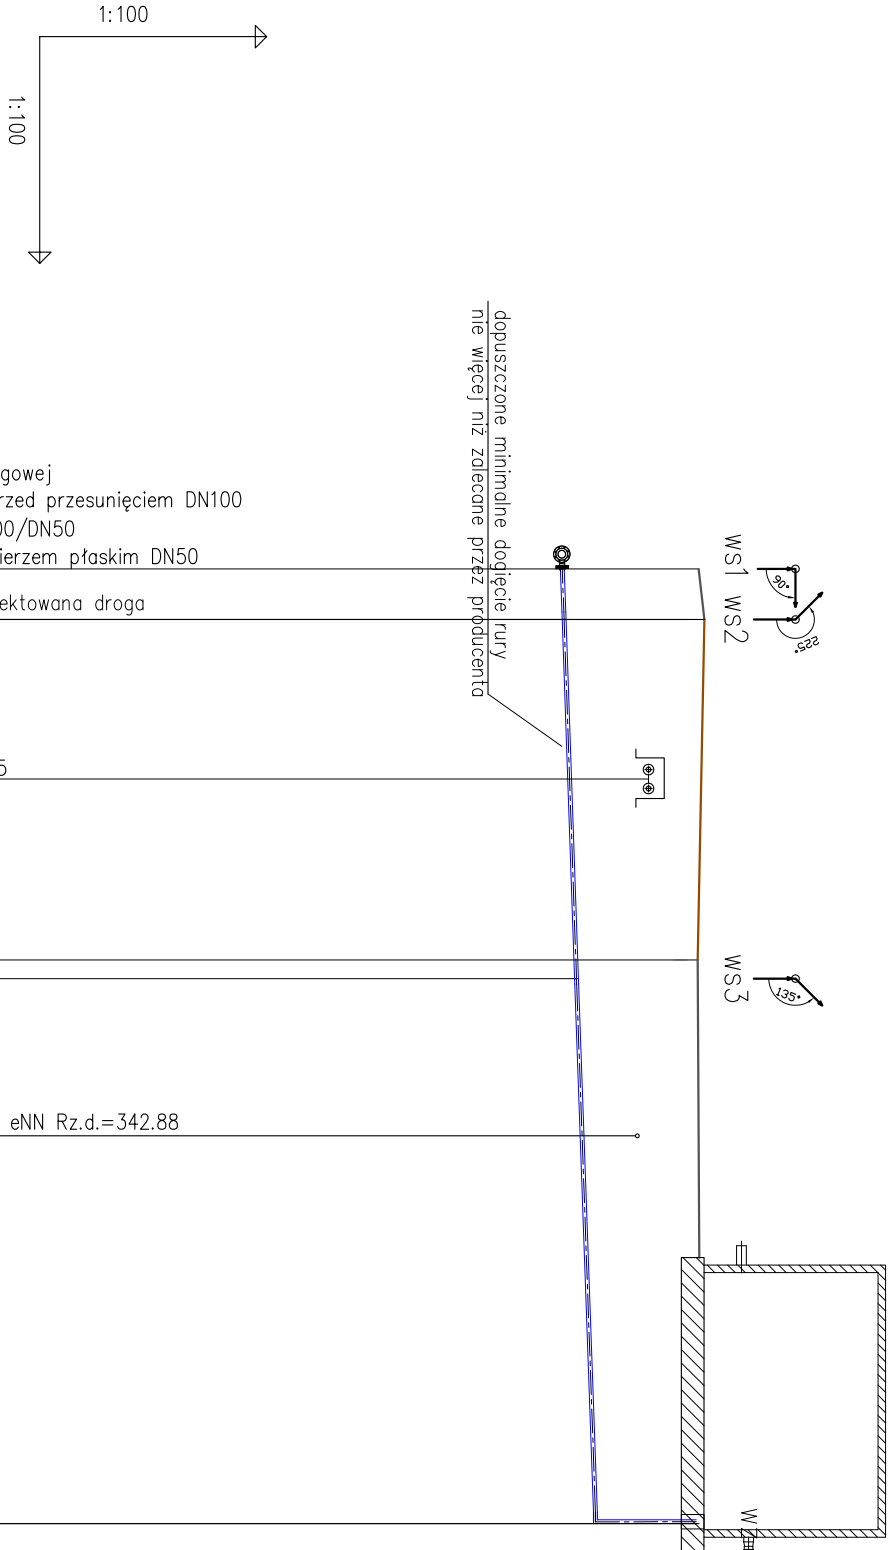

POZIOM PORÓWNAWCZY 330.00 m n.p.m.			
xxx xxx xxx			
RZĘDNA TERENU		343.52	341.91
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU		343.79	341.93
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	1.61	343.75	342.01
SPADKI, DŁUGOŚCI	30‰ 36‰	4.75 m	7.21 m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	DN50 L=12.63 m PE		
ODLEGŁOŚCI	0.00 0.67	4.75	7.21
HEKTOMETRY	WS1 WS2	WS3	WZ

UWAGA:
-istnienie uzbrojenie terenu naniesiono zgodnie z informacją dysponentów uzbrojenia
-nie wyklucza się istnienia uzbrojenia niezainwentaryzowanego, w przypadkach wątpliwych należy wykonać wykopy kontrolne, aby ustalić kolizje
-rzedne zagłębienia istniejącego uzbrojenia podziemnego zostały podane w sposób orientacyjny (przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy sprawdzić je wykopami kontrolnymi
-skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykonywać pod nadzorem dysponenta sieci zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniu branżowym

 BARTOMIEJ SZENDOL		43-300 BIELSKO-BIAŁA ul.SPORTOWCÓW 11, TEL/FAX: (33) 821 82 12 MAIL: BIURO.SRODOWISKO@WP.PL	
Inwestor:		Gmina Ustroń 43-450 Ustroń, Rynek 1	
Nazwa inwestycji: „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zmiany lokalizacji stacji zlewniej ścieków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakupy inwestycyjne I inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”			
Tytuł opracowania: „Zmiana lokalizacji stacji zlewniej ścieków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakupy inwestycyjne I inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”			
Stadium:		Projekt wykonawczy	
Rysunek:	Profil podłużny - instalacja wody ściekowej		Rys. nr 5.1
	Numer uprawnień:		
Zespół projektowy:		60/77 B-B	Skala: 1:100
Autor: mgr inż. Teresa Szendol		SLK.4204/ZHOK/12	
mgr inż. Sylwia Saka-Pysz		Instalacja wodnych w pełnym zakresie	Data: 08.2018
Opracował: inż. Bartomiej Szendol		Instalacja sanitarnych	