




Wytyczne ułożenia rurociągów w wykopie w terenie utwardzonym

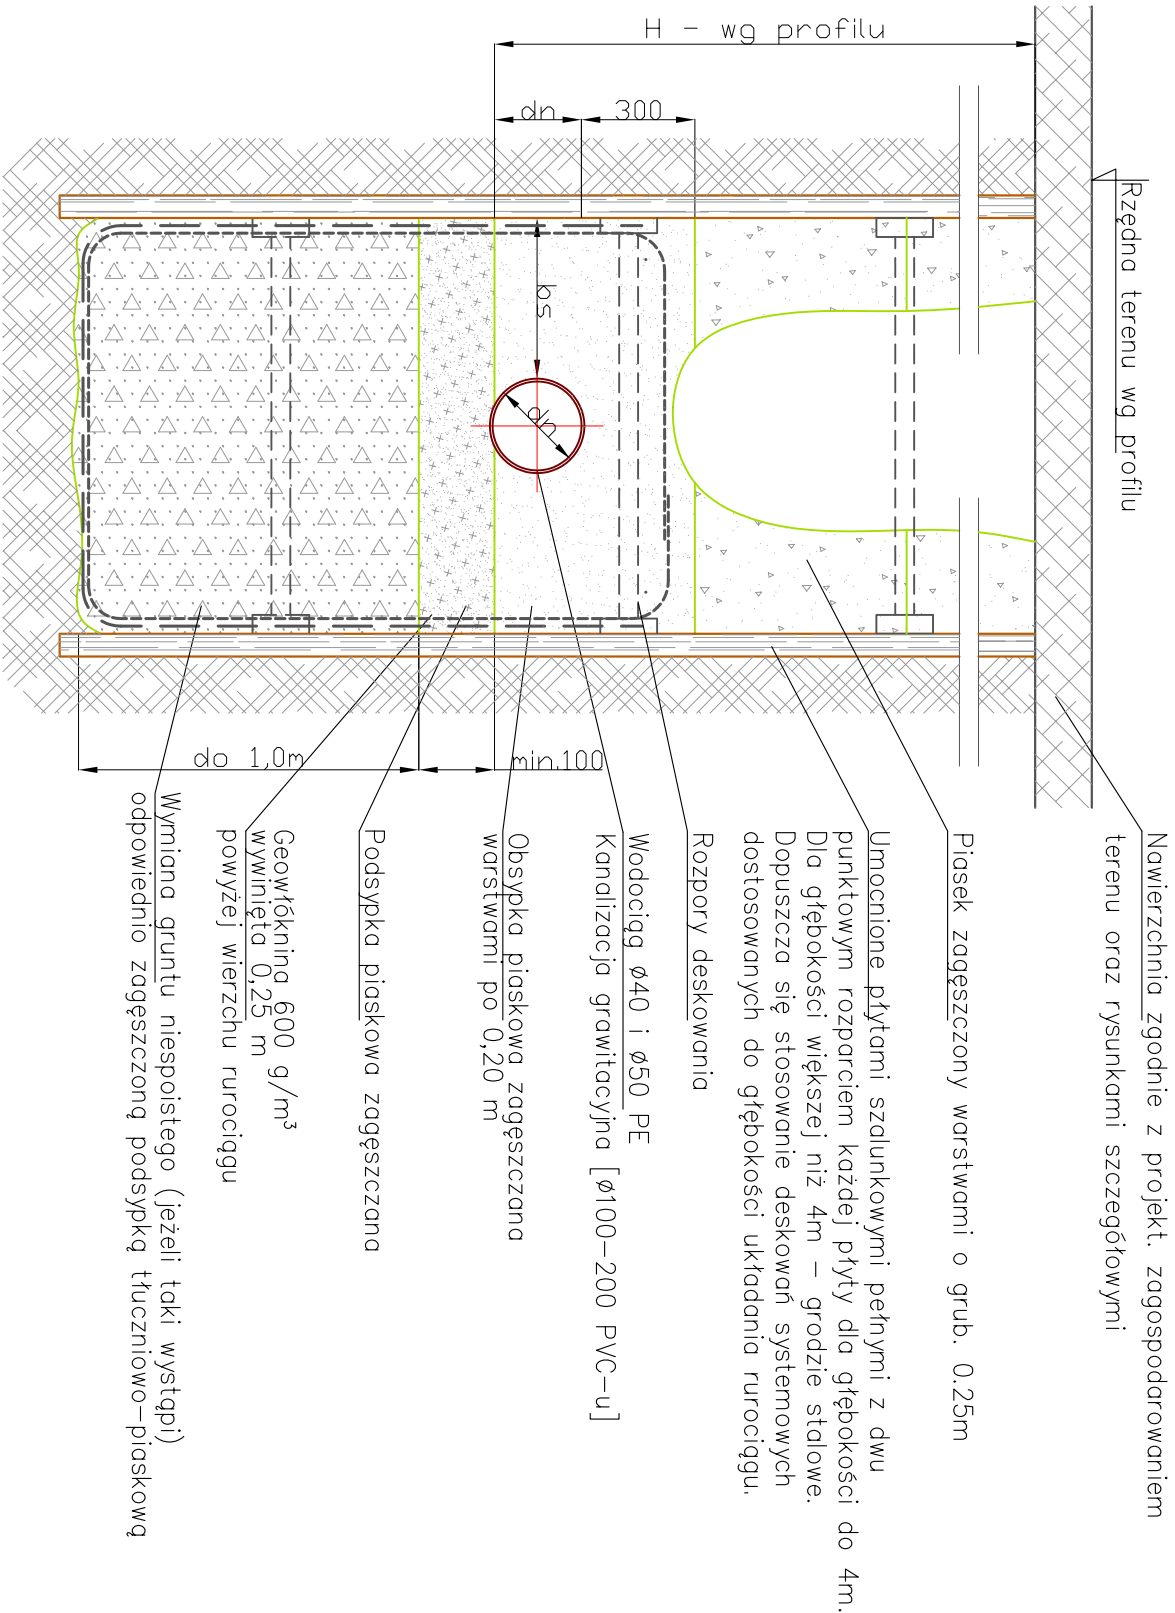

Minimalne odległości rury od skarp wykopu bs	
Średnica rury dn [mm]	bs [m]
$\varnothing 200$ PVC–u	0,2
$\varnothing 40$ i $\varnothing 50$ PE	0,2

Wytyczne wykonania wykopu w gruncie naturalnym

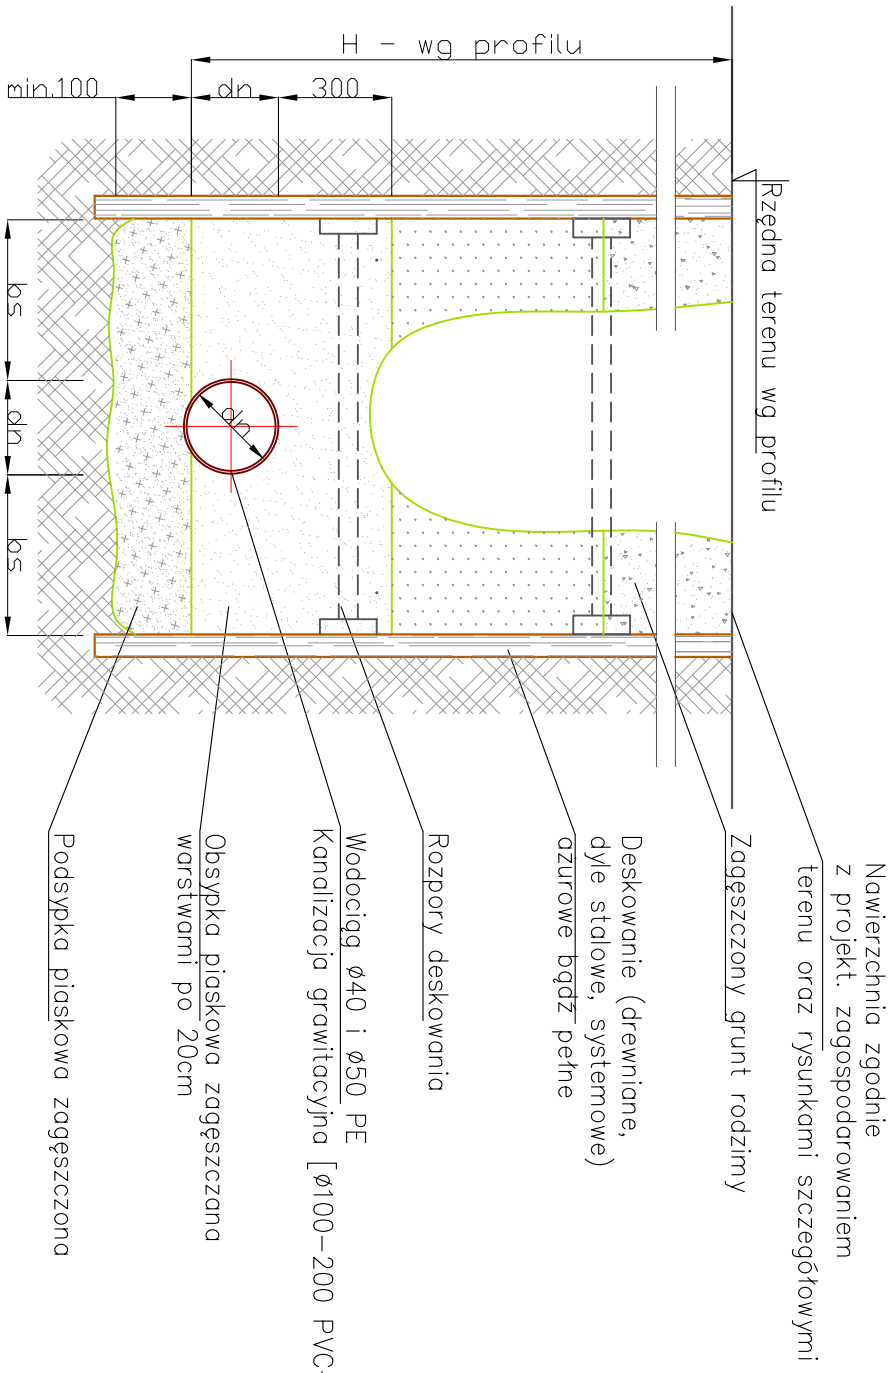

<div> ŚRODOWISKO</div> <div>BARTOŃ J. SZENDOL</div>		43-300 BIELSKO-BIAŁA ul.SPORTOWCÓW 11, TEL/FAX: (33) 821 82 12 MAIL: BIURO.SRODOWISKO@WP.PL	
Inwestor:		Gmina Ustroń 43-450 Ustroń, Rynek 1	
Nazwa inwestycji: „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zmiany lokalizacji stacji zlewniej ścieków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”		Projekt wykonawczy	
Tytuł opracowania: „Zmiana lokalizacji stacji zlewniej ścieków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”			
Stadium:			
Rysunek:	Wytyczne ułożenia instalacji w wykopie	Rys. nr	9
Zespół projektowy:	Numer uprawnień: 60/77 B-B	Specjalność: Instalacje sanitarno-techniczne w zakresie skł. II	Skala: 1:20
Autor: mgr inż. Teresa Szendol	SLK.4204/ZHOK.12	Instalacje sanitarno-techniczne w organizmizacji zakreśl.: obiekt budowlany gospodarki wodnej i inżynierii wodnych w pełnym zakresie	
Opracował: inż. Bartoń J. Szendol mgr inż. Sylwia Salka-Pysz	_____	_____	Data: 08.2018