


Profil – instalacja wody technologicznej PE DN50

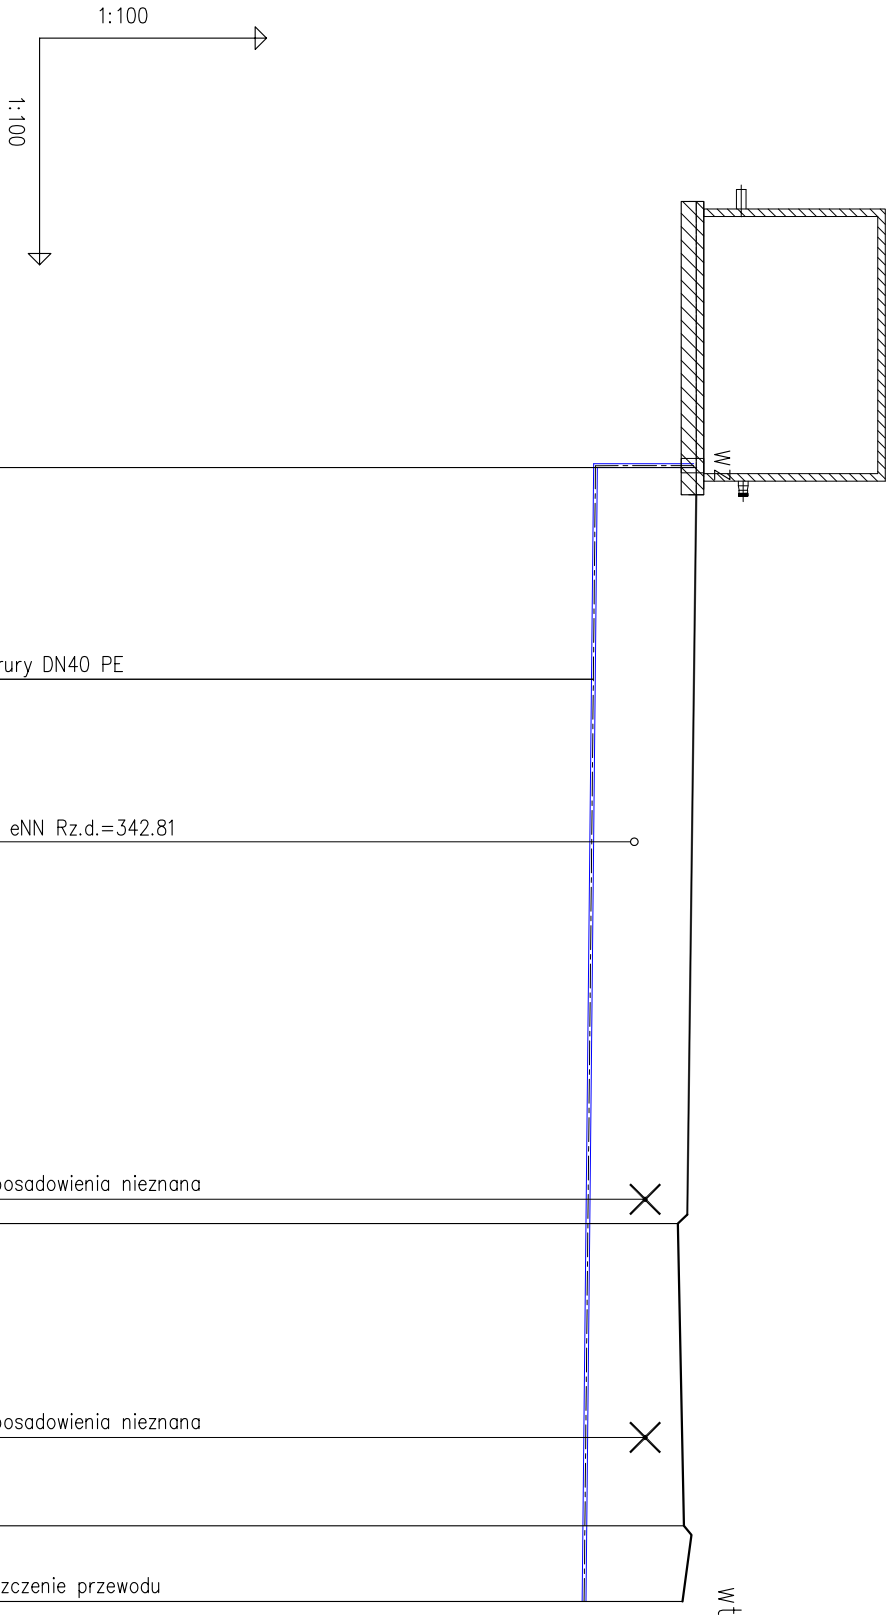

POZIOM PORÓWNAWCZY	330.00	m	n.p.m.
xxx xxx xxx			
RZĘDNA TERENU	343.72		
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	342.35		
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	1.37		
SPADKI, DŁUGOŚCI		10 ‰	
ŚREDNICA, MATERIAŁ		Dn50 L=15.0 m PE	
ODLEGŁOŚCI	0,00	2.80	2.80
		2.15	4.95
			10.05
			15 m
			1.30
			342.20

**UWAGA:**  
-istniejące uzbrojenie terenu naniesiono zgodnie z informacją dysponentów uzbrojenia  
-nie wyklucza się istnienia uzbrojenia niezinventaryzowanego, w przypadkach wątpliwych należy wykonać wykopy kontrolne, aby ustalić kolizje  
-rzedne zagłębienia istniejącego uzbrojenia podziemnego zostały podane w sposób orientacyjny (przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy sprawdzić je wykopami kontrolnymi -skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykonywać pod nadzorem dysponenta sieci zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniu branżowym

<b>ŚRODOWISKO</b> BARTOMIEJ SZENDOL		43-300 BIELSKO-BIAŁA ul.SPORTOWCÓW 11, TEL/FAX: (33) 821 82 12 MAIL: BIURO.SRODOWISKO@WP.PL
Investor:	Gmina Ustroń 43-450 Ustroń, Rynek 1	
Nazwa inwestycji: -Opracowanie dokumentacji technicznej dla zmlany lokalizacji stacji zlewnej ścieków w ramach zadania Inwestycyjnego pn.: „Zakupy Inwestycyjne I Inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”		
Tytuł opracowania: "Zmlana lokalizacji stacji zlewnej ścieków w ramach zadania Inwestycyjnego pn: "Zakupy Inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków"		
Stadium:	Projekt wykonawczy	
Rysunek:	Profil podłużny - instalacja wody technologicznej	Rys. nr 5.2
Zespół projektowy:	Numer uprawnień: 60/777 B-B	Specjalność: Instalacyjno-konstrukcyjna w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
Autor: mgr inż. Teresa Szendol	SLK/4204/ZHOK/12	Instalacja sanitarna w ograniczonym zakresie, w tym w zakresie instalacji wodnych w pełnym zakresie
Opracował: inż. Bartłomiej Szendol mgr inż. Sylwia Salka-Pysz		
		Data: 08.2018