




Wytoczne ułożenia rurociągów w wykopie w terenie utwardzonym

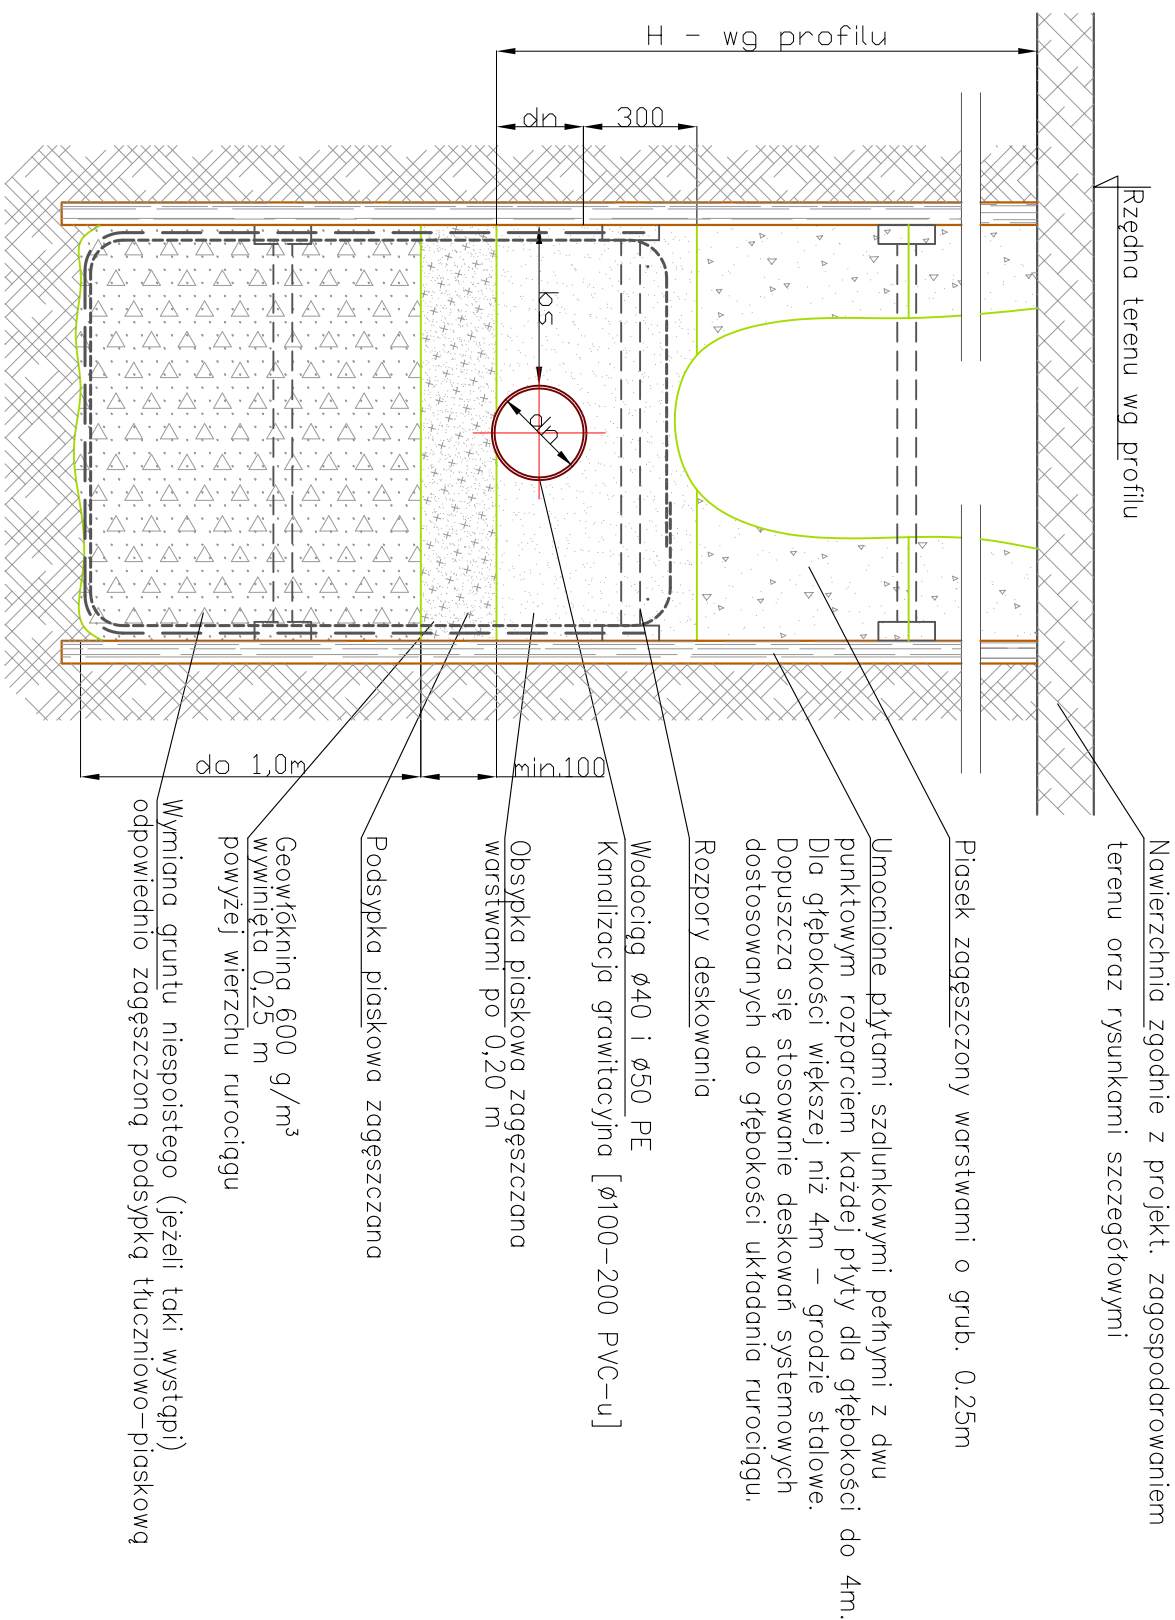

Minimalne odległości rury od skarpy wykopu bs	
Średnica rury dn [mm]	bs [m]
ø200 PVC-u	0,2
ø40 i ø50 PE	0,2

Wytoczne wykonania wykopu w gruncie naturalnym

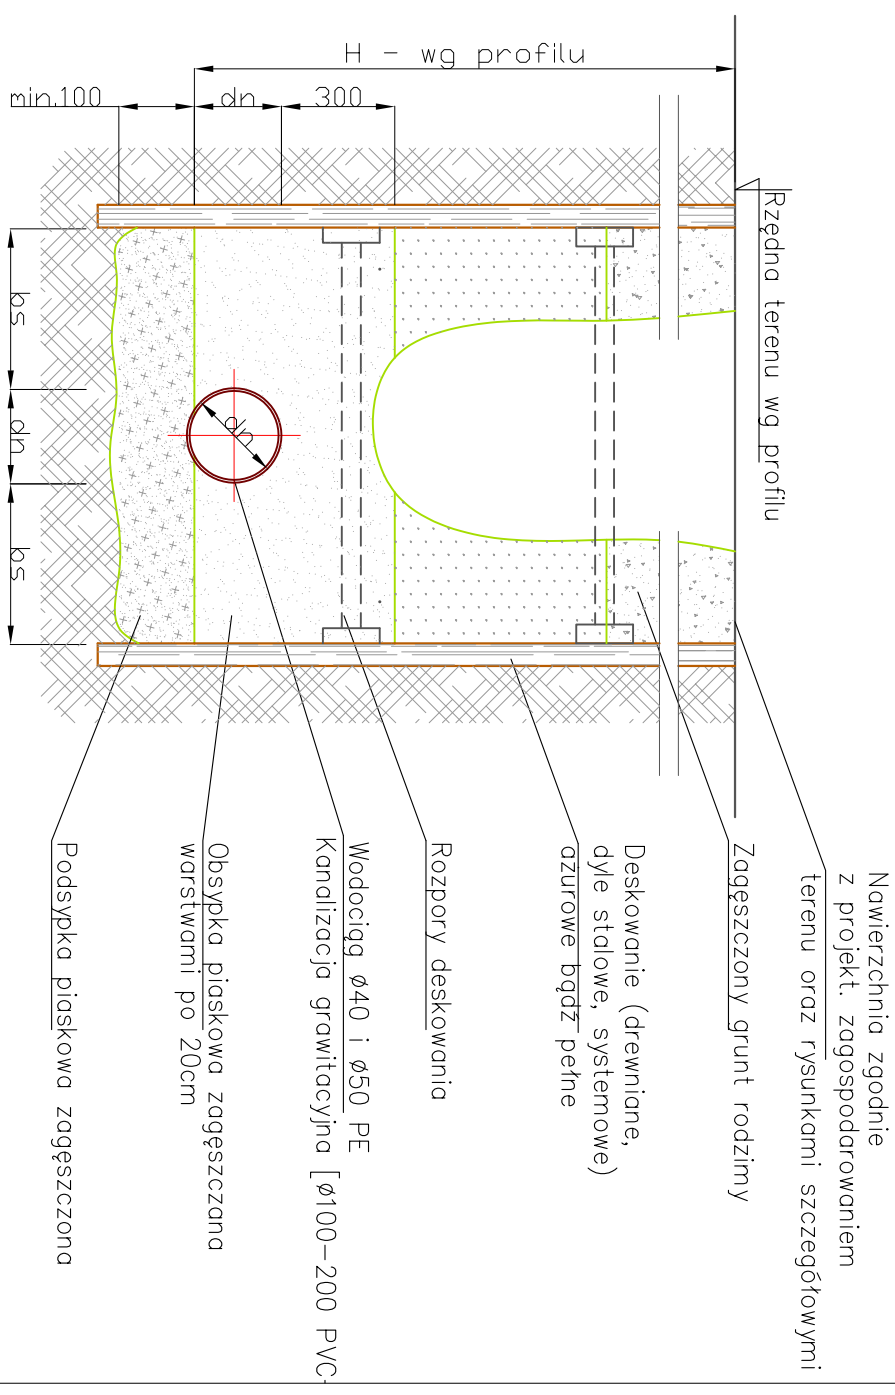

 SRODOWISKO		43-300 BIELSKO-BIALA ul. SPORTOWCÓW 11, TEL./FAX: (33) 821 82 12 MAIL: BIURO.SRODOWISKO@WP.PL	
Inwestor: Gmina Ustron 43-450 Ustron, Rynek 1			
Nazwa inwestycji: „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zmiany lokalizacji sieci zlewniej ścieków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na oczyszczalni Ścieków”			
Tytuł opracowania: „Zmiana lokalizacji stacji zlewniej ścieków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”			
Stadium: Projekt budowlany		Rys. nr 9	
Rysunek: Wykresne ułożenia instalacji w wykopie		Rys. nr 9	
Zespół projektowy: Numer uprawnień: 60/77 B-B		Specjalność: Instalacyjno-układowa w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	
Autor: mgr inż. Teresa Szendel		Skala: 1:20	
mgr inż. Sylwia Saka-Pysz		Instalacyjno-układowa w zakresie obiektów budowlanych gospodarki wodnej i inżynierii wodnych w pełnym zakresie	
Opracował: inż. Bartłomiej Szendel		Data: 08.2018	