


Profil – instalacja wody sieciowej PE DN50

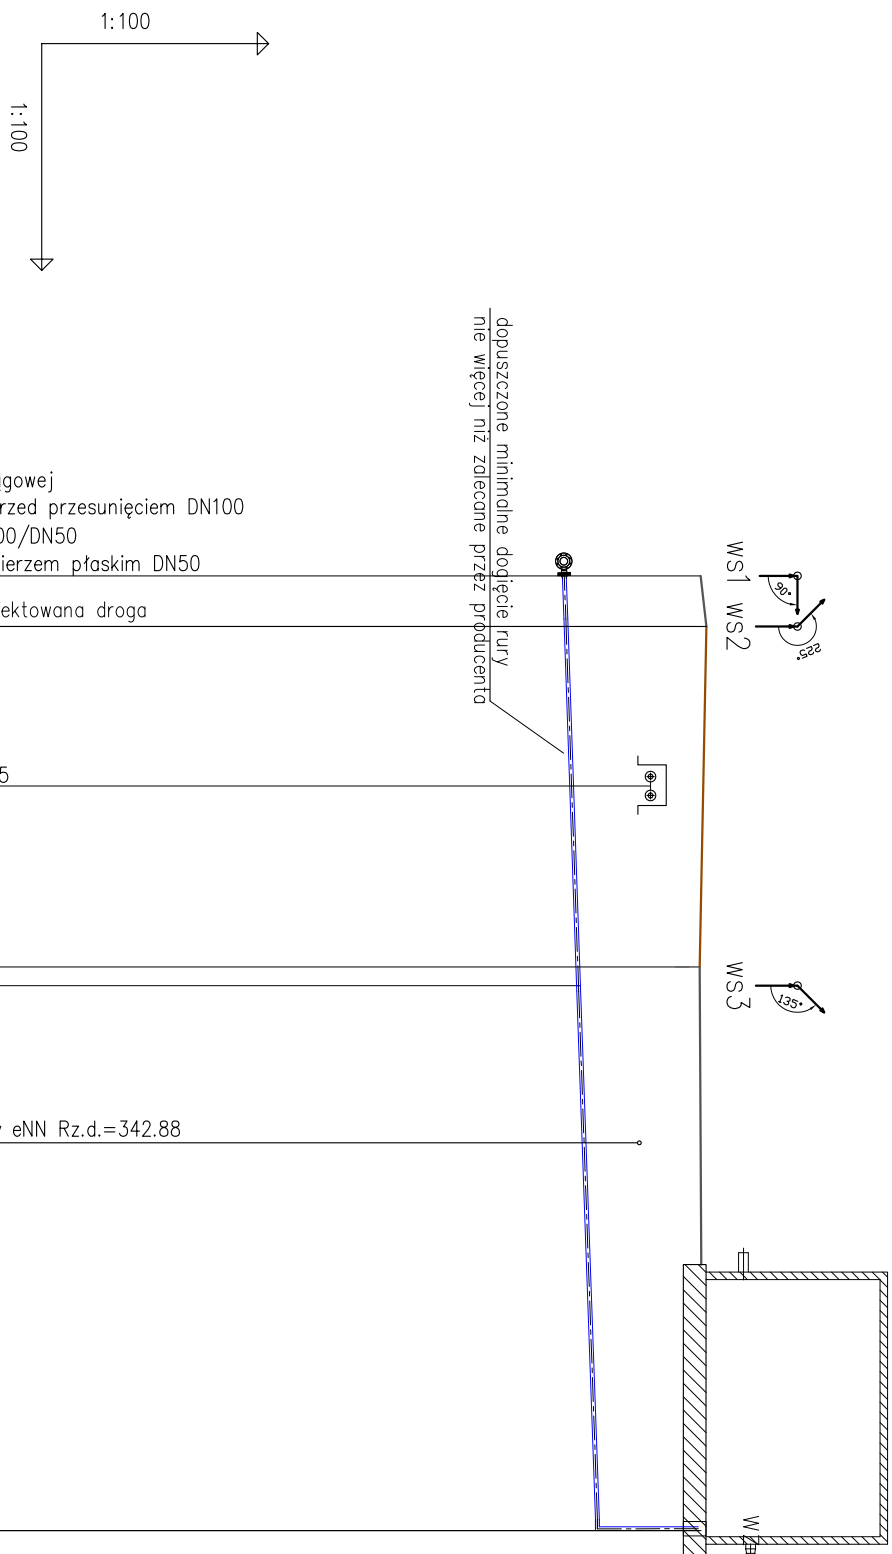


UWAGA: istniejące uzbrojenie terenu naniesiono zgodnie z informacją dysponentów uzbrojenia

nie wyklucza się istnienia uzbrojenia niezainwentaryzowanego, w przypadkach wątpliwych należy wykonać wykopy kontrolne, aby ustalić kolizje

trzęsne zagłębienia istniejącego uzbrojenia podziemnego zostały podane w sposób orientacyjny (przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy sprawdzić je wykopami kontrolnymi

-skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykonywać pod nadzorem dysponenta sieci zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniu branżowym

[illegible]

 SIRODOWISKO BARTOMIEJ SZENDIOL		43-300 BIELSKO-BIALA ul. SPORTOWCÓW 11, TEL/FAX: (33) 821 82 12 MAIL: BIURO.SRODOWISKO@WP.PL	
Inwestor: Gmina Ustron 43-450 Ustron, Rynek 1			
Nazwa inwestycji: „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zmiany lokalizacji stacji zlewniej ścieków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakupy inwestycyjne I inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”			
Tytuł opracowania: "Zmiana lokalizacji stacji zlewniej ścieków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Zakupy inwestycyjne I inwestycje na Oczyszczalni Ścieków"			
Stadium: Projekt budowlany		Profil podłuzny - instalacja wody ściekowej	
Rysunek: 5.1		Rys. nr	
Zespół projektowy: Numer uprawnień: 60/77 B-B Instalacji sanitarnych		Specjalność: Instalacji sanitarnych	
Autor: mgr inż. Teresa Szendol SLK/4204/ZHOK/12		Skala: 1:100	
Opracował: inż. Bartłomiej Szendol mgr inż. Sylwia Sakka-Pysz		Data: 08.2018	