

WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.

43-450 USTRÓŃ, UL. MYŚLIWSKA 10

l. 33 854 35 70 sekretariat, 33 854 34 96 centrala, Fax 33 854 37 25

www.wzc.com.pl e-mail: wzc@wzc.com.pl

KRS: 0000091989 NIP: 548-10-04-266

ZNAK: TT/ 5709 /2016

Ustroń, dnia 25.10.2016r.

Do
MIASTO USTRÓŃ
UL. RYNEK 1
43-450 USTRÓŃ

Dotyczy:

WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO KANALIZACJI SANITARNEJ

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej informują, że istnieje możliwość odprowadzenia ścieków z **budynków mieszkalnych** znajdujących się w **Ustroniu** w rejonie ulic **Laskowej, Skoczowskiej, Katowickiej** na następujących warunkach:

1. Odprowadzenie ścieków sanitarnych wyłącznie bytowo – socjalnych może nastąpić przez wykonanie fragmentu **sieci kanalizacji sanitarnej** od istniejącej studzienki kanalizacyjnej (S_i) do granicy nieruchomości (lub do pierwszej studzienki kanalizacyjnej posadowionej na nieruchomości Inwestora) oraz **przyłącza kanalizacji sanitarnej** od granicy nieruchomości (lub studzienki kanalizacyjnej) do przedmiotowego budynku, z pominięciem osadnika, zlokalizowanej **jak na załączonym planie sytuacyjnym**.
2. Inne warunki:
 - 2.1. należy zaprojektować kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur PVC litych Dz 200/160mm, a kanalizację tłoczną z rur PE HD PN16.
 - 2.2. w przypadku budynków podpiwniczonych należy zastosować klapy zwrotne zabezpieczające przed spiętrzeniem ścieków w sieci kanalizacji sanitarnej.
 - 2.3. odprowadzenie ścieków sanitarnych będzie możliwe po zrealizowaniu przez Gminę Ustroń kolektora sanitarnego w rejonie ulicy Skoczowskiej oraz w rejonie ulic Granicznej i Sztwiertni.
 - 2.4. przy projektowaniu ciśnieniowego układu kanalizacji sanitarnej należy postępować zgodnie z załączonymi wytycznymi dla projektowanej pompowni ścieków.


Rzędne projektowanych studni włączeniowych (m.n.p.m.):

 1. ul. Laskowa: kaskadowa SK58 Ø1200mm (330,82/326,56),
 2. ul. Graniczna: betonowa Sk 51.6 Ø1000mm (328,50/325,34),
 3. ul. Graniczna: betonowa SA16 Ø1000mm (328,28/326,08).
3. Projekt techniczny sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej należy wykonać i uzgodnić zgodnie z „Wytycznymi do opracowywania projektów budowlano-wykonawczych sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowych” umieszczonymi na stronie internetowej (www.wzc.com.pl)
4. Sieć kanalizacyjna wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej zostanie wykonane na koszt Inwestora, przez uprawnionego instalatora na podstawie uzgodnionego z W.Z.C. Sp. z o.o. w Ustroniu projektu technicznego przyłącza.
5. Do wykonania sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej należy stosować materiały zgodnie z „Wytycznymi technicznymi do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” umieszczonymi na stronie internetowej (www.wzc.com.pl)
6. Nadzór nad budową sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz odbiór techniczny przedmiotowej kanalizacji sanitarnej wykona na zlecenie Inwestora - wyłącznie W.Z.C. Sp. z o.o. w Ustroniu -Rejon Sieci w **Ustroniu**.
7. Do odbioru należy przedłożyć:
 - protokół odbioru prób szczelności,
 - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą - pomiar wykonać przed zasypaniem przewodu,
8. Odprowadzenie ścieków może nastąpić dopiero po:
 - dokonaniu odbioru i zalegalizowaniu sieci i przyłącza,
 - podpisaniu umowy o odprowadzaniu ścieków.
9. W przypadku korzystaniu z wody pitnej z ujęcia własnego, należy na instalacji wewnętrznej zabudować wodomierz (pozostający własnością i w eksploatacji Inwestora).
10. Po dokonaniu odbioru i zalegalizowaniu, przyłącze określone w pkt. 1 niniejszych warunków pozostaje własnością i w eksploatacji Inwestora.

11. Do obowiązków właścicieli nieruchomości przyłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej należy:
 - bieżące czyszczenie, usuwanie awarii i uszkodzeń przyłącza kanalizacyjnego
 - zabezpieczenie przed uszkodzeniem i rozmrożeniem instalacji kanalizacyjnej
 - usuwanie zwałów ziemi i śniegu, które mogą ograniczać dostęp do armatury kanalizacyjnej.
12. Szkody wynikłe z w/w zaniedbań, będą usuwane na koszt właściciela posesji.
13. Zabrania się odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej. Kanalizację deszczową administrują właściwe Gminy.
14. Wydane warunki techniczne są ważne 1 rok.

Otrzymują: 1x adresat
1x TT a/a

CZŁO... RZADU
Dyre...
Nac...
mgr inż. Piotr Kawka

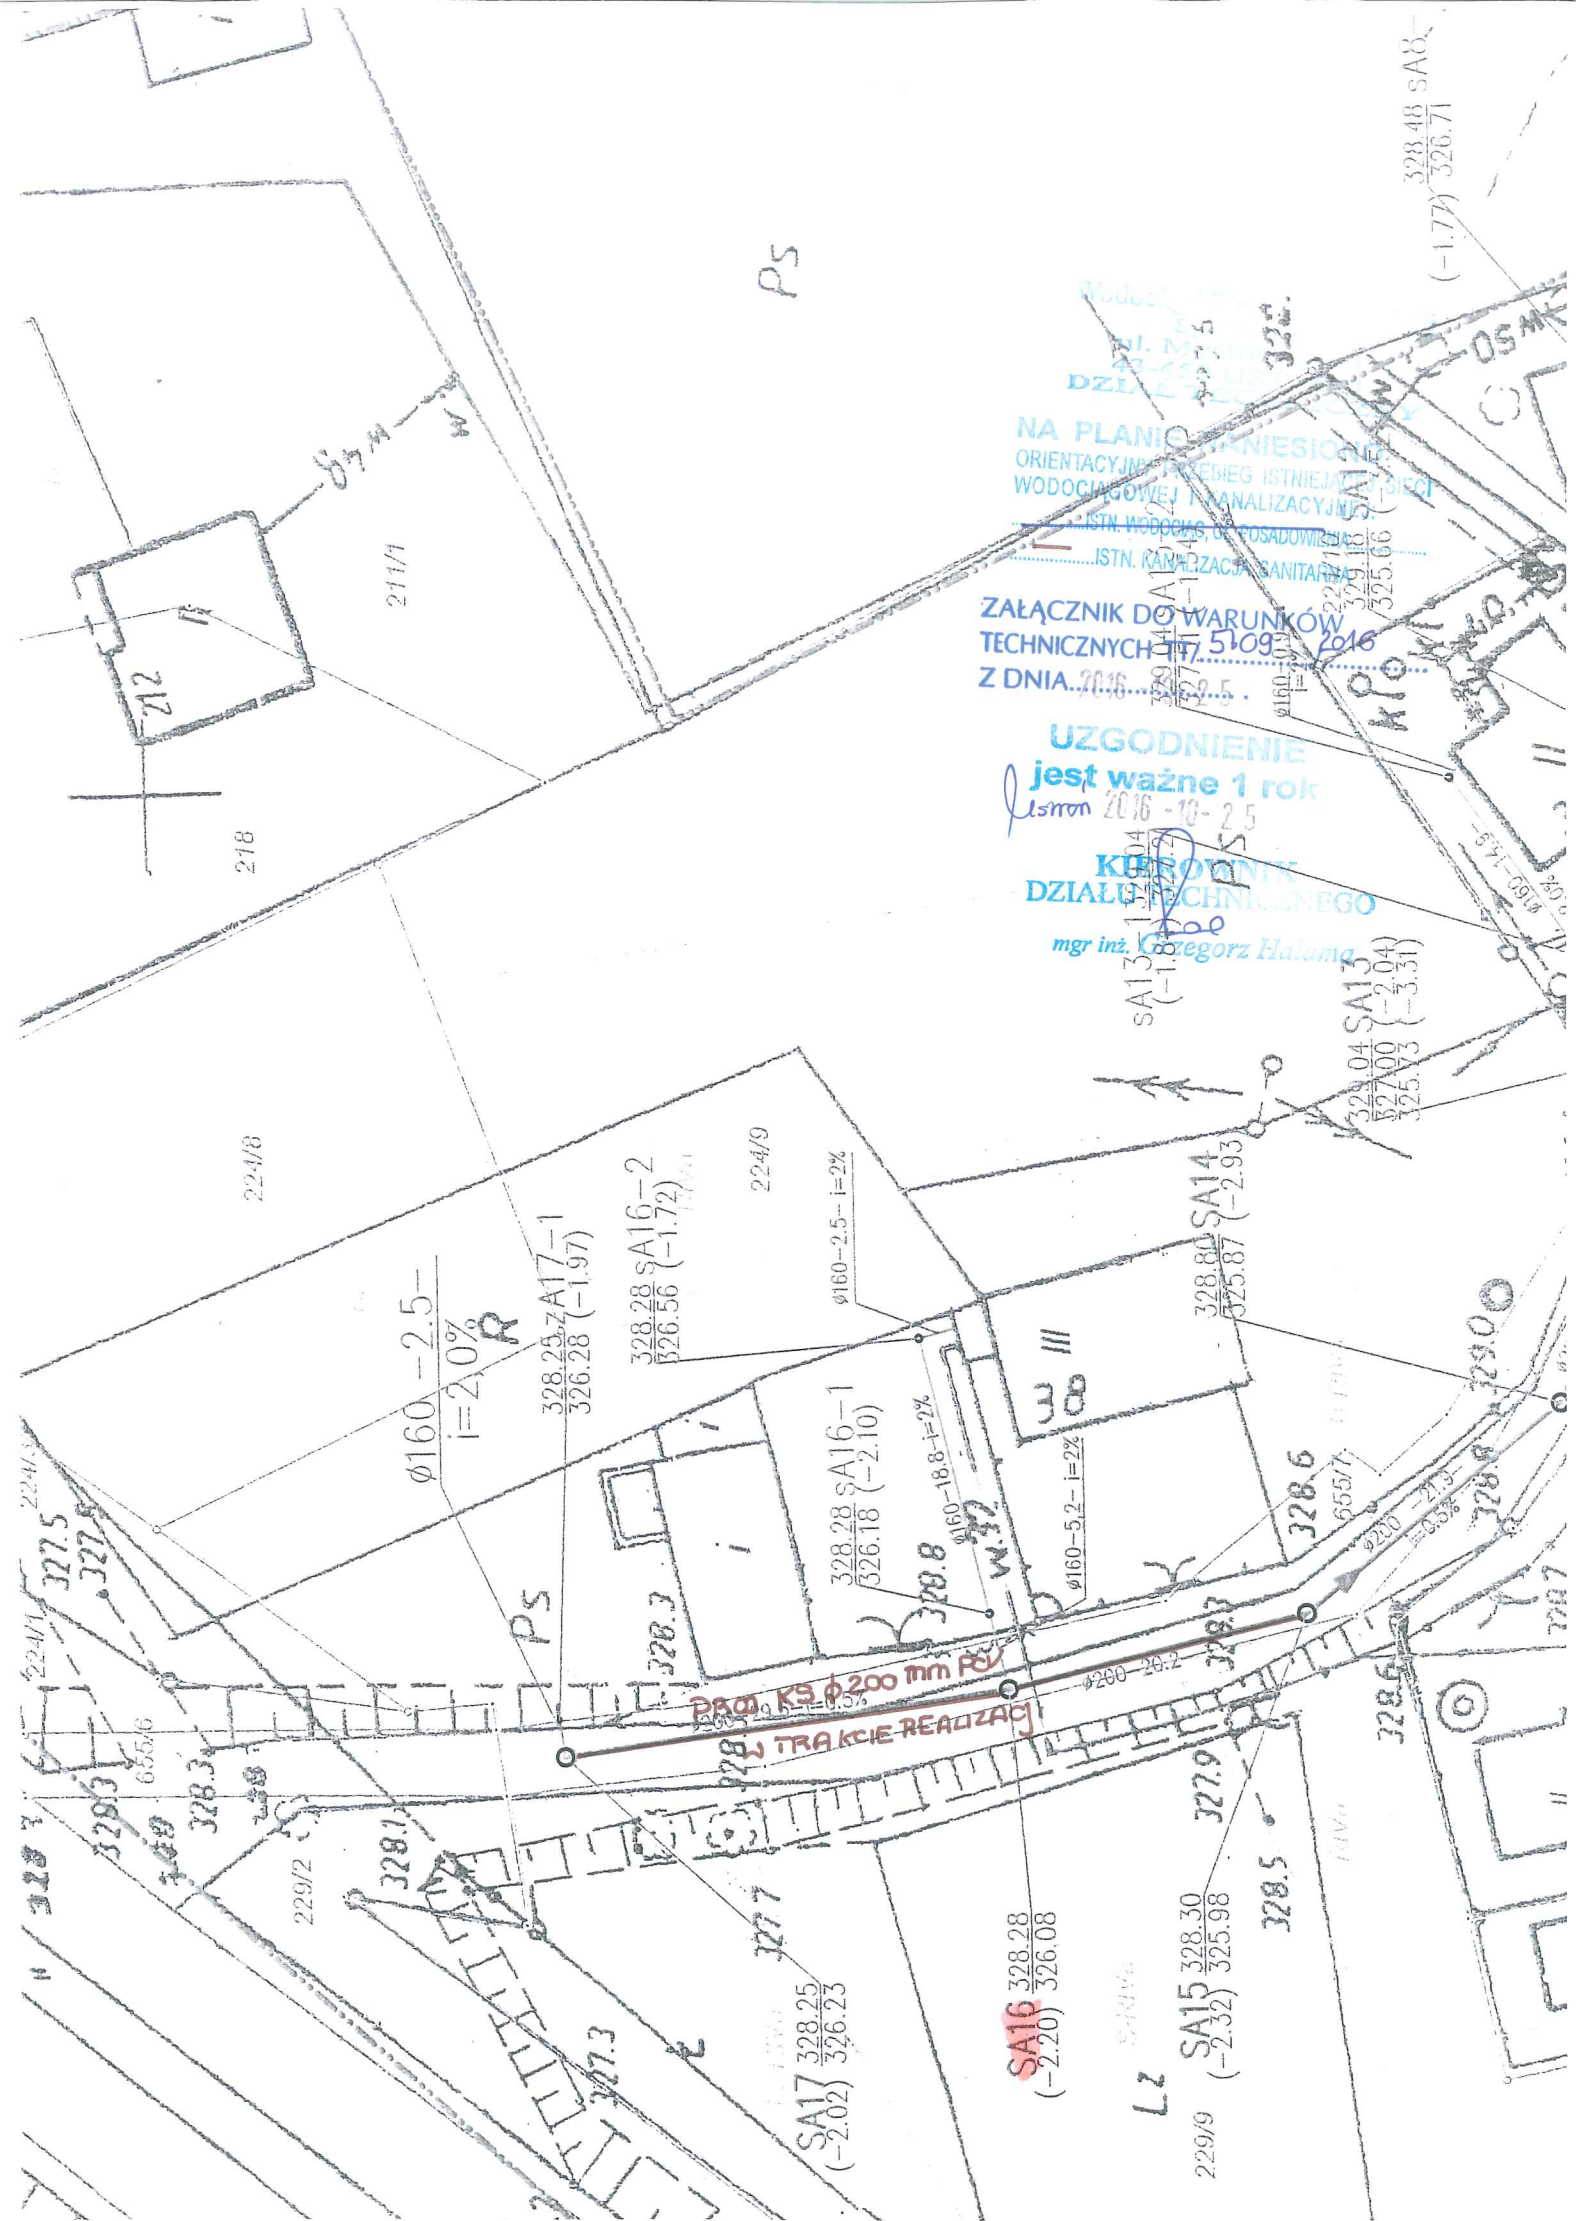

mgr inż. ^{Yoo} Grzegorz Halama



227/74

ŁĄCZY RYSUNEK 02.03.00

Wodociąg Ziemi Cieszyńskiej
Spółka z o.o.
ul. Żelazna 10
42-450 USTRON
DZIAŁ TECHNICZNY

ZAŁĄCZNIK DO WARUNKÓW
TECHNICZNYCH TT... 5709 / 2016
Z DNIA 2016-10-25

NA PLANIE NANIESIONO
ORIENTACYJNY PRZEBIEG ISTNIEJĄCEJ SIECI
WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ:

UZGODNIENIE
jest ważne 1 rok

KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNEGO

mgr inż. Grzegorz Halama

SK58 330.82
(-4.36) 326.46
(-3.58) 327.24
(-4.26) 326.56

Laskowa

ZK58 330.80
(-4.22) 326.58

SK59 331.03
(-3.56) 327.47

SK60 331.21
(-3.44) 327.77

7K60 331.00

PROJ KS POW 200mm
WTRAKCJA 2-
REALIZACJI

-42.5-