


PIWNICA
SKALA 1:100

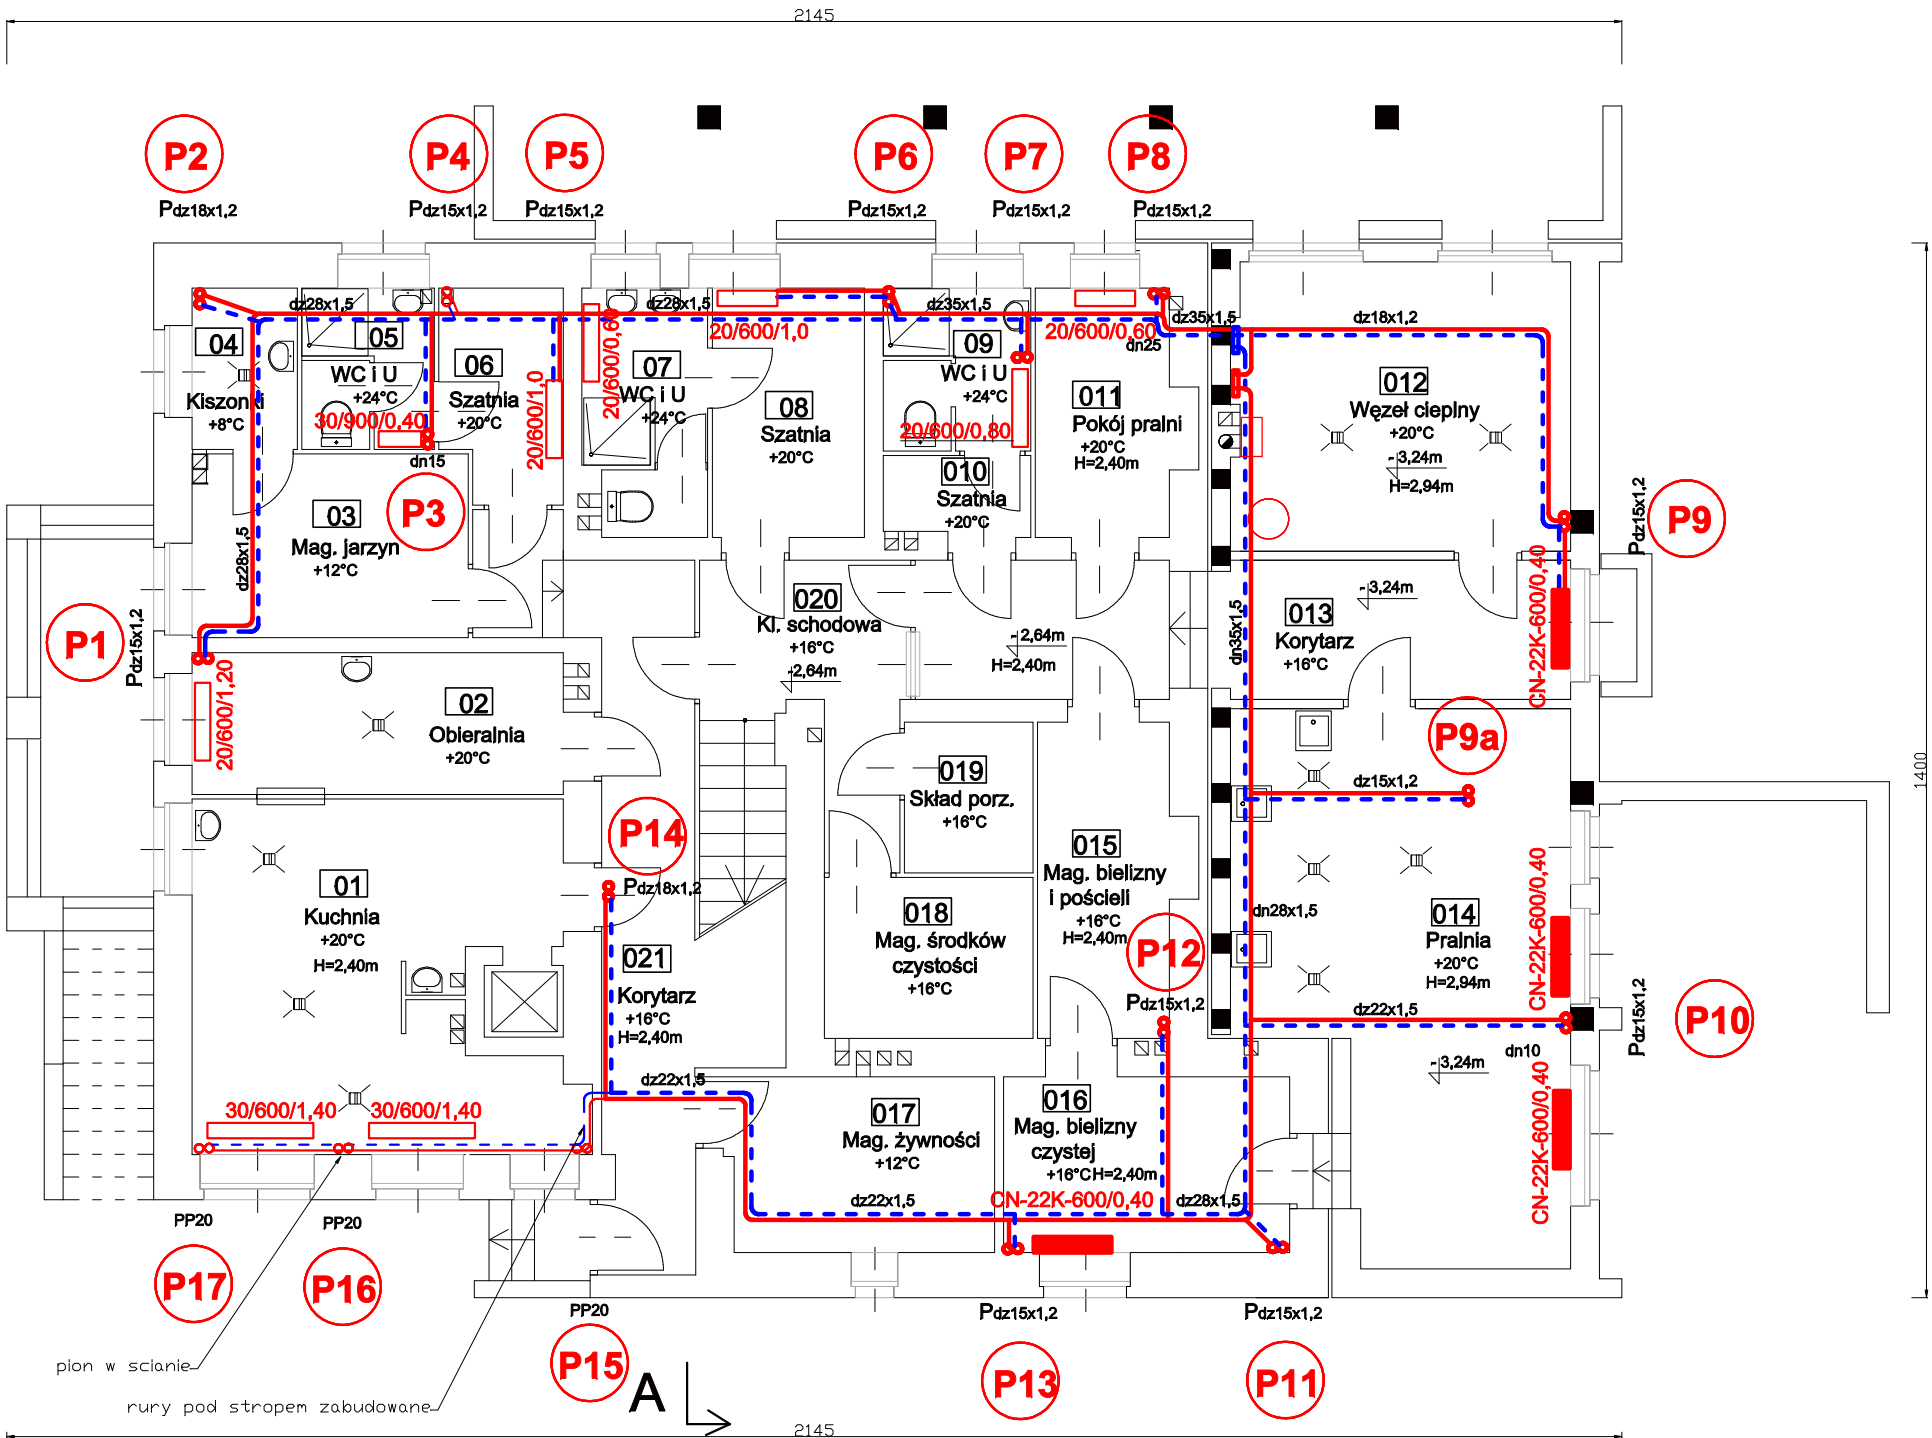

UWAGI:

- 20/600/0,5 - grzejniki istniejące
- 22/600/0,5 - grzejniki projektowane
- - przewody CO istniejące
- - przewody CO projektowane
- * - grzejnik osłonięty

Imię i nazwisko nr uprawnień:	data i podpis:	Inwestor: Miasto Ustroń - Urząd Miejski w Ustroniu ul. Rynek 1 43-450 Ustroń
Projektował: mgr inż. Kazimierz Sowa nr upr. bud. 00/82 B-B w specj. instal. i urządzeń sanit.	04.2016:	Obiekt: Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka 43-450 Ustroń ul. Gałczyńskiego 43
Sprawdził: mgr inż. Zdzisław Traczewski nr upr. bud. 33/82 B-B w specj. instal. i urządzeń sanit.	04.2016:	Temat: PROJEKT BUD-WYK WYMIANY INSTALACJI CO
podz. 1:100		RZUT PIWNICY
		Nr rys: CO-1