



1. Rura ochronna stalowa Dn 90mm
2. Rura ciśnieniowa PE 1,0 Mpa Dz 40 mm
3. Sznur biały
4. Pianka poliuretanowa
5. Kolano PE zaciskowe kąt 90 Dz 40 mm
6. Obejma do rur PE Dz 40 mm
7. Kolano zaciskowe z gwintem zewnętrznym kąt 90 Dz 40 mm
8. Zawór kulowy Dn 32 mm
9. Złączka redukcyjna Dn 32/25 mm
10. Typowy uchwyt montażowy wodomierza
11. Wodomierz Dn 15 mm
12. Plomba legalizująca
13. Zawór Dn 25 mm z kurkiem spustowym
14. Złączka wkrętna równoprzelotowa
15. Zawór zwrotny antyskażeniowy klasy EA
16. Zawór Dn 25 mm

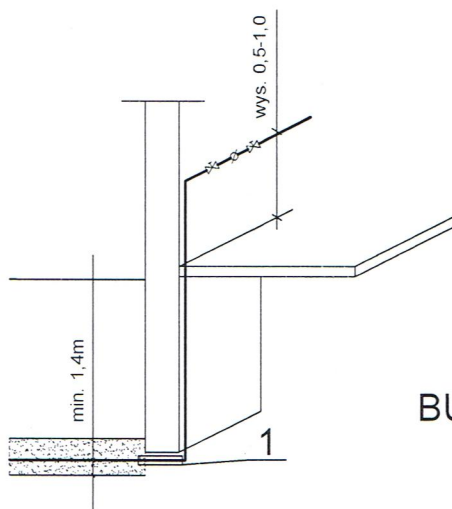

BUDYNEK NIEPODPIWNICZONY

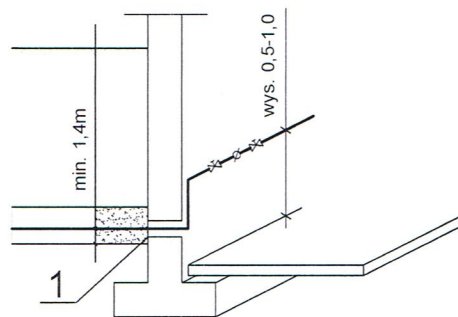

BUDYNEK PODPIWNICZONY

**HALIT** ul. Leśna 9, 43-246 Strumień

Inwestycja: <b>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej</b>	Opracował:	Nazwisko: mgr inż. Grzegorz Halama	Podpis: 
Adres inwestycji: <b>Ustroń, ul. Asnyka, ul. Wierzbowa</b>	Projektował:	mgr inż. Krystyna Wienczek nr upr. SLK/2064/PWOS/08	
Inwestor: <b>Miasto Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń</b>			
Tytuł: <b>Schemat zestawu wodomierzowego</b>	Stadium: <b>PB-W</b>	Skala: -	Data: <b>11.2016r.</b>
			Nr rys.: <b>7</b>