

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) dalej jako „ustawa Pzp” pn.:

Rozbudowa ul. Bładnickiej

Wpłynęły kolejne zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia - dalej jako „SWZ”:

Pytanie nr 19:

Dotyczy wzór umowy § 9 ust. 5 pkt 2): Wobec braku odpowiedzi na pytanie Wykonawcy niniejszym ponownie prosimy o podanie podstaw faktycznych naliczenia niniejszej kary. Prosimy również o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem nienależytego wykonania umowy? Ewentualnie prosimy o przywołanie zapisów umownych, za których naruszenie grozi Wykonawcy niniejsza sankcja?

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Wykonawca zostanie obciążony karą umowną opisaną w § 9 ust. 5 pkt 2) projektu umowy, w szczególności w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy (niewykonanie umowy) lub wykonania przedmiotu umowy w sposób niezgodny z dokumentacją techniczną lub umową (nienależyte wykonania umowy).

Pytanie nr 20:

W nawiązaniu do zmian, jakie wprowadził Zamawiający pismem ZP.271.1.05.2021_Pytania i odpowiedzi_1 z dnia 18 marca oraz z załącznikiem KO Ustroń Bładnicka cz. drogowa aktualizacja, prosimy o załączenie specyfikacji technicznej oraz dokumentacji technicznej oraz jednoznaczne określenie projektowanej podbudowy dla pozycji :

4.5	D.04.04.01	Podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowany cementem $R_m \geq 2,5 \text{ Mpa}$, warstwa górna, po zagęszczeniu 35 cm - jednia	m2	3 841,80
-----	------------	---	----	----------

gdyż w opisie technicznym i projekcie budowlanym podano:

- konstrukcja drogi:
odnośnie podbudowy:
 - 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm
 - 35 cm podbudowa z kruszywa naturalnego

Podobne rozbieżności dotyczą pozycji 4.4

4.4	D.04.04.01	Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm – chodniki i zjazdy	m2	1 646,00
-----	------------	---	----	----------

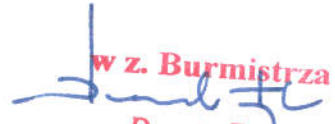
gdyż w opisie technicznym i projekcie budowlanym podano:

- konstrukcja drogi:
odnośnie podbudowy:
 - 15 cm podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm
 - 10 cm podbudowa z kruszywa naturalnego frakcji 0/63 mm z dodatkiem 18% przekruszonego kruszywa łamanego

Odpowiedź na pytanie nr 20:

W zakresie podbudowy określonej w pkt. 4.5. należy zastosować konstrukcję wskazaną w przedmiarze zgodnie z pkt. 5.3 STWiORB D.04.04.01, zaś w zakresie pkt. 4.4. należy zastosować podbudowę z kruszywa łamanego zgodnie ze wskazaniem przedmiaru.

Niniejsze odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część SWZ dla zadania pn. Rozbudowa ul. Bładnickiej.


w z. Burmistrza
Dorota Fijak
Zastępca Burmistrza