

PRZEWIERT - WYKONANIE METODA BEZWYKOPOWA
rura ochronna śr. 200 mm, L=65,00 m

PRZEWIERT - WYKONANIE METODA BEZWYKOPOWA


DROGA DOJAZDOWA

DROGA DOJAZDOWA

DROGA DOJAZDOWA




Poziom porównawczy 370,00 m n.p.m.

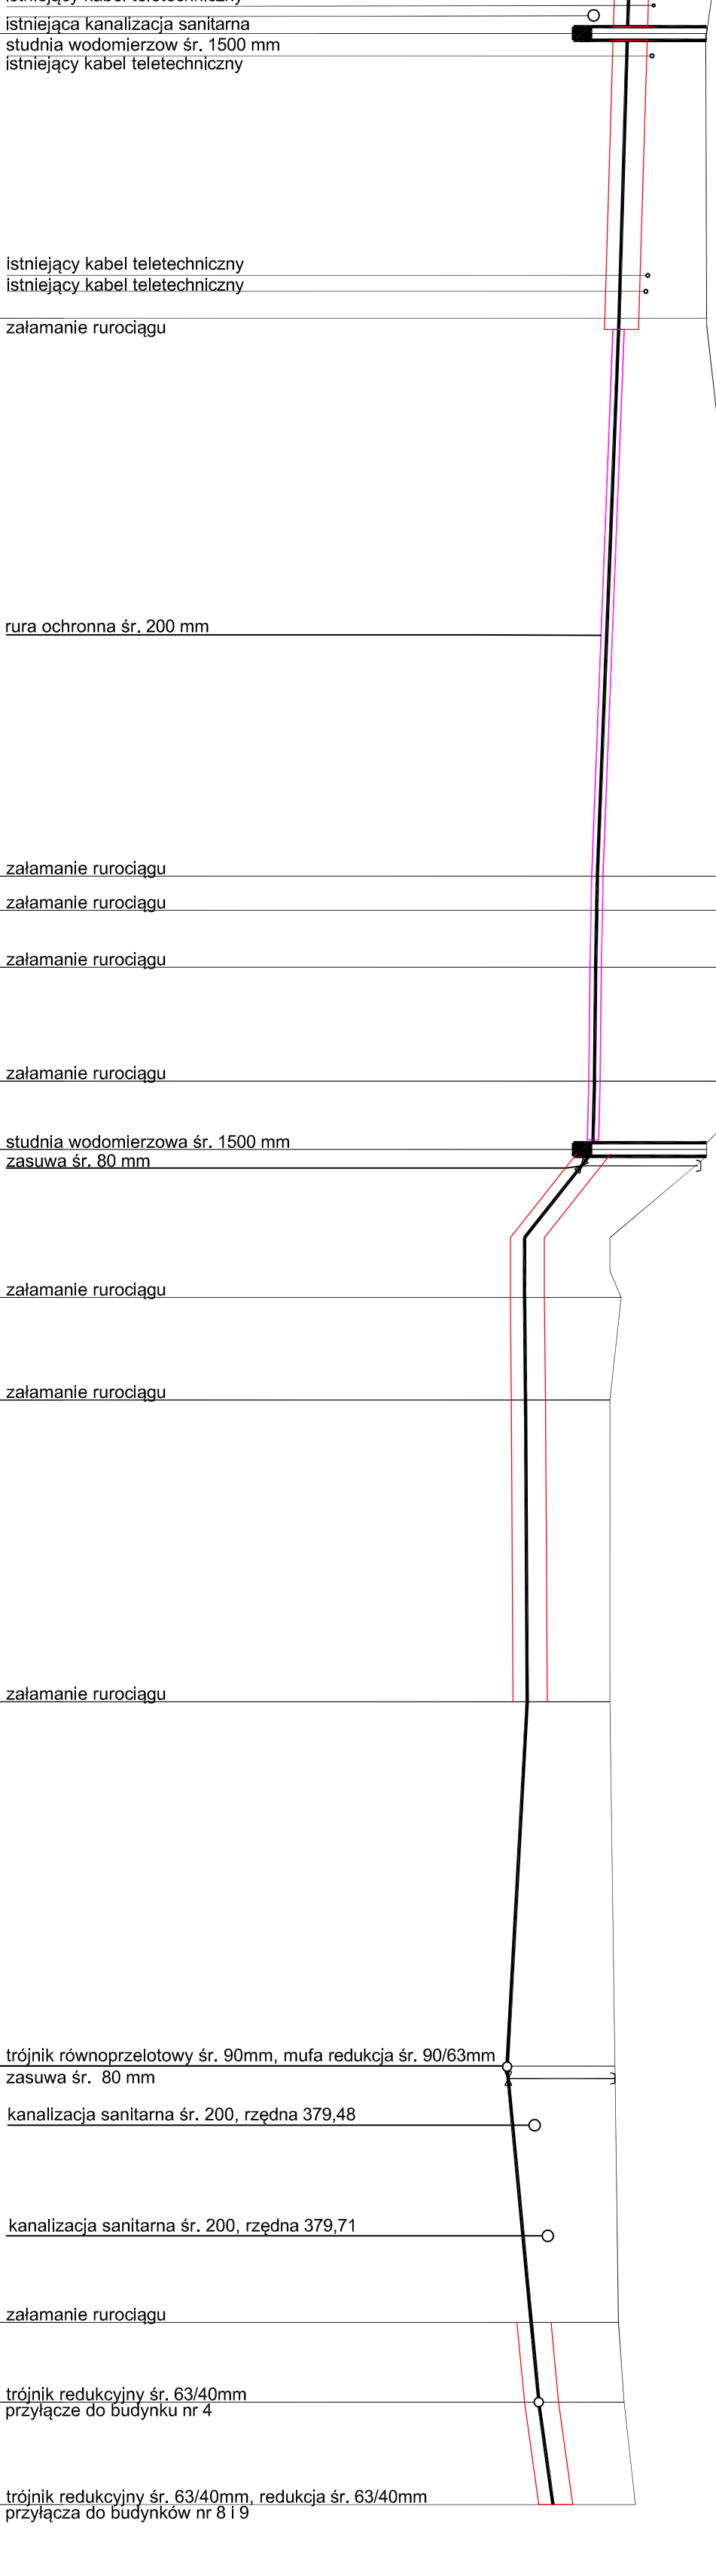


Rzędna terenu projektowanego	382,64	382,50	383,60	383,60	382,50	380,80	380,80	380,89	380,95	381,05	381,25
Rzędna terenu istniejącego	382,64	392,50	383,60	383,50	383,60	382,50	380,80	380,89	380,95	381,05	381,25
Rzędna osi rurociągu [m]	381,14	381,12	380,96	380,55	380,53	380,50	379,30	379,35	379,50	379,53	379,30
Zagłębienie osi rurociągu	1,50	1,38	1,54	3,02	2,95	3,07	2,00	1,50	1,70	1,48	1,95
Odległości [m]	5,00	25,00	49,00	10,00	13,00	26,50	32,00	22,50	7,00	9,00	
Średnice, materiał	90x8,2	90x8,2	90x8,2	90x8,2	90x8,2	90x8,2	90x8,2	90x8,2	90x8,2	90x8,2	90x8,2
Spadek	0,4 ‰	0,6 ‰	0,8 ‰	0,3 ‰	0,4 ‰	0,2 ‰	0,1 ‰	1,1 ‰	0,7 ‰	2,1 ‰	
Długość trasy [m]	0,00	5,00	30,00	79,00	87,00	103,00	116,00	151,50	183,50	206,00	213,00
	0,0					1,0				2,0	

Poziom porównawczy 370,00 m n.p.m.

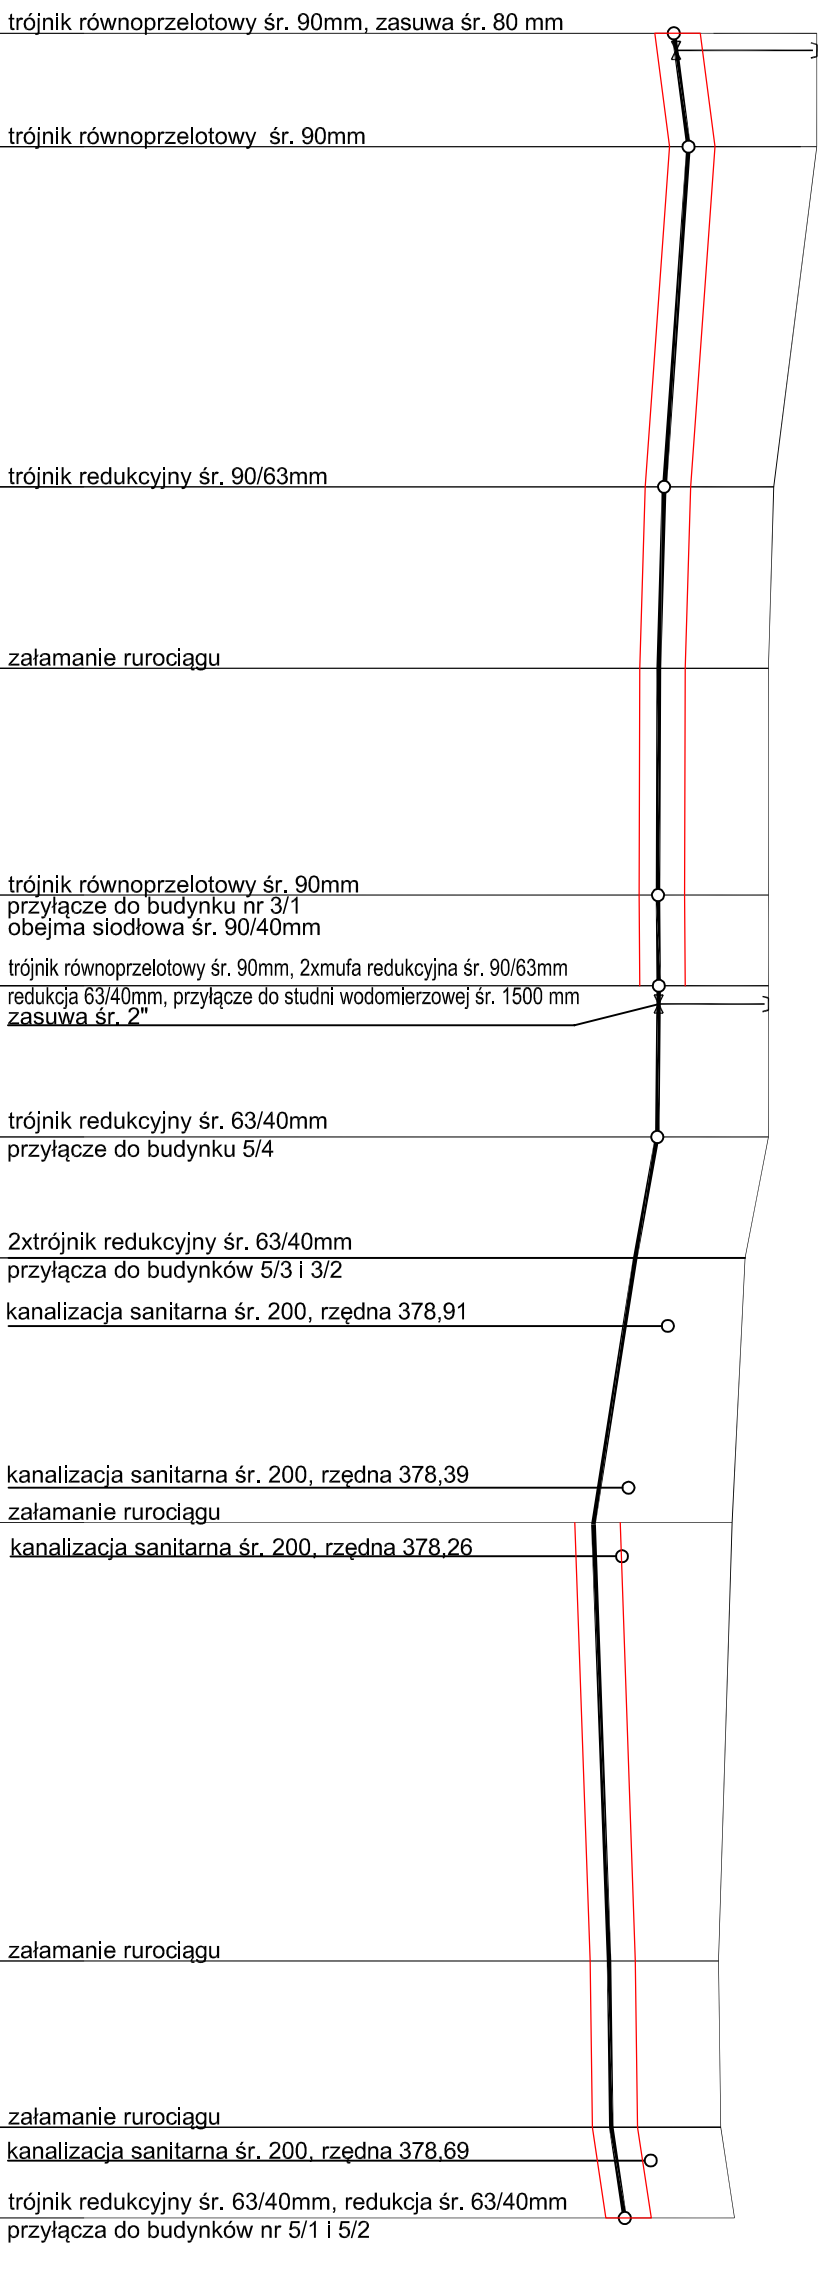

Rzędna terenu projektowanego	380,89	380,89	380,32	380,25	380,25	380,22	379,94	379,77	379,59	379,62	379,80
Rzędna terenu istniejącego	380,89	380,89	380,32	380,25	380,25	380,22	379,94	379,77	379,59	379,62	379,80
Rzędna osi rurociągu [m]	379,00	379,20	378,87	378,80	378,79	378,80	378,49	378,34	378,14	378,17	378,35
Zagłębienie osi rurociągu	1,89	1,69	1,45	1,45	1,46	1,45	1,47	1,43	1,45	1,45	1,45
Odległości [m]	7,50	22,50	12,00	15,00	6,00	10,00	8,00	17,50	29,00	11,00	6,00
Średnice, materiał	90x8,2	90x8,2	90x8,2	90x8,2	90x8,2	90x8,2	90x8,2	90x8,2	90x8,2	90x8,2	90x8,2
Spadek	0,1 ‰	2,6 ‰	0,8 ‰	0,1 ‰	0,1 ‰	0,2 ‰	3,8 ‰	0,9 ‰	0,7 ‰	0,3 ‰	0,0 ‰
Długość trasy [m]	0,00	7,50	30,00	42,00	57,00	63,00	73,00	81,00	98,50	127,50	138,50
	0,0							1,0			

Poziom porównawczy 370,00 m n.p.m.

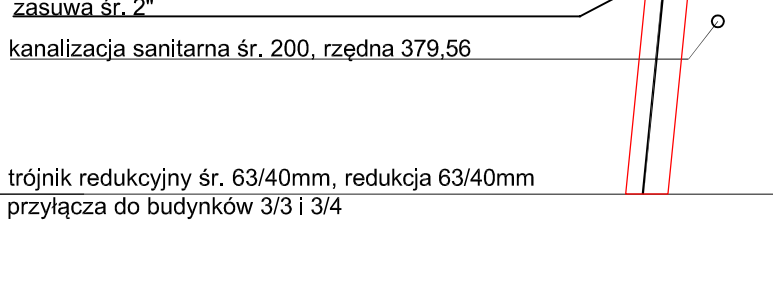

Rzędna terenu projektowanego	380,32	380,32	380,32	380,32
Rzędna terenu istniejącego	380,32	380,32	380,32	380,32
Rzędna osi rurociągu [m]	378,87	378,87	378,59	378,59
Zagłębienie osi rurociągu	1,45	1,45	1,73	1,73
Odległości [m]	1,50	14,00		
Średnice, materiał	90x8,2	90x8,2	90x8,2	90x8,2
Spadek	0,1 ‰	0,1 ‰	0,1 ‰	0,1 ‰
Długość trasy [m]	0,00	15,50		
	0,0			

Wskazowniki dokumentacji projektowej : 43-450 Ustroi, ul. Pałacowa 15	km. 510 i 13 27
Adres : 43-450 Ustroi, ul. Pałacowa	
Wzrost rys. : 1:500	
Opis : mgr inż. Lidia Poradowska	Proble : mgr inż. Lidia Poradowska
Projekt : mgr inż. Wojciech Poradowski	Proble : mgr inż. Wojciech Poradowski
Investor : Miasto Ustroi ul. Rynek 1, 43-450 Ustroi	Rys. nr 2.1