


PRZEKRÓJ A-A

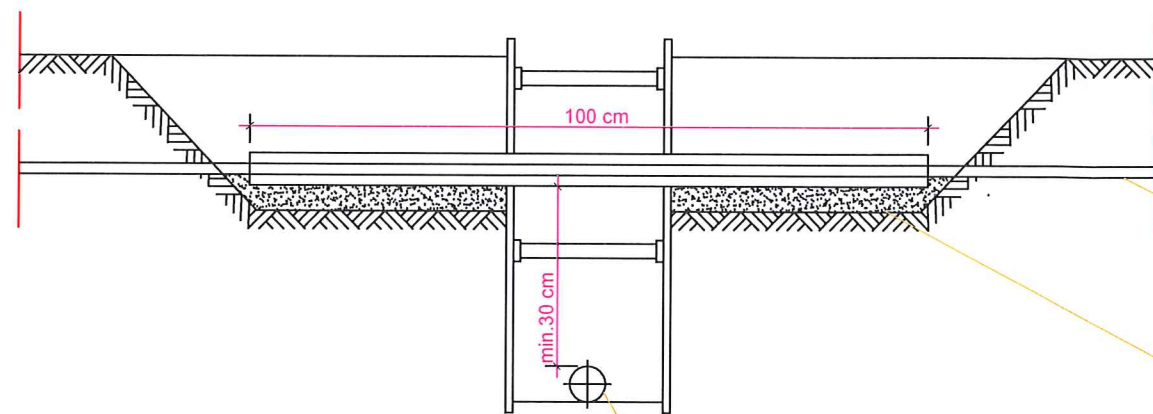


Istniejący kabel telefoniczny lub energetyczny

Podsypka piaskowa gr. 10 cm

Projektowany wodociąg


PRZEKRÓJ B-B



Istniejący kabel telefoniczny lub energetyczny

Rura ochronna PVC dwudzielna

RZUT POZIOMY

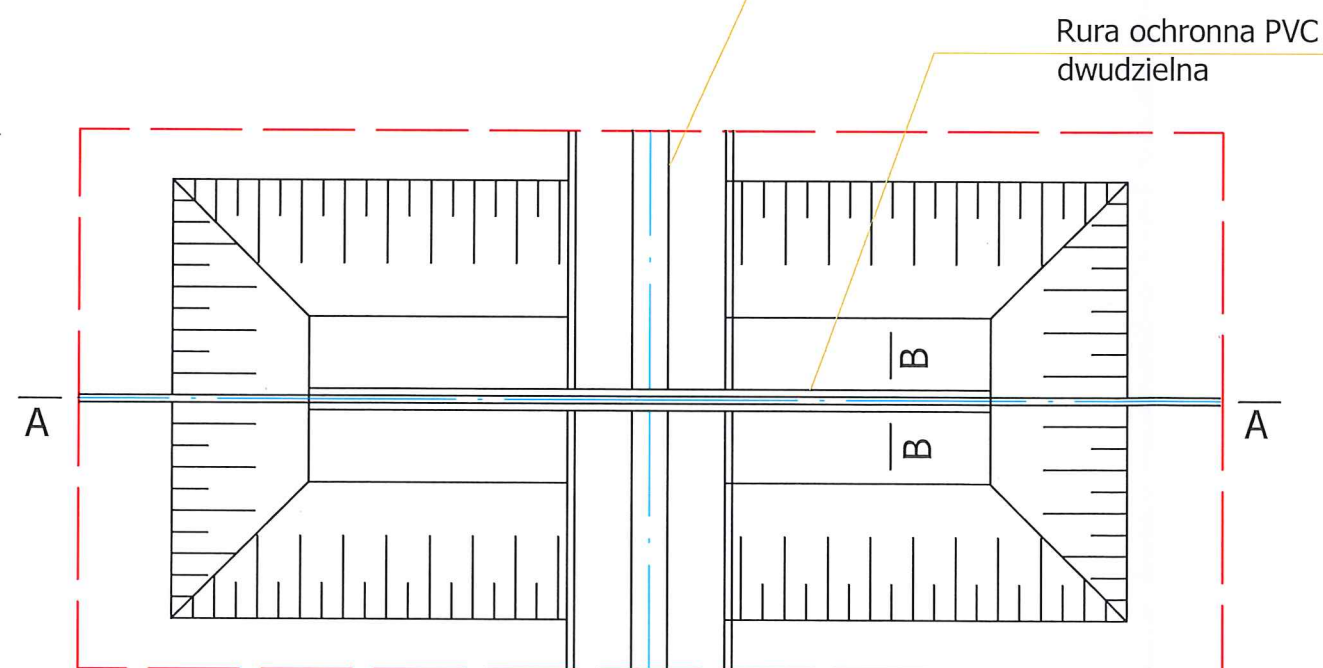

UWAGI:

1. Zastosowano rurę ochronną dwudzielną PVC DN 110
2. Końce rury ochronnej uszczelnić pianką poliuretanową

Wykonawca dokumentacji		PUHP ALEX mgr inż. Lidia Poniatowska 43-450 Ustroń, ul. Partyzantów 15	
Temat:	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Papiernia w Ustroniu		
Adres:	43-450 Ustroń, ul. Papiernia		
Nazwa rys.:	Zabezpieczenie kabli		
Opracował:	mgr inż. Lidia Poniatowska	Podpis:	Skala: -
Projektował:	mgr inż. Magdalena Poniatowska	Podpis:	Branża: IS
Inwestor:	Miasto Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń		Data: I 2021 r.
			Rys. nr 7