



Podwieszenie gazociągu na okres robót





Szczegół uszczelniania rury ochronnej "A"

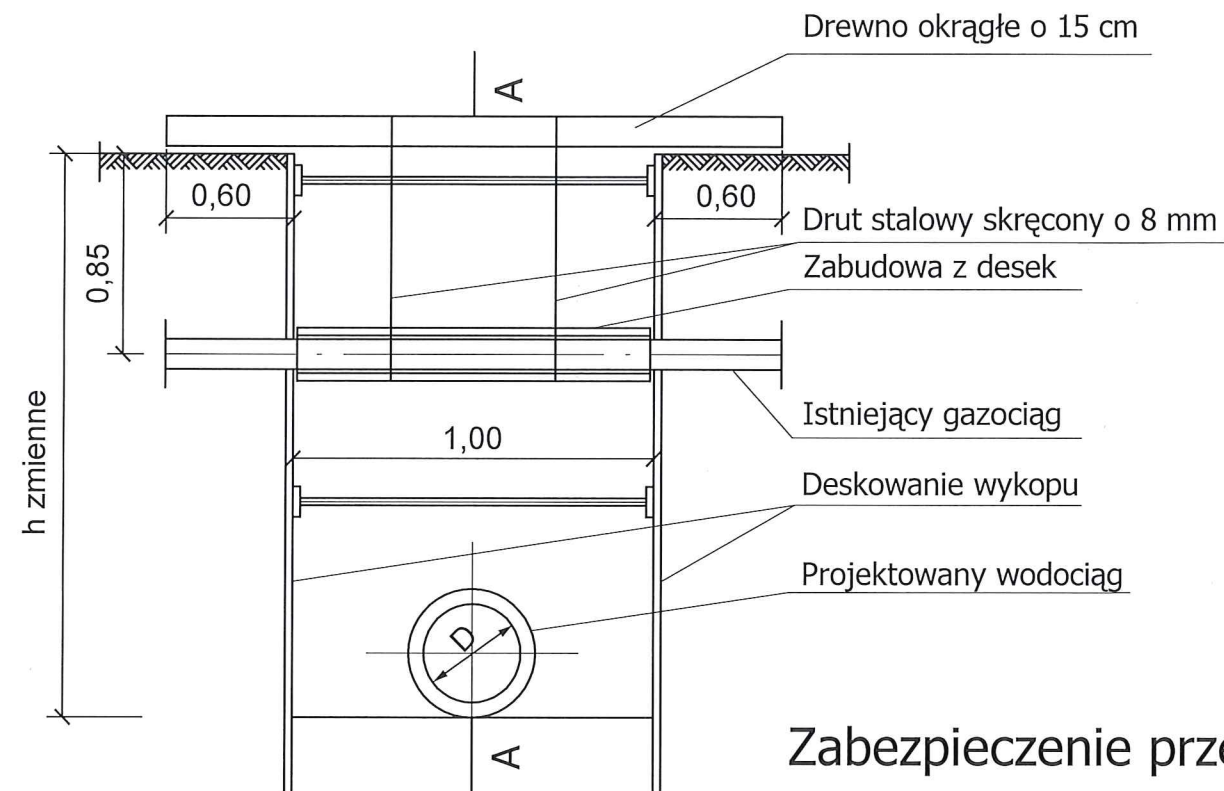

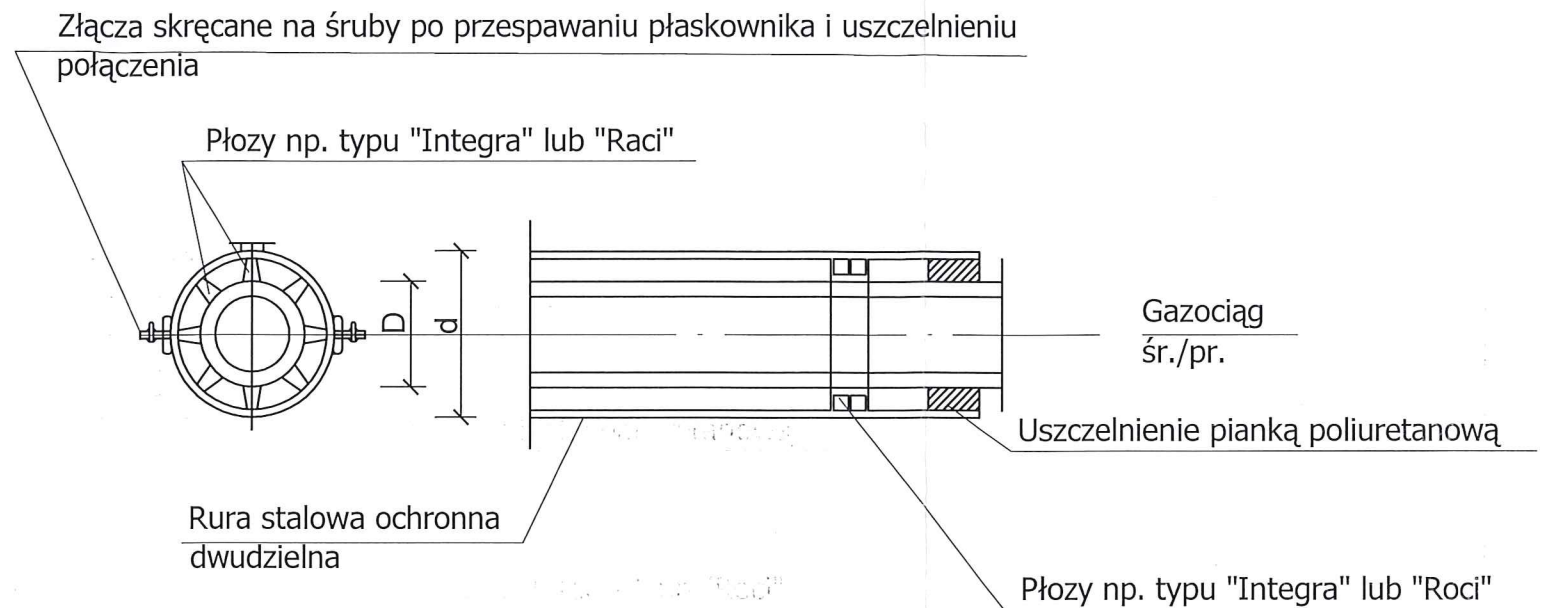

Zabezpieczenie przewodu gazowego przed zasypaniem

ŚREDNICA RUR OCHRONNYCH	
Średnica gazociągu	Śred. rury ochronnej
do 50	139,7x4,0

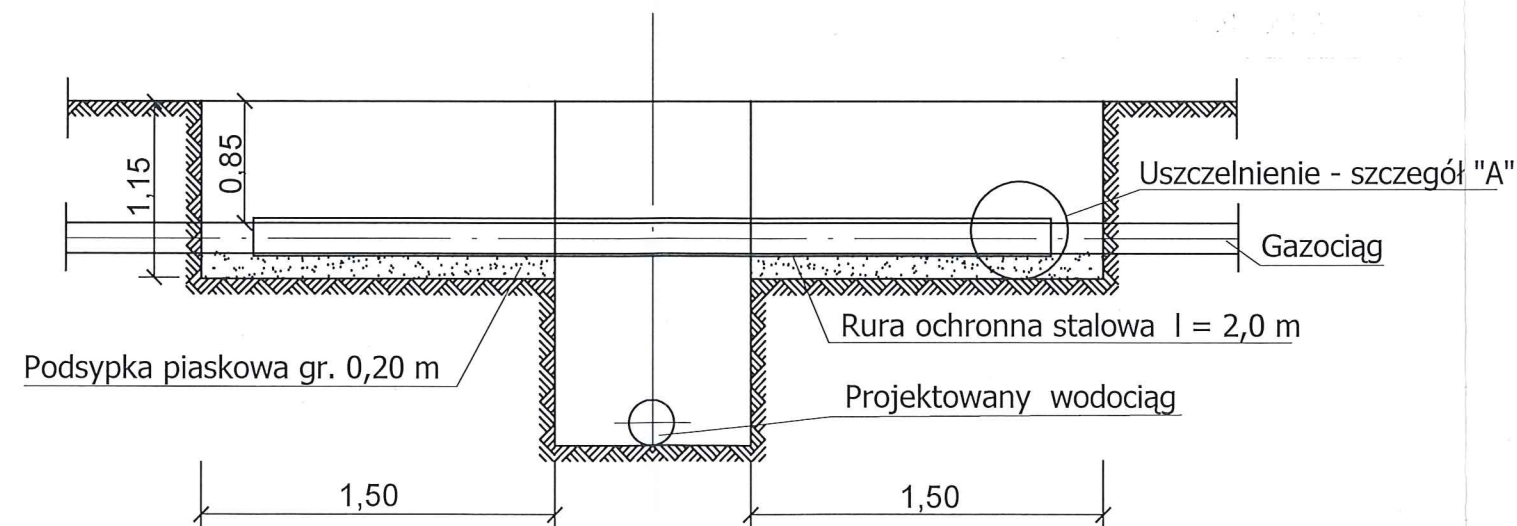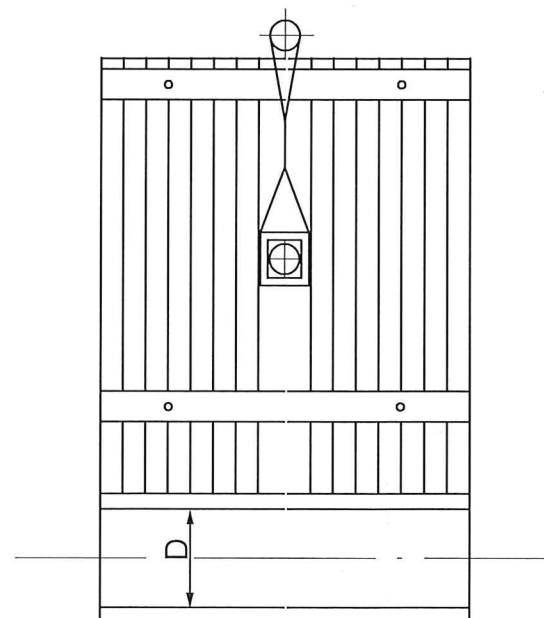Przekrój A-A



UWAGA : 1. Dopuszcza się stosowanie rury ochronnej PE po uzgodnieniu z rozdzielnią gazu.

Wykonawca dokumentacji	PUHP ALEX mgr inż. Lidia Poniatowska 43-450 Ustroń, ul. Partyzantów 15		tel. 510 14 13 2
Temat:	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Papiernia w Ustroniu		
Adres:	43-450 Ustroń, ul. Papiernia		
Nazwa rys.:	Zabezpieczenie gazociągu		
Opracował:	mgr inż. Lidia Poniatowska	Podpis: 	Skala: -
Projektował:	mgr inż. Magdalena Poniatowska	Podpis: 	Branża: IS
Inwestor:	Miasto Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń		Data: I 2020 r.
			Rys. nr 6