


Województwo: śląskie
Powiat: cieszyński


Skala 1 : 500

Jednostka ewidencyjna: 240302 1, Ustr



mgr inż. Roman Szafarek

~~Łucja Morys
Inspektor Wydziału Geodezji
Kartografii i Katastru~~

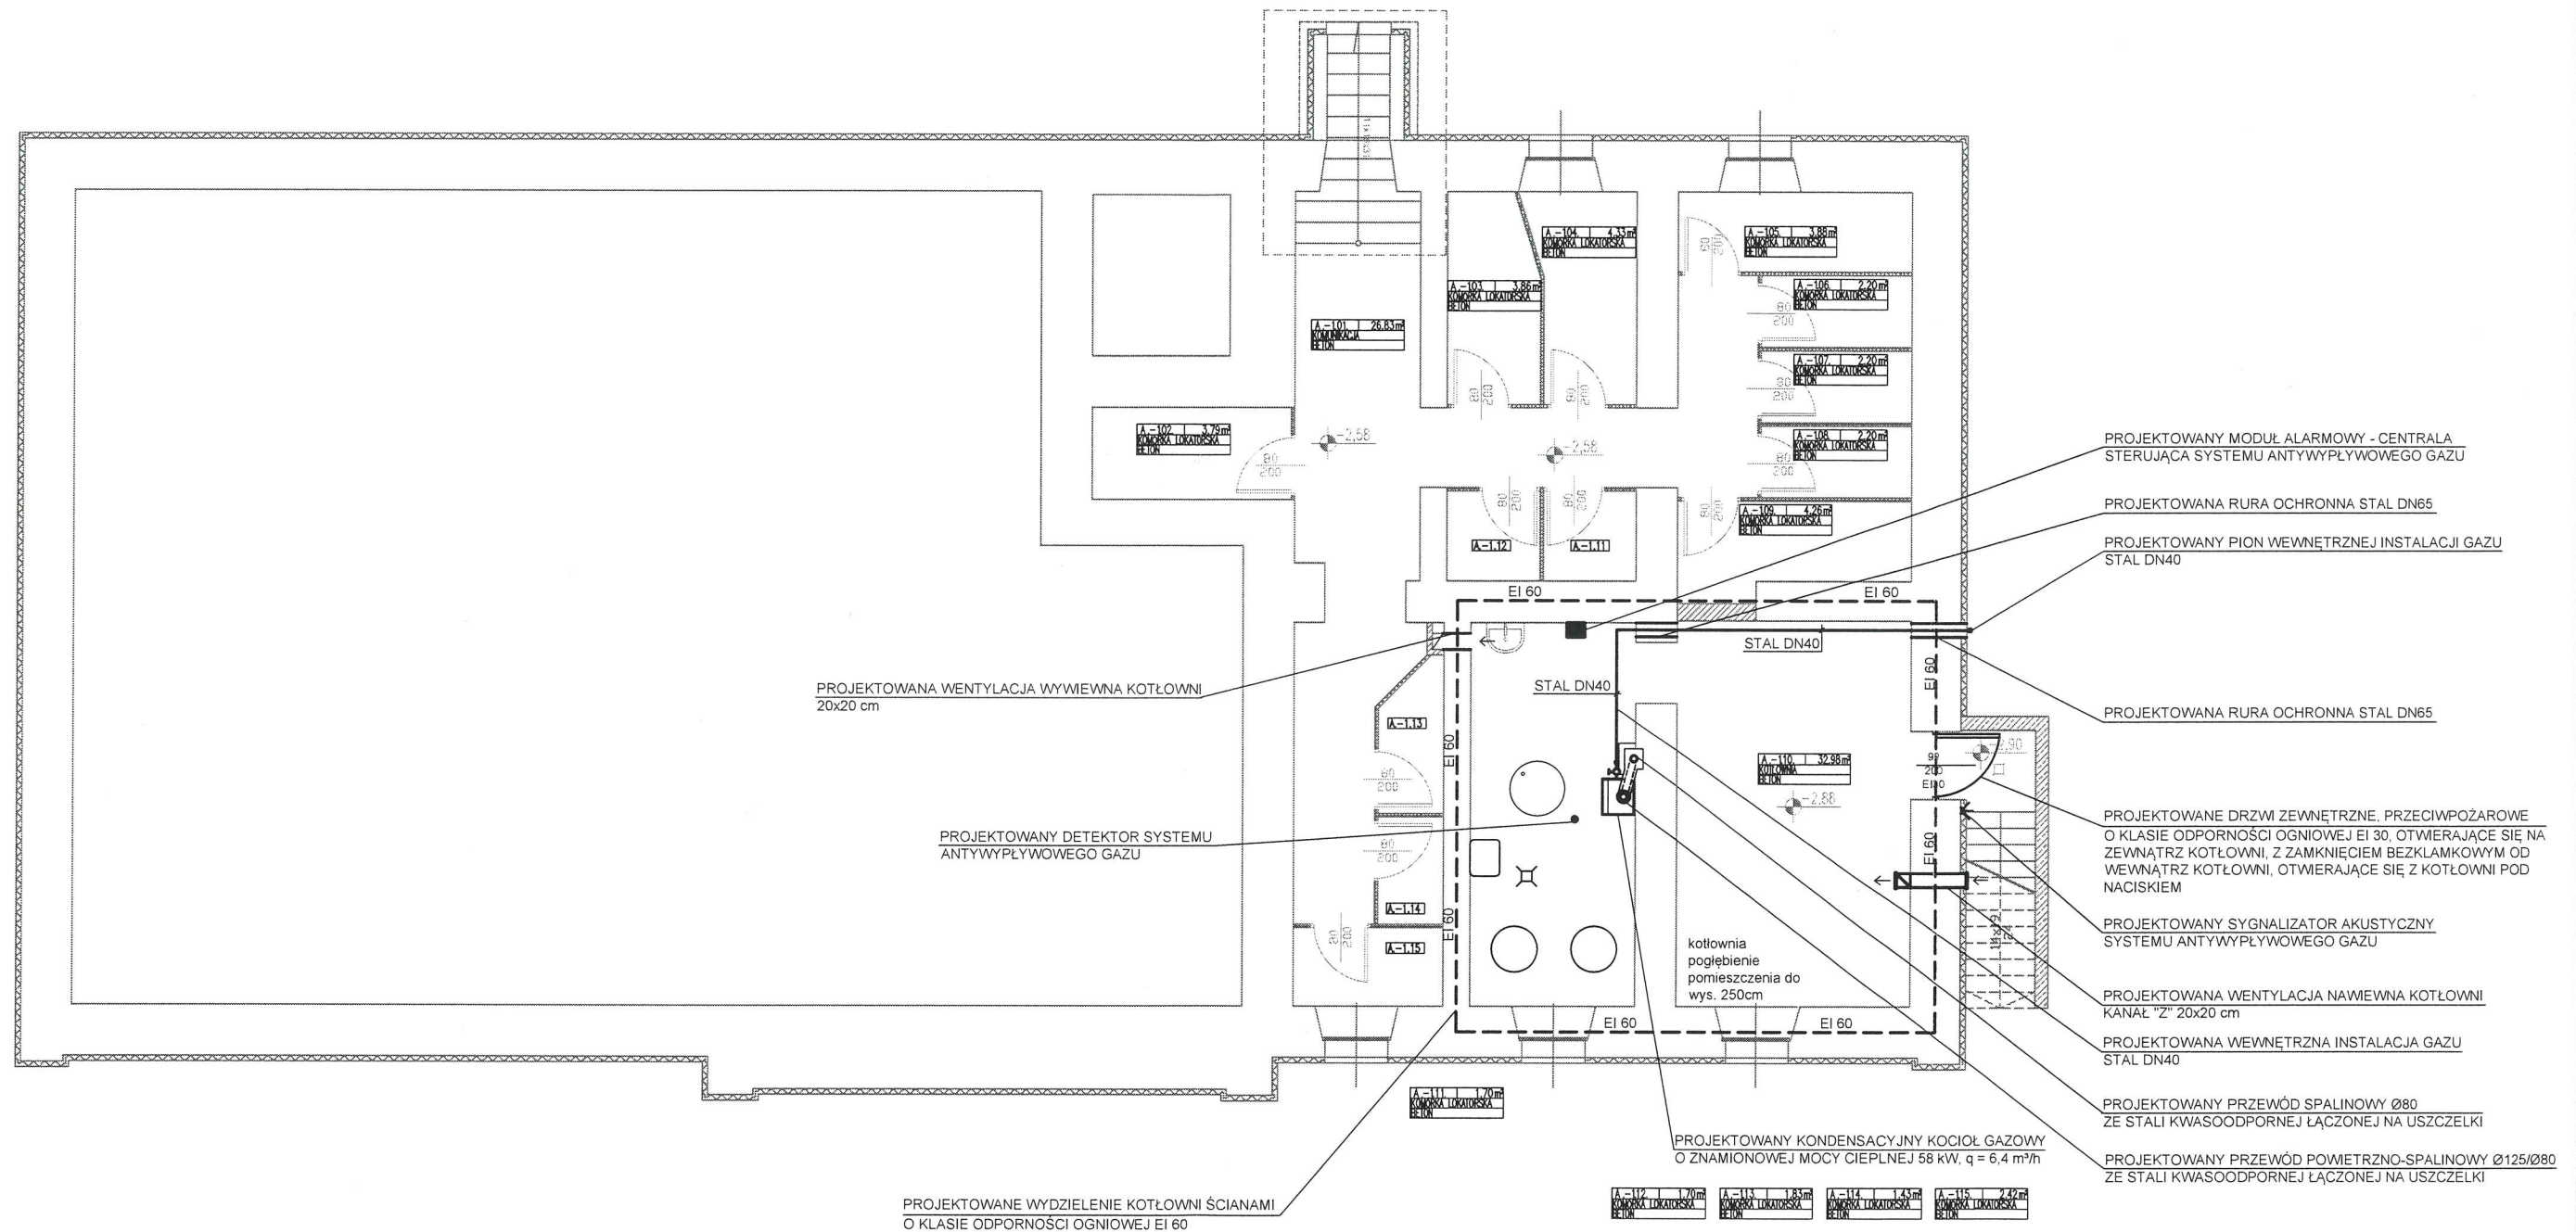


RZECZOZNAWCA d/s ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPÓŻAROWYCH
inż. Krzysztof Pociągiciel Nr. upr. 343/97
Białsko-Biała dnia 15.06.2020
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam bez uwag z uwagami

- UWAGI:
- ŚCIANY ODDZIELAJĄCE POMIESZCZENIE KOTŁOWNI OD POZOSTAŁYCH POMIESZCZEŃ NALEŻY WYKONAĆ O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60, A STROP O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60.
 - OPRAWY OŚWIETLENIOWE W POMIESZCZENIU KOTŁOWNI POWINNY MIEĆ STOPIEŃ OCHRONY IP 65.
 - POMIESZCZENIE KOTŁOWNI POWINNO BYĆ NATURALNIE OŚWIETLONE, NALEŻY ZAPEWNIĆ CO NAJMNIEJ 50% OTWORÓW OKIEN OTWIERALNYCH.
 - KOTŁOWNIĘ NALEŻY WYPOSAŻYĆ W INSTALACJĘ ANTYWYPŁYWOWĄ GAZU, Z DETEKTOREM GAZU ORAZ SYGNALIZATOREM AKUSTYCZNYM DZIAŁAJĄCYM W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA STĘŻENIA GAZU ODPOWIEDAJĄCEGO 10% DOLNEJ GRANICY WYBUCHOWOŚCI ORAZ Z ZAWOREM AUTOMATYCZNIE ODCINAJĄCYM DOPŁYW GAZU, USYTUOWANYM PRZED WEJŚCIEM PRZEWODU GAZOWEGO DO BUDYNKU.

OZNACZENIA:
— PROJEKTOWANA WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU

P.P.U.H. "INSTAL - ROGRA"
43 - 400 CIESZYN, UL. STARY TARG 3

Inwestor:	GMINA USTROŃ ul. Rynek 1 43-450 Ustroń	Nr rys:	2
Opracowanie:	Aneks do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji gazu		
Obiekt:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY UL. DASZYŃSKIEGO 54, 43-450 USTROŃ DZ. NR 72/5 OBRĘB 0004 USTROŃ		
Temat:	WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU - RZUT PIWNICY		
Data:	CZERWIEC 2020 r.	Podpis:	
	Projektant - mgr inż. Roman Szafarczyk uprawnienia nr SLK/2235/PWOS/08 w specjalności instalacyjnej		Skala:
	Sprawdzający - mgr inż. Janina Bartoszek-Dobranowska uprawnienia nr 9461 BB w specjalności instalacyjno-inżynierskiej		1:100

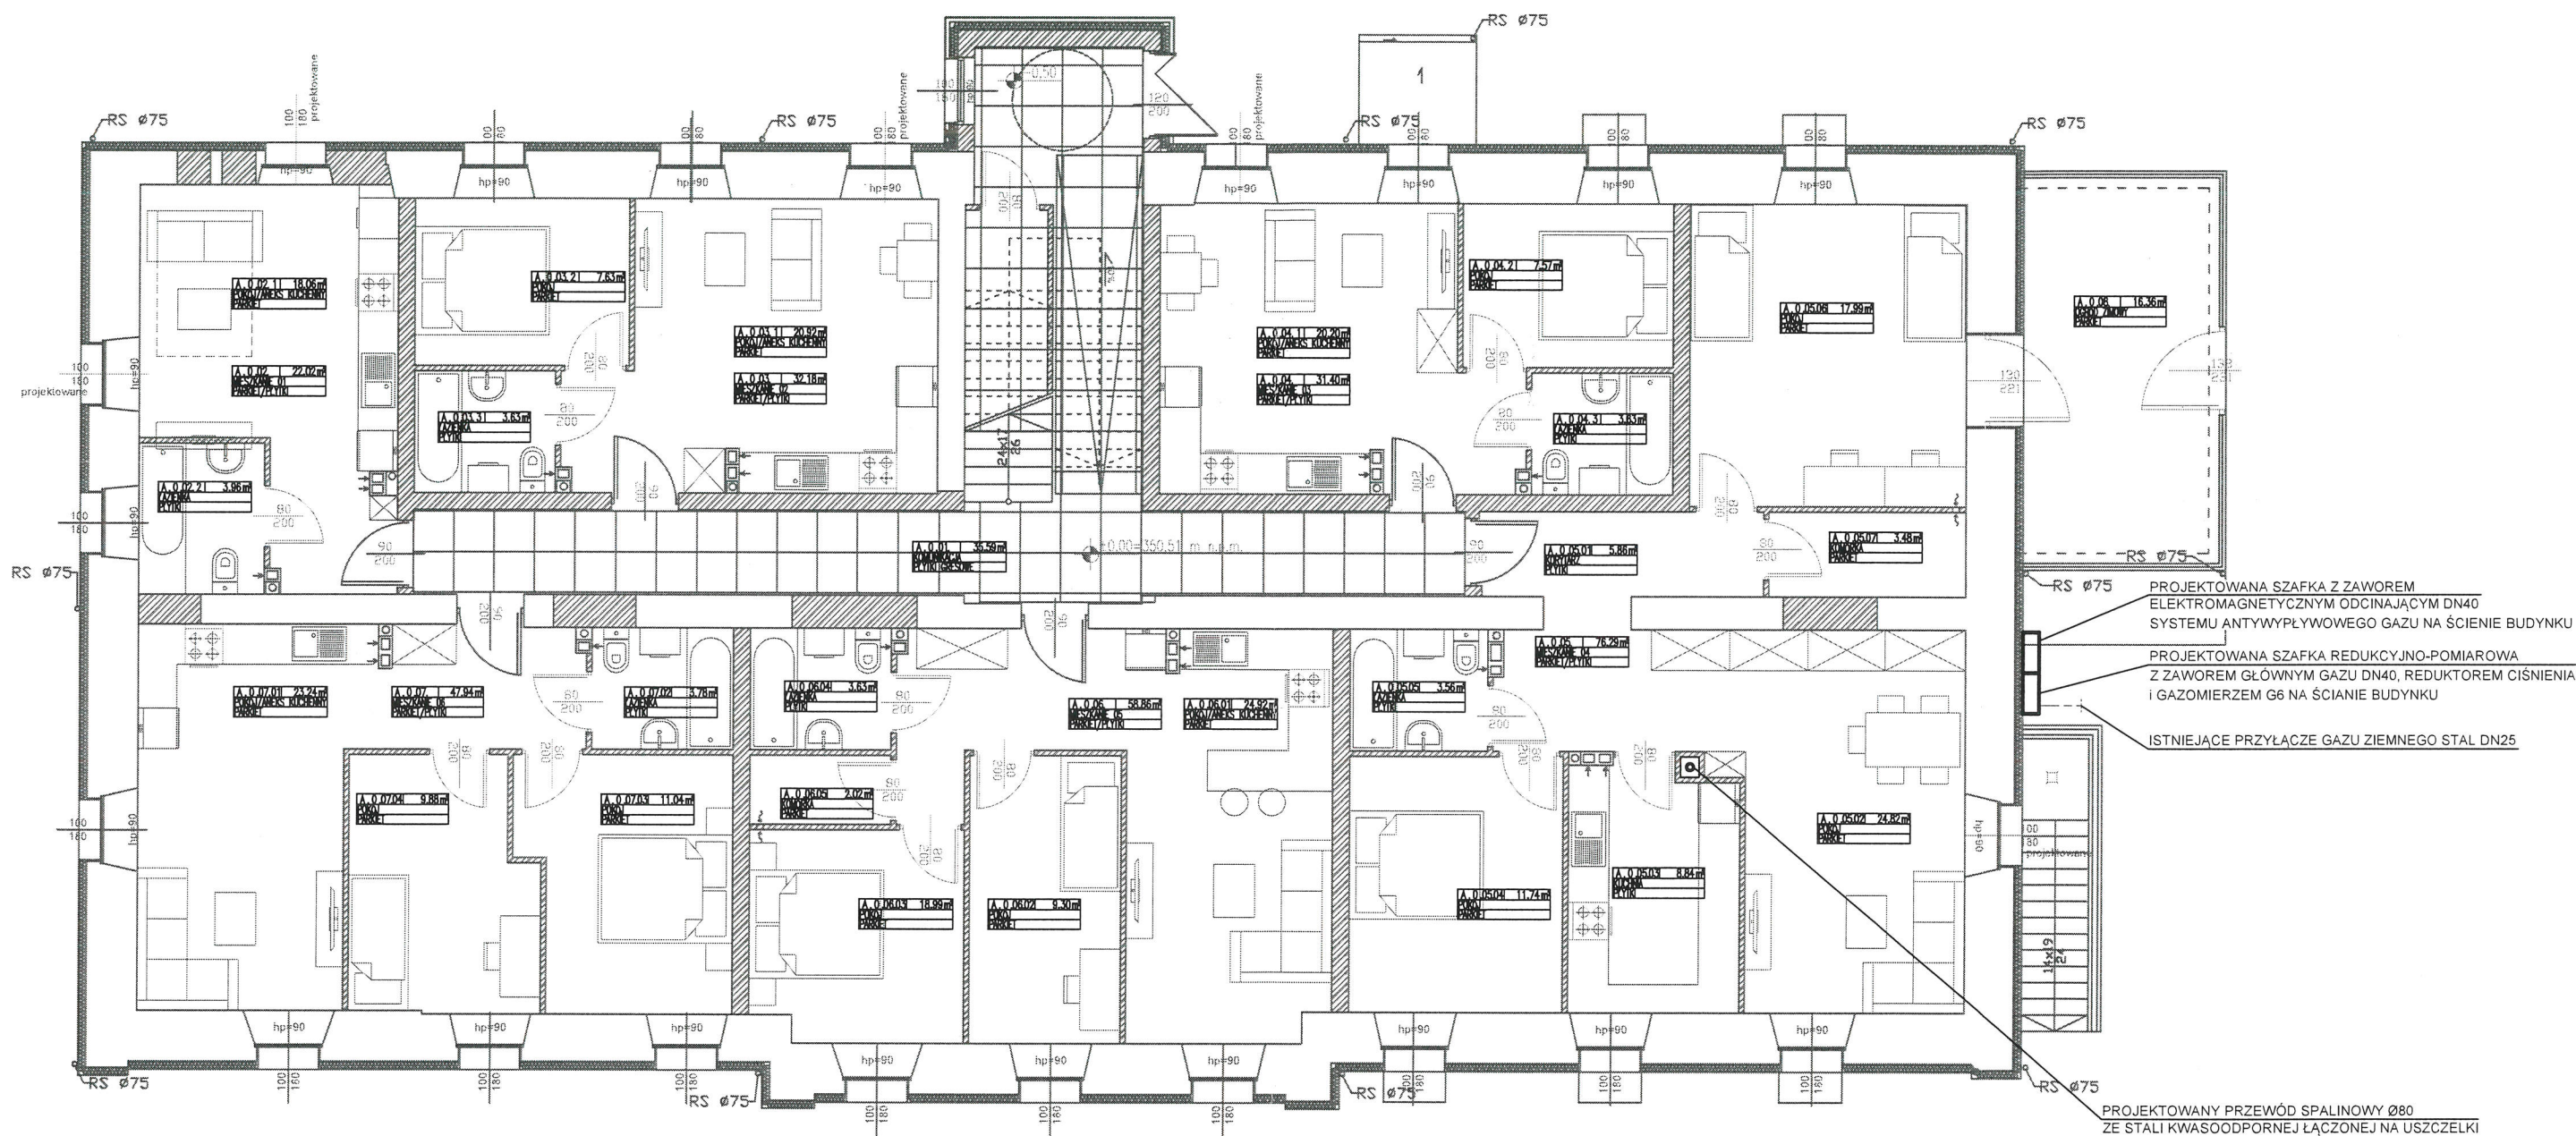

OZNACZENIA:

- PROJEKTOWANA WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU
- - - ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE GAZU ZIEMNEGO

P.P.U.H. "INSTAL - ROGRA" 43 - 400 CIESZYN, UL. STARY TARG 3

Investor:	GMINA USTRÓŃ ul. Rynek 1 43-450 Ustron		
Opracowanie:	Aneks do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji gazu		
Obiekt:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY UL. DASZYŃSKIEGO 54, 43-450 USTRON DZ. NR 72/5 OBRĘB 0004 USTRON		
Temat:	WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU - RZUT PARTERU		
Data:	CZERWIEC 2020 r.	Podpis:	Nr rys: 3
Projektant - mgr inż. Roman Szafarczyk uprawnienia nr SLK2235/PWOS/08 w specjalności instalacyjnej			Skala: 1:100
Sprawdzający - mgr inż. Janina Bartoszek-Dobranowska uprawnienia nr 94/81 BB w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej			