


Wysokość zbiornika dla pompowni 5900 mm
Średnica zbiornika Ø1500

Instalacje wewnętrzne wykonać ze stali nierdzewnej mat.304.
Łączenie armatury kołnierzowe PN10 kołnierze mat.AI lub 304.
Kolana stosować o promieniu 1,5D

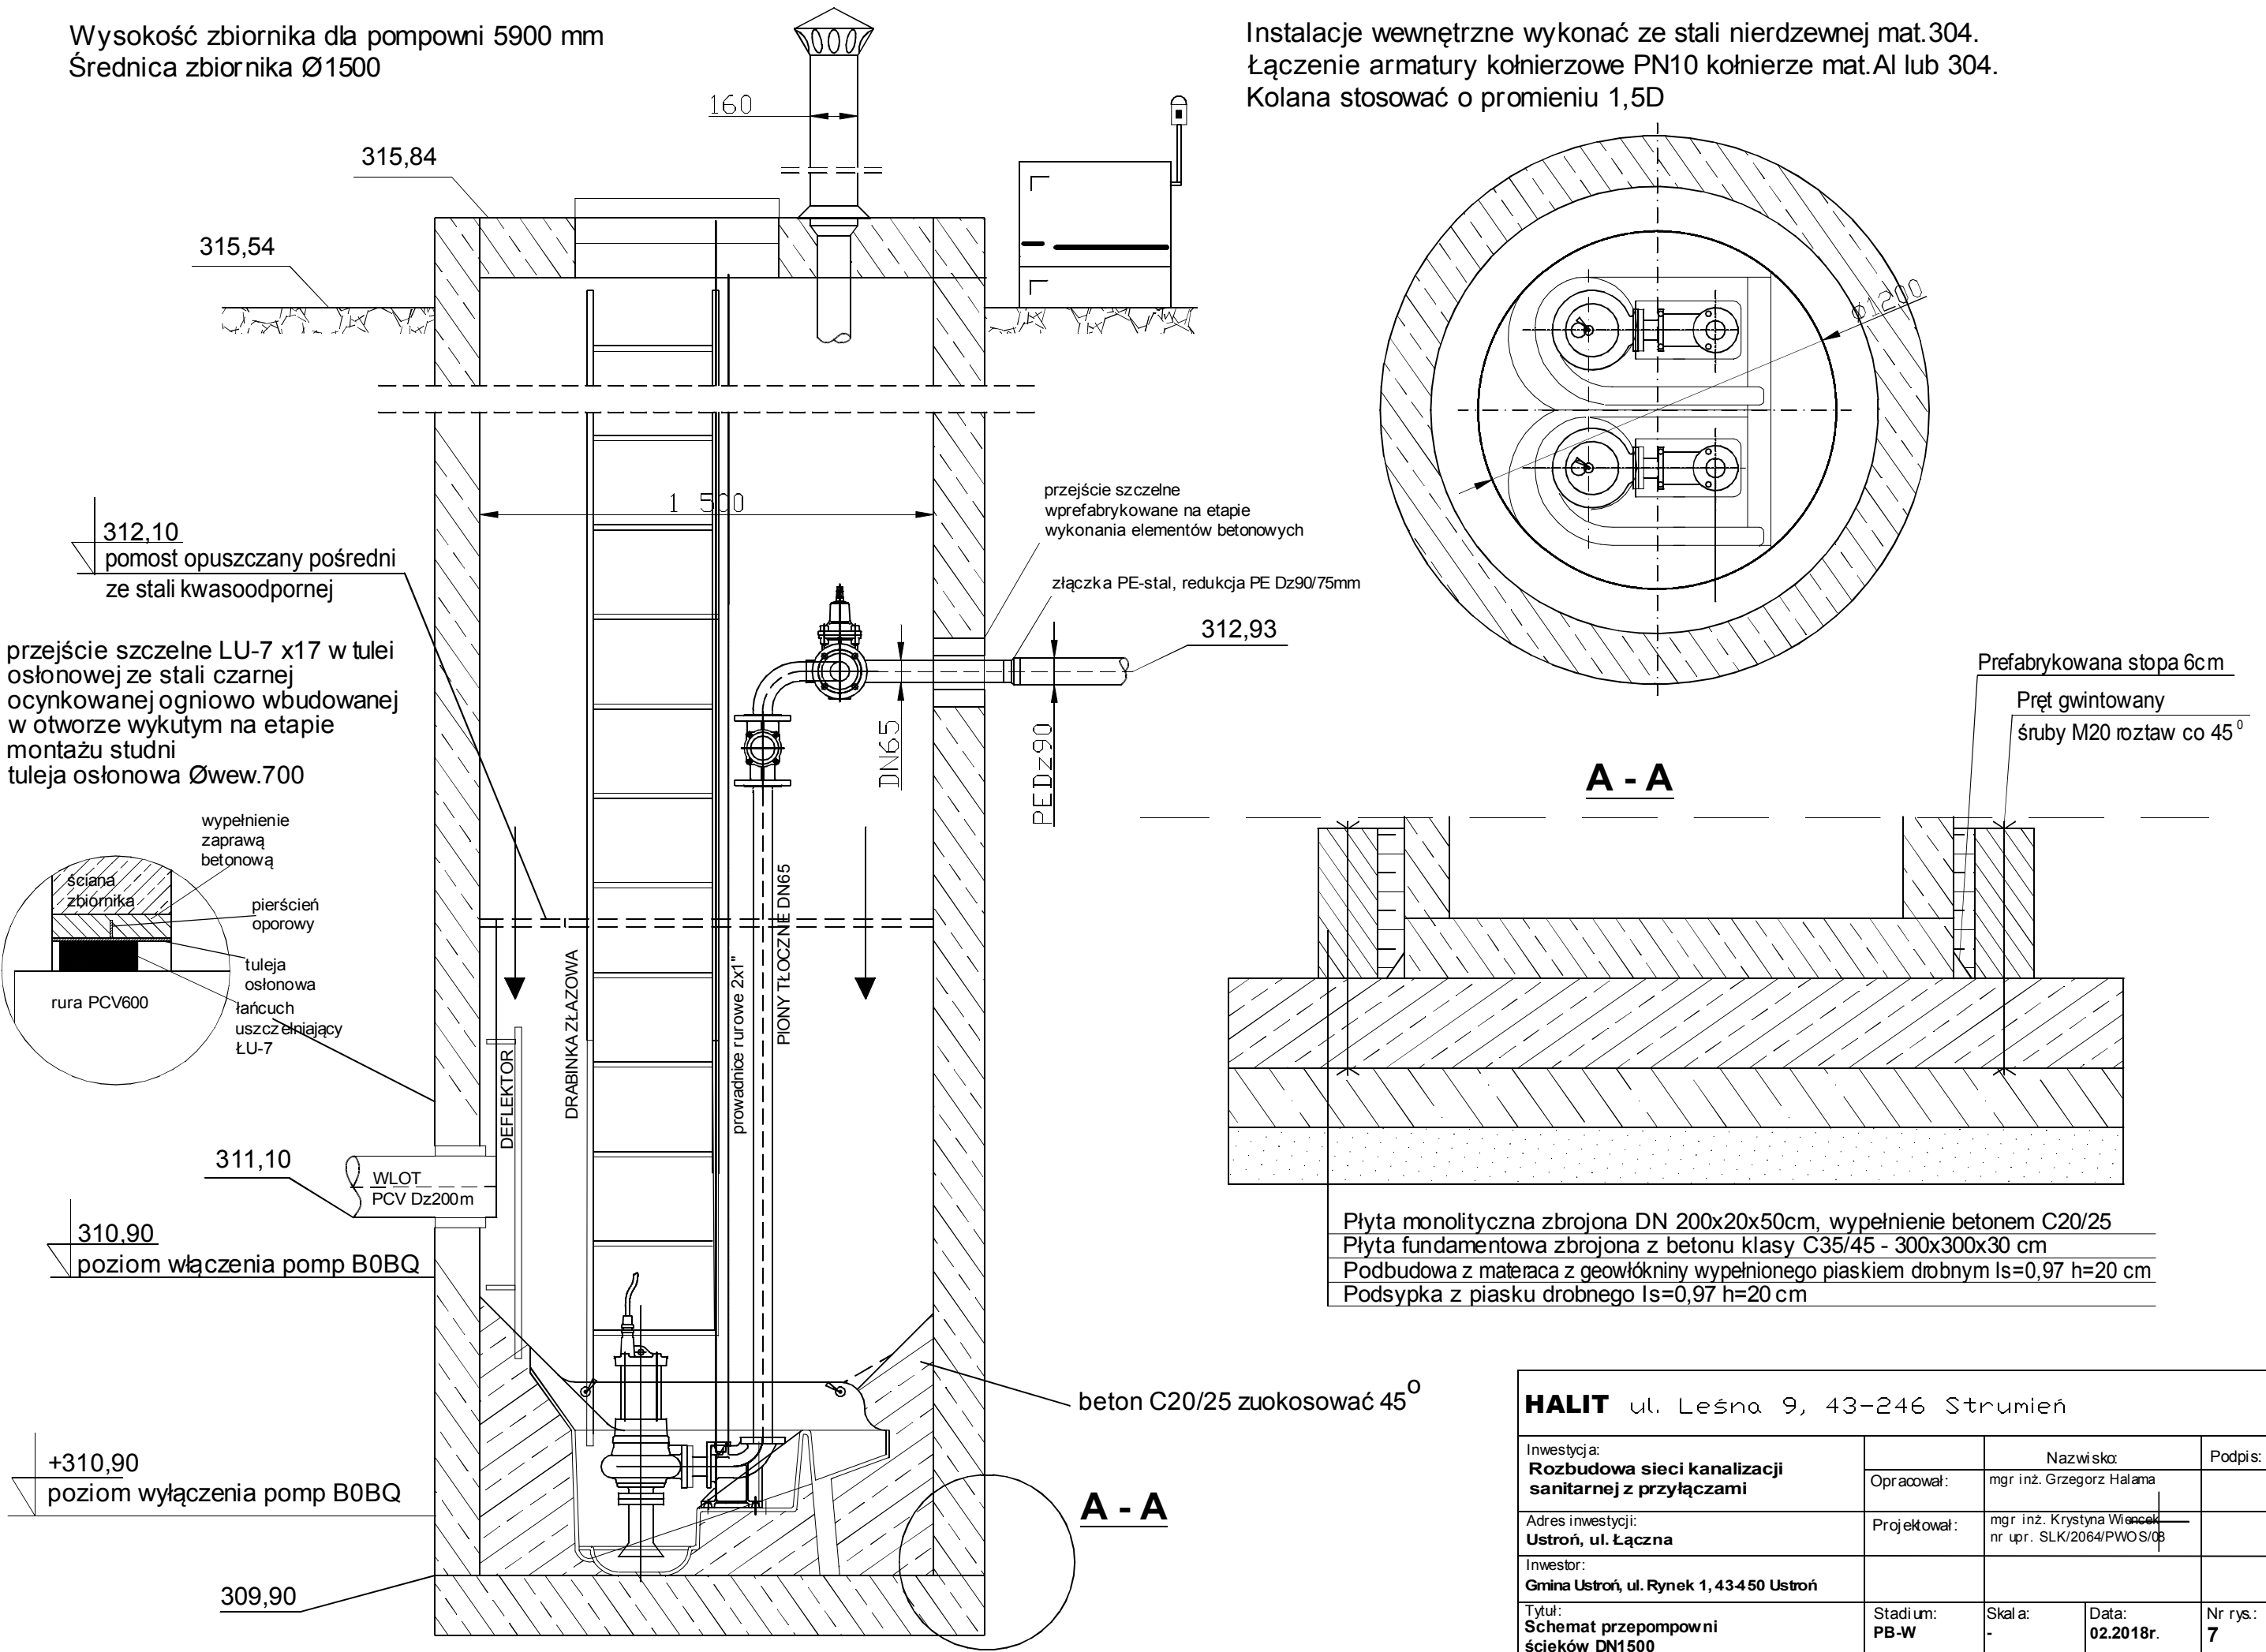

HALIT ul. Leśna 9, 43-246 Strumień

Inwestycja: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami	Opracował:	Nazwisko: mgr inż. Grzegorz Halama	Podpis:
Adres inwestycji: Ustroń, ul. Łączna	Projektował:	mgr inż. Krystyna Wierocka nr upr. SLK/2064/PWOS/08	
Inwestor: Gmina Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń			
Tytuł: Schemat przepompowni ścieków DN1500	Stadium: PB-W	Skala: -	Data: 02.2018r.
			Nr rys.: 7