


Zwiększenie mocy zapotrzebowanej, dla obiektu, wymaga odrębnego opracowania układu zasilającego. Poza zakresem opracowania

Układ sieci zasilającej: TN-C

Układ sieci odbiorczej: TN-S

Ochrona od porażeń (sieć 0,4kV AC):
samoczynne wyłączenie zasilania.

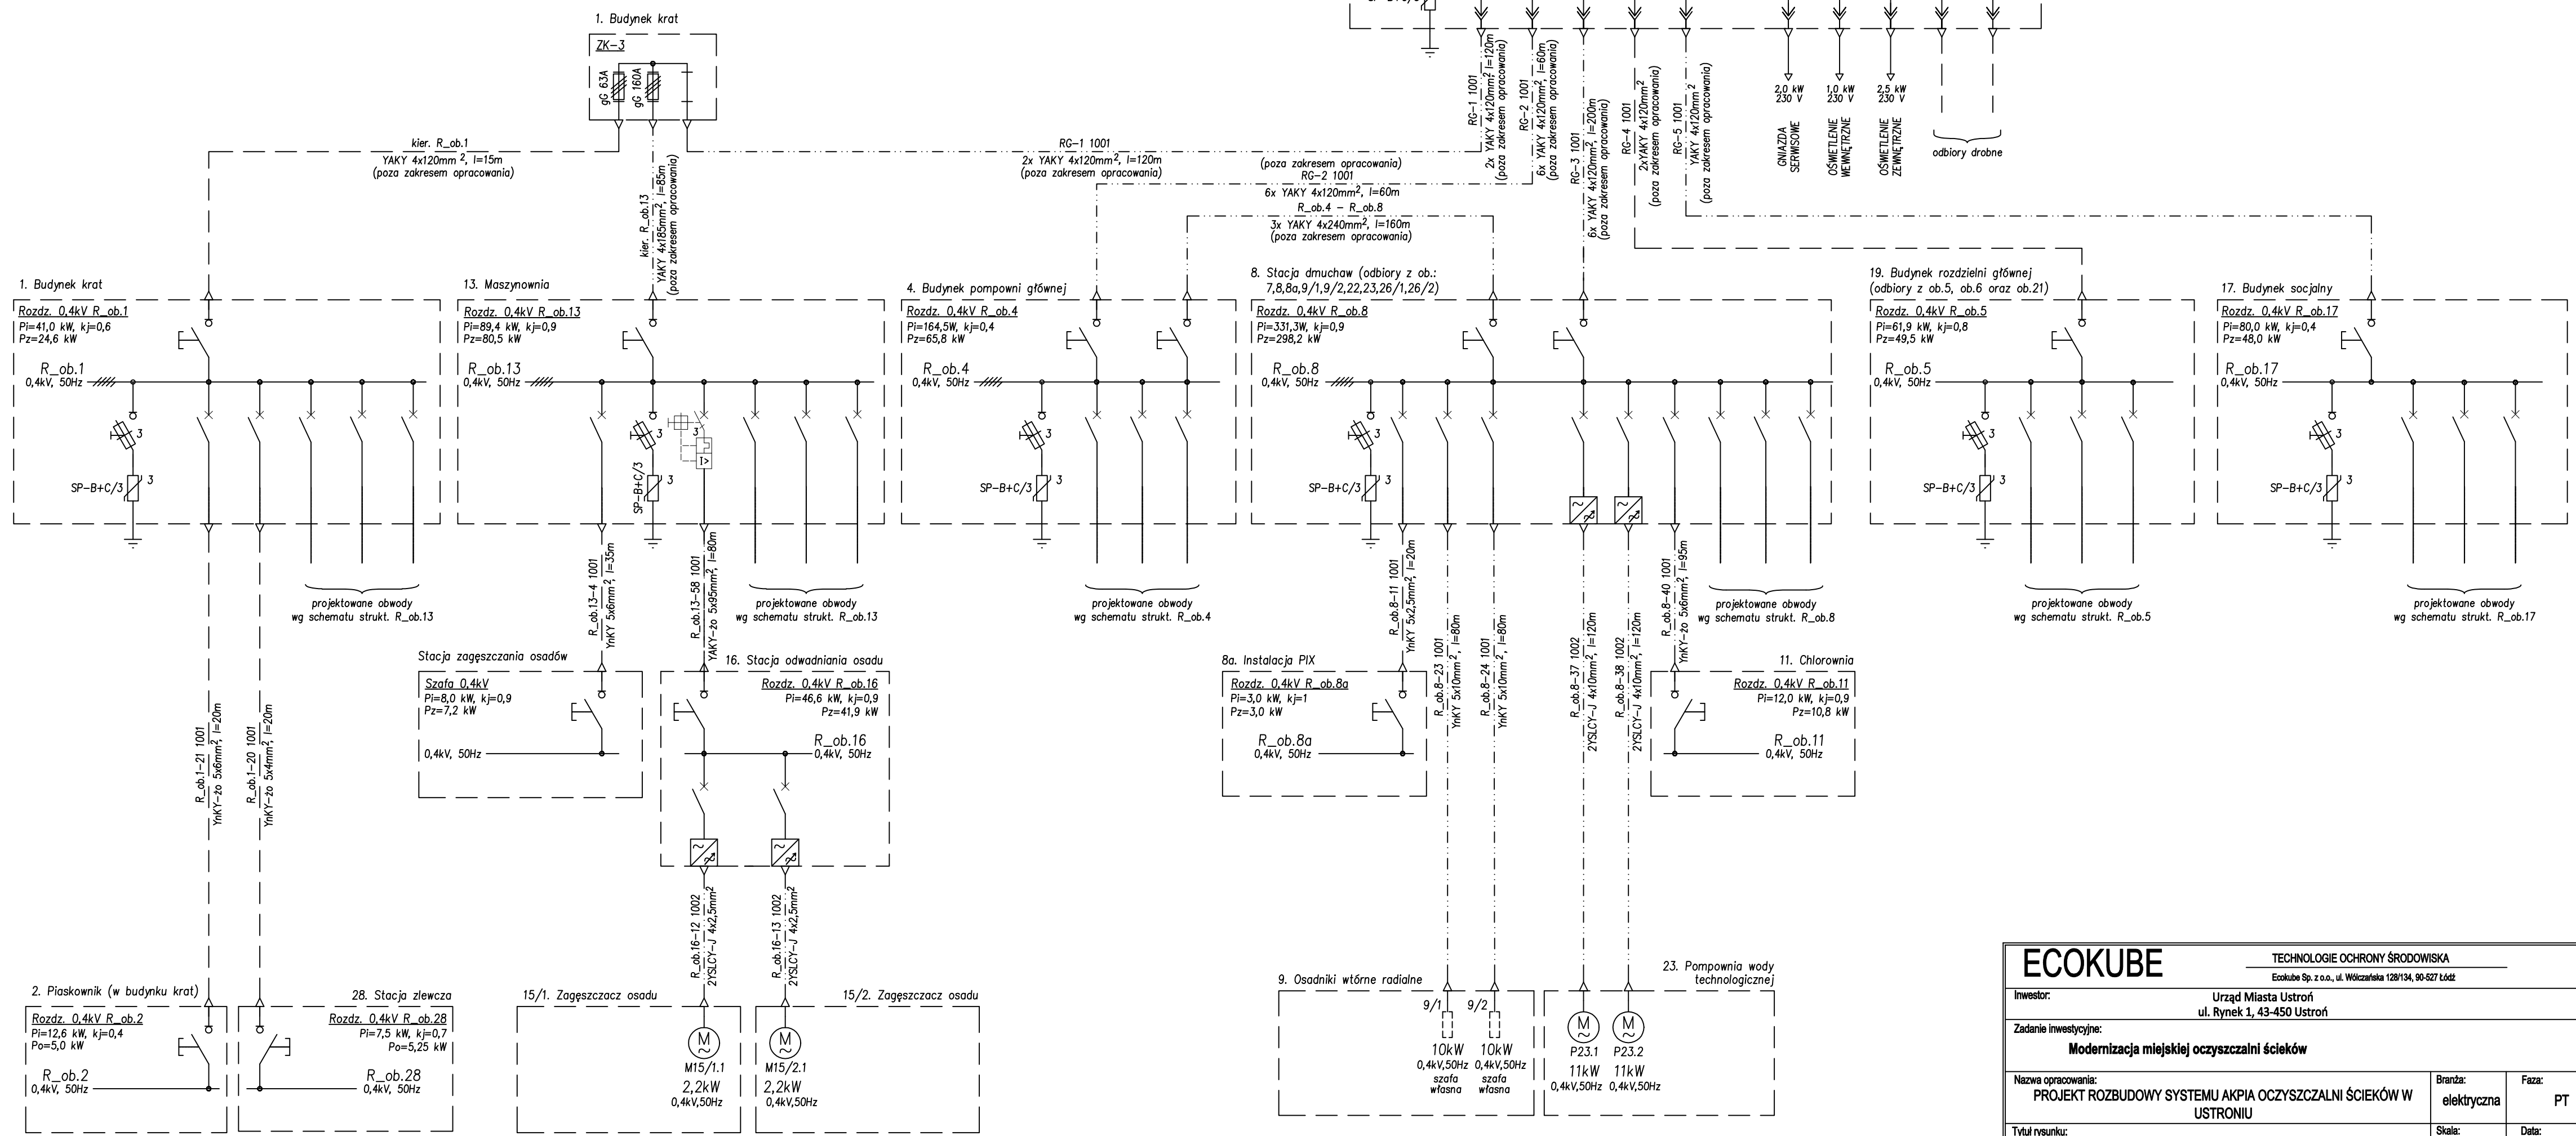

ECOKUBE				TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA			
EcoKube Sp. z o.o., ul. Włoczańska 128/134, 90-527 Łódź							
Inwestor:		Urząd Miasta Ustroni ul. Rynek 1, 43-450 Ustroni					
Zadanie inwestycyjne: Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków							
Nazwa opracowania: PROJEKT ROZBUDOWY SYSTEMU AKPIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W USTRONIU				Branża: elektryczna		Faza: PT	
Tytuł rysunku: Schemat główny energetyczny - stan istniejący				Skala: -		Data: 20.08.2021	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Łukasz Kaźmierczak SPRAWDZIŁ: mgr inż. Jarosław Grzałek OPRACOWAŁ: mgr inż. Maciej Niska			NR UPRAWNIENIA LOD/2943/PBE/16 128/02/WŁ. -		PODPIS		Nr rysunku: E.PT/400-00 Arkusze: 1 / 1